

Vaše značka / ze dne: 19.08.2022
Naše značka: AQUA/2938/2022/Dk

Vyřizuje: Kateřina Doležalová
Tel.: +420 494 539 154
E-mail: vyjadreni@aquark.cz

Datum: 31.08.2022

Multiaqua s.r.o.
Valéria Vargová
Veverkova č.p. 1343/1
500 02 Pražské Předměstí

Albrechtice nad Orlicí parc. č. 32/23, Albrechtický potok, Albrechtice nad Orlicí, oprava koryta, ř.km 0,000 - 1,315 (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Povodí Labe, státní podnik, Slezské Předměstí, Víta Nejedlého, č.p. 951/8, 50003

V přiložené situaci je zakresleno Vaše zájmové území. V zájmovém území provozuje společnost AQUA SERVIS, a.s. vodárenské sítě či jiná zařízení. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

Vytyčení vodovodu v zájmovém území provede AQUA SERVIS, a.s. Pavel Gois, tel. 602 771 274, kanalizace Jan Vejnar, telefon 728 436 463 (vytyčení vodovodu nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod., po tel. objednání lze objednávku vytyčení vodovodu zaslat na e-mail mistr.voda@aquark.cz).

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. V přiložené situaci mohou být přípojky zakresleny, ale jejich zakres nemusí být přesný ani kompletní. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Dle ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky odst. 4.4. je doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany. Ochranné pásmo se nevztahuje na část přípojky, která se nachází v budově nebo v průchodu. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy.

Dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky odst. 6.1.13 nesmí být území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75m od osy potrubí na obě strany zastavěné, ani osázené stromy, aby bylo možné přípojkou opravit. Pozemní komunikace z tohoto hlediska nepředstavuje překážku.

V případě provádění zemních prací v blízkosti vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu budou respektována ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu takto:

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně činí 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm činí 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.

Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 nelze v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (VH sítě) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení (sloupy, pilířky,...) či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu provozovatele. Křížení je nutno řešit jako kolmá.

V místech křížení nového vedení s vodovodem nebo kanalizací, včetně přípojek, požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korytek popřípadě chráničky.

V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.

V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce vydán **písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede AQUA SERVIS, a.s. – u vodovodu středisko Týniště nad Orlicí, tel. 602 880 445; u kanalizace Bc. Jiří Petřík, tel. 728 154 733, e-mail jiri.petrík@aquark.cz.



V případě, že dojde k porušení stávajícího kanalizačního či vodovodního potrubí v jejich ochranném pásmu, půjdou náklady na opravu na vrub zhotovitele.

V případě, že nebude dodrženo ochranné pásmo vodovodu nebo kanalizace a dojde k porušení kabelového vedení, při opravě nebo rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační sítě, **nebudou** náklady na opravu kabelového vedení hrazeny společností AQUA SERVIS, a.s., ale půjdou na vrub majitele kabelového vedení.

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.


Toto vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.









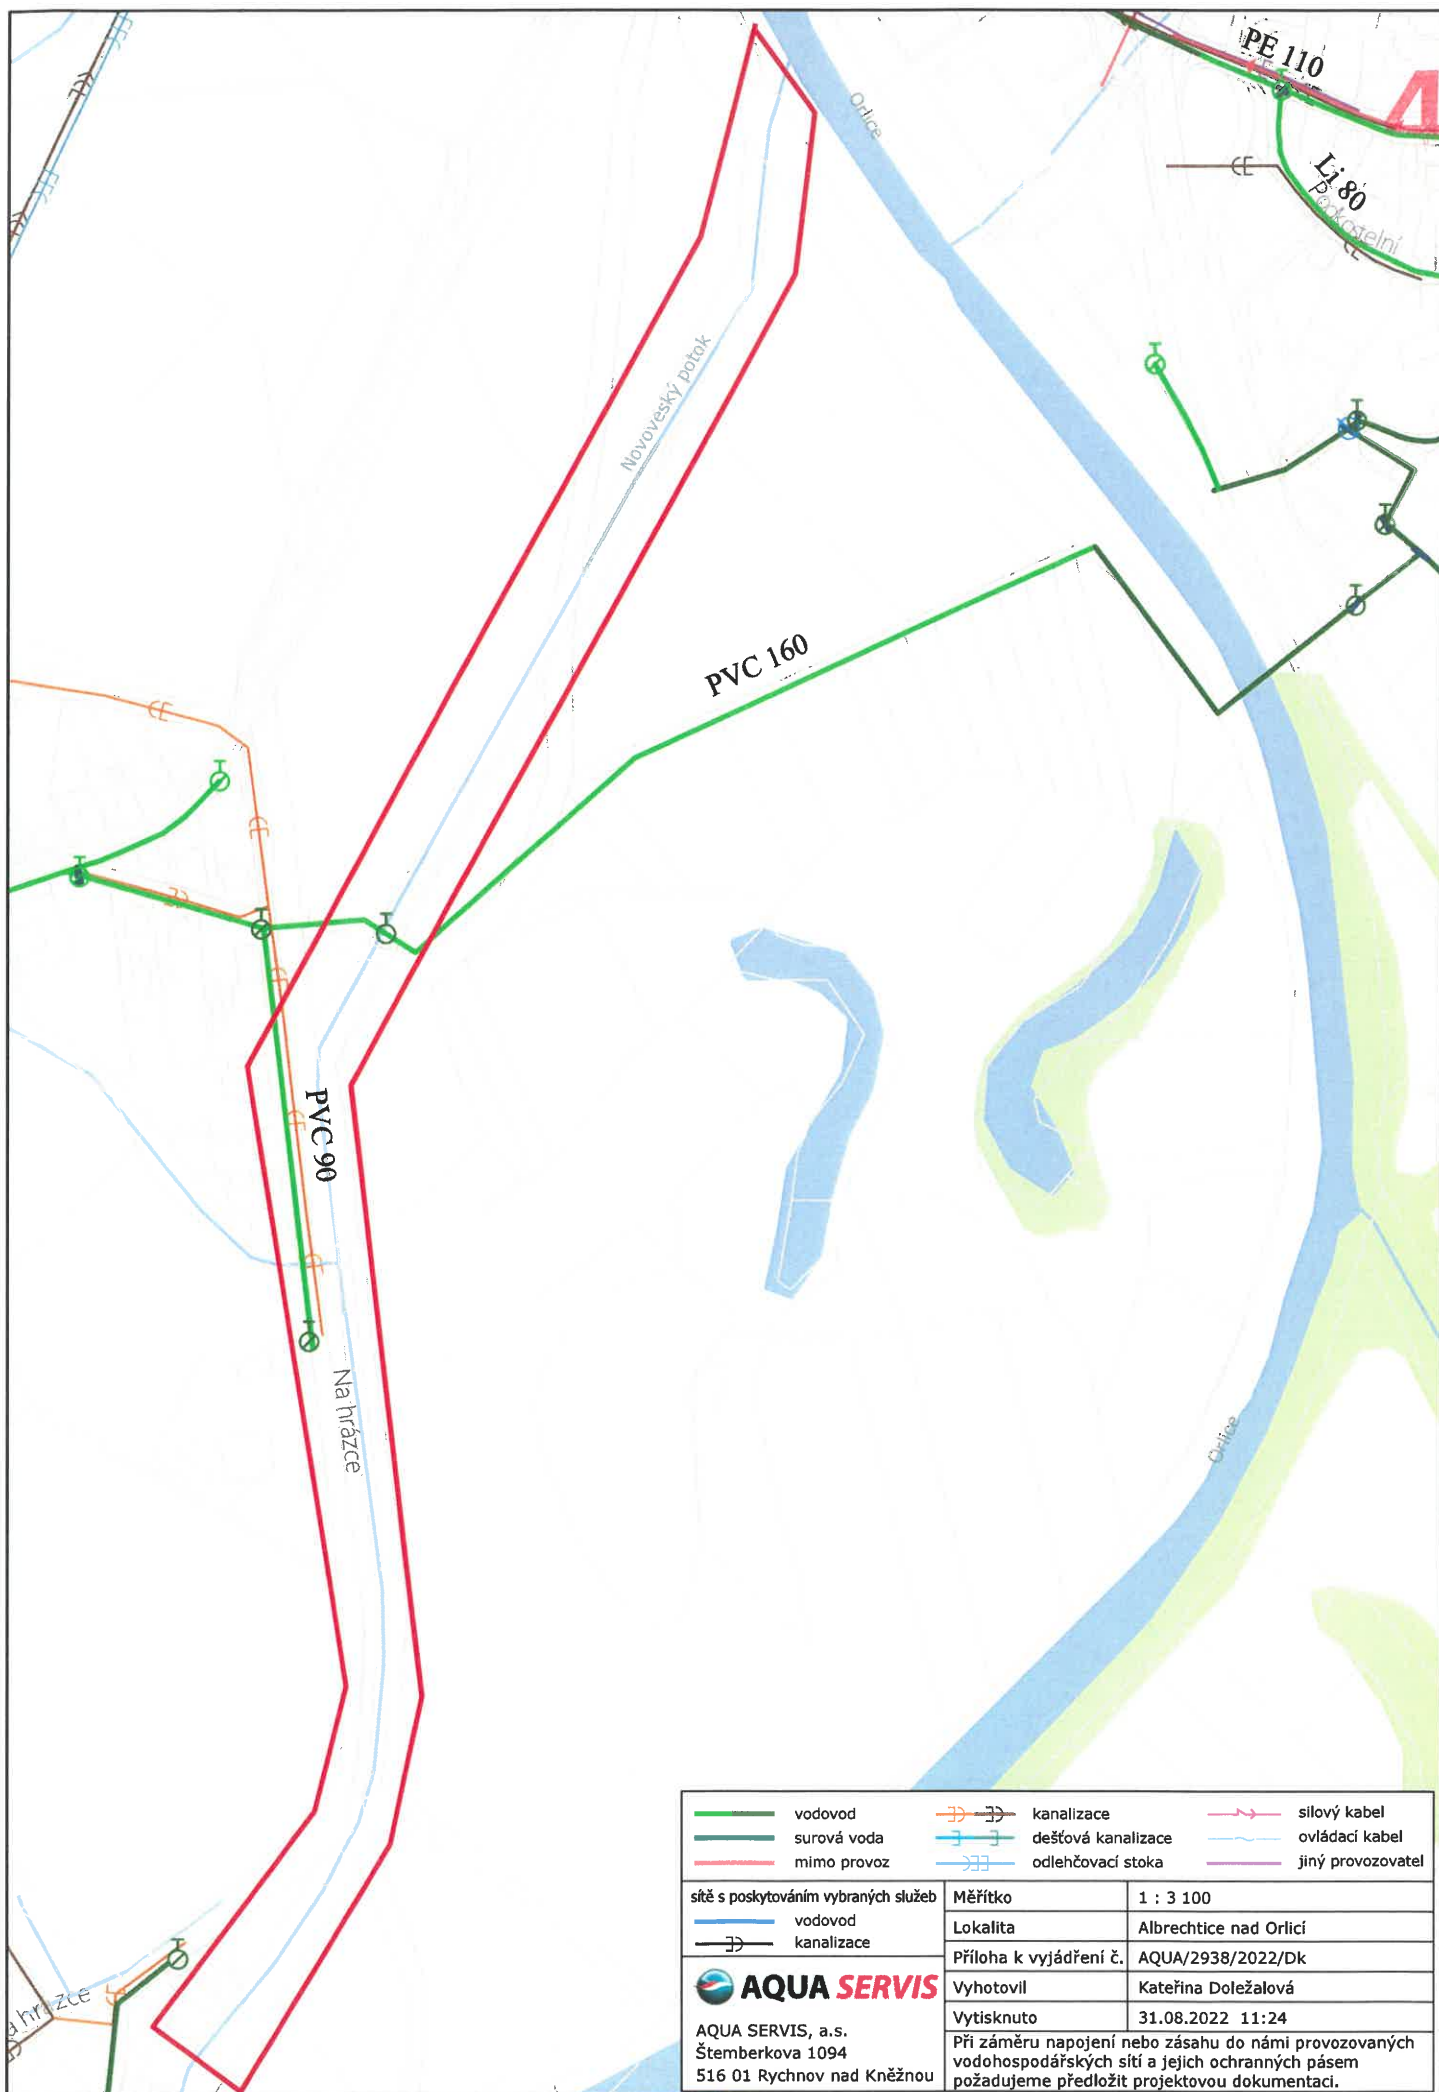



S pozdravem

 **AQUA SERVIS**
AQUA SERVIS a.s.
Štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Kateřina Doležalová
vodohospodářka

Přílohy

1x situace



| | | | | | |
|--|-------------|---|--|---|-------------------|
|  | vodovod |  | kanalizace |  | silový kabel |
|  | surová voda |  | dešťová kanalizace |  | ovládací kabel |
|  | mimo provoz |  | odlehčovací stoka |  | jíný provozovatel |
| sítě s poskytováním vybraných služeb | | | Měřítko | 1 : 3 100 | |
|  | vodovod | | Lokalita | Albrechtice nad Orlicí | |
|  | kanalizace | | Příloha k vyjádření č. | AQUA/2938/2022/Dk | |
|  | | | Vyhotovil | Kateřina Doležalová | |
| AQUA SERVIS, a.s. | | | Vytisknuto | 31.08.2022 11:24 | |
| Štemberkova 1094 | | | Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci. | | |
| 516 01 Rychnov nad Kněžnou | | | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| Informace o datové zprávě | | ID zprávy: 1077358375 | |
| Odesílatel | | | |
| Název | Obec Lukavice, Lukavice 1, 53821 Lukavice, CZ | | |
| ID schránky | qqwb2rk | Typ schránky | OVM |
| Příjemce | | | |
| Název | Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ | | |
| ID schránky | xs7n63g | Dodáno | 31.8.2022 10:03:03 |
| | | Doručeno | 31.8.2022 11:23:39 |
| Obecné informace | | | |
| Věc | Výzva k podání nabídky | | |
| Zmocnění | / § | odstavec | písmeno |
| Naše č.j. | | | |
| Naše sp.zn. | | | |
| Vaše č.j. | | | |
| Vaše sp.zn. | | | |
| K rukám | | | |
| Do vl.rukou | <input type="checkbox"/> | Zakázat doruč.fikcí | <input type="checkbox"/> |
| Stav zprávy | zpráva byla přečtena (na portále nebo akci ESS) | | |
| Přílohy | | | |
| Výzva k podání nabídky.pdf | | 320 kb | |

