



Měřítko: 1:100

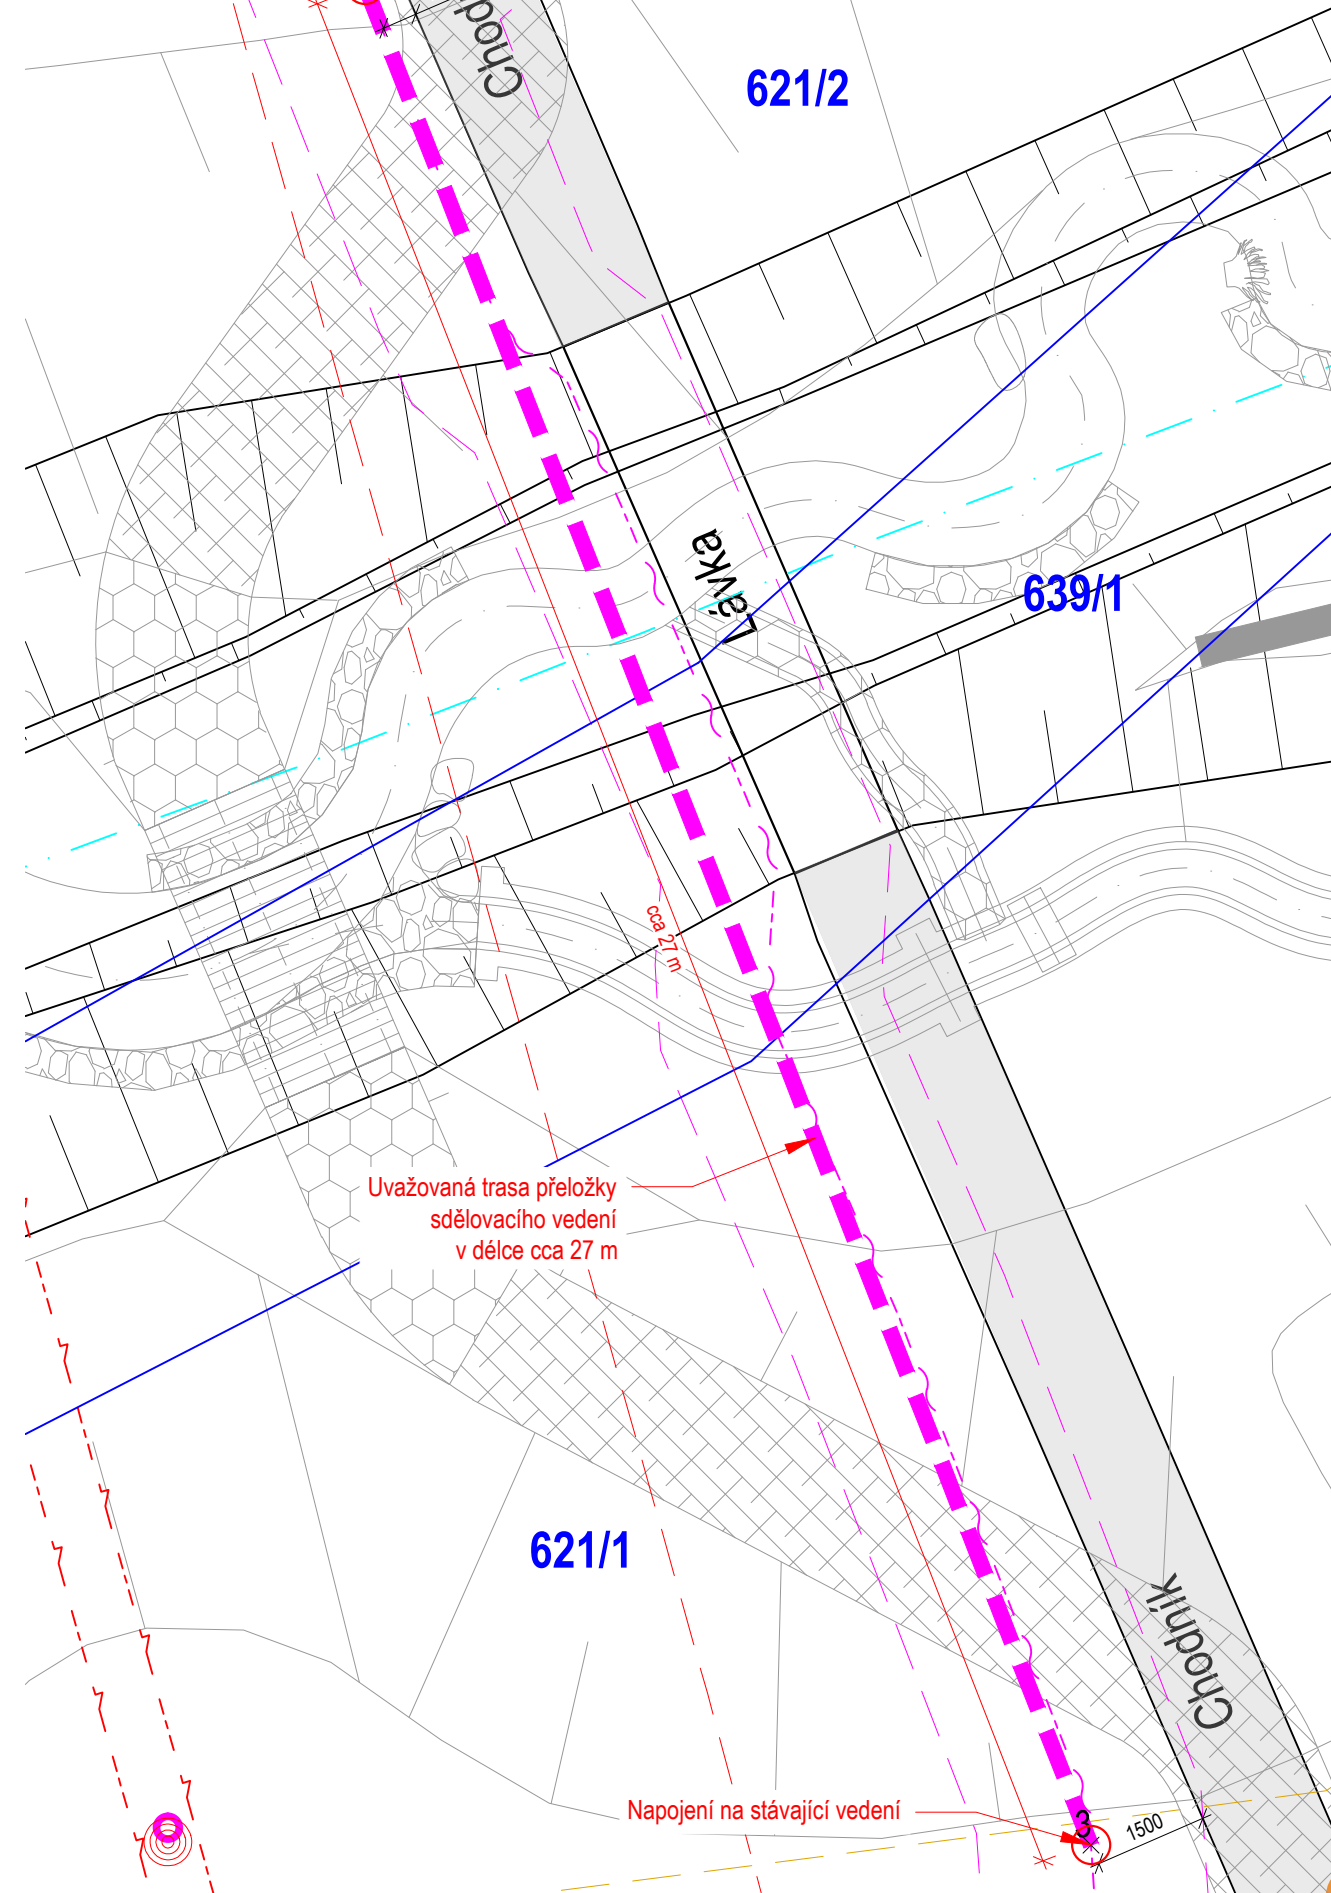

Měřítko: 1:100

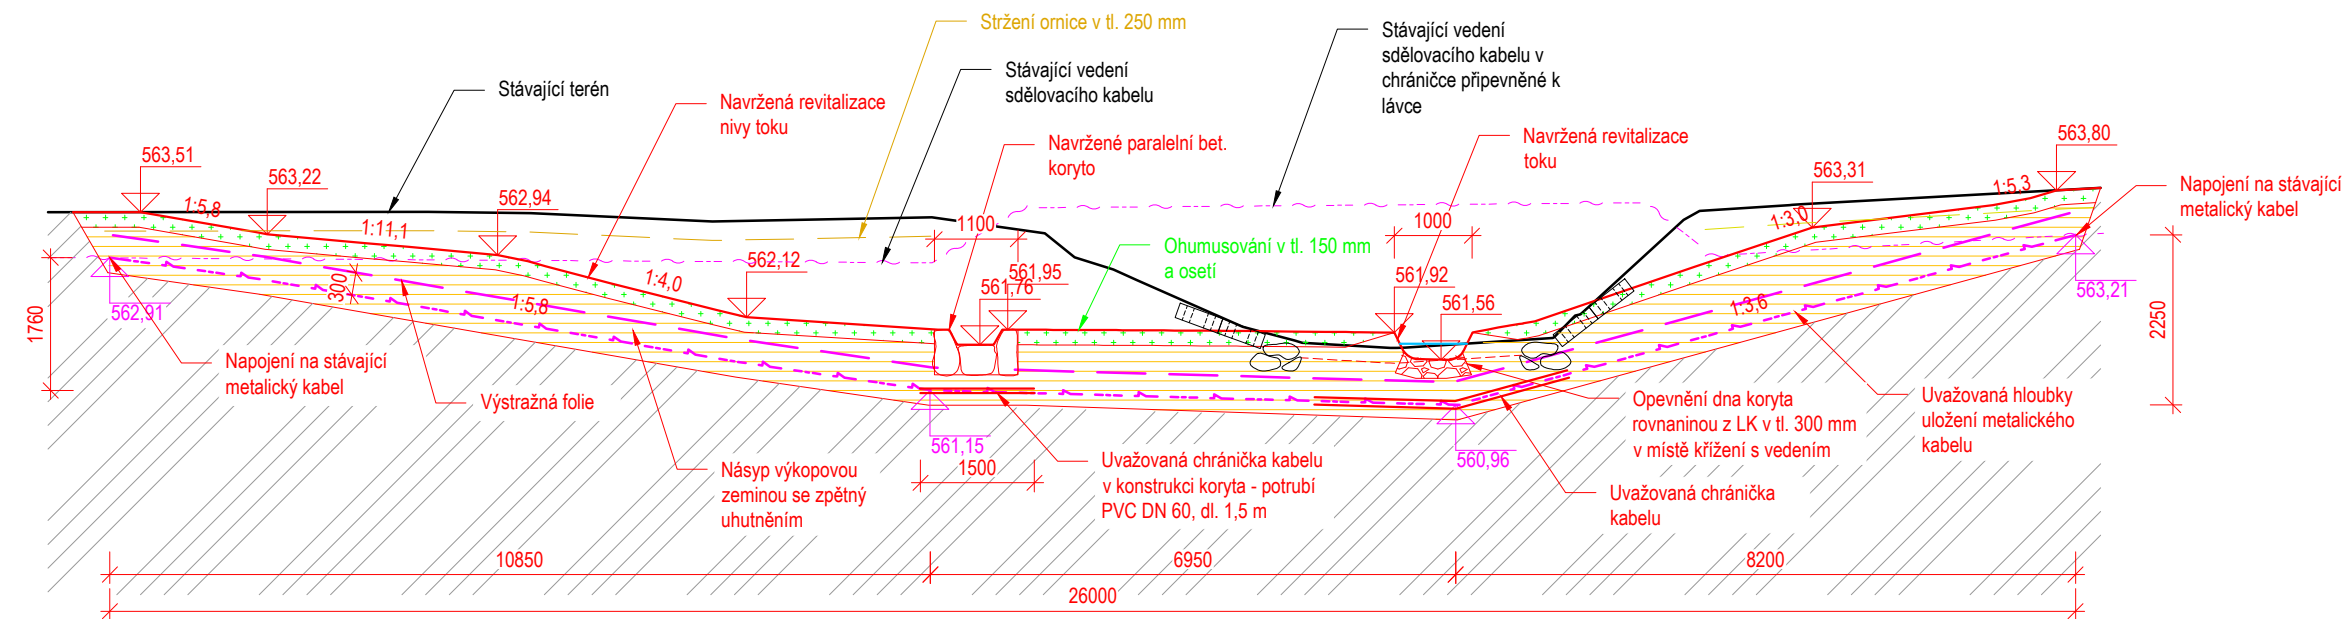

————— Hrana stávajícího stavu  
 ————— Hranice parcel katastru nemovitostí  
 201/2 Číslo parcely z KN  
 - - - - - Osa toku  
 ————— Hrana návrhu  
 - - - - - Uvažovaná trasa přeložky sdělovacího vedení

—:: ≈ — Elektrické nadzemní vedení NN do 1 kV - EG.D, a.s.  
 - - - ~ - - - Sdělovací vedení - CETIN, a.s.

— — — Ele. nadzemní vedení do 1 kV - EG.D, a.s. - 7,0 m  
— — — Sdělovací vedení - CETIN, a.s. - 1,5 m

Součástí samostatné technické dokumentace na přeložku sdělovacího vedení. Technická dokumentace zhotovena správcem sítě, CETIN a.s.

***Přeložku bude financovat investor stavby, Povodí Moravy s.p..***



uprava / Copy