























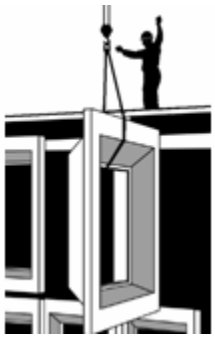




Základní požadavky na staveniště, úkoly a povinnosti zhotovitele - zaměstnavatele






| | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--|
|  | <p>Stavby, pracoviště a zařízení staveniště ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob,</p> <p>a) souvislým oplocením do výšky nejméně 1,8 m.</p> <p>b) u liniových staveb nebo při provádění krátkodobých práce provedeno ohrazení dvoutyčovým zábradlím (s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k NV č. 591/2006 Sb.)</p> <p>c) případně jiným způsobem, např. řízením provozu nebo střežením.</p> | NV č. 591/2006 Sb. Příloha č.1 část I., bod 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Náhradní komunikace řádně vyznačeny a osvětleny |
|  | <p>Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací;</p> <p>Na staveništi udržován pořádek, pochůzné plochy schůdné,</p> | NV č. 591/2006 Sb. Příloha č.1 část I. bod 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Včas odstraňovány překážky na komunikacích, odstraňován odpad . | ZP § 102/1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi neohrožují bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popř. jeho bezprostřední blízkosti. | NV č. 591/06 Sb. Příloha č.1 část I. bod 8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | V případě pracovního úrazu zaměstnavatel provádí kontrolu přijatých poúrazových opatření - zda opatření byla splněna. | ZP § 105/5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Informace o úrazech na stavbu se oznámí koordinátorovi dle Plánu BPZP |
|  | Zhotovitelé provádějí kontroly zaměstnanců na staveništi zda nepožívají alkoholické nápoje a nezneužívají jiné návykové látky v pracovní době a nevstupují pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele. | ZP § 102/3 § 103/2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | <p>Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni</p> <ul style="list-style-type: none"> vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. | ZP § 101/3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Zaměstnanci dodržují technologické a pracovní postupy dle § 106 odst. 4 c), d) ZP. | ZP § 106/4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Je předmětem kontrol BOZP ved. zaměstnanců a BT dle systému řízení BOZP zhotovitelů. |
| | Zaměstnanci i cizí osoby na pracovištích společnosti dodržují zásady BOZP, PO zásady bezpečného chování na pracovišti | ZP § 106/4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | <p>Zaměstnanci vybaveni OOPP a tyto používají, OOPP v použitelném stavu.</p> <p>OOPP udržovány v použitelném stavu.</p> | ZP § 104 odst.4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |










| | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|---|
|  | Na stavbě používány ochranné přilby dle vyhodnocení rizik zaměstnavatele a dle plánu BOZP. | ZP § 104 odst.5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Práce na venkovních a staveništních komunikacích provádějí pracovníci s oděvem s vysokou viditelností nebo s výstražnými vestami (dle vyhodnocení rizik zaměstnavatele resp. dle plánu BOZP). | ZP § 104 odst.5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Zdvihací zařízení (jeřáby, pracovní plošiny) – revize, revizní zkoušky dle SBP. | zák.č.309/2006 Sb. § 4/1c) čl. 5.1 ČSN ISO 9927 1 ČSN ISO12480 1 čl. 10.5.4 čl. 10.5.2, 14 ČSN ISO12482 1 čl. 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| | V SBP činnosti s jeřábem navrženy tak, aby byly prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům. Při nasazení jeřábu je nutno vzít v úvahu všechny faktory, které mohou ovlivnit jeho bezpečný provoz. | ČSN ISO 12480 čl. 4.1, čl.8.1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Všechny osoby musí zachovávat dostatečný odstup od břemene, s nímž se manipuluje. S břemeny se nesmí manipulovat nad komunikacemi a ostatními veřejně přístupnými místy. Není-li to možné, je nutno požádat příslušné úřady o vydání povolení a v dané oblasti je nutno vyloučit provoz a zabránit vstupu osob. | ISO 12480 čl. 11.3 ČSN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Závěsné a vázací prostředky u jeřábů v řádném stavu, prováděny jejich pravidelné kontroly nepřesahujících 12 měsíců. Vázací prostředky, prostředky k uchopení břemen pravidelně přezkušovány odborně způsobilou osobou ve stanovených intervalech. | ČSN EN 13414-1 Příloha A bod A.2.3.1 | | | |
|  | El. zařízení – provedena výchozí revize staveništního el. zařízení a ve stanovených lhůtách tj., 1 x za 6 měsíců periodická revize el. zařízení. | zák.č.309/06 Sb. § 4/1c) ČSN 33 1500 | | |  |
| | Provedena opatření proti škodlivému působení prostředí na bezpečnost elektrického zařízení na staveništi. | vyhl. č. 48/1982 Sb. § 199 f) | | | |
|  | Na stavbě používáno el. mechanické nářadí, u něhož je provedena periodická revize (lhůta min. 1 x za 6 měsíců), a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. | ČSN 33 1600 ed.2 čl. 5.2 | | | |
|  | Stroje a zařízení kontrolovány 1 x za 12 měsíců. | zák.č.309/06 Sb. § 4/1c) NV č. 378/2001 Sb. § 4/2 | | | |
|  | Zhotovitel stavby odstraňuje závady z revizí el. zařízení, zdvihacích zařízení atd. | zák.č.309/06 Sb. § 4/1c) | | | Zprávy o revizích uloženy u určených zaměstnanců na stavbě |
| | Odstraněny závady zjištěné kontrolními orgány (OIP, Státní požární dozor, KHS). | | | | |









PRÁCE VE VÝŠKÁCH

| | POŽADAVEK | PŘEDPIS | ANO - NE | | POZNÁMKY |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|---|
|  | Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, na pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. | NV č. 362/05 Sb. § 3/1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany | NV č. 362/05 Sb. § 3/2 ZP § 102/2h) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Technické konstrukce, jsou např. ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, zachytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, (např. lešení) nebo pracovní plošiny |
|  | Prostředky osobní ochrany použity v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. | NV č. 362/05 Sb. § 3/3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|     | Zajišťována ochrana pracovníků proti pádu z výšky a) při montáži konstrukcí b) při provádění betonářských prací (bednění) c) při pracích na střeších d) při zdění obvodových zdí z vnitřku stavby e) na volných okrajích staveb (pracovní podlahy, balkony, schodiště, podesty, výtahové šachty atd. provedena ochrana technickou konstrukcí (zábradlím apod.) | NV č. 362/05 Sb. § 3/1 Příl., část I bod 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Volné okraje zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. |
| | | | | | |





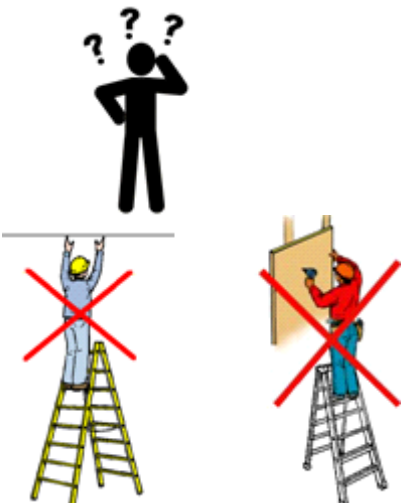

| | Při montáži, demontáži a užívání lešení (dočasných konstrukcí) dodržovány montážní návody a pokyny pro práci na lešení, nepoužívána nedokončená a neúplná lešení, zajištěna prostorová tuhost a stabilita lešení (kotvení, úhlopříčná ztužení), pevnost a odolnost proti vnějším silám. | NV č. 362/05 Sb. Příl., část VII, bod 1, bod 4a),c.d.e. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------|---|----------------------------|--|--|-----|--------|--------|--|------|--------|--------|--|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | Zhotovitel má na stavbě k dispozici „Návod na montáž a používání“ lešení a systému dočasné ochrany volného okraje dle ČSN EN 13374. | NV č. 362/05 Sb. Příl., část VII, bod 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lešení montují a demontují v souladu s návodem na montáž a demontáž zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. | NV č. 362/05 Sb. Příl., část VII, bod 7 | | | Obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí a dovedností lešenářů stanoví zaměstnavatel. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podlahy umožňují bezpečný pohyb a jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly. | NV č. 362/05 Sb. Příl., část VII, bod 4e) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Při používání kozového lešení dodržovány požadavky ČSN 73 8101, k výstupu na podlahu kozového lešení používán žebřík, jednotlivé konstrukční součásti (dílce, fošny) se osazovány na sraz tak, aby podlaha byla co nejvíce těsná, dílce podlahy se zajišťují proti nebezpečnému posunutí (svlaky ze spodní strany), šířka podlahy min. 0,6 m, kozy stavěny na předem vyrovnaný podklad aby nedošlo k poklesu ani posunutí patek podpor. | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Největší dovolená délka pole kozového lešení u podlahy z fošen je 2,5 m a u podlahy s podélníky 4,0 m. Největší dovolená výška dřevěného kozového lešení je 2,5 m. Plošná nosnost pracovních podlah kozového lešení je 150 kg.m⁻².</p> <p>Nejmenší dovolené průřezy dřevěných podélníků se stanoví v závislosti na délce a šířce pole řadového lešení kozového (větší rozměr průřezu je vždy výška). Podlahové příčníky se kladou na podélníky ve vzájemných vzdálenostech nejvýše 1000 mm. Nejmenší dovolený průřez příčníku z hraněného řeziva je 75 mm x 100 mm, z deskového řeziva 160 mm x 50 mm nebo 200 mm x 40 mm. Průřezy fošen, prken a podlahových dílců se stanoví podle ČSN 73 8101.</p> <p>Na podlahy kozového lešení použito fošen o stanoveném min. průřezu</p> <table><tr><th rowspan="2">Vzájemná osová vzdálenost příčníků v mm</th><th colspan="3">Min. průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových fošen</th></tr><tr><th colspan="3">Nejmenší průřez fošen v mm</th></tr><tr><td>800</td><td>100/28</td><td>150/24</td><td></td></tr><tr><td>1000</td><td>100/32</td><td>150/28</td><td></td></tr><tr><td>1500</td><td>100/45</td><td>150/38</td><td>225/32</td></tr><tr><td>2000</td><td>125/50</td><td>150/45</td><td>250/38</td></tr><tr><td>2500</td><td>125/55</td><td>175/50</td><td></td></tr></table> | Vzájemná osová vzdálenost příčníků v mm | Min. průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových fošen | | | Nejmenší průřez fošen v mm | | | 800 | 100/28 | 150/24 | | 1000 | 100/32 | 150/28 | | 1500 | 100/45 | 150/38 | 225/32 | 2000 | 125/50 | 150/45 | 250/38 | 2500 | 125/55 | 175/50 | | ČSN 73 8101. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pracovní podlaha kozového lešení se zřizuje z fošen, z prken nebo z podlahových dílců. Podlahové dílce s kladou na podélníky, prkna na podlahové příčníky a fošny přímo na podpory nebo na podlahové příčníky. |
| Vzájemná osová vzdálenost příčníků v mm | Min. průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových fošen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nejmenší průřez fošen v mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 100/28 | 150/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 100/32 | 150/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 | 100/45 | 150/38 | 225/32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 125/50 | 150/45 | 250/38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | 125/55 | 175/50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | |
|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--|
|  | <p>Při užívání pojízdných lešení dodržovány montážní návody a pokyny pro práci na lešení, zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na podlahy pojízdných dílcových lešení vystupovat jen vnitřkem lešení a průleznými otvory, - nezvyšovat místo práce na podlaze lešení pomocí žebříků, beden a pod., nestoupat a neopírat se o zábradlí (pozor na průvlaky a snížení stropů), - všechna pojezdová kola zabrzděna brzdou, - při přemísťování lešení dodržován zákaz zdržování se osob na podlaze lešení, | <p>NV č. 362/2005 Sb. Příl., část VII, bod 4b) ČSN 73 8102 Montážní návod lešení</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | <p>Stabilita nekotveného pojízdného lešení zajištěna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vhodným poměrem základny b/h – max. 1:4, podklad smí mít sklon max. 1 % a lokální nerovnosti nesmí být větší než 10 mm, - podklad (podlaha), na kterém pojíždí lešení, musí být únosný a povrch upraven do vodorovné roviny, - správné přemísťování lešení dle návodu a ČSN 73 8102 - nepřetěžovat podlahy lešení a excentricky je nezatěžovat, při práci na podlaze lešení se naklánět přes zábradlí, materiál ukládat na podlahách rovnoměrně. | <p>NV č. 362/2005 Sb. Příl., část VII, bod 4c) ČSN 73 8102 Montážní návod pojízdného lešení</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | <p>Lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m užíváno jen po jeho náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání.</p> | <p>NV č. 362/05 Sb. Příl., část VII, bod 5 ČSN 73 8101 čl. 8.1</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení lešení.</p> |
| | <p>Lešení používáno v provedení, které odpovídá návodu na montáž, pouze k účelům, pro které bylo navrženo a smontováno, předáno a převzato do provozu.</p> | <p>NV č. 362/05 Sb. Příl., část VII, bod 1 ČSN 73 8101 čl. 8.2</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | <p>Přístup na plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.</p> | <p>NV č. 591/06 Sb., Příl.1, část 1 bod 7</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Zajištění proti propadnutí se zajišťuje na střeších, kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení příp. toto zatížení není vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.).</p> |
|  | <p>Pochůzná střecha a terasy musí mít zajištěn bezpečný přístup a musí být na nich provedena opatření zajišťující bezpečnost provozu.</p> <p>Při práci na střeše zhotovitel zajišťuje ochranu zaměstnanců proti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pádu ze střešních pláštěů na volných okrajích, b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, c) propadnutí střešní konstrukcí. | <p>vyhl. č.268/09 Sb. § 25/2</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Střešní konstrukce musí být navržena na normové hodnoty zatížení - § 25/1 vyhl. č.268/2009 Sb.</p> |
| | <p>Ochrana proti pádu ze střechy zajišťována nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím OOPP proti pádu.</p> | <p>NV č. 362/06 Sb. Příloha část VI. bod 1</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | <p>NV č. 362/06 Sb. Příloha část VI. 2</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--|
|  | <p>Otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy nebo zábradlím.</p>  | <p>NV č. 362/05 Sb. § 3/5</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <p>Poklopy mají odpovídající únosnost a jsou zajištěny proti posunutí.</p> | <p>NV č. 362/05 Sb. § 3/5</p> | | | |
|  | <p>Místa práce ve výškách jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo výtahy).</p> | <p>NV č. 362/05 Sb. Příl., část VII, bod 4h) ČSN 73 8101 čl. 4.6.2</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Požadavky na přístupy k různým úrovním lešení stanoví ČSN EN 12811-1.</p> |
|  | <p>Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce odpovídá četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání.</p> | <p>NV č. 362/05 Sb. Příloha část.1, bod 1</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | <p>Konstrukce pro práce ve výškách nejsou přetěžovány;</p> | <p>NV č. 362/05 Sb. Příloha část IV bod 3</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvod.dokumentaci.</p> |
|  | <p>Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu nepoužívány nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.).</p> | <p>NV č. 362/05 Sb. § 3/6</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | <p>Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů bezpečně zajištěny.</p> | <p>NV č. 362/05 Sb. Příloha část V.bod 1</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | <p>Žebřík použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, použití takových prostředků neumožňují. Žebříku používáno pouze pro krátkodobé a jednoduché práce, které nevyžadují pevné postavení pracovníka (jinak se musí použít bezpečnějších prostředků jako lešení, plošiny, pomocné pracovní podlahy apod.).</p> | <p>NV č. 362/05 Sb. Příloha část III, bod 1</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Viz též NV č. 362/05 Sb. Příloha část.1, bod 1</p> |





| | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|---|
| |  | | | | |
|  | <p>Dodržován zákaz provádět ze žebříku práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo náradí, jako např. používání přenosných řetězových pil, ručních pneumatických náradí apod.</p> | <p>NV č. 362/05 Sb. Příloha část III, bod 1</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | <p>Po žebříku nevstupuje (sestupuje) ani na něm nepracuje současně více než jedna osoba.</p> | <p>NV č. 362/05 Sb. Příloha část III, bod 4</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | <p>Žebřík umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití, přenosný žebřík postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.</p> | <p>NV č. 362/05 Sb. Příloha část III, bod 4</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | <p>Žebřík zajištěn proti ztrátě stability, proti bočnímu zvrácení, zabráněno jeho podklouznutí např. zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci. použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností.</p> | <p>NV č. 362/05 Sb. Příloha část III, bod 8</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | <p>Na žebříku zaměstnanec pracuje jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.</p> | <p>NV č. 362/05 Sb. Příloha část III, bod 9</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | <p>Žebříky používané pro výstup (sestup) svým horním koncem přesahují výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m,</p> | <p>NV č. 362/05 Sb. Příloha část III, bod 6</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet.</p> |
|  | <p>Žebříky v dobrém stavu, prováděny prohlídky žebříků v souladu s návodem na používání.</p> | <p>NV č. 362/05 Sb. Příloha část III, bod 11</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Betonářské práce










| | POŽADAVEK | PŘEDPIS | ANO - NE | | POZNÁMKY |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--|
|  | K zabránění pádu z výšky při zhotovování bednění a odbedňování zajištěna ochrana proti pádu přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany. | NV č. 362/05 Sb. § 3/1, § 3/2 NV č. 591/06 Sb. Příl č.3 část IX.3, bod 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Při montáži, demontáži a používání bednění se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu osob. | NV č. 591/06 Sb. Příl č.3 část IX.1 bod 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Bednění těsné, únosné a prostorově tuhé. | NV č. 591/06 Sb. Příl č.3 část IX.1 bod 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Bednění v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. | NV č. 591/06 Sb. Příl č.3 část IX.1 bod 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Podpěrné konstrukce bednění, (stojky a rámové podpěry) mají dostatečnou únosnost a jsou úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. | NV č. 591/06 Sb. Příl č.3 část IX.1 bod 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. | NV č. 591/06 Sb. Příl č.3 část IX.1 bod 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. | NV č. 591/06 Sb. Příl č.3 část IX.1 bod 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Před zahájením betonářských prací bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. | NV č. 591/06 Sb. Příl č.3 část IX.1 bod 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. |

| | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi vybudovány bezpečné přístupové komunikace např. pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze bezprostředně po uložené výztuži. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část IX.2 bod 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | viz NV č. 362/2005 Sb. |
|  | Při ukládání betonové směsi do konstrukce zřízeny bezpečné pracovní podlahy popř. plošiny k ochraně osob proti pádu z výšky , proti zavalení a zalití směsí. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část IX.2 bod 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu jinými prostředky stanovenými v technol. postupu, jako OOPP proti pádu nebo ochranný koš. |







Zednické práce

| | POŽADAVEK | PŘEDPIS | ANO - NE | | POZNÁMKY |
|--|---|---|--------------------------|--------------------------|---|
|  | K zabránění pádu z výšky při provádění zednických prací zajištěna ochrana proti pádu přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany. | NV č. 362/05 Sb. § 3/1, § 3/2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Na právě vyzdívanou stěnu není vstupováno ani není jinak zatěžována, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část X, bod 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Osazené předměty připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část X, bod 7 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva z hlediska stability zdiva řešeno v PD, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. |
|  | Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí a osoby proti propadnutí | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část X, bod 8, 9 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Při strojním čerpání malty zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část X, bod 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Montážní práce

| | POŽADAVEK | PŘEDPIS | ANO - NE | | POZNÁMKY |
|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část XI, bod 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. |
|  | K zabránění pádu z výšky při provádění montážních prací musí být zajištěna ochrana proti pádu přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany. | NV č. 362/05 Sb. § 3/1, § 3/2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  | Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. | NV č. 591/06 Sb. Příl.č.3 část XI, bod 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení osob a konstrukcí | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část XI, bod 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Montážní práce prováděny dle technologického postupu | NV č. 591/06 Sb. Příl.č.3 část XI a příl. ČSN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Požadavky na montáž ocelových konstrukcí stanoví také ČSN 73 2601, na montáž dřevěných konstrukcí ČSN 73 2810 a pro provádění montovaných betonových konstrukcí ČSN 73 2480. |
| | Osoby provádějící montáž používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část XI, bod 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část XI, bod 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Podmínky stanoví technologický postup montáže. |
|  | Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, zejména při práci ve výšce, upevněny k dílcům ještě před jejich vyzdvížením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část XI, bod 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Během zdvihání a přemisťování dílce se osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část XI, bod 11 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Bourací a rekonstrukční práce

| | POŽADAVEK | PŘEDPIS | ANO - NE | | POZNÁMKY |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--|
|  | Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce prováděny podle technologického postupu. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část XII, bod 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána je v TP stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví osob, které stavbu užívají. |
|  | Bourací zahájeny až po vybavení pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami dle TP a na základě písemném příkazu. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část XII, bod 10 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Před zahájením bouracích prací vymezen ohrožený prostor a zajištění proti vstupu nepovolaných osob. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část XII, bod 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě před zahájením prací odpojeny a zajištěny proti použití. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část XII, bod 8 | | | |
|  | K zabránění pádu z výšky při provádění bouracích a rekonstrukčních prací zajištěna ochrana proti pádu přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, vzniklé otvory zajišťovány.. | NV č. 362/05 Sb. § 3/1, § 3/2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|  | Zajišťováno, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část XII, bod 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Statické zajištění sousedních staveb provedeno před zahájením bouracích prací dle PD resp. TP. |
|  | Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část XII, bod 18 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dočasné stavební konstrukce ne zatěžovány vybouraným materiálem ani přes ně není strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. |
| | Při ručním bourání nosných konstrukcí se postupuje zásadně vertikálním směrem shora dolů. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část XII, bod 21 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. |
|  | Bourací práce nepřerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy.. | NV č. 591/06 Sb. Příl. č.3 část XII, bod 15 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |