

Č. zak.: 22/186

Název akce : **PPO Ústí nad Labem – LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních desek MPPZ**

Stupeň: DSJ

## HAVARIJNÍ PLÁN

**AZ CONSULT, spol. s r.o.**

Číslo zakázky.....[22/186](#).....

**Výrobek uvolněn k použití**

Datum.....

## **1. Identifikační údaje**

*název stavby:* **PPO Ústí nad Labem – LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ**  
*místo stavby:* Ústí nad Labem  
*katastrální území:* Ústí nad Labem [774871]  
*dotčené pozemky:* viz samostatný záborový elaborát  
*předmět PD:* rekonstrukce kotevních prvků protipovodňových stěn a dosedacích prahů

### **Údaje o stavebníkovi:**

*Investor:* **Povodí Labe, státní podnik**  
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 70890005



*Zpracovatel:* **AZ Consult spol. s r.o.**  
Klíšská 12  
400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 44567430, DIČ: CZ 44567430

*Autor dokumentu:* Martin Horáček  
AZ Consult, s.r.o., Pražská 53, Ústí nad Labem,  
tel: 475 240 863

*Zakázkové číslo:* 22/186

*Správce vodního toku:* Povodí Labe, státní podnik

## **2. Popis stavby**

### **Popis stavby**

Projektová dokumentace, pro kterou je vytvořen tento Havarijní plán řeší rekonstrukci železobetonových prahů protipovodňové stěny v Ústí nad Labem, levý břeh. Stavba se nachází v intravilánu města Ústí nad Labem. Rekonstruované budou části úseků linie PPO vždy v místě křížení s komunikací, kde je linie PPO opakovanými přejezdy těžkých nákladních vozidel nejvíce zatěžována. Vlivem opakovaného dynamického namáhání kotevních patek slupic dochází k jejich uvolňování a poškozování.

Rekonstrukce bude provedena v části linie PPO v těchto lokalitách:

Ulice Sřelecká – křížení komunikace s linií PPO na kruhovém objezdu pod Větruší

Ulice Sřelecká – křížení komunikace s linií PPO na světelné křižovatce u železničního mostu

Ulice Malá Hradební – křížení komunikace s linií PPO u OC Forum

Ulice Předmostí – křížení komunikace s linií PPO u mostu Dr. E. Beneše

Ulice Předmostí – křížení komunikace s linií PPO u Pětimostí

Vzhledem k charakteru prací při rekonstrukci, kdy největší objem prací bude činit odstranění části stávajícího a betonáž nového prahu, je nutné práce provádět v příznivých klimatických podmínkách, tj. při betonáži min. +5°C po dobu 10 dnů zrání betonu.

Vzhledem k nutnosti průjezdnosti komunikací, bude nutné práce na jednotlivých stavebních objektech etapizovat v souladu s požadavky dopravně-inženýrských opatření. Časové okno na jednotlivou etapu je nutné uvažovat v délce cca 2 měsíců (provedení rekonstrukce + zrání betonu před možností pojezdu dopravou).

Stavba je rozdělena do 5 samostatných stavebních objektů:

SO 1.01,02.03 – Větruše A, Větruše B

SO 1.01,02.07 – Železniční most

SO 2.01,02.14 – Malá Hradební

SO 2.01,02.05 – Most E. Beneše

SO 2.01,02.03 – Pětimostí

Technické řešení všech stavebních objektů je obdobné. Stávající železobetonové prahy tvořící linii PPO budou odbourány, resp. odříznuty. Stávající kotevní desky budou odstraněny a nahrazeny novými. Nové kotevní desky jsou posílené v kotevních částech. Po osazení kotevních desek a doplnění nové výztuže, bude práh vybetonován do původního tvaru. Pozemky budou uvedeny do původního stavu.

Před zahájením stavby bude v jednotlivých úsecích osazeno dopravní značení dle samostatné přílohy dopravně-inženýrské opatření.

Část stavby SO 1.01,02.03 – Větruše A, Větruše B se dotýká CHKO České Středohoří (stavba je těsně na hranici CHKO). Ostatní stavební objekty jsou mimo CHKO.

Stavba leží mimo EVL Porta Bohemica a mimo oblast Natura 2000.

Stavba neleží v poddolovaném území evidovaném ČGS. Stavba slouží jako protipovodňová stěna, leží v záplavovém území vodního toku Labe.

Nedojde k trvalým, ani dočasným záborům pozemků určených k plnění funkce lesa. Stavba neleží v ochranném pásmu lesa.

Stavbou nebudou trvale, ani dočasně dotčeny pozemky pod ochranou ZPF.

**Stavba nebude prováděna při vysokých stavech vodního toku Labe (II.SPA = 530 cm).** V blízkosti vodoteče nebudou po dobu stavby a při samotném provozu skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály, pokud nebudou chráněny proti průsaku a odnesu velkými vodami, ani látky závadné vodám.

Zemní práce jsou vzhledem k charakteru stavby minimální. Veškerý vytěžený výkopek, nevhodný pro zpětné zásypy, bude odvážen na mezideponii nebo přímo k uložení na příslušnou skládku a uskladněn v souladu se zákonem o odpadech, kterou si zhotovitel sám zajistí a projedná.

Podle ohrožení lze majetek rozdělit do dvou skupin:

Skupina I. – majetek, který nelze demontovat

- elektropřípojky
- realizovaná stavební část
- technologická zařízení

Skupina II. – majetek, který lze demontovat

- motory a stavební stroje
- svářecí agregáty
- stavební elektrorozvodné skřínky
- kontejnery
- skladované látky snadno odplavitelné a látky vodě škodlivé (maziva, řezivo, izolační hmoty apod.)

### **Předpokládaná doba výstavby**

Předpokládaná délka trvání stavby je 6 měsíců (za předpokladu práce na několika stavebních objektech současně).

### **3. Opatření k ochraně životního prostředí ve stadiu realizace stavby**

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno tím, že na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností.

Vzhledem k navrženému technickému řešení rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ nedojde k poškození stromů ani ostatní vzrostlé zeleně v sousedství stavby. Stromy v bezprostřední blízkosti stavby, které nejsou určeny ke kácení, budou po dobu provádění stavby chráněny před poškozením.

Definice havárie jakosti vod dle § 40 zákona č. 254/2001 Sb

1. Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod
2. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvláště

nebezpečnými látkami, popř. radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

3. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud takovému vniknutí předcházejí.

### 3.1 HLÁŠENÍ A ČINNOST PŘI HAVÁRII

Při vzniku nebo zjištění čistotářské havárie je nutno provést okamžitě taková opatření, aby nedošlo k úniku závadné látky do povrchových nebo podzemních vod.

Zároveň je třeba ihned havárii nahlásit správci povodí (na vodohospodářský dispečink), HZS nebo Policii ČR.

Spojení na uvedené orgány a organizace je uvedeno v příloze 1 b.

Havárii hlásí ten, kdo ji způsobil nebo zjistil, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem některé z výše uvedených institucí, která přebírá automaticky další ohlašovací povinnost, pokud není dohodnuto jinak.

Včasné zjištění a ohlášení je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na rozsah následků havárie a účinnost zásahu havarijních jednotek.

Veškerá zařízení znečištěná ropnými látkami musí být po skončení havárie očištěna, znečištěné zeminy a nasáklé sorbety musí být odstraněny a likvidovány v souladu s předpisy.

Hlášení má obsahovat tyto údaje (pokud jsou známy):

- čas vzniku havárie a jejího zjištění
  - přesné označení místa (včetně názvu znečištěného, popř. ohroženého vodního toku apod.)
  - příznaky havárie
  - druh a množství znečišťující látky
  - charakter havárie
  - původce havárie
  - údaje o odebraných vzorcích
  - údaje o provedených opatřeních
  - údaje o ohlašovateli (jméno, adresa, telefonní číslo)
  - komu byla havárie ohlášena
- a další specifické údaje

Není – li jednoznačně jasné, kdo havárii způsobil, je nutno odebrat vzorky znečišťující látky, znečištěné vody a pozadí (profil nad místem zjištěného nebo předpokládaného vniknutí znečištění do toku). To má značný vliv na prokázání původce a rozsahu havárie. Při odběru vzorků je nutno zajistit přítomnost hodnověrného svědka (nejlépe Policie ČR nebo pracovníka vodoprávního úřadu, ČIŽP apod.)

Zároveň je nutno zahájit okamžitě práce na omezení škodlivých následků havárie, resp. Učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k znečištění povrchových a podzemních vod.

Při vzniku havárie a sanačním zásahu se zhotovitel řídí pokyny vodoprávního úřadu (OŽP MěÚ) ČIŽP a správce povodí a toku. Dále se řídí

ustanoveními tohoto havarijního plánu. V případě nebezpečí z prodlení přistoupí zhotovitel k realizaci neodkladných opatření dle situace a vlastního uvážení s cílem minimalizovat škody a následky havárie.

Především je nutno zabránit, popřípadě omezit únik znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a zahájit odstraňování znečištění (např. pomocí norných stěn, sorpčních prostředků, balíků slámy apod. za pomoci různého nářadí a náčiní).

Sesbíraný produkt je nutno ukládat do vhodných nádob, popřípadě vybudovat taková zařízení, aby nemohlo dojít k následnému znečištění (jímka s fólií, sudy apod.).

Za normálních okolností není nebezpečí úniku ropných látek, pouze v případě prasknutí hydraulických hadic dopravních prostředků nebo stavebních strojů (zcela ojediněle) nebo při převrácení nákladního automobilu (za normální situace nepřichází v úvahu).

V případě havárie, to jest při úniku hydraulického oleje nebo nafty, bude způsob likvidace záležet na rozsahu havárie. Při malém rozsahu je možno zasažené místo zasypat vapexem a shrabat, případně nasát ropnou látku do fibroilové textilie. V případě, že kontaminující látka již vnikla do zeminy, je nutno zasaženou zeminu neprodleně odtěžit a odvést na skládku určenou referátem životního prostředí nebo do nejbližšího zařízení na čištění kontaminovaných zemín.

V případě, že by bylo nutno na vodoteči zřídit nornou stěnu při větším rozsahu havárie, je třeba spolupracovat se správcem toku a s Českou inspekcí životního prostředí.

#### Povinnosti při havárii dle § 41 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách

1. Ten, kdo způsobil havárii (dále jen „původce havárie“) je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.
2. Kdo způsobil nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit správci povodí (na vodohospodářský dispečink), hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky.
3. Správce povodí, hasičský záchranný sbor České republiky a Policie České republiky jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu.

#### Základní předpisy:

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
- Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
- Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypuštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

- ČSN 75 34 15 „objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování“

### 3.2 PROSTŘEDKY URČENÉ K ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ HAVÁRIE

Je třeba mít trvale k dispozici řezivo (prkna, fošny, kůly), sorbenty (Vapex, hydrofobní sorpční drť), nádoby na sesbíraný produkt, nářadí (lopata, krumpáč, sekýra, pila, palice).

**Sorpční drť** – vhodná pro likvidaci ropných havárií na silnici – 1 balení (10 kg)

**Hydrofobní rašelinová sorpční drť** – Hydrofobní rašelinová sorpční drť s přísadou pro omezení prašnosti balená v pytlích. Sorpční materiál pro likvidaci ropných havárií na pevném povrchu i vodní hladině. Upozornění: při použití sorpční drti pro sběr ropných látek z vodní hladiny je třeba kontaminovanou drť odstranit. Kontaminovaná drť může po určité době klesnout pod hladinu. Absorpce 64 l ropných látek/50l sorbetu. HFO rašelinová sorpční drť PEATSORB (10kg), 100% rašelina + inhibitor prašnosti – 1 balení (10 kg)

Další prostředky a speciální vybavení pro šetření a likvidaci jsou uloženy u **Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje – Územní odbor Ústí nad Labem**.

### 3.3 SYSTÉM SPOJENÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

V pracovní době má být havárie nahlášena především správci povodí (na vodohospodářský dispečink), HZS nebo Policii ČR. V mimopracovní době je nutné informovat o havárii správce toku nebo Hasičský záchranný sbor.

### 3.4 VEDENÍ DOKUMENTACE O POSTUPECH POUŽITÝCH PŘI ZNEŠKODŇOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ HAVÁRIE

Záznamy budou vedeny a archivovány ve stavebním deníku. Údaje uvedené v záznamu o zneškodnění havárie budou obsahovat:

- přesné místo úniku (obec, přesný popis místa, vod. toku),
- původce havárie
- čas, kdy byl únik zpozorován, kdo únik zpozoroval, kdy byl nahlášen, kterým orgánům
- provozovatel a uživatel zařízení
- příčina úniku, druh a množství znečišťující látky
- rozsah znečištění (situační nákres, příp. fotografie)
- popis a rozsah škod (s vyčíslením odhadu škody v Kč)
- záznam o prvním zásahu (jména osob a provedené technické a organizační opatření)
- rozhodnutí o následných opatřeních (kdo je zajišťuje, odpovědný kontrolní orgán)
- kdy byly ukončeny sanační a likvidační práce
- údaje o odběru vzorků kontaminované zeminy, odpadních vod, jejich kontrola v laboratoři
- údaje o ohlašovatelích (jméno, adresa, telefon)
- dlouhodobá opatření vyvolaná vzniklou havárií
- datum uvedení staveniště zpět do provozu



### 3.5 VÝČET A POPIS ORGANIZAČNÍCH PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ A TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

1. Čerpání pohonných hmot bude prováděno u veřejných čerpacích stanic, nebo u čerpací stanice provozovatele (zhotovitele stavby)
2. Manipulační plocha pro stáčení – tankování ropných látek pro malé mechanismy (kompresory, elektrické agregáty apod.) bude umístěna mimo záplavové území a musí být odolná proti průsaku (sud s naftou umístěný na plechové vaně)
3. Technická údržba mechanismů (výměna olejových náplní, větší opravy) bude prováděna pouze v opravnách k tomu určených.
4. Použité mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu zejména s přihlédnutím k možným únikům olejů a pohonných hmot.

### 3.6 ÚDAJE O KOPIÍCH SCHVÁLENÉHO HAVARIJNÍHO PLÁNU

Kopie povodňového a havarijního plánu budou uloženy na stavbě, na obecním úřadě Malé Březno, České inspekci životního prostředí, Povodí Ohře s.p., u investora, projektanta a dodavatele stavby.

### 3.7 PLÁN ÚČELOVÝCH ŠKOLENÍ A VÝCVIKU OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ DLE HP

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s tímto havarijním plánem před zahájením výstavby. Prezenční listina bude součástí stavebního deníku stavby.

Za dodržování povodňového a havarijního plánu je zodpovědný stavbyvedoucí. S Havarijním plánem budou seznámeni a zavázáni k plnění i subdodavatelé.

### 3.8 SEZNAM ZÁVADNÝCH LÁTEK, SE KTERÝMI DODAVATEL STAVBY ZACHÁZÍ

Při stavebních pracích budou používány nebezpečné látky: portlandský cement balený – 50 kg

Chemické složení: portlandský slínek, uhličitán vápenatý, dihydrát síranu vápenatého

Skupenství : pevná látka, prášek

Bod tání: není určena

Rozpustnost, vyluhovatelnost ve vodě: neuvádí se

Další vlastnosti : přípravek je nehořlavý,

Motorová nafta – 50 l

Chemické složení:

Skupenství : kapalina

Bod tání : -30 - 0 °C

Rozpustnost : napatná

Bod vzplanutí :  $\geq 55^{\circ}\text{C}$

Třída nebezpečnosti : III

Skupina výbušnosti : II A

Olejové provozní náplně mechanizace:

Hydraulické oleje: 10 l

Vhodná hasiva: Hasící prášek, hasící pěna, CO<sub>2</sub>

Skupenství: kapaliny

Teplota vznícení: 330 °C

Rozpustnost ve vodě: mísitelný



Na stavbě budou k dispozici Bezpečnostní listy těchto látek. Pracovníci, kteří tyto látky používají, musí být s těmito bezpečnostními listy seznámeni.

#### **4. Doplnění a zpřesňování havarijního plánu**

Vedení firmy zhotovitele stavby .....  
zajišťuje ve smyslu ustanovení zákona 254/2001 Sb. Doplnění a upřesňování  
předloženého havarijního plánu včetně kontroly, jak jsou opatření plněna.

Dále zajišťuje potřebné prostředky pro ochranu staveniště před povodněmi,  
jejich skladování a obměňování.

Organizuje jejich vydávání při zásahu, dopravu na místo zásahu a zpět a jejich  
ukládání po povodni.

Za tuto činnost odpovídají tyto pracovníci:

a) Za doplnění a zpřesňování havarijního plánu:

Jméno.....

Funkce.....

Adresa

.....

Telefon

.....

b) Plánování a financování věcných prostředků:

Jméno

.....

Funkce

.....

Adresa

.....


Telefon .....

**Příloha: 1b**

Název organizace	Adresa	Telefon, fax
<b>Povodí Labe – centrální vodohospodářský dispečink</b>	<b>Vodohospodářský dispečink</b> e-mail: <a href="mailto:yhd@pla.cz">yhd@pla.cz</a> web: <a href="http://www.pla.cz">www.pla.cz</a> 500 03 Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8	Tel.: <b>495 088 720, 730</b>
<b>Střekov – Masarykovo zdymadlo</b>	<b>Masarykovo zdymadlo</b>	Tel.: +420 475 531 845
<b>Záchranná lékařská služba</b>	Ústeckého kraje Linka tísňového volání	Tel.: 412 234 111 Tel.: 412 709 906 Tel.: 155
<b>Hasičský sbor</b>	♦ <b>Ohlašovna požáru</b> ♦ <b>Územní odbor Ústí nad Labem</b> ♦ <b>Hasičský sbor Ústeckého kraje</b>	Tel.: 150 Tel.: 950 431 111 Tel.: 950 431 010 KOPIS
<b>Policie ČR</b>	Policie ČR ♦ <b>Tísňové volání</b> ♦ <b>Městská policie</b> ♦ <b>Obvodní oddělení Ústí nad Labem</b> ♦ <b>Krajské ředitelství ÚK ÚO Ústí nad Labem</b>	Tel: 158 Tel.:156 Tel.: 974 427 100 Tel.: 974 421 111
<b>Vodárny</b>	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Ústí nad Labem ♦ <b>Hlášení poruch</b>	Tel.: 475 600 800 Tel.: 840 111 111
<b>Nemocnice</b>	Krajská nemocnice Ústí nad Labem	Tel.: 477 111 111
<b>Elektrárny</b>	ČEZ Distribuce, a. s. Poruchová linka	Tel.: 800 850 860
<b>Plynárny</b>	GasNet, s.r.o. ♦ <b>Zákaznická linka</b> ♦ <b>Pohotovostní linka</b>	Tel.: 840 11 33 55 Tel.: 1239
<b>Magistrát Ústí nad Labem</b>	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem – ústředna Oddělení vodního hospodářství	Tel.: +420 475 271 111 Tel.: +420 475 271 742
<b>Krajský úřad Ústeckého kraje</b>	Velká Hradební 3118/48 40002 Ústí nad Labem	+420 475 657 111
<b>Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje</b>	Krajská hygienická stanice, se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15 400 01 Ústí nad Labem-centrum	Tel.: +420 477 755 110
<b>ČHMÚ</b>	Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem – Kočkov - pobočka Ústí n. L., P.O. Box 2 - Ústí n. L. – Kočkov - Hydroprognóza - meteoprognóza	Tel.: 472 706 048 Tel.: 472 706 011 Tel.: 472 771 814 Tel.: 472 706 046 Tel.: 472 706 051
<b>Čižp Ústí nad Labem</b>	Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem  Hlášení havárií	Tel.: 475 246 011 475 246 076 (v době 7:00 - 15:30) 731 405 388 (trvalá dosažitelnost)
<b>DEKONTA</b>	Ústí nad Labem	Tel.: 475 603 949

Pro prvotní ohlášení havárie HZS a Policii ČR mají být podle vyhl. MŽP ČR č. 450/2005 Sb. Využita tel. Číslo tísňového volání. V další fázi šetření a sanace následků havárie je však vhodné používat telefonních čísel na spojovatele, OPIS a tel. ústředny s ohledem na charakter, specifickou a délku předávaných zpráv a tím blokování linek tísňového volání pro závažnější případy. Tísňové volání by mělo být přednostně využíváno při nebezpečí výbuchu, požáru, hrozící otravě, ekologické katastrofě, vážnému zranění osob apod.

# Poloha lokality

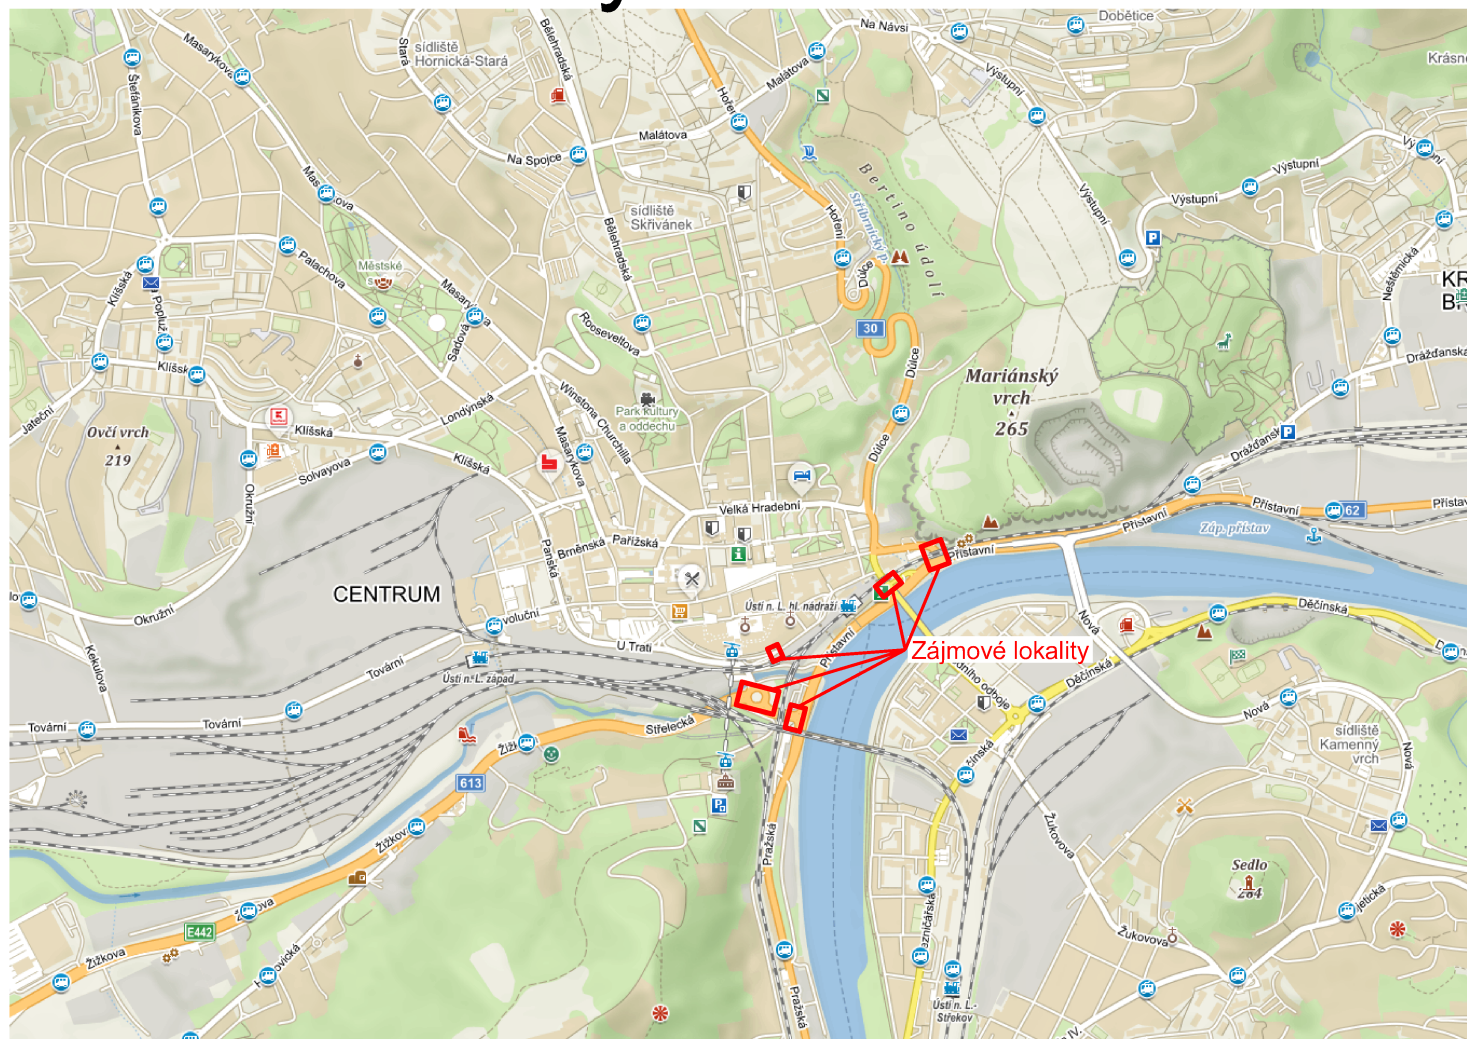

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....22/186

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....III.2023 ③

<p><i>Odpov. proj.:</i> Ing. Martin Komín</p> <p><i>Vypracoval:</i> Ing. Petr Vít</p> <p><i>Kontroloval:</i> Ing. Jakub Šíma</p> <p><i>Kraj:</i> Ústecký <i>Místo:</i> Ústí nad Labem</p> <p><i>Objednatel:</i> Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové</p>	<p><b>AZ CONSULT®</b> spol. s r. o.</p> <p>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001</p>										
<p><i>Akce:</i> PPO Ústí nad Labem - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ</p> <p><i>Objekt:</i> -</p> <p><i>Výkres:</i> Přehledná situace</p>	<p><i>Zn. souboru:</i> ...</p> <table border="1"> <tr> <td><i>Stupeň:</i> DSJ</td> <td><i>Formát:</i> 3 x A4</td> </tr> <tr> <td><i>Č. zak.:</i> 22/186</td> <td><i>Č. paré :</i></td> </tr> <tr> <td><i>Datum:</i> III.2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Měřítko:</i></td> <td><i>Č. přílohy:</i></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>C.1</td> </tr> </table>	<i>Stupeň:</i> DSJ	<i>Formát:</i> 3 x A4	<i>Č. zak.:</i> 22/186	<i>Č. paré :</i>	<i>Datum:</i> III.2023		<i>Měřítko:</i>	<i>Č. přílohy:</i>	-	C.1
<i>Stupeň:</i> DSJ	<i>Formát:</i> 3 x A4										
<i>Č. zak.:</i> 22/186	<i>Č. paré :</i>										
<i>Datum:</i> III.2023											
<i>Měřítko:</i>	<i>Č. přílohy:</i>										
-	C.1										
<p>DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.</p>											



# Přehledná situace

