


1	2	3	4	5	6
A					A
B					B
C					C
D					D
E					E
F					F
G					G
H					H


			I N P R E M A s.r.o., Vlčnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2016, r.č. 008/CZ/Q/2019 Oprávnění TIČR: ev.č.: 336/22 EZ-M,O,R,Z-E2/A, ev.č.: 636/23/R-EZ-E2A			Datum: 07/2023		
Název zakázky: Část:			VD BOJKOVICE – OPRAVA ELEKTROINSTALACE STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE			Stupeň: PD pro realizaci stavby		
Investor:			Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno			Číslo zakázky: 230328-1		
Místo stavby:			Vodní dílo Bojkovice			Archivní číslo: 230328-1/D8		
Zpracoval		Schváleno		Kontroloval				
Ing. Jiří Moštěk		Ing. Jiří Moštěk		Ing. Jaroslav Jahoda		Formát: A4/23 A4		
						Měřítko: -		
Název výkresu:  D8. SCHÉMA ZAPOJENÍ RM-1						Pořadové č. výkresu:  15		

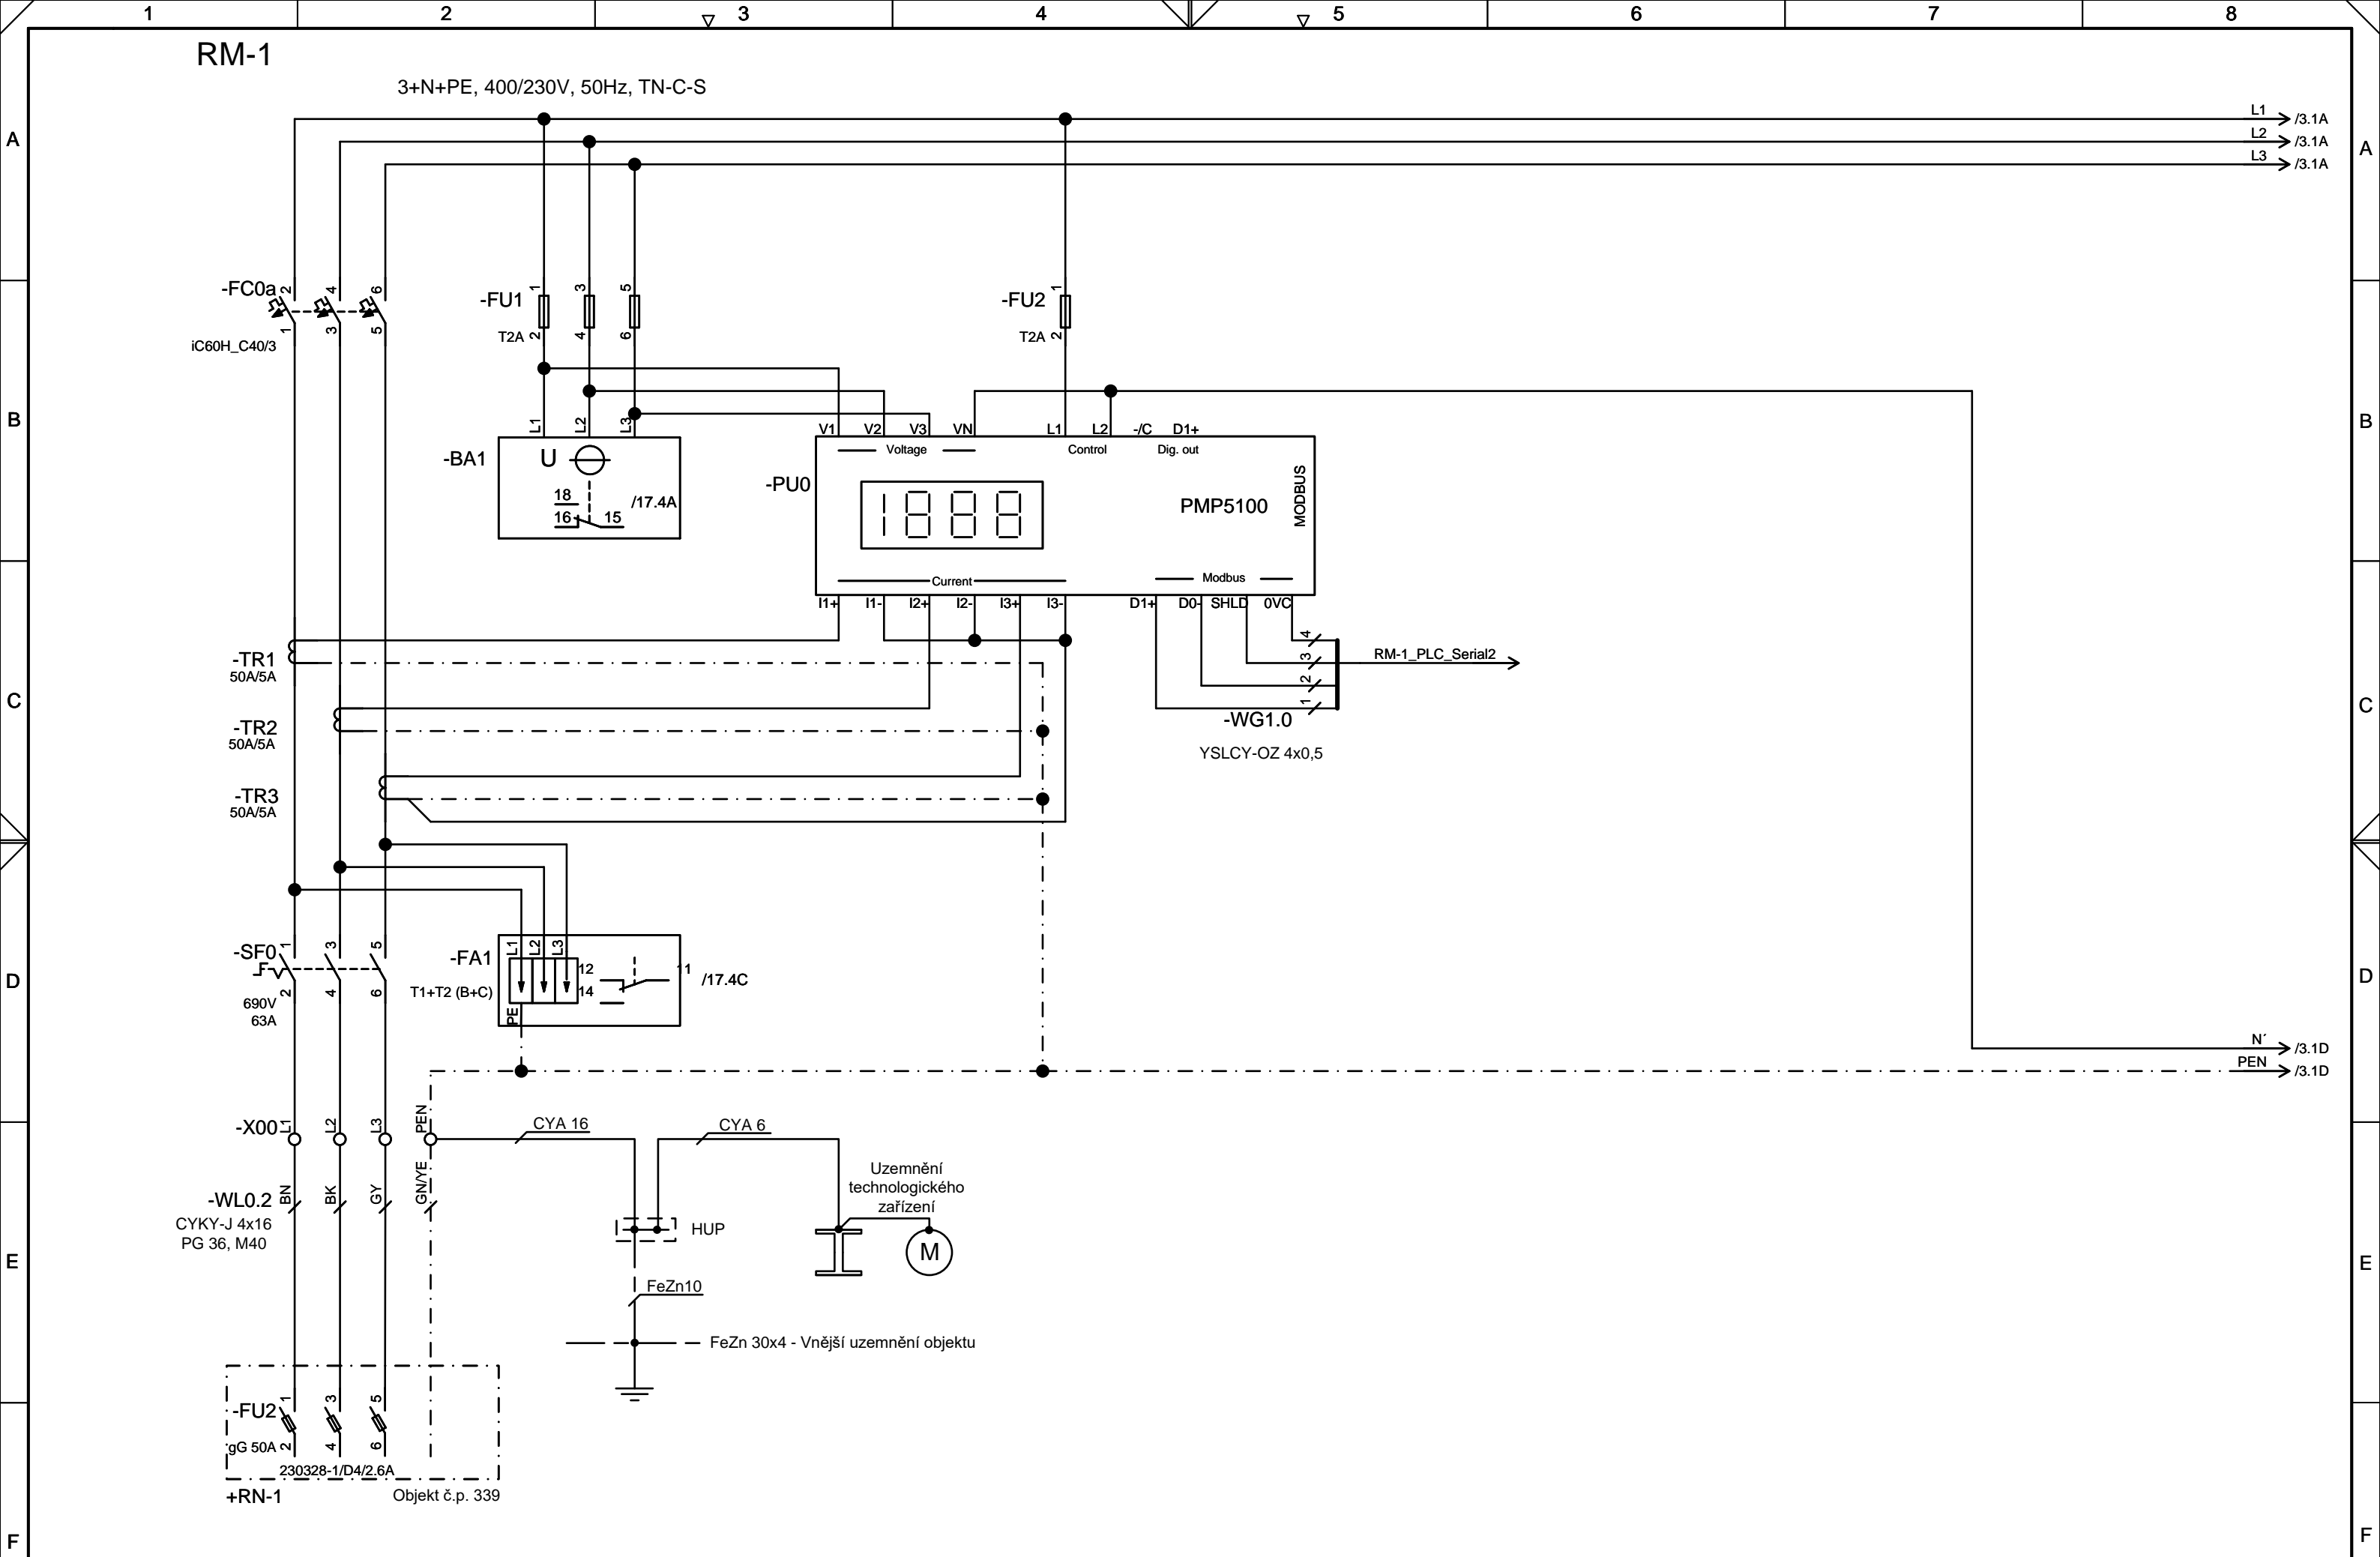

Datum	31.7.2023	Datum revize		230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace		230328-1/D8		+RM-1	
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize							
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Orig.		Nahrazuje		Nahrazeno	
Schváleno	Ing. Jiří Moštěk								




Schéma zapojení RM-1

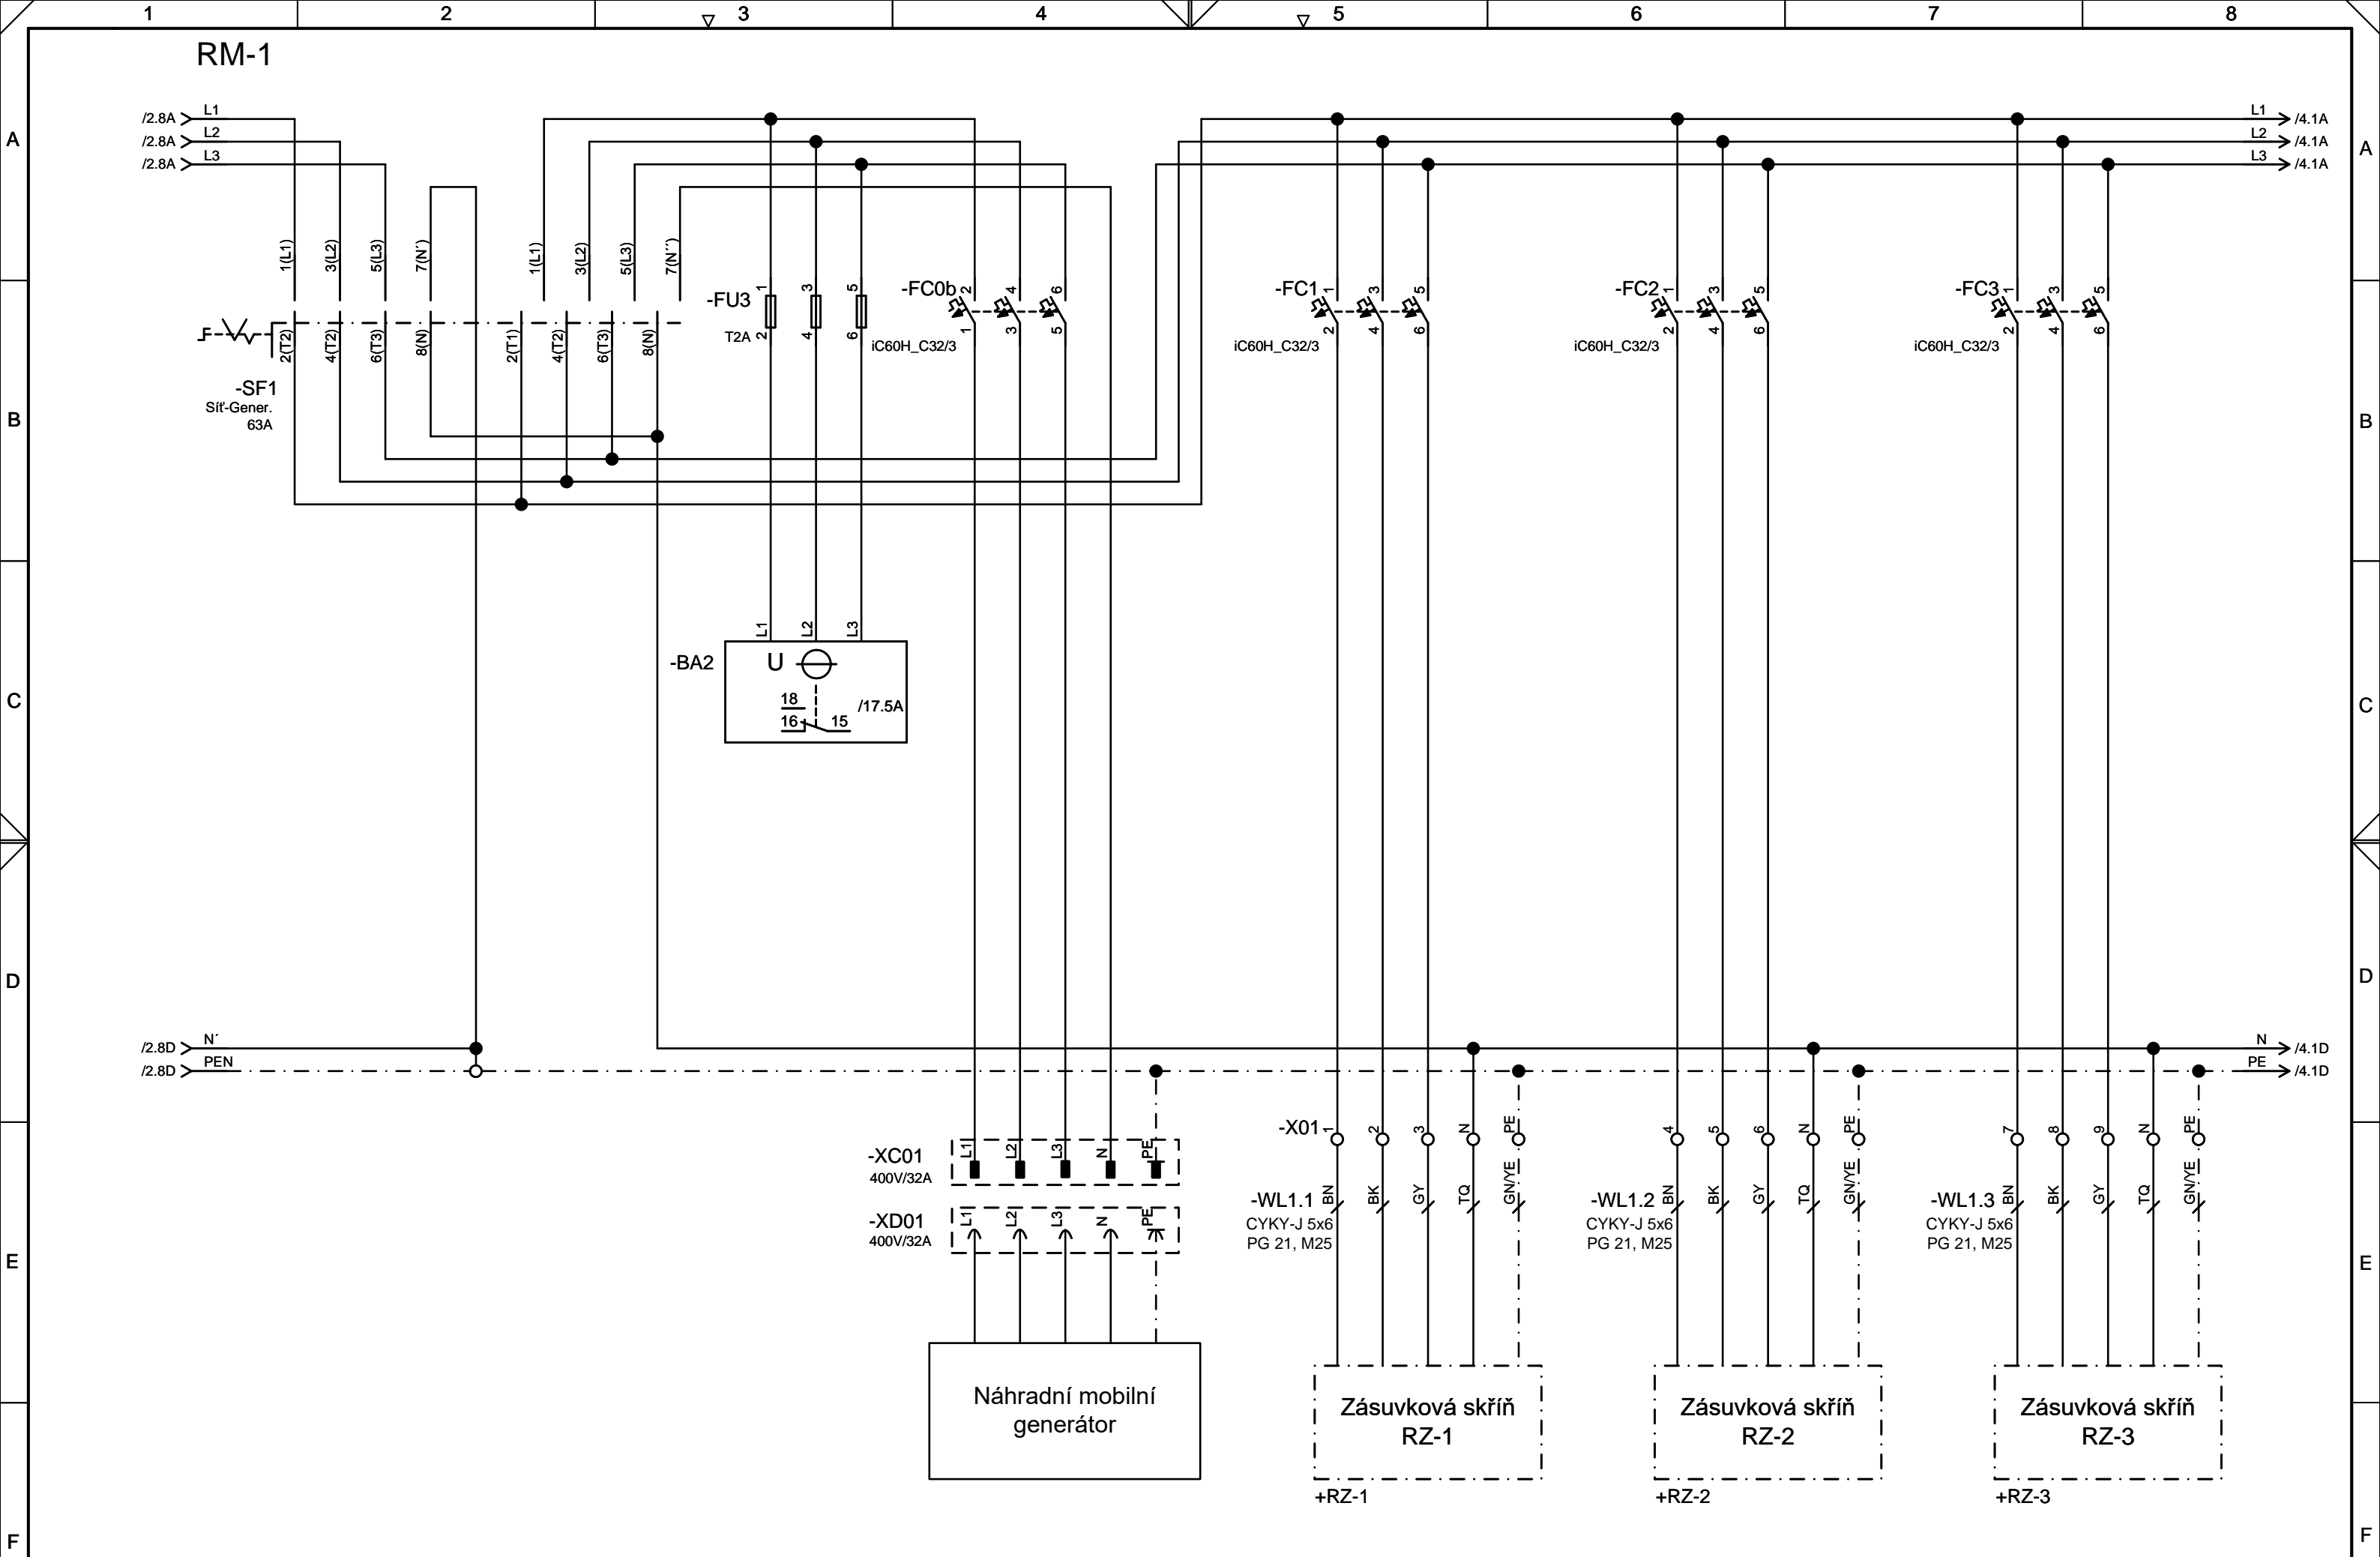


Datum	31.7.2023	Datum revize		230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace				Schéma zapojení RM-1	230328-1/D8					
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize							+RM-1					
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize									◀		▶	
Schváleno	Ing. Jiří Moštěk			Orig.	Nahrazuje	Nahrazeno					List	3	ze	23



Schéma zapojení RM-1

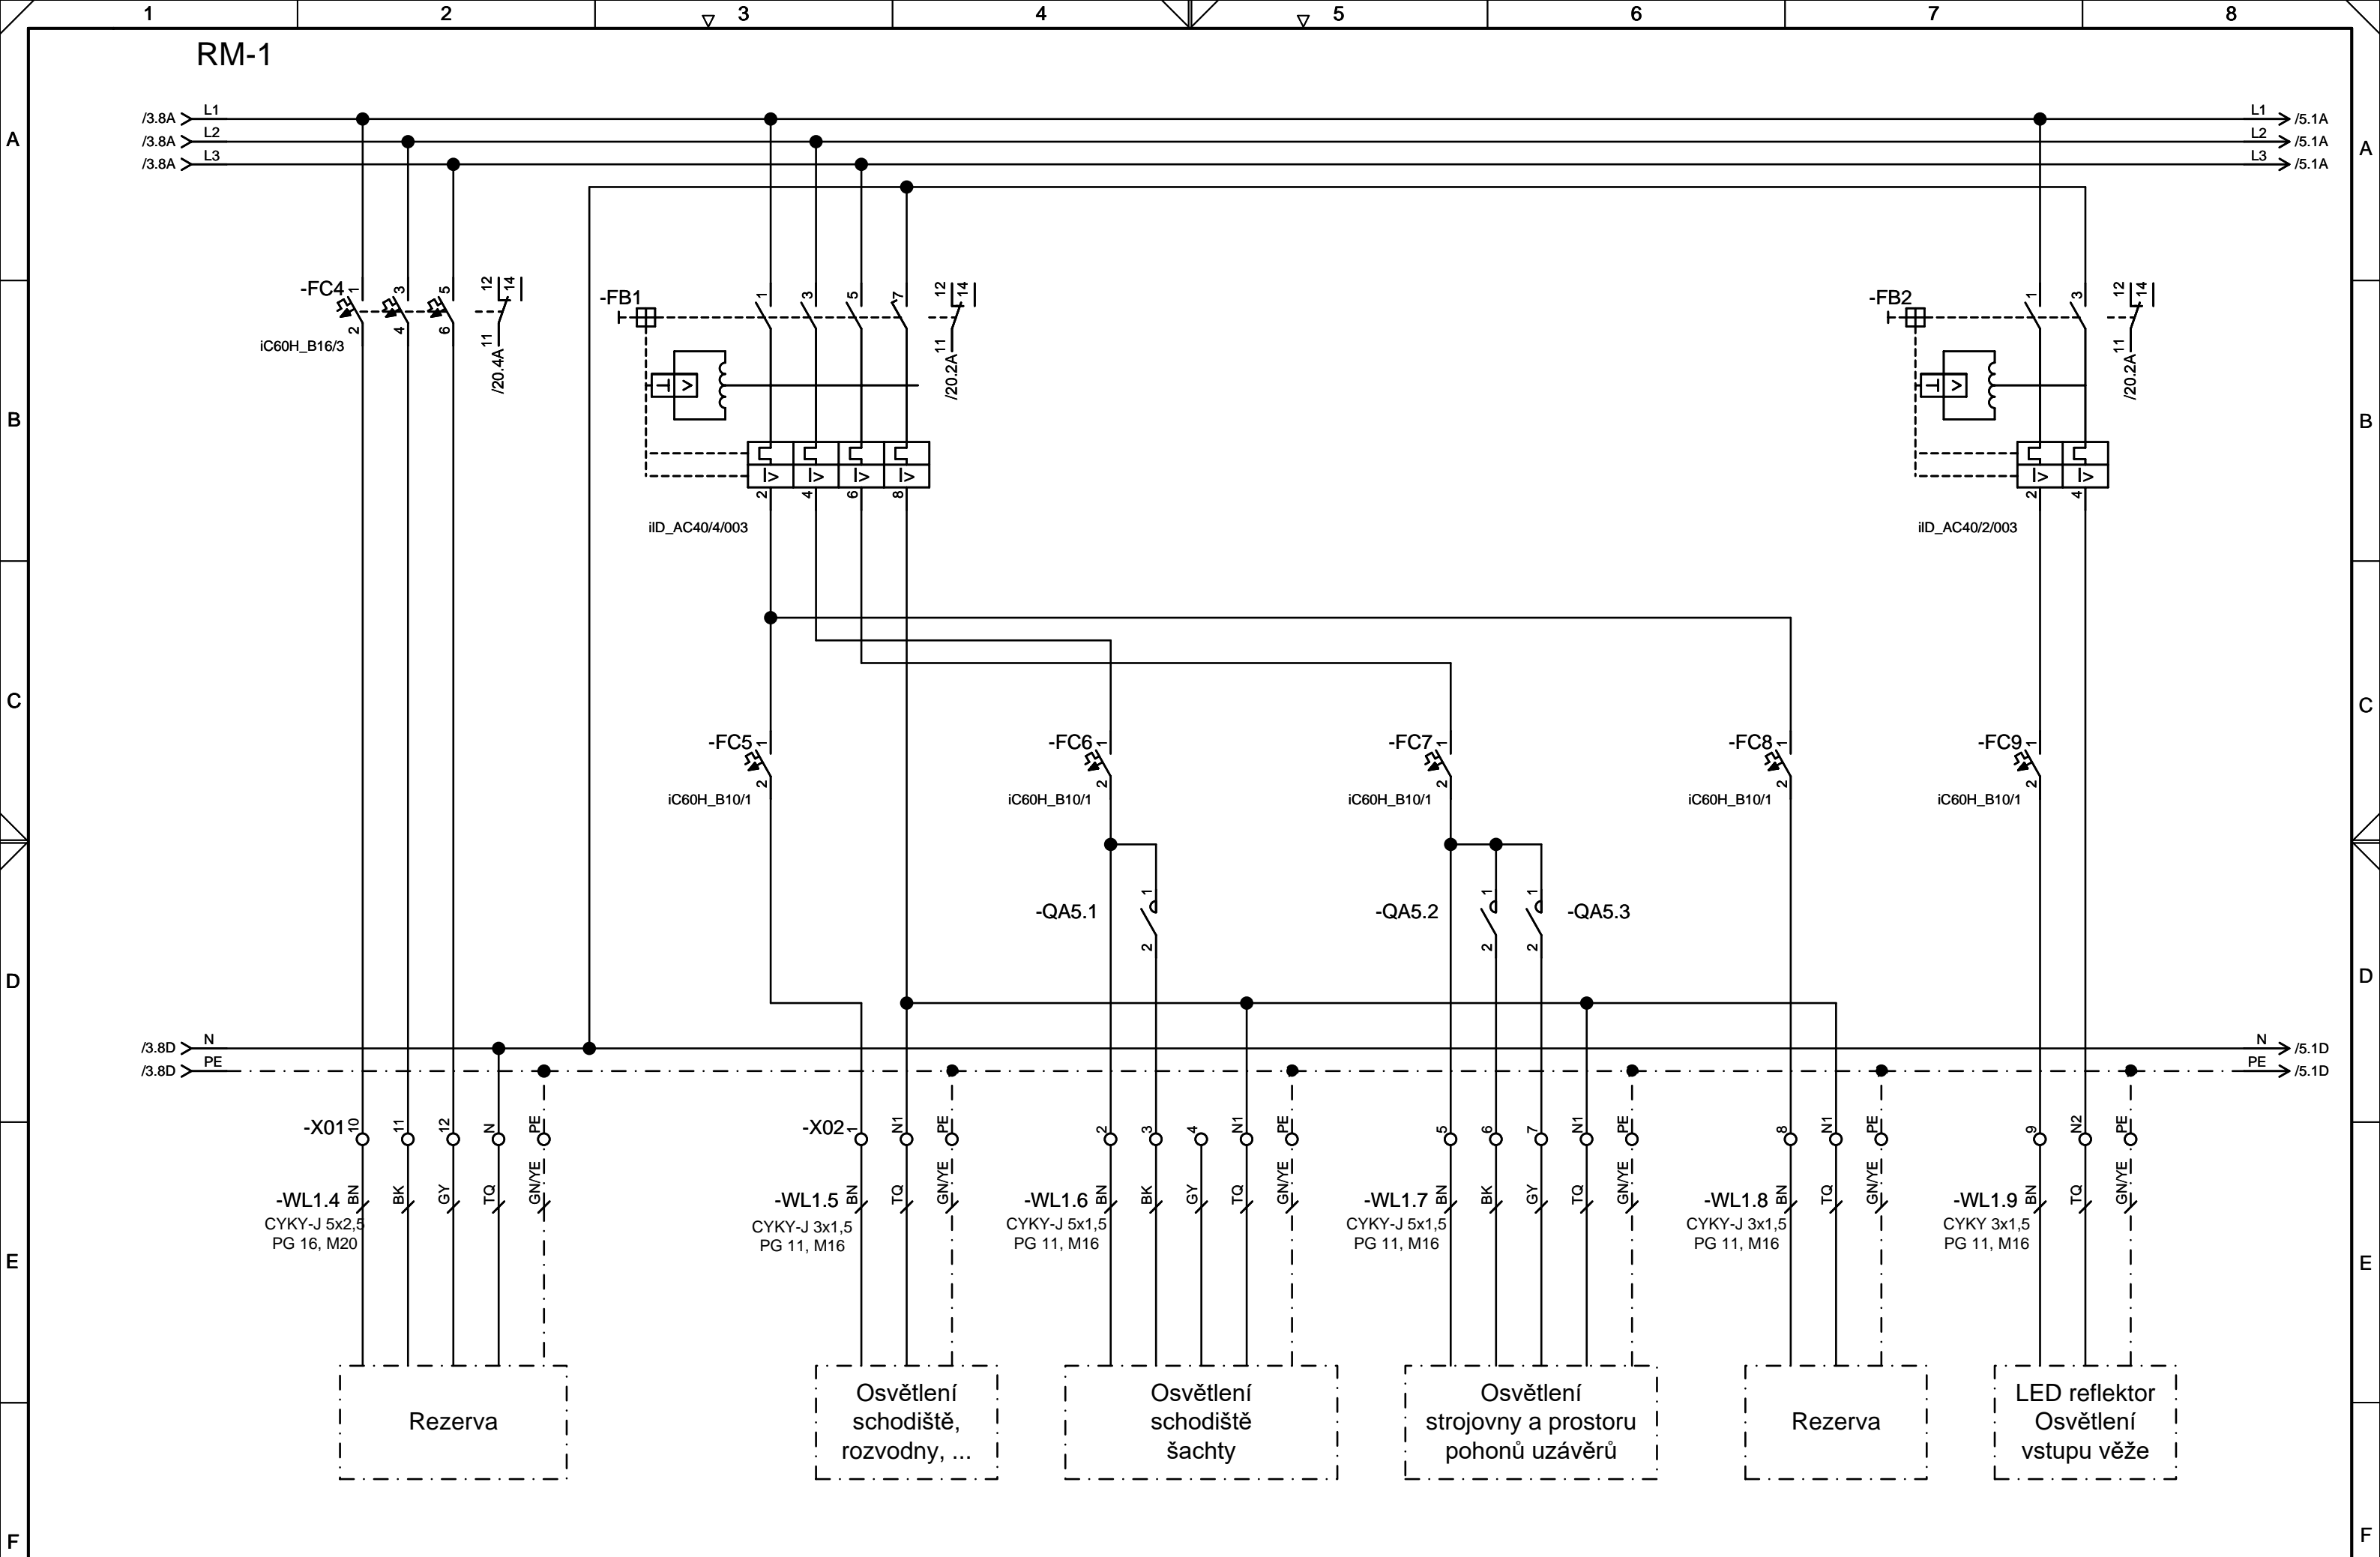

Datum	31.7.2023	Datum revize		230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace		Schéma zapojení RM-1		230328-1/D8			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize								+RM-1	
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize									
Schváleno	Ing. Jiří Moštěk			Orig.	Nahrazuje	Nahrazeno				List 4	ze 23

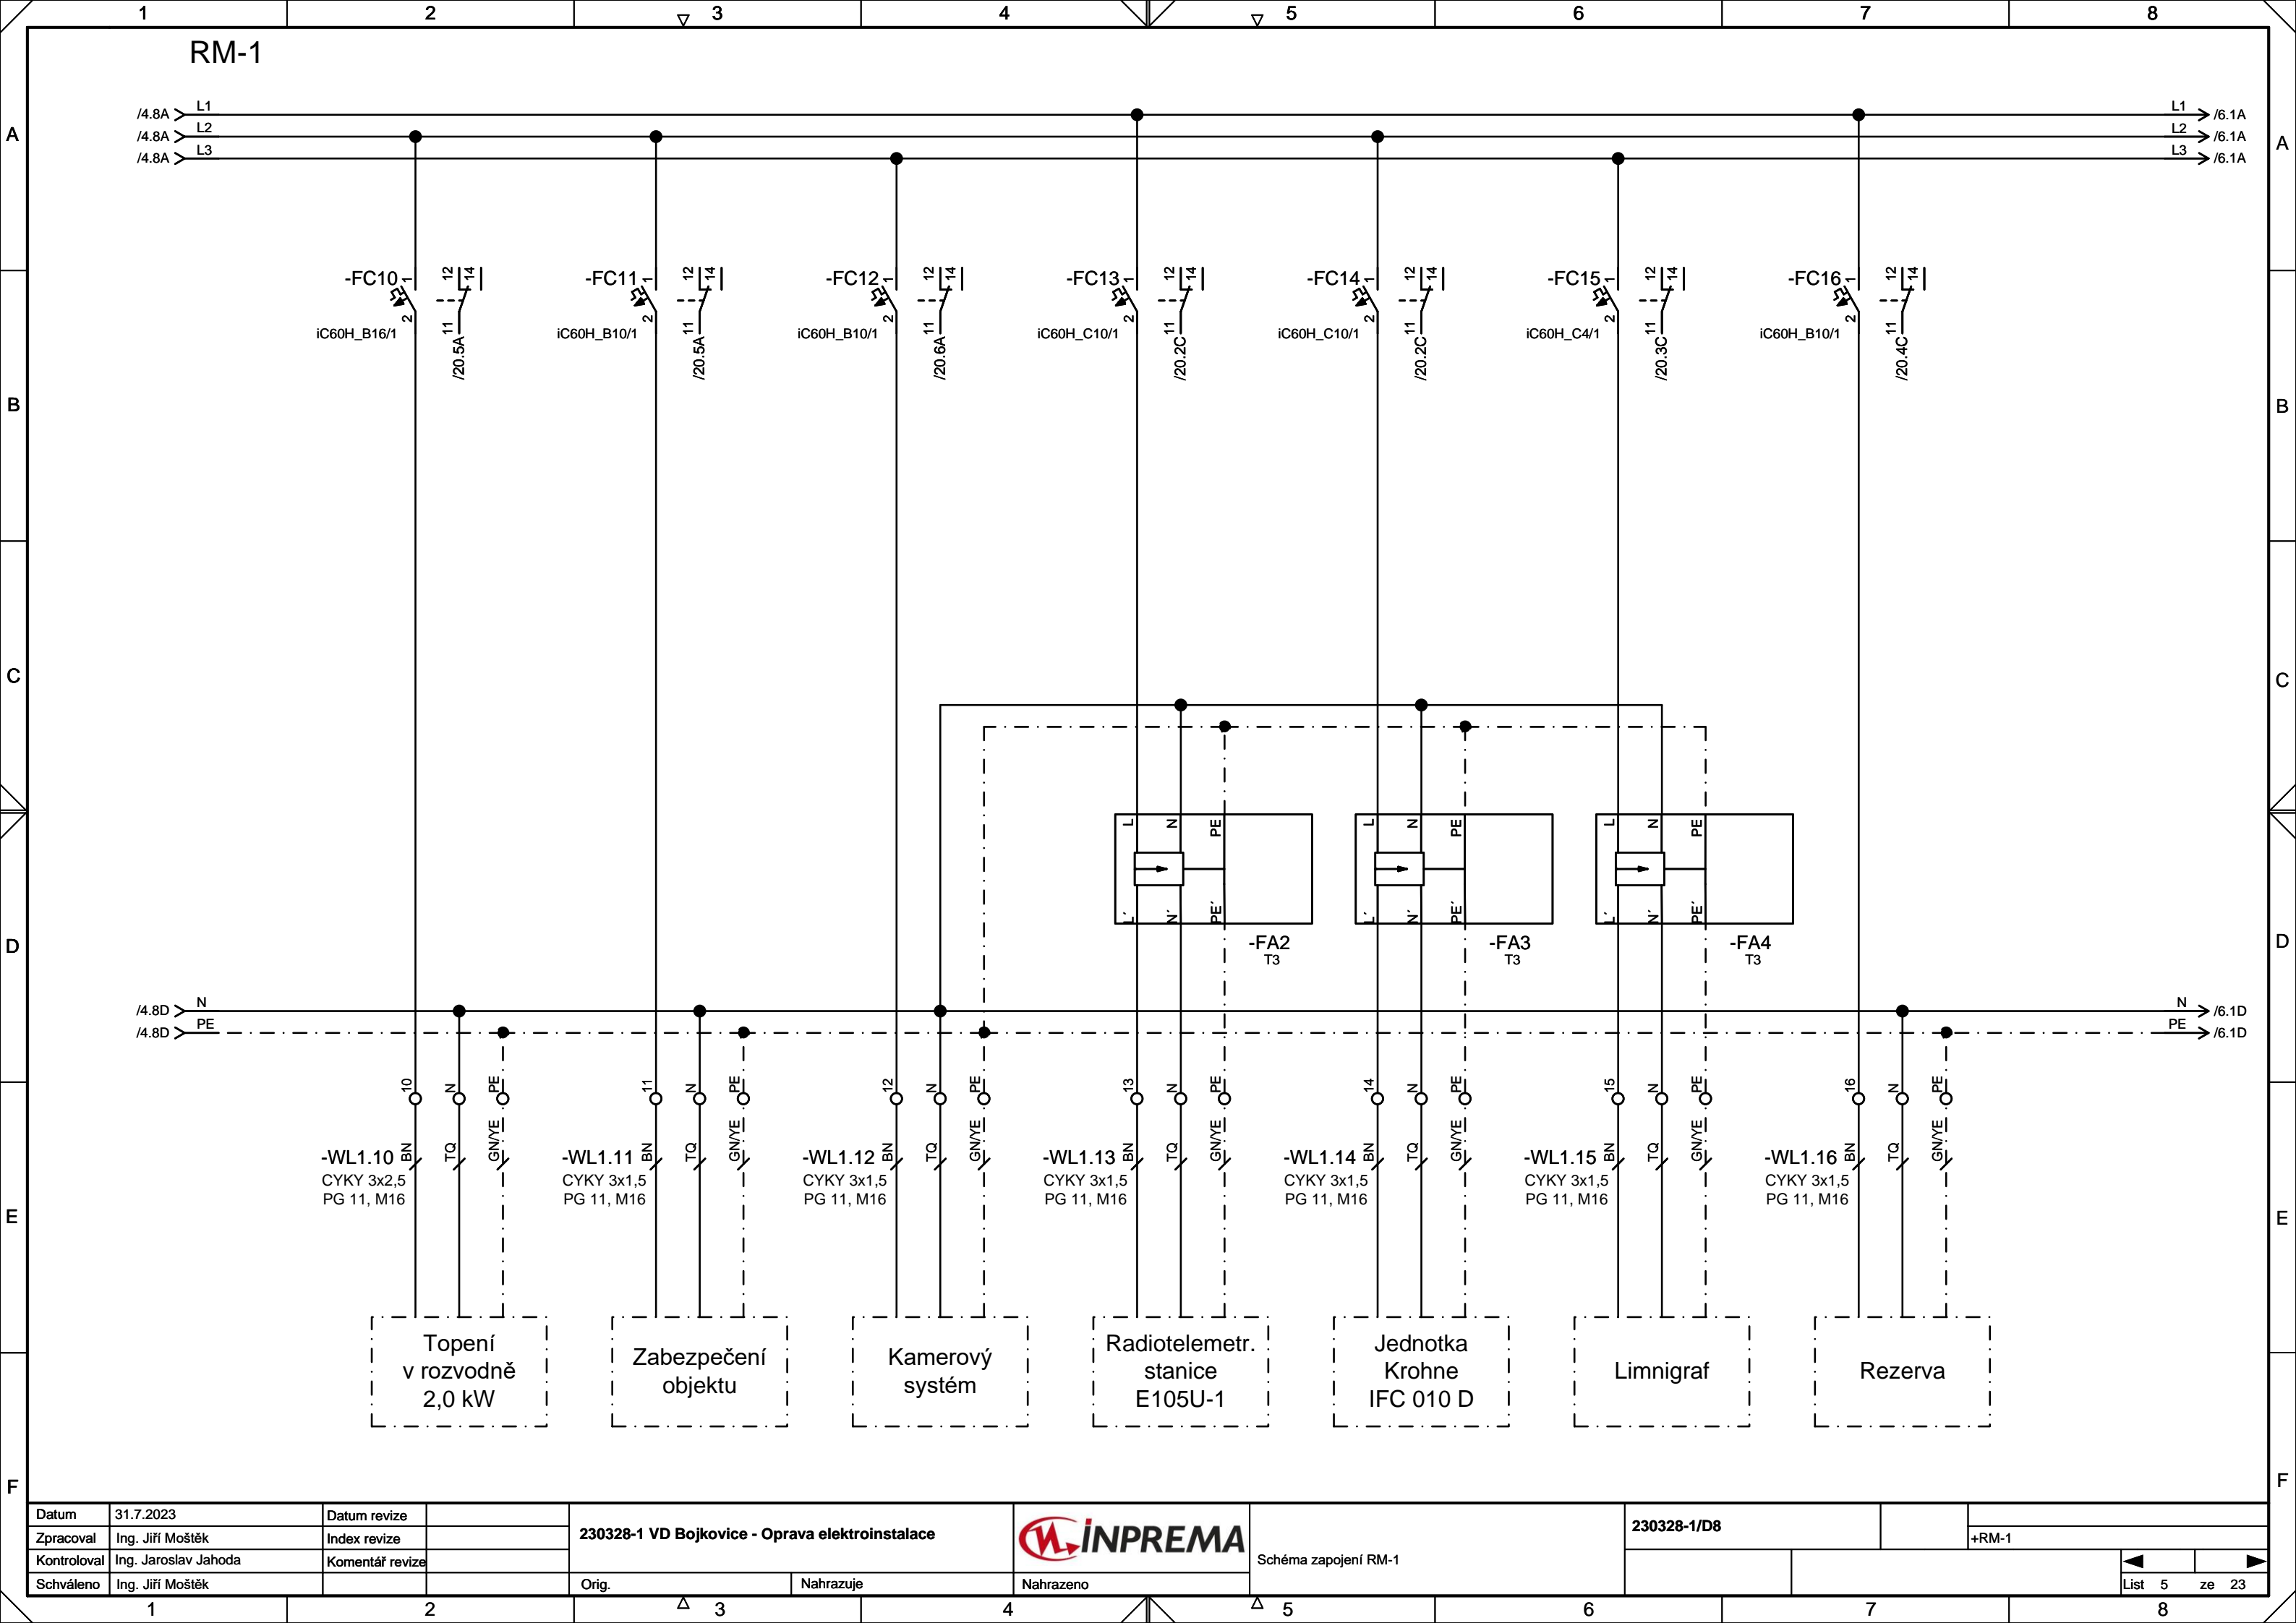

Datum	31.7.2023	Datum revize	
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize	
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize	
Schváleno	Ing. Jiří Moštěk		

230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace		
Orig.	Nahrazuje	Nahrazeno



Schéma zapojení RM-1
----------------------

230328-1/D8	+RM-1
List 5	ze 23














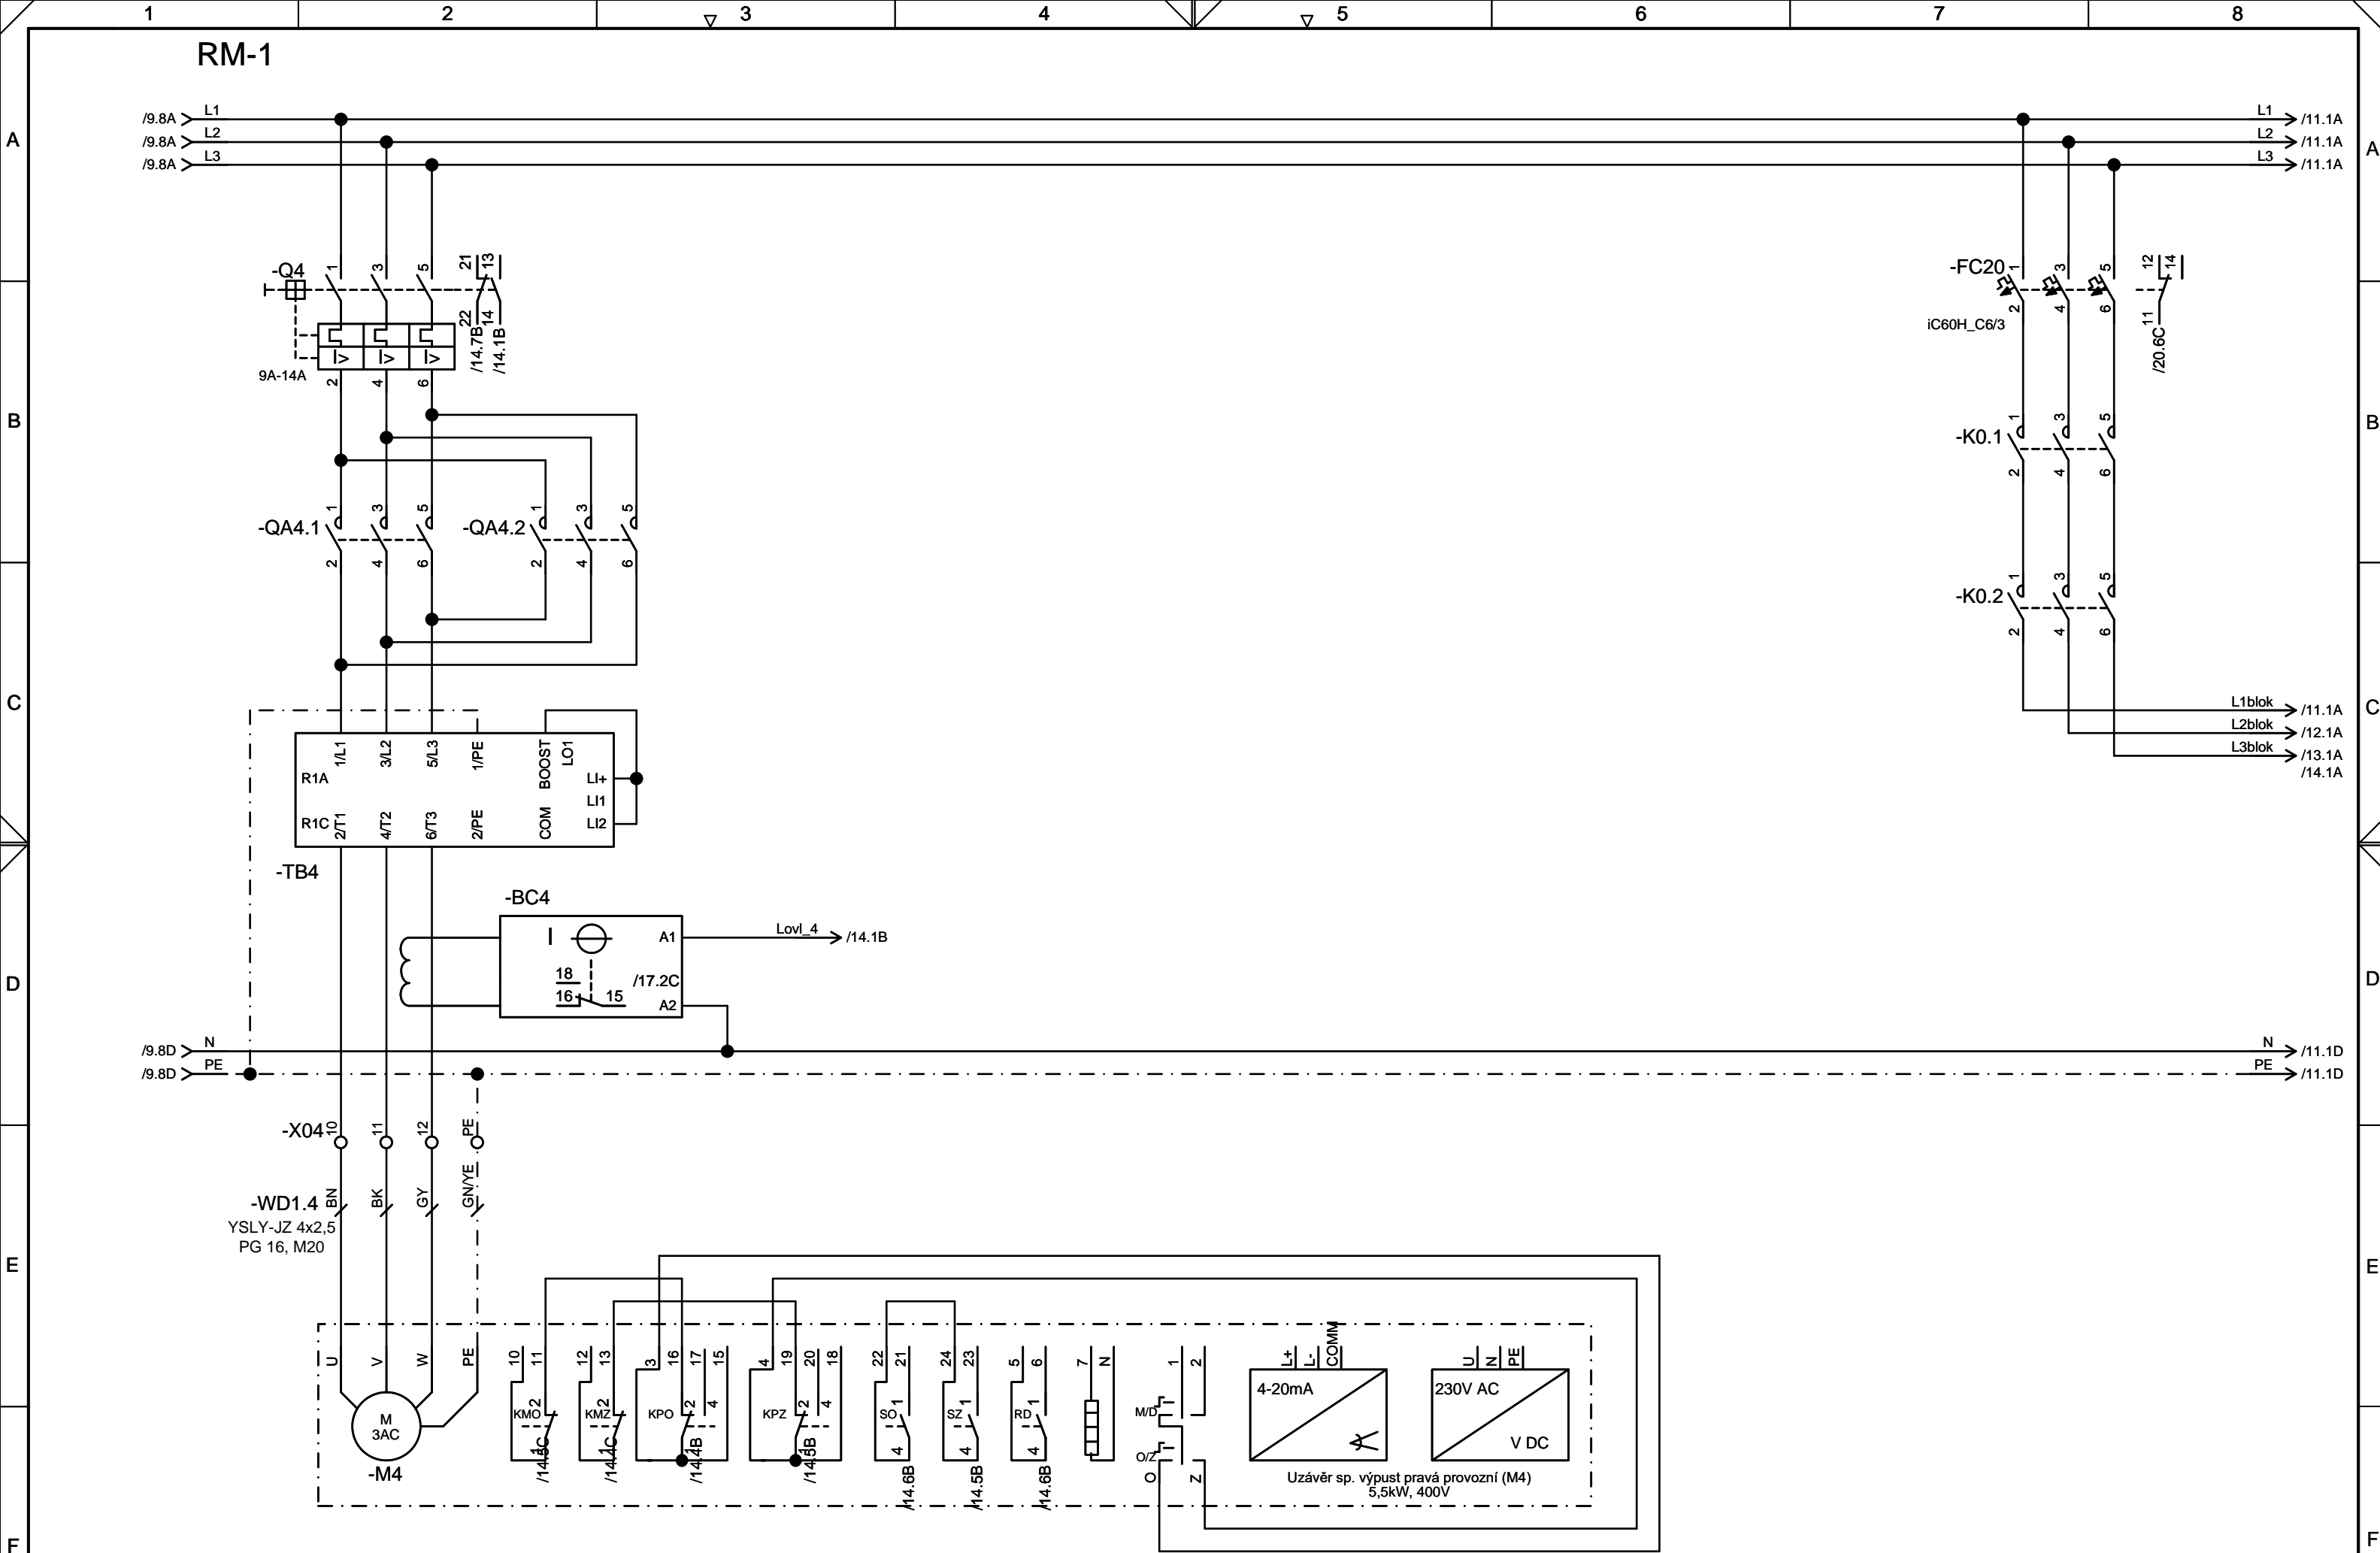

Datum	31.7.2023	Datum revize		230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace			Schéma zapojení RM-1	230328-1/D8					
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize						+RM-1					
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize											
Schváleno	Ing. Jiří Moštěk							Orig.	Nahrazuje	Nahrazeno			
												List 10	ze 23

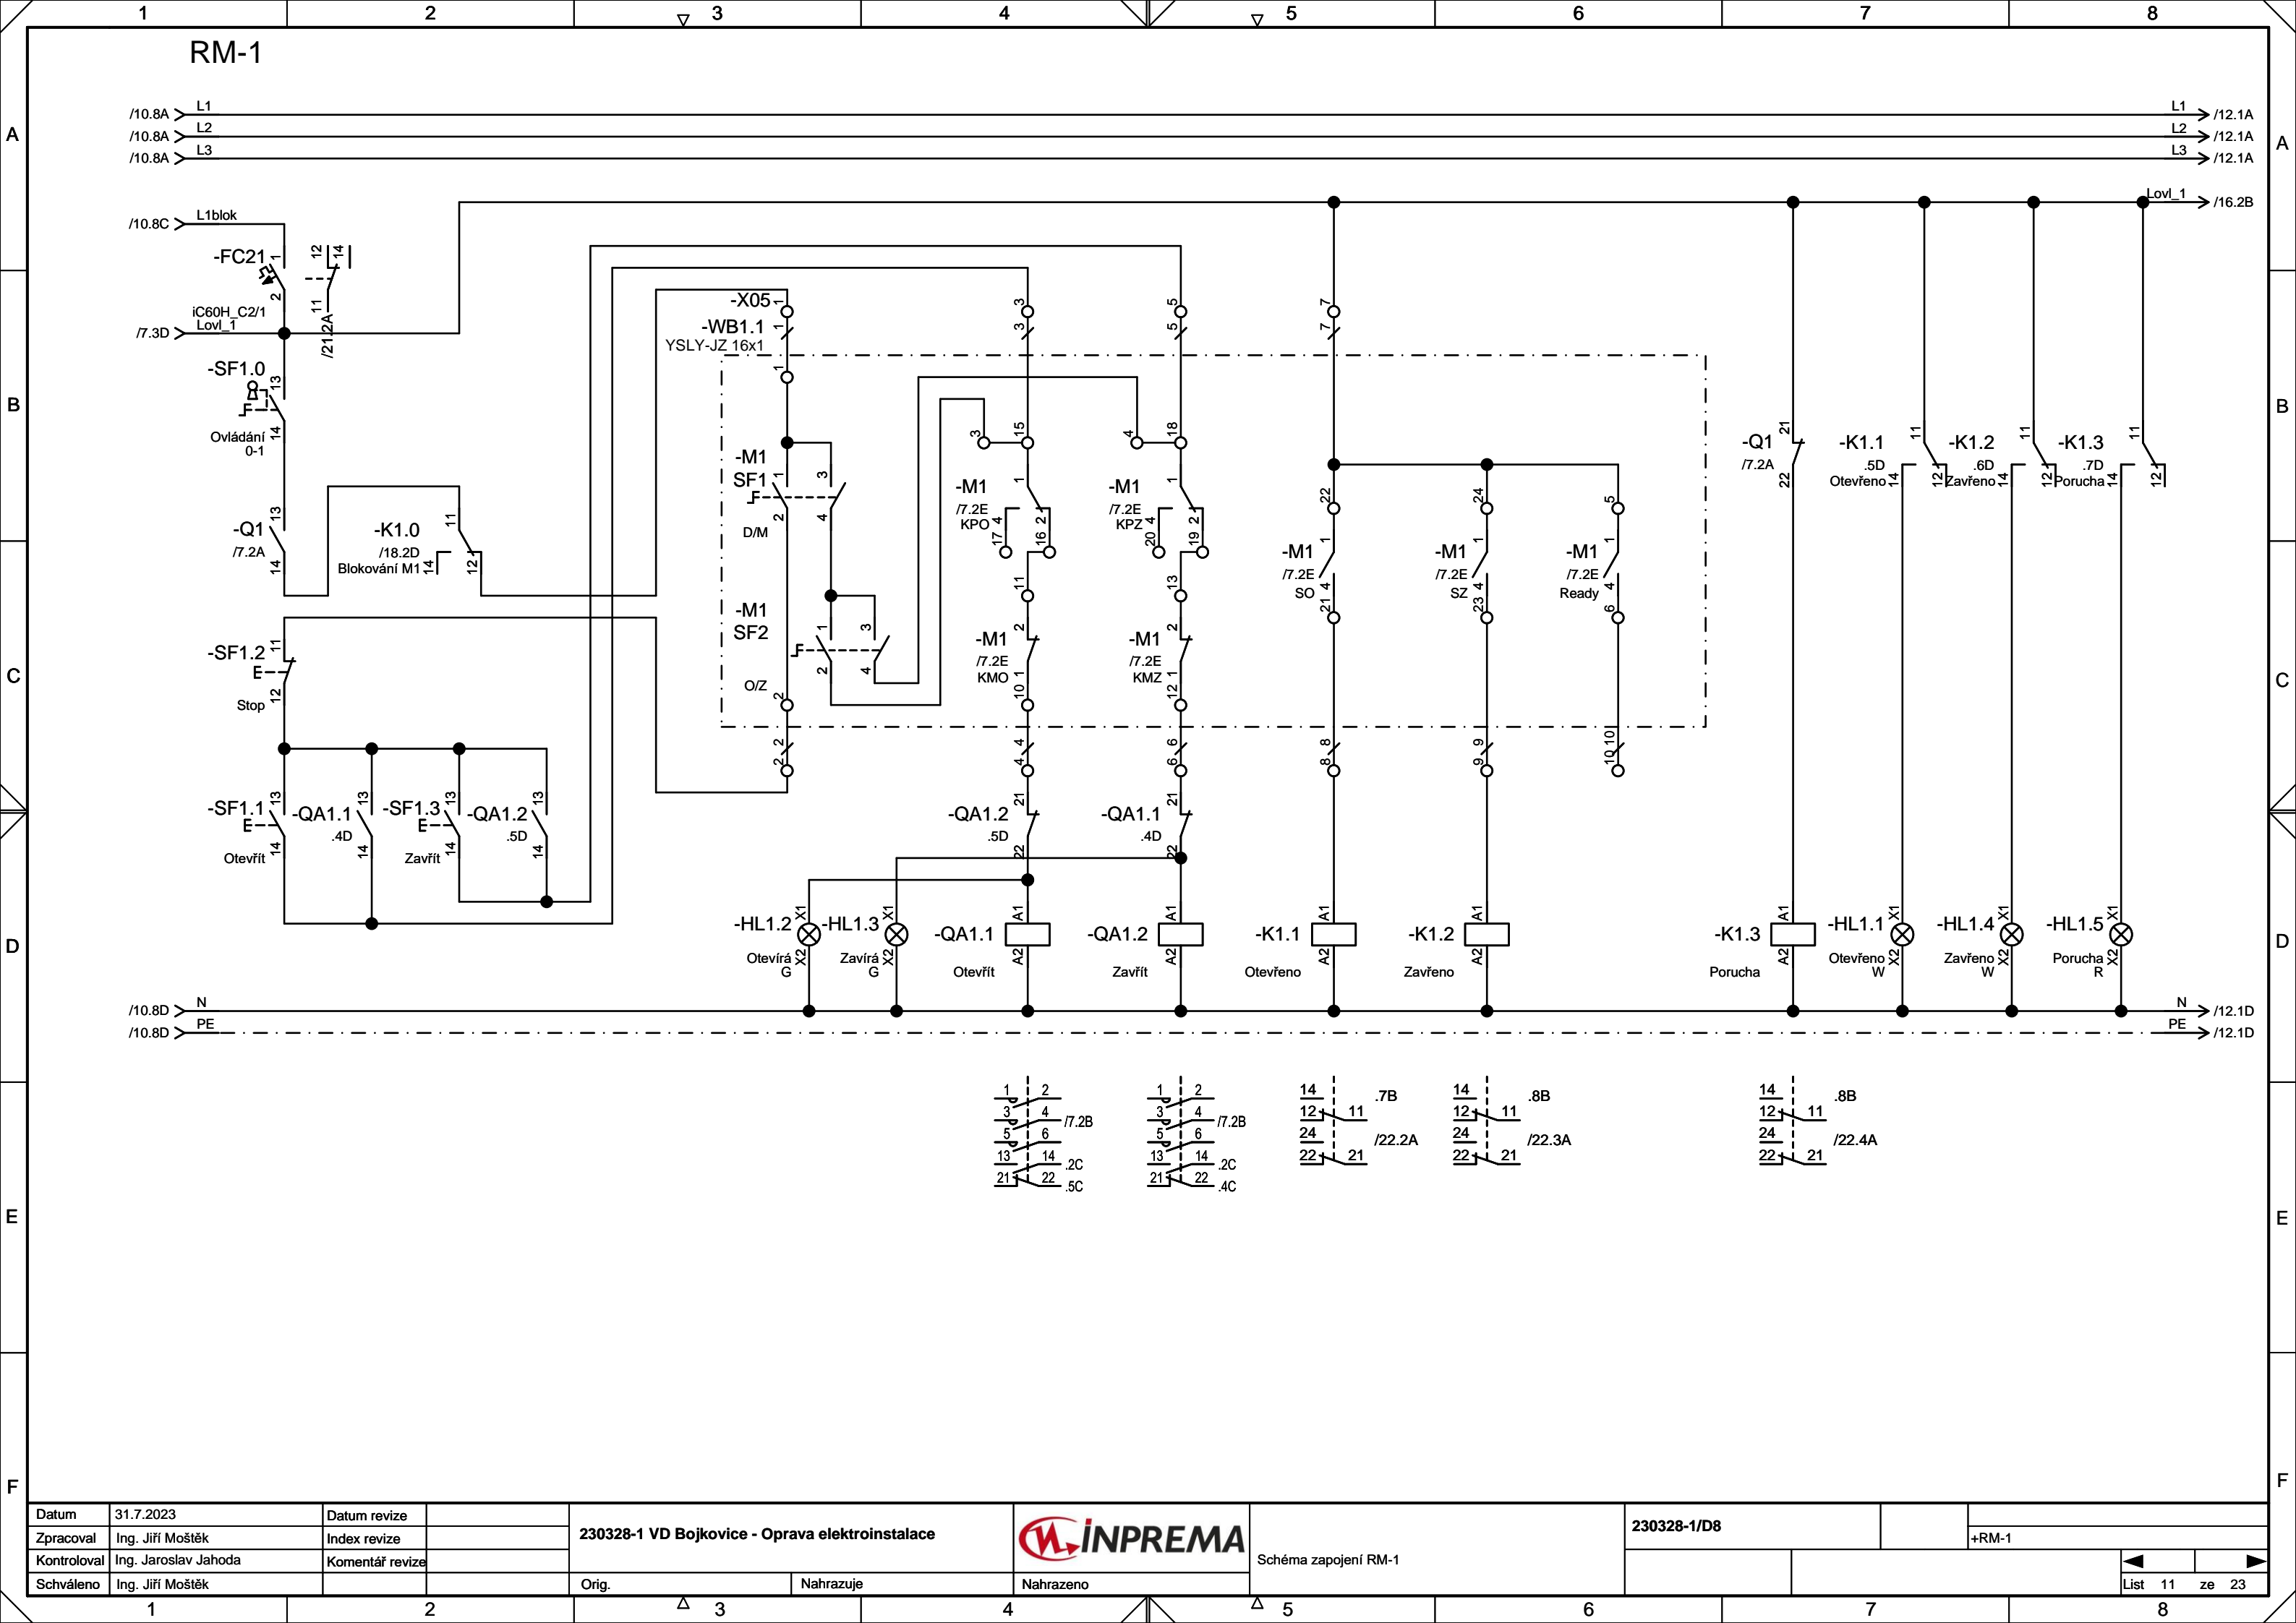


Datum	31.7.2023	Datum revize		230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace		Schéma zapojení RM-1		230328-1/D8			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize								+RM-1	
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize									
Schváleno	Ing. Jiří Moštěk			Orig.	Nahrazuje	Nahrazeno				List 11 ze 23	

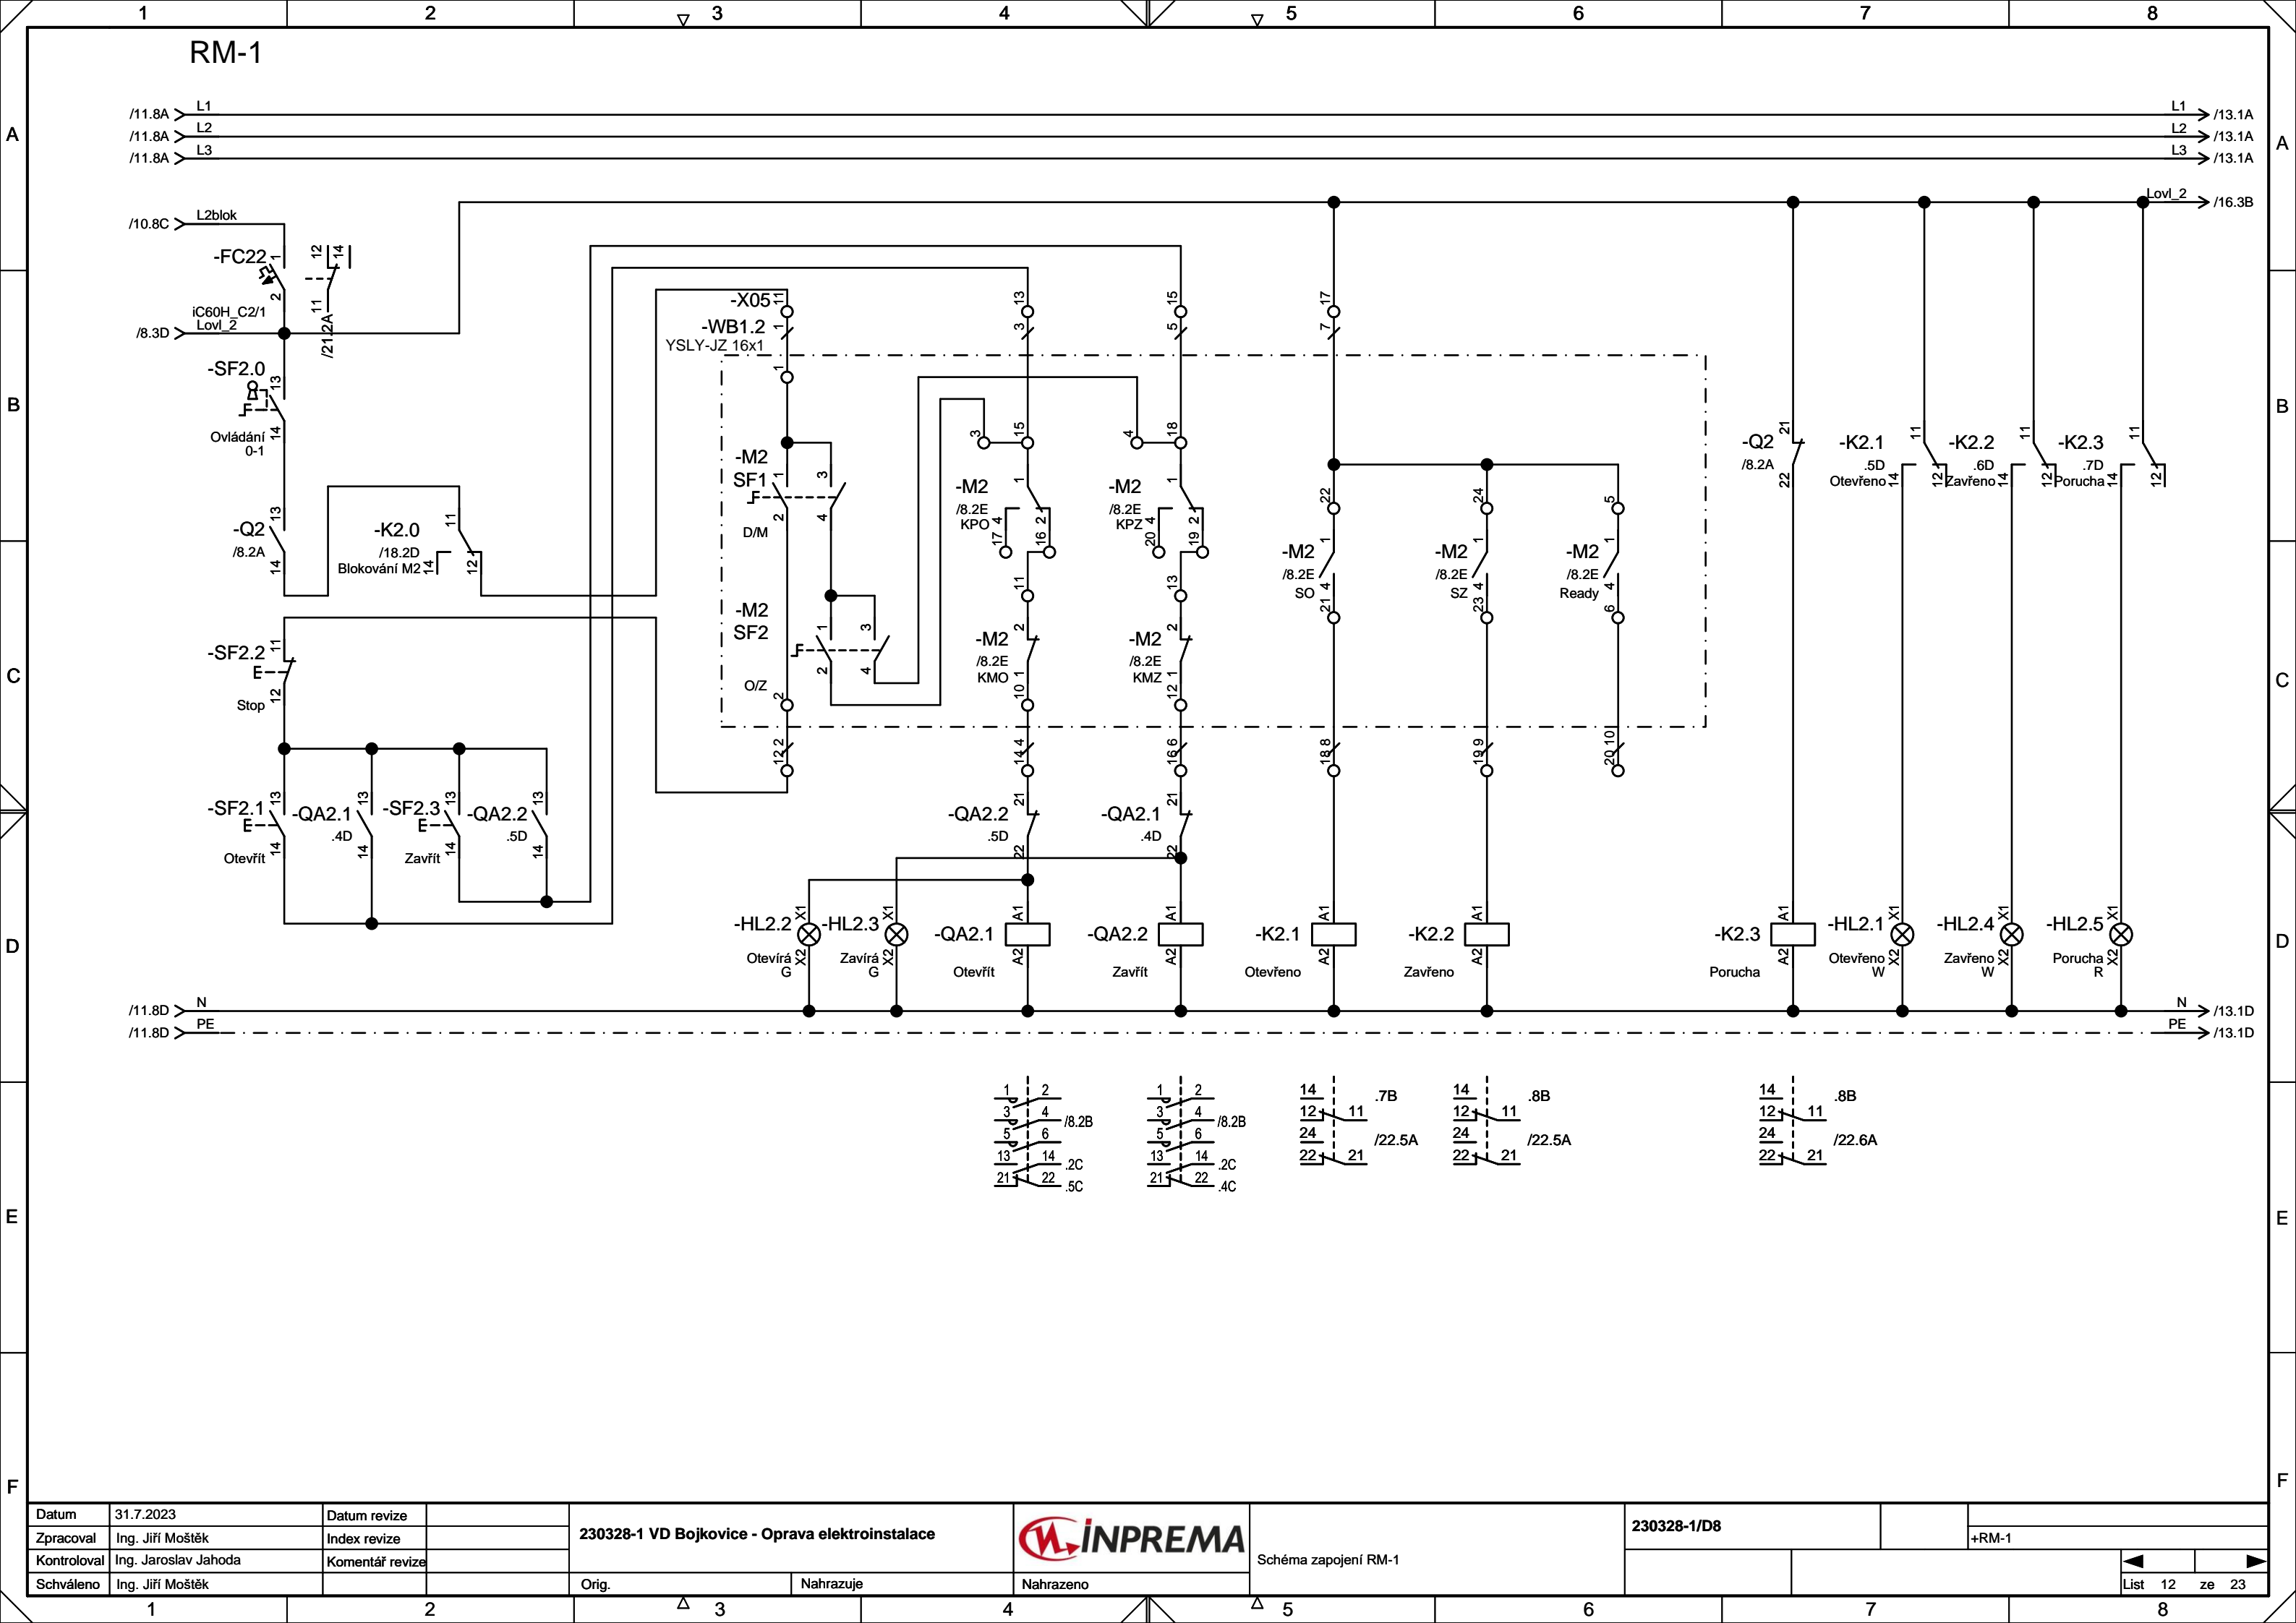


Datum	31.7.2023	Datum revize		230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace		Schéma zapojení RM-1		230328-1/D8			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize								+RM-1	
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize									
Schváleno	Ing. Jiří Moštěk			Orig.	Nahrazuje	Nahrazeno				List 12 ze 23	



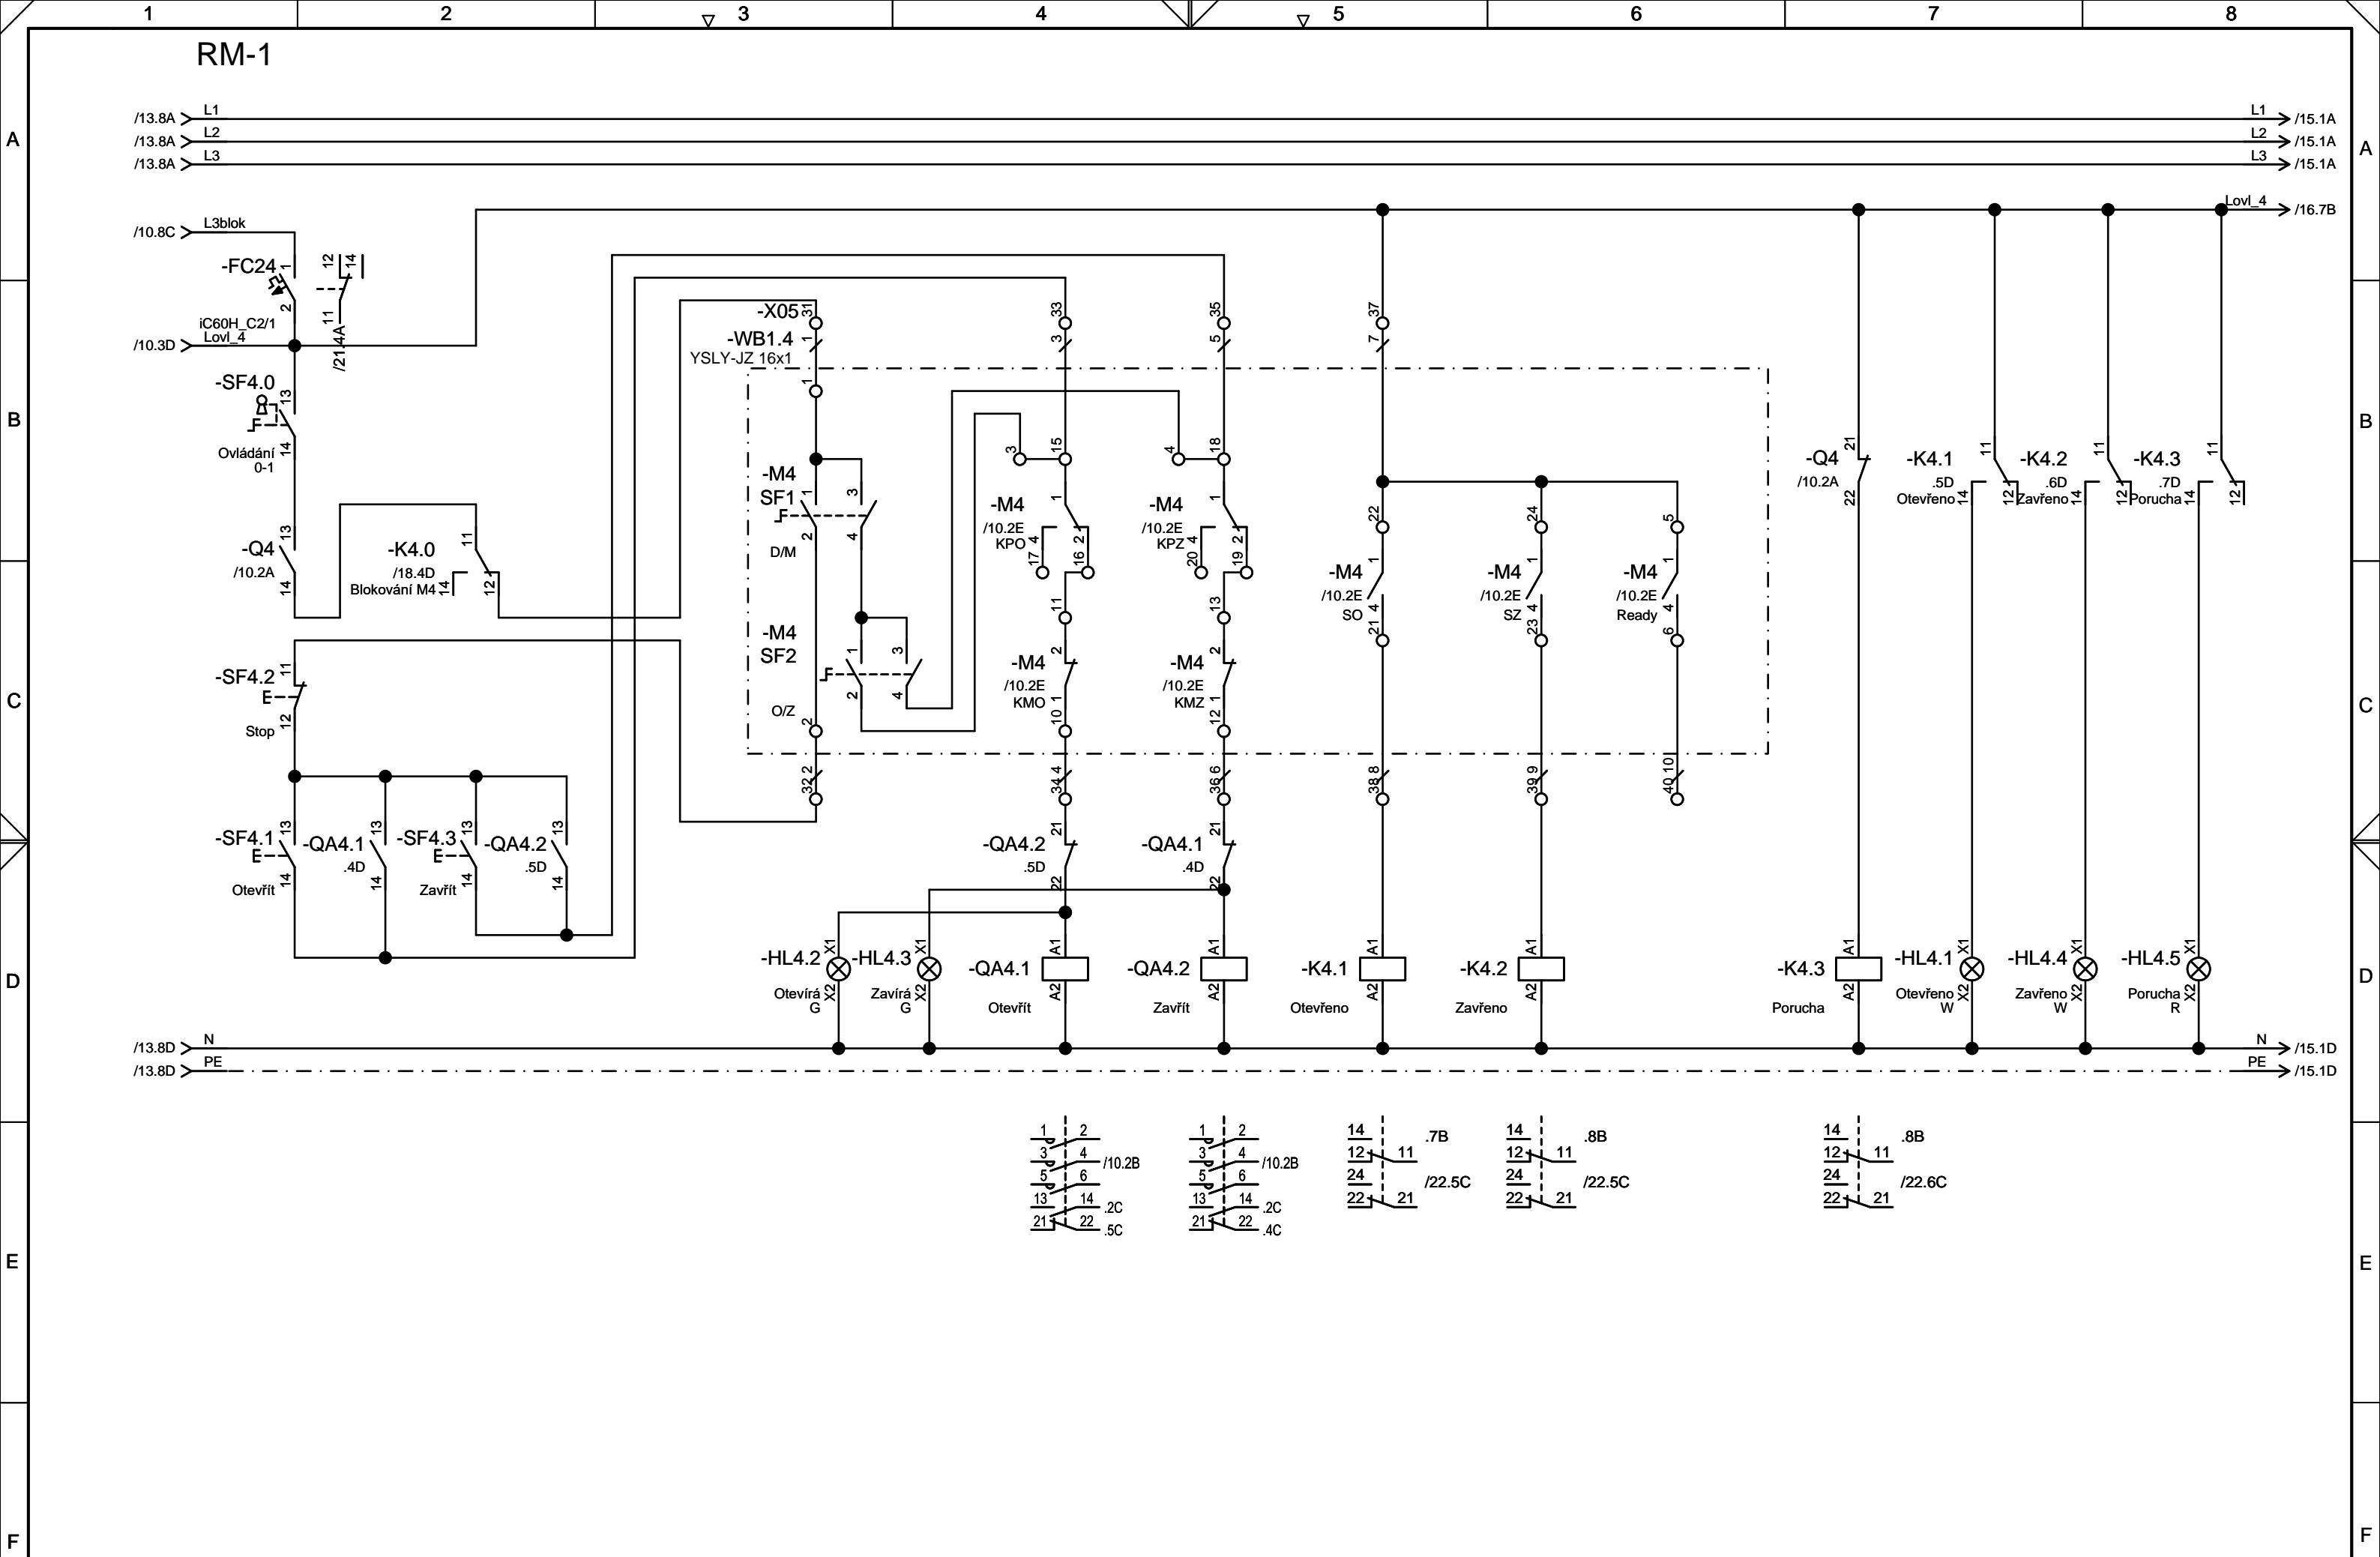


Datum	31.7.2023	Datum revize		230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace		Schéma zapojení RM-1		230328-1/D8		
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize								+RM-1
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize		Orig.		Nahrazuje		Nahrazeno		
Schváleno	Ing. Jiří Moštěk									List 14 ze 23

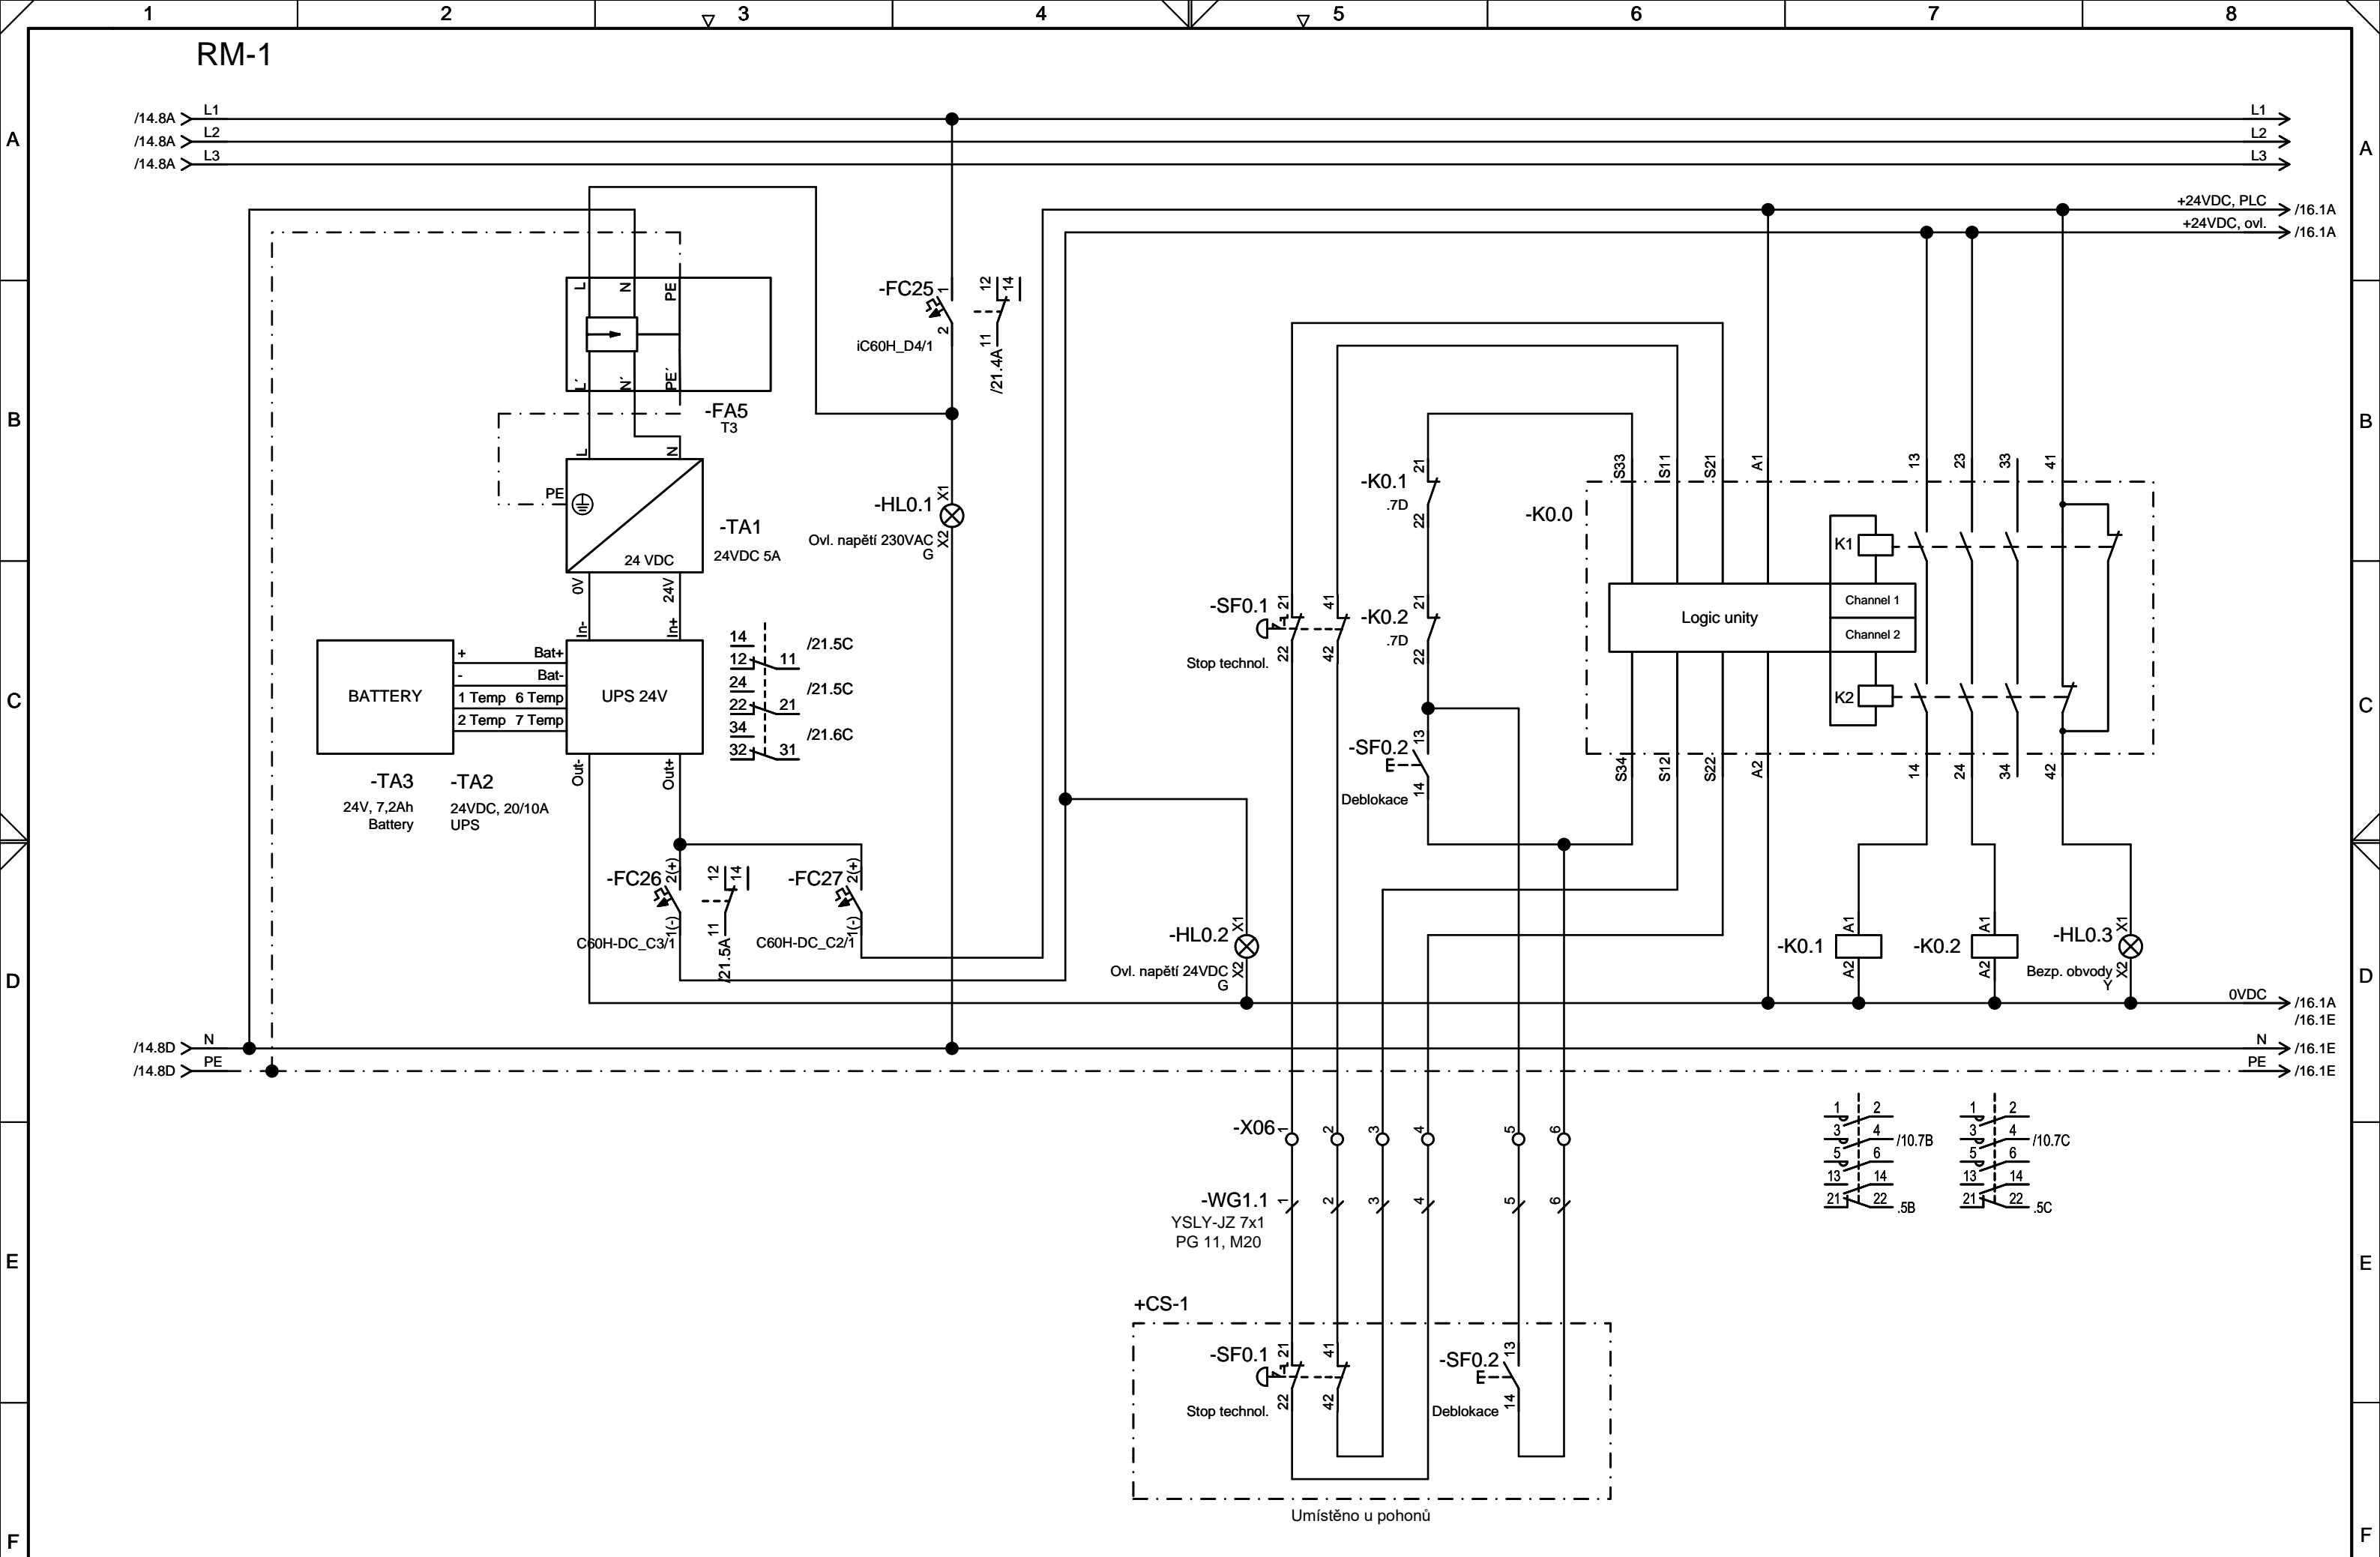


Datum	31.7.2023	Datum revize		230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace		Schéma zapojení RM-1		230328-1/D8			
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize								+RM-1	
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize									
Schváleno	Ing. Jiří Moštěk			Orig.	Nahrazuje	Nahrazeno					


## RM-1

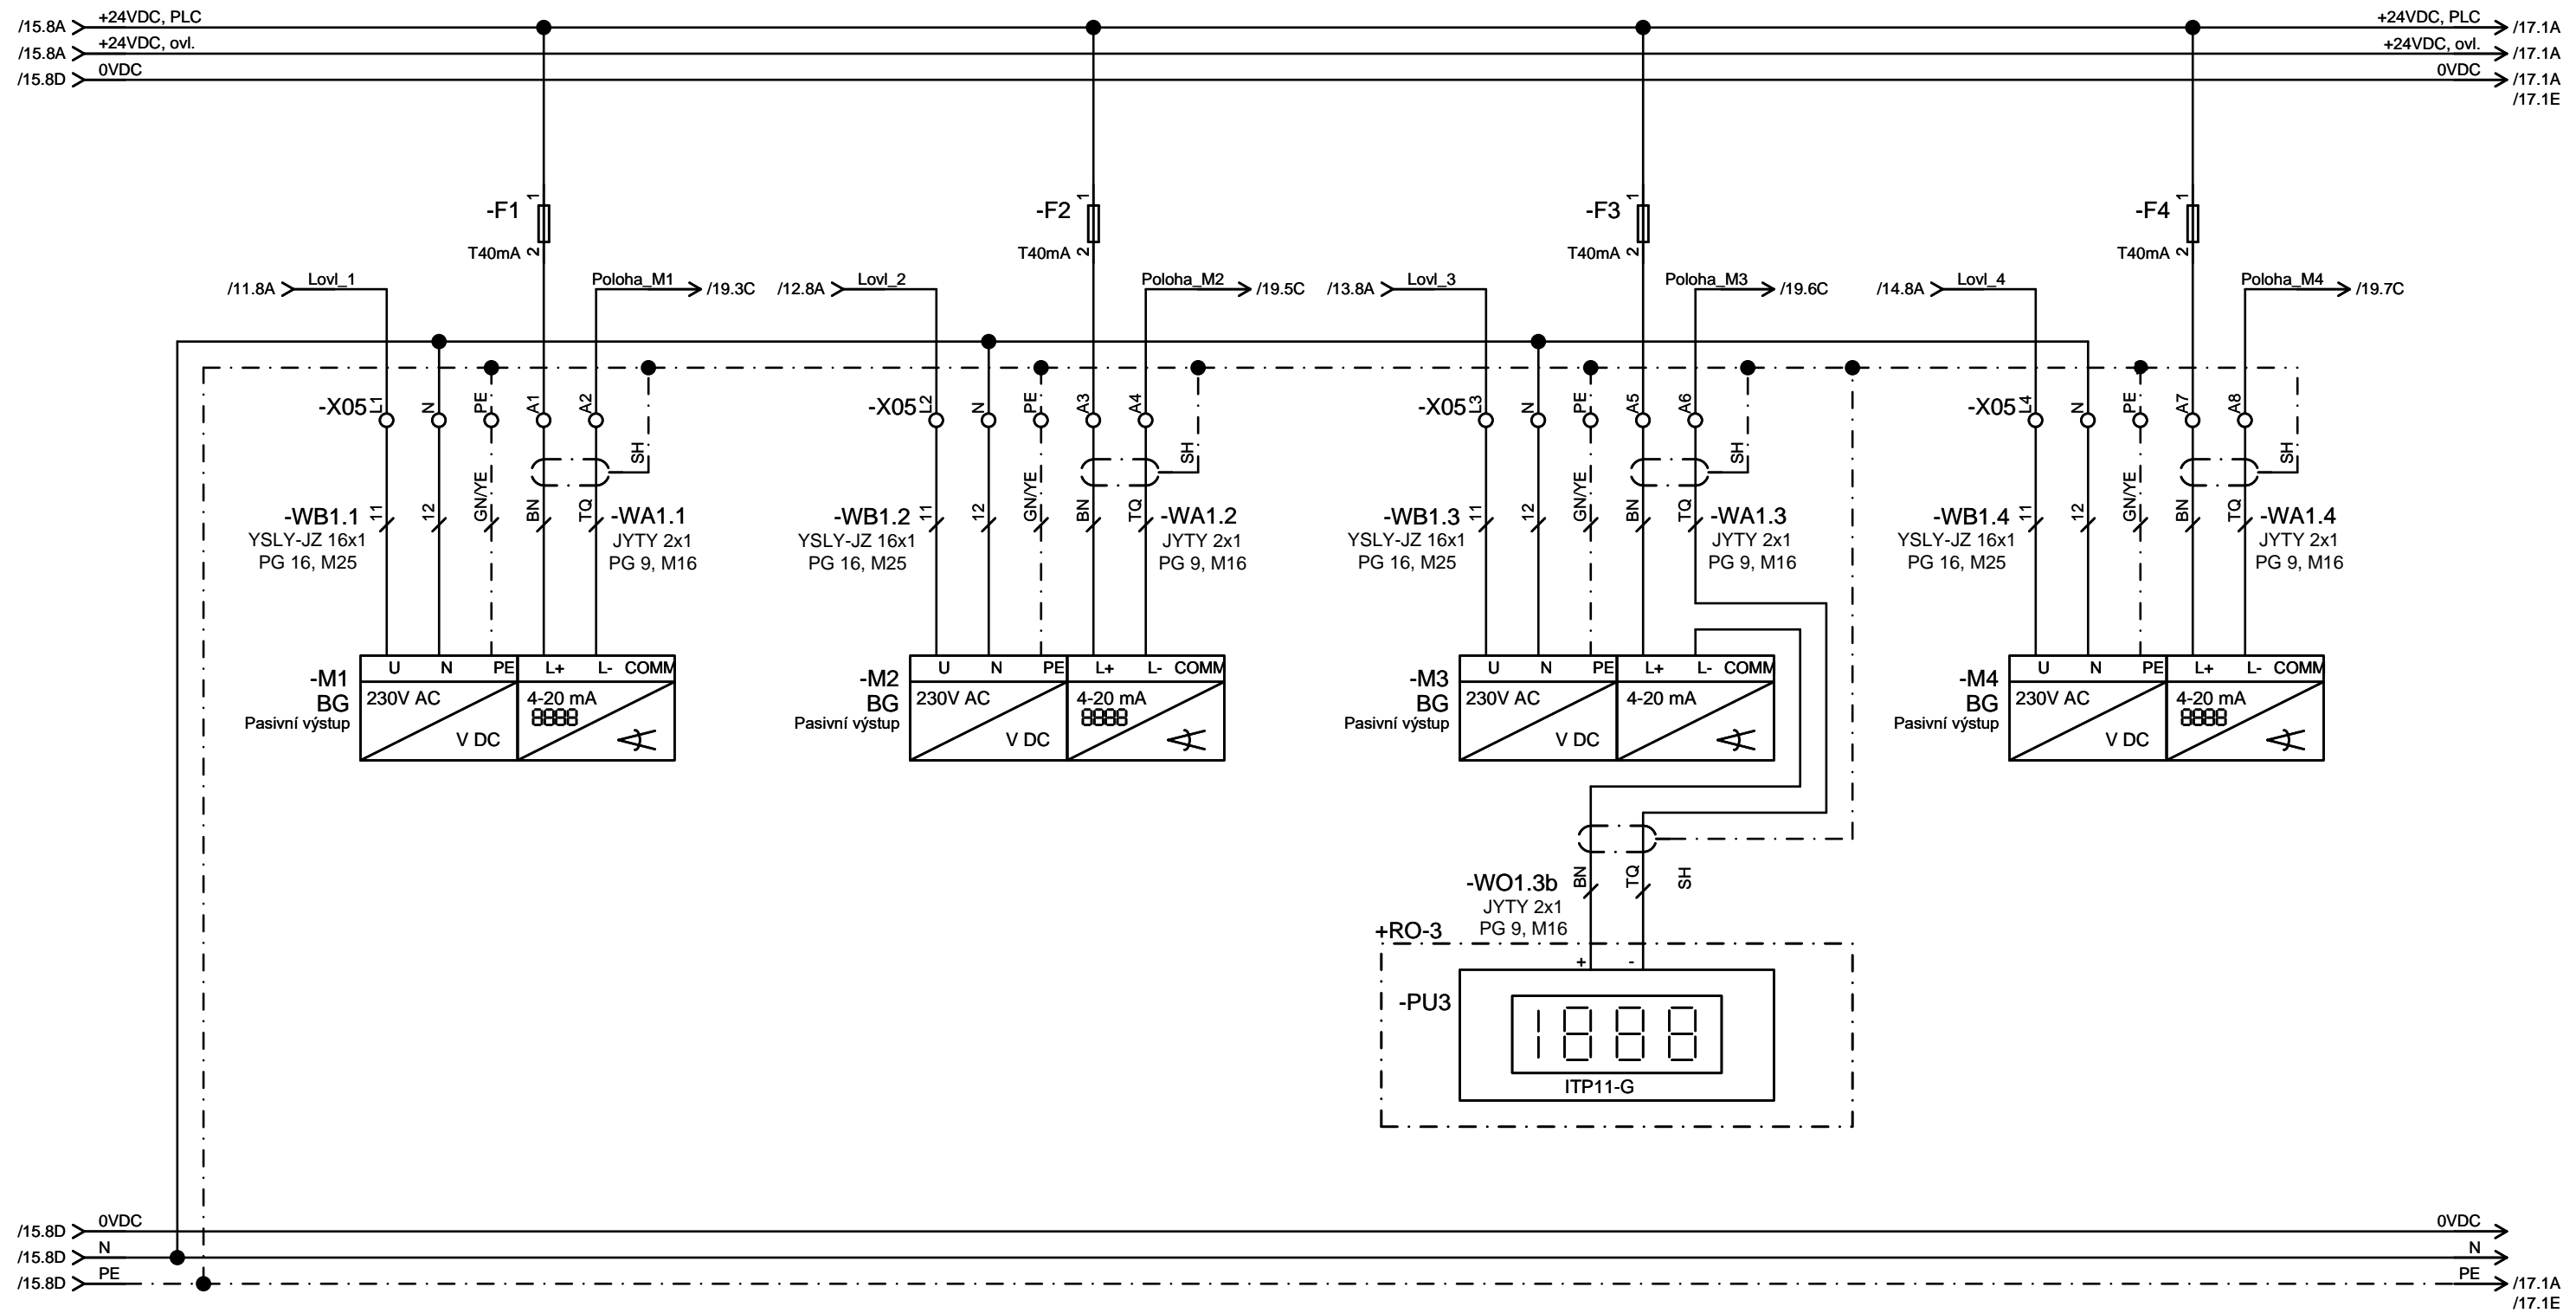



Datum	31.7.2023	Datum revize		230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace			Schéma zapojení RM-1	230328-1/D8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize						+RM-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Schváleno	Ing. Jiří Moštěk			Orig.	Nahrazuje			Nahrazeno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										




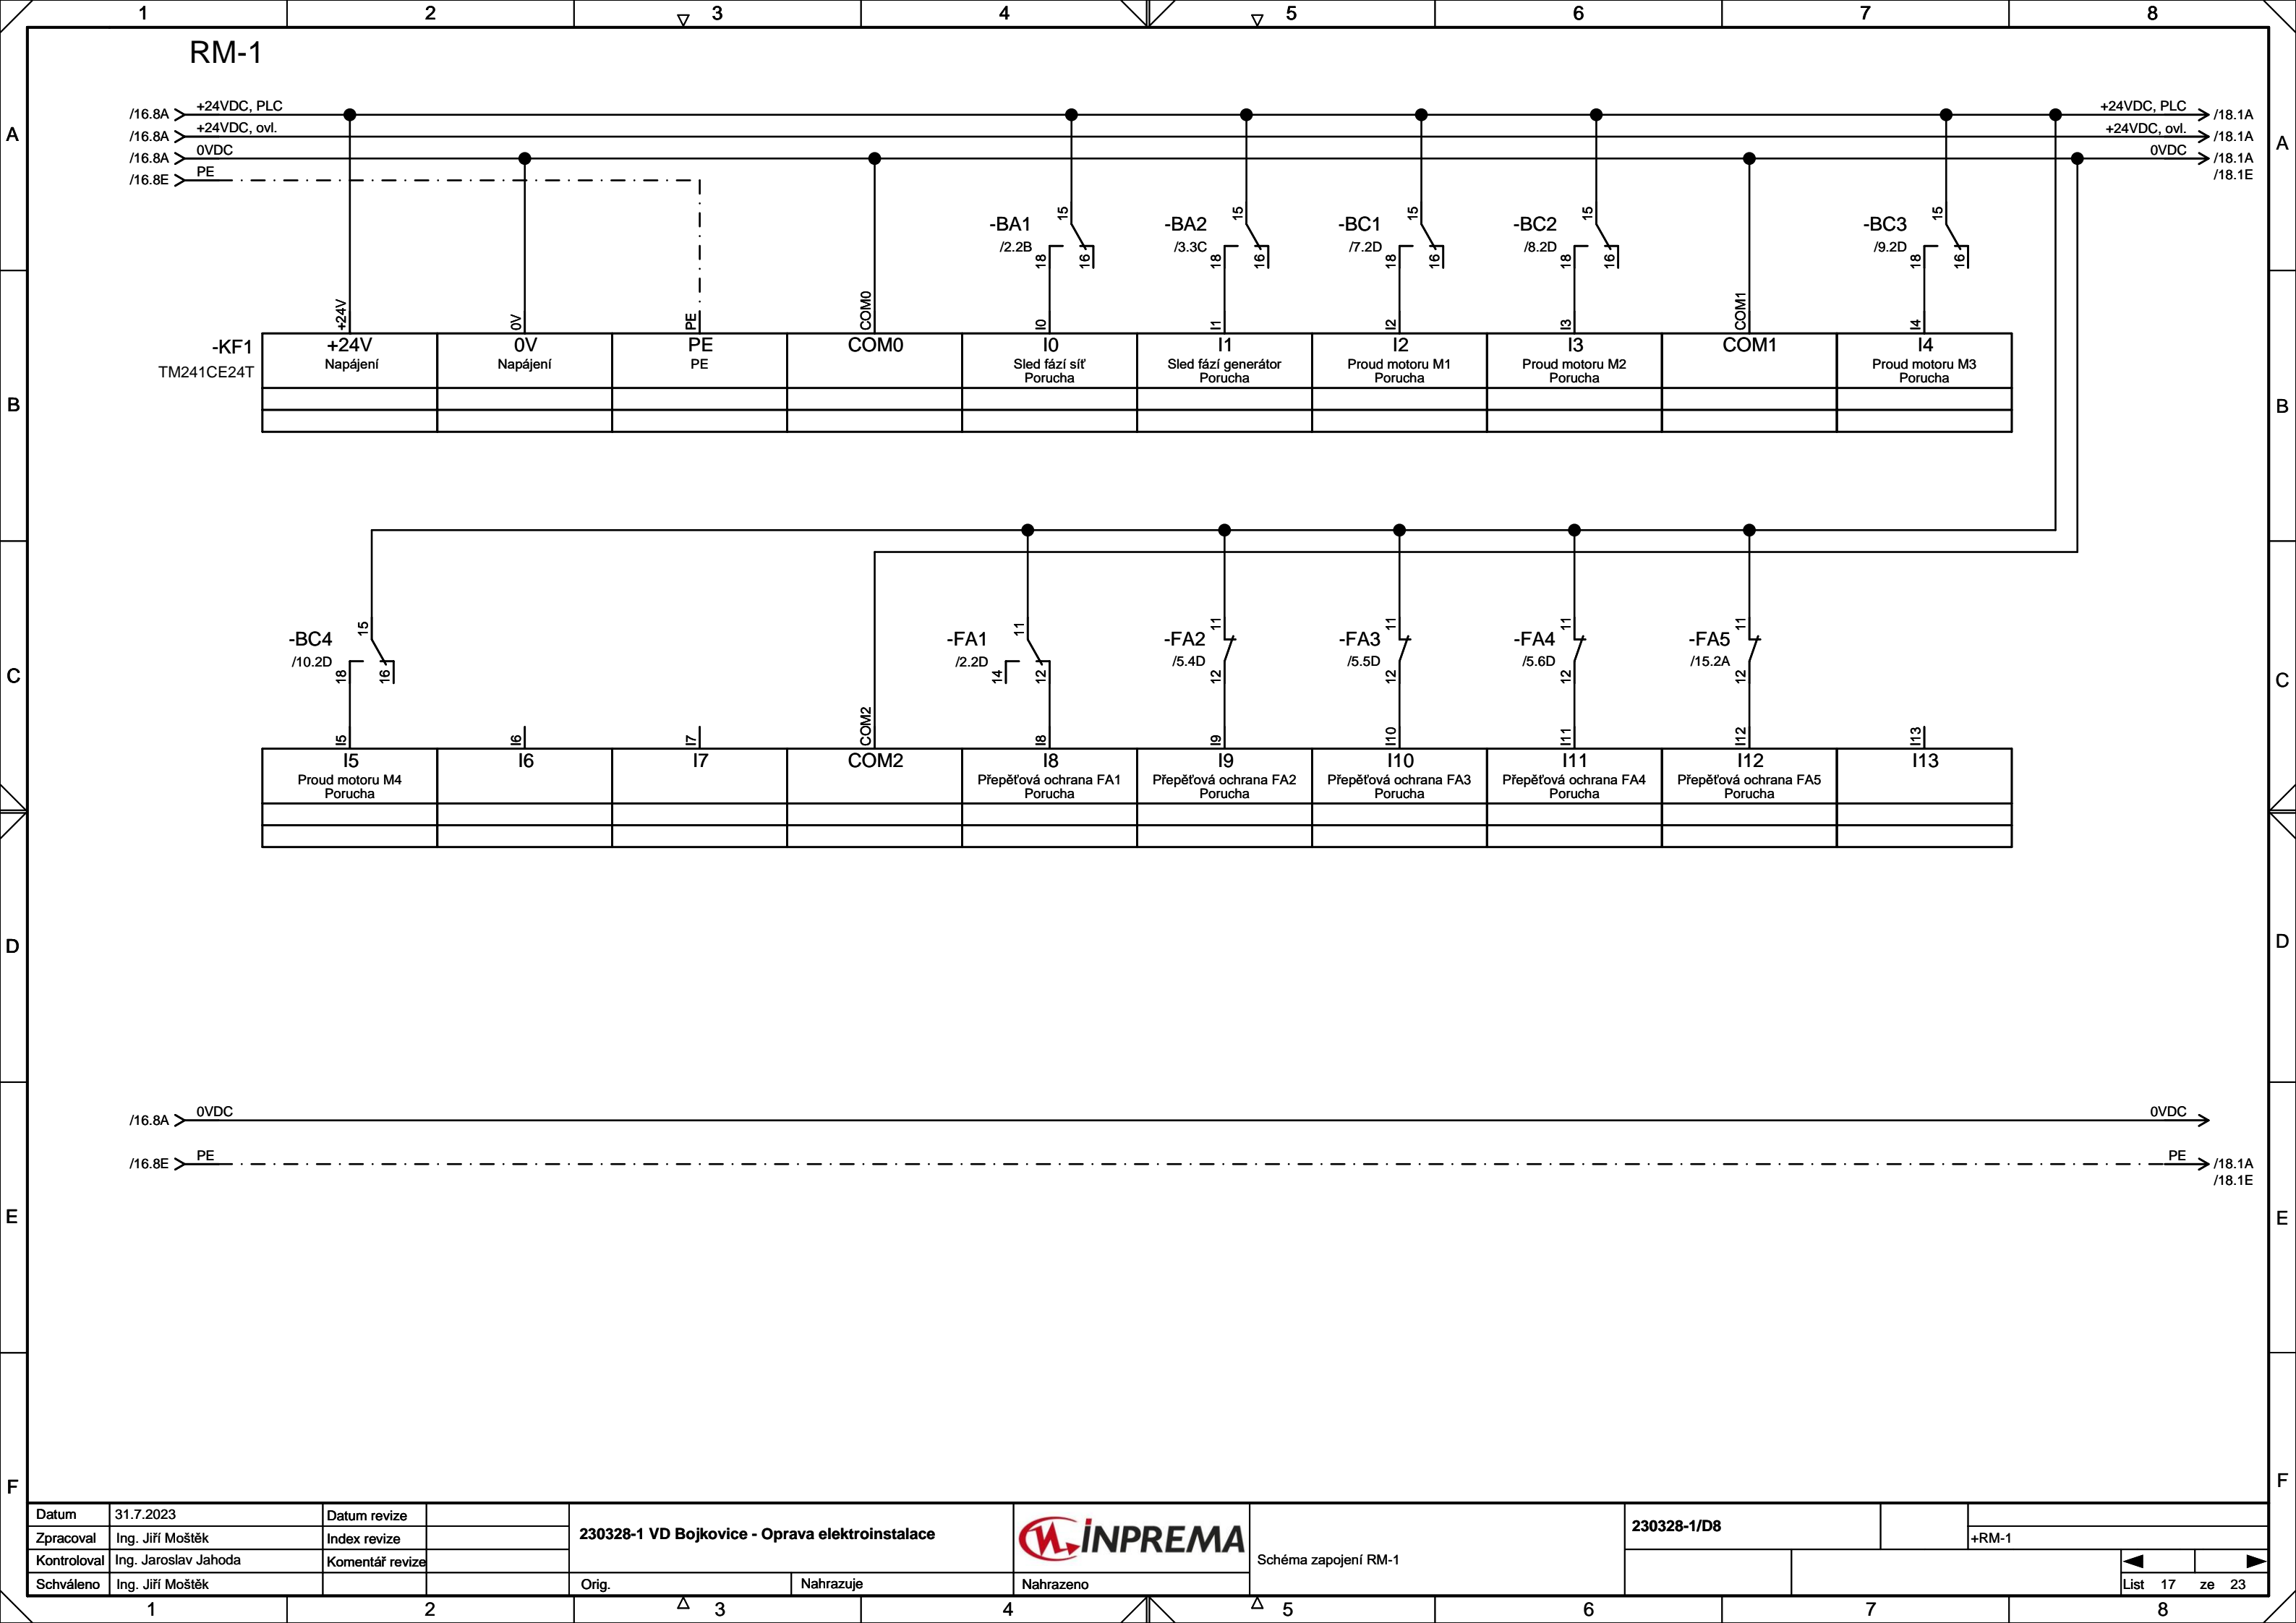


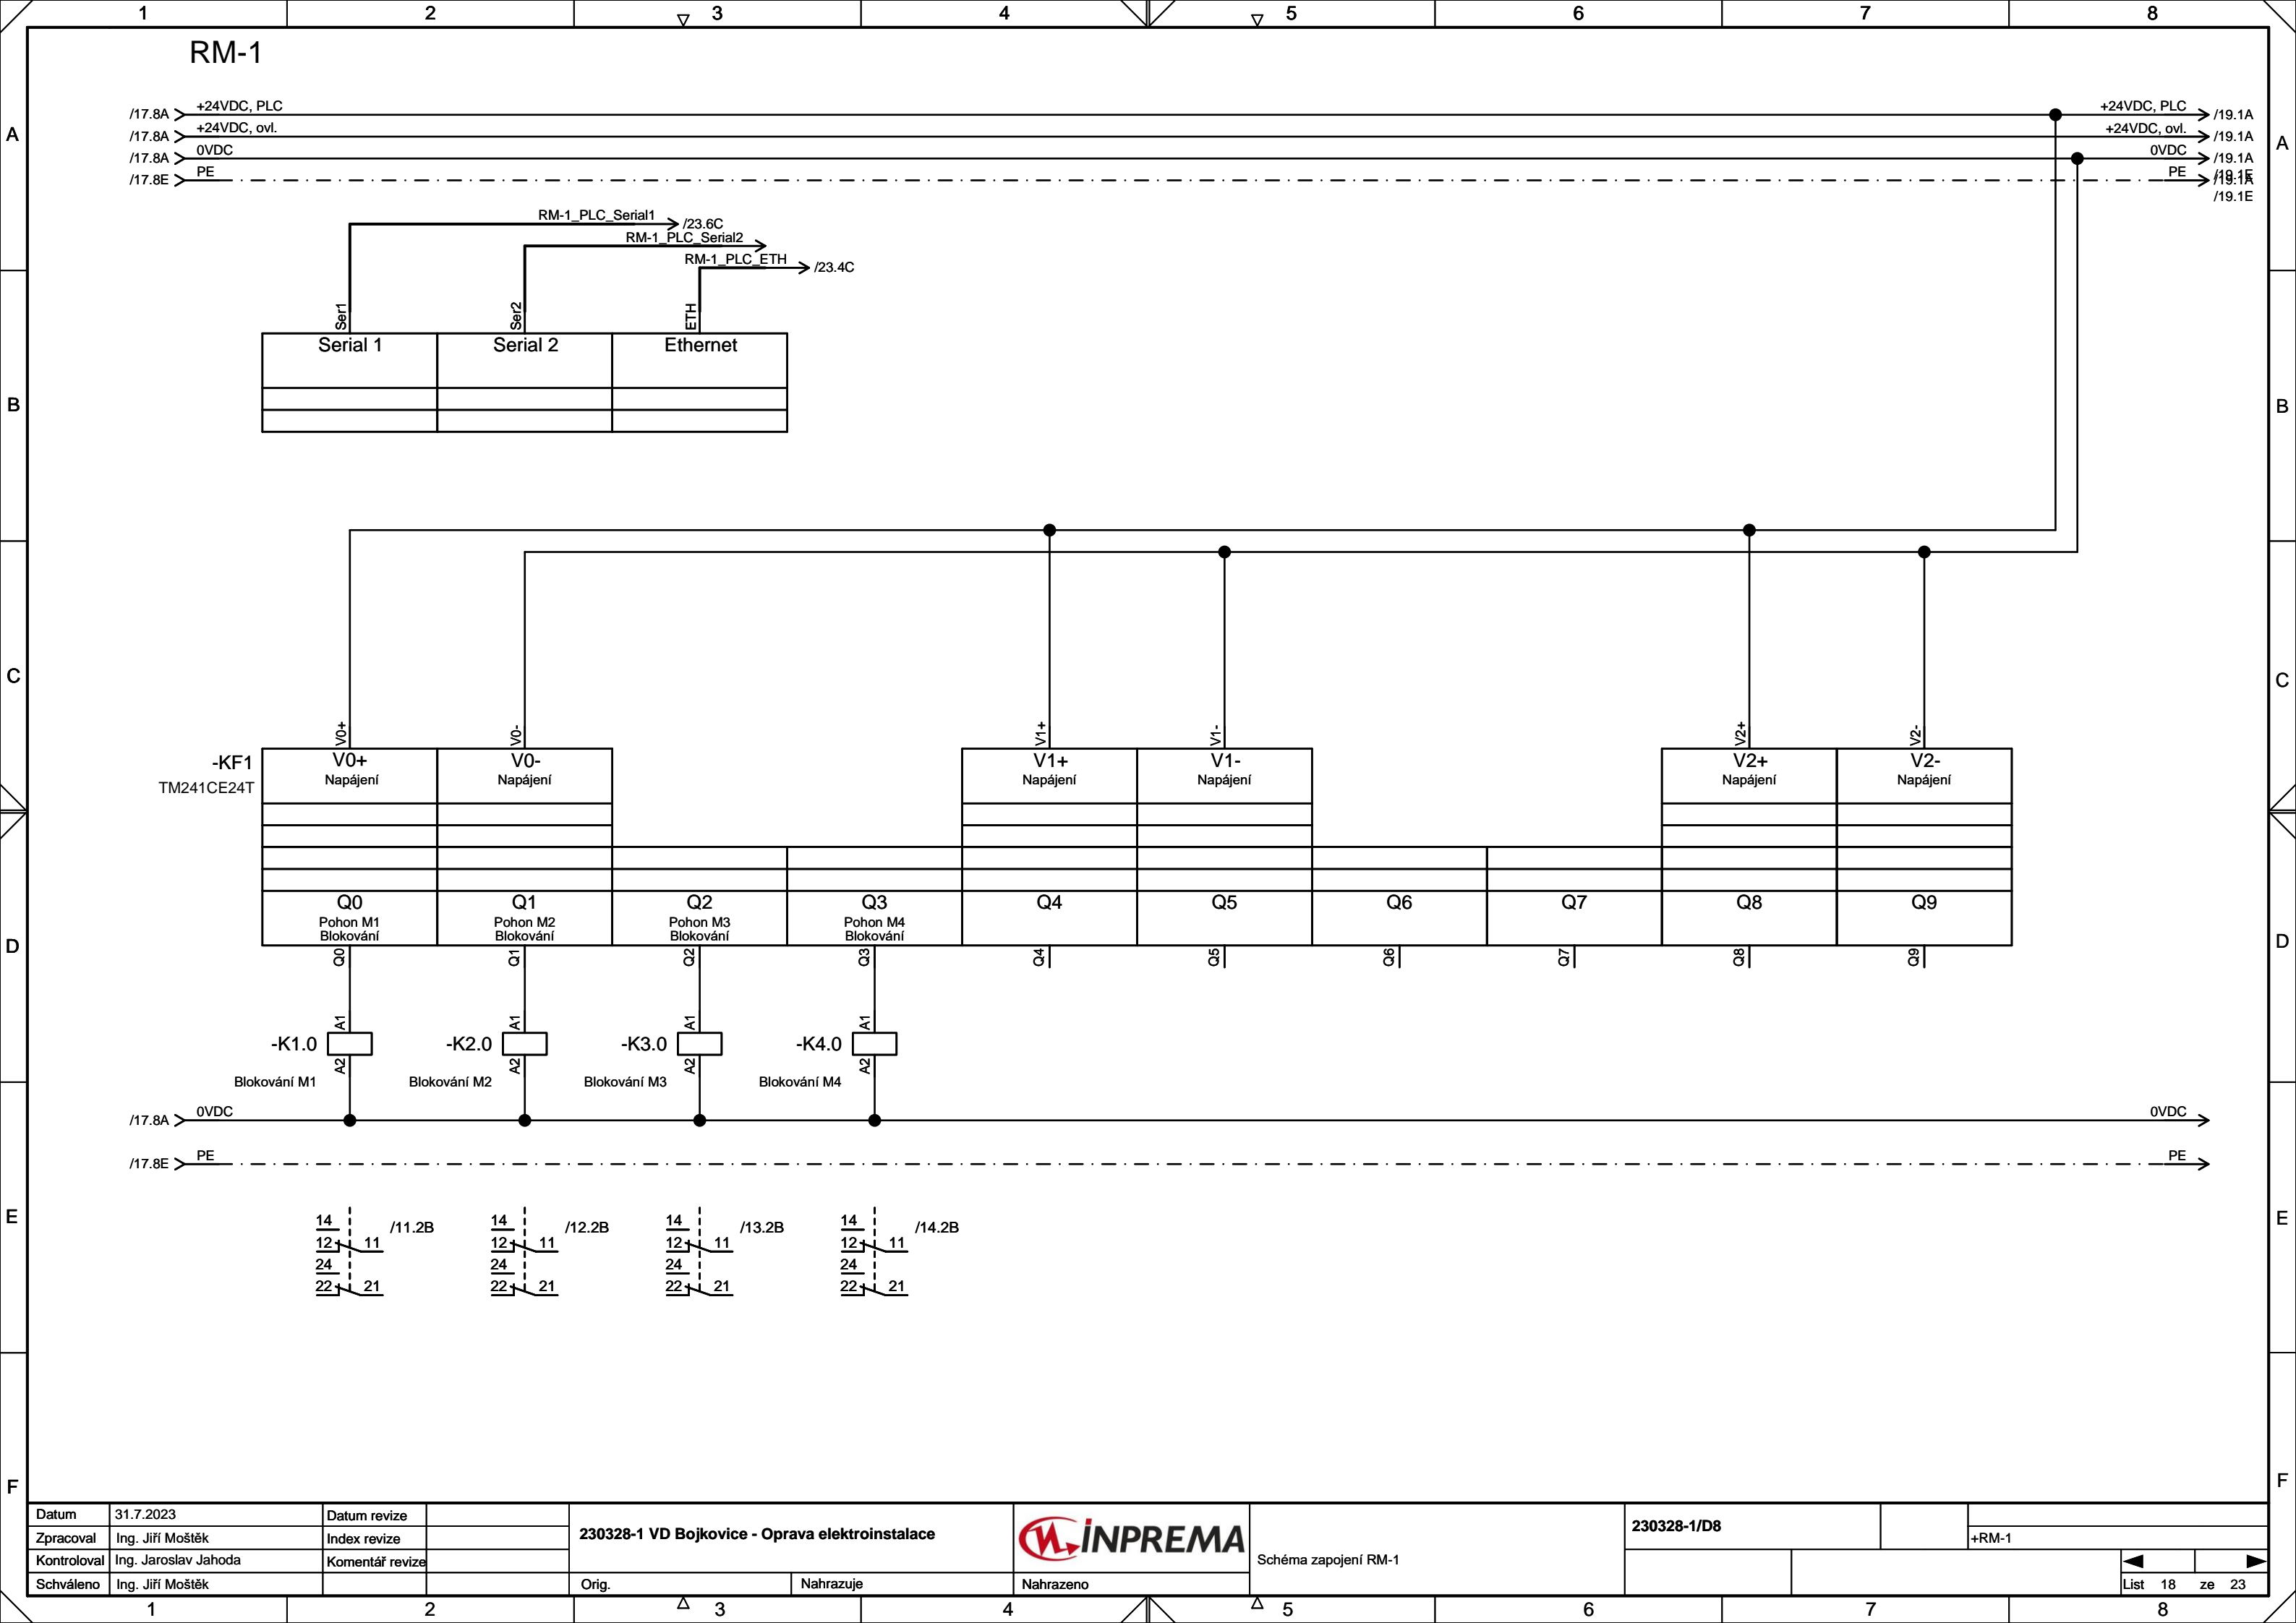


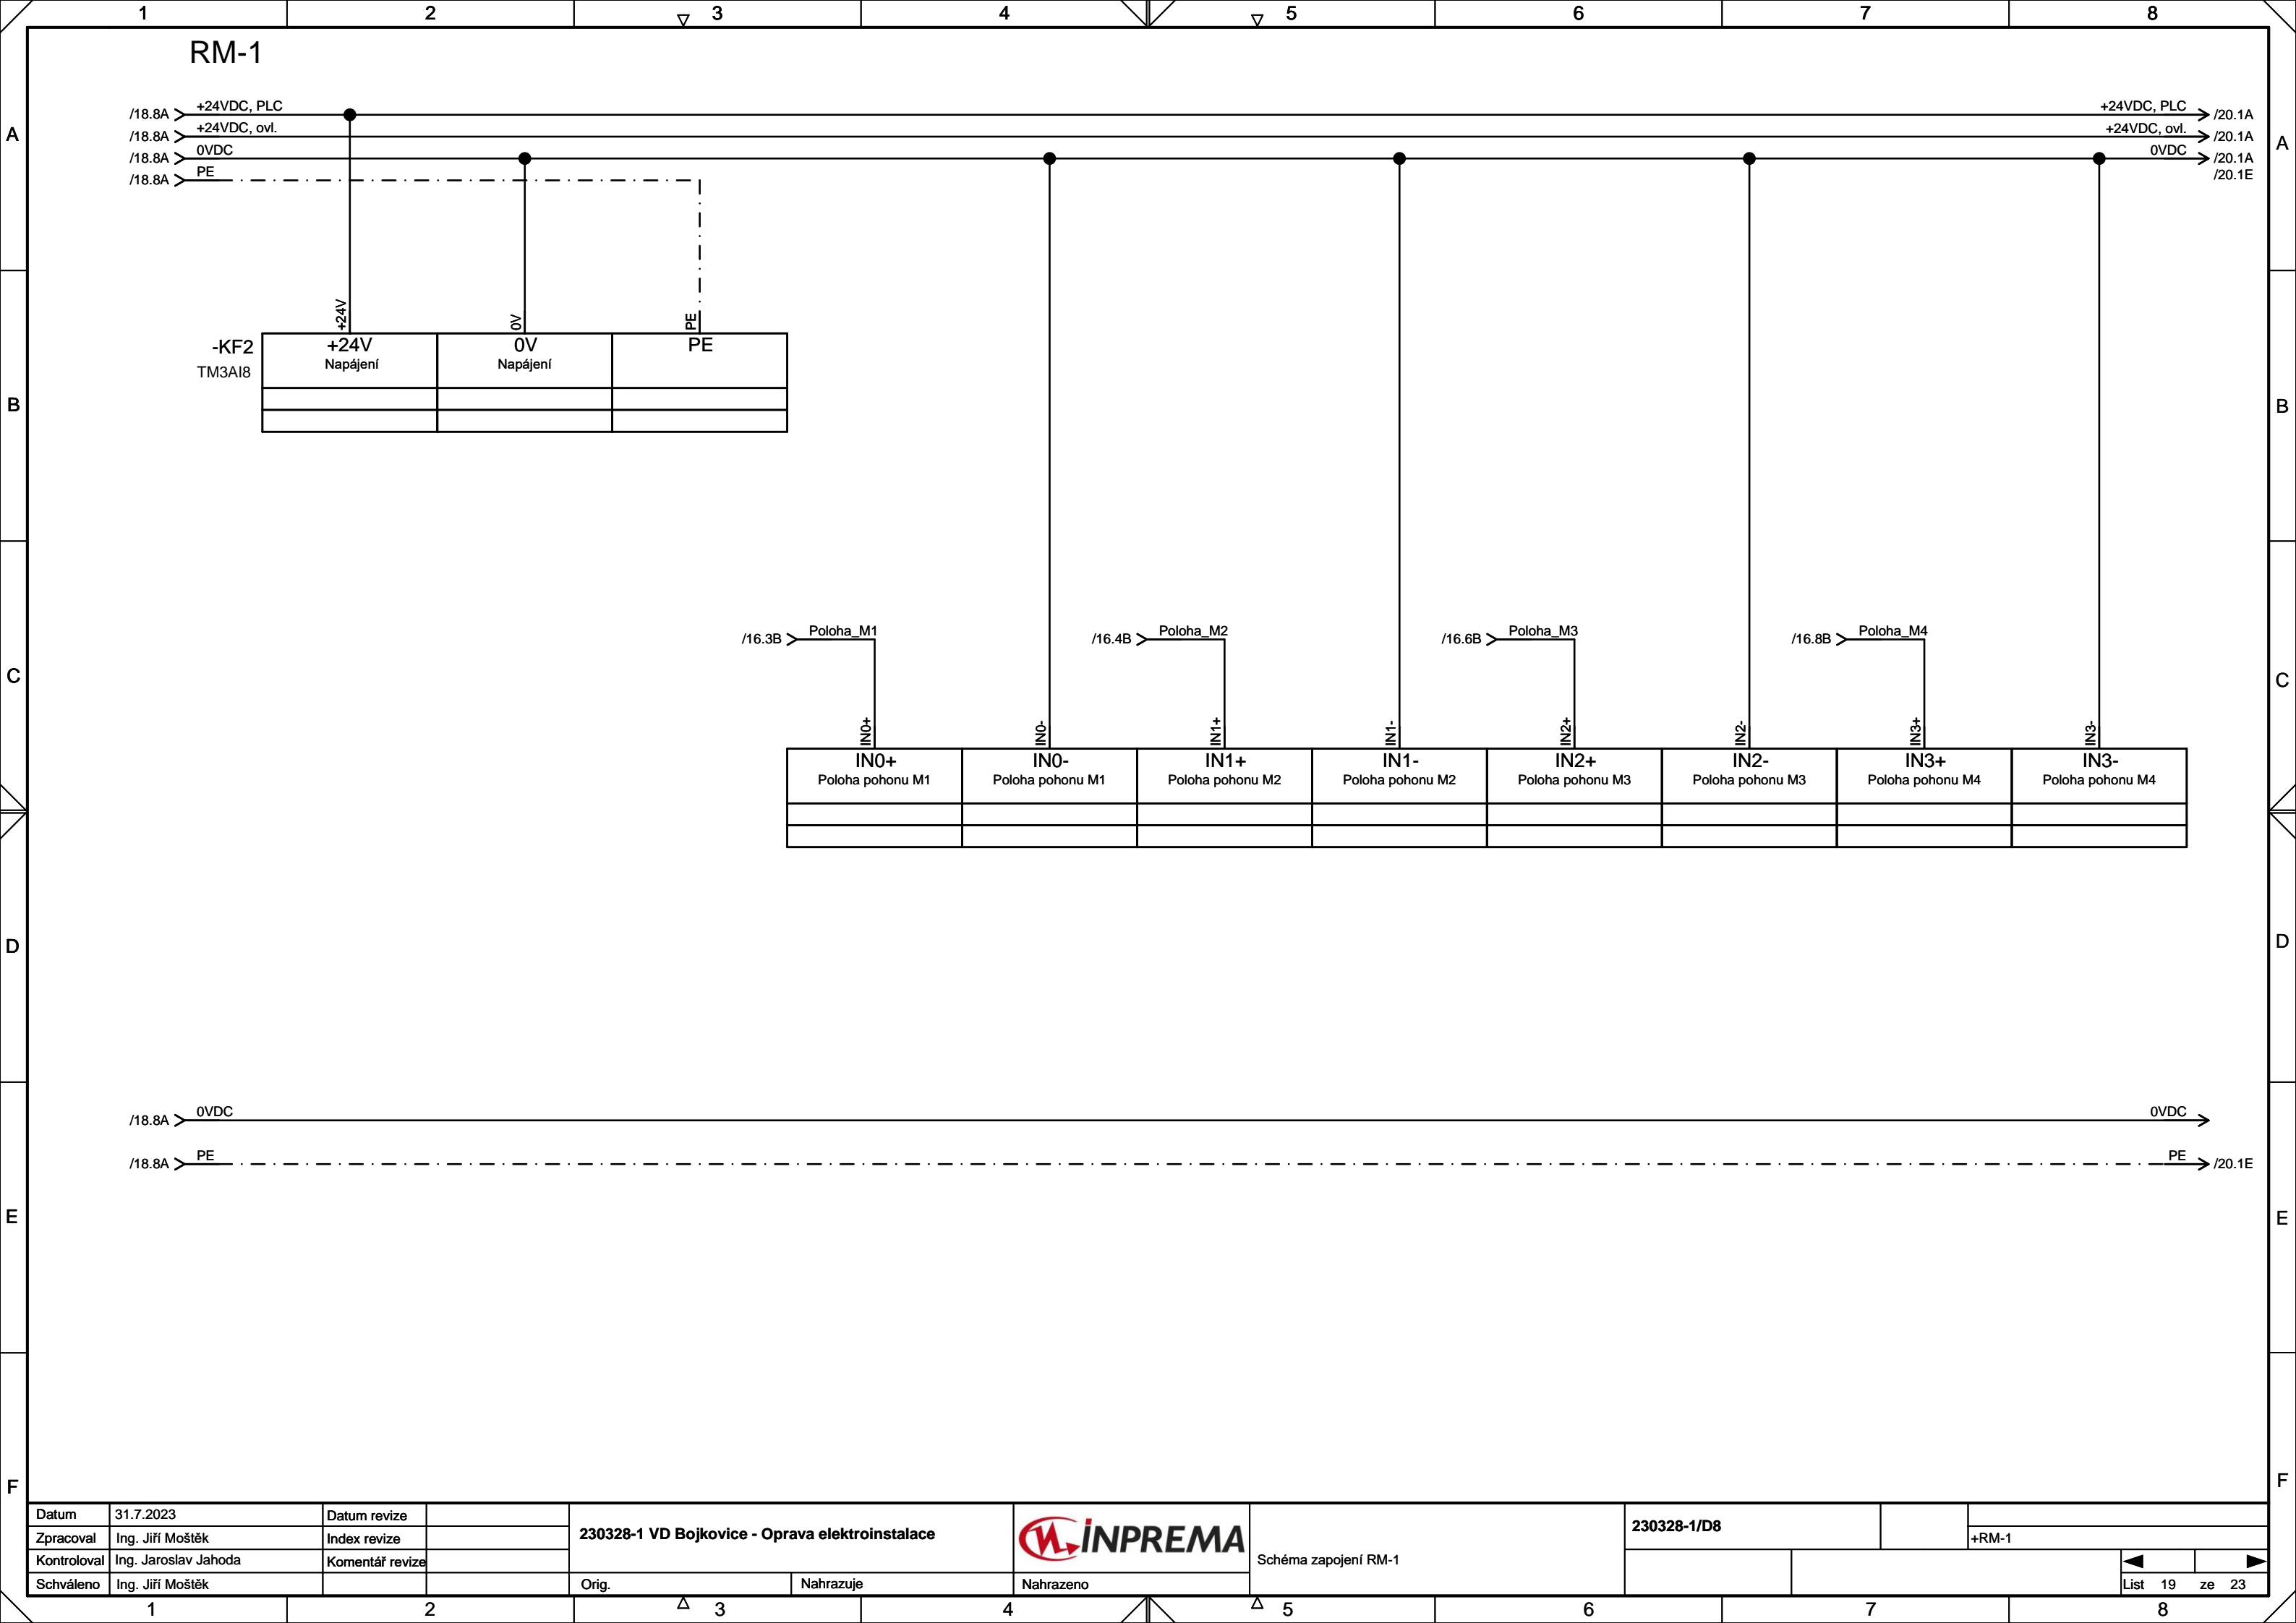

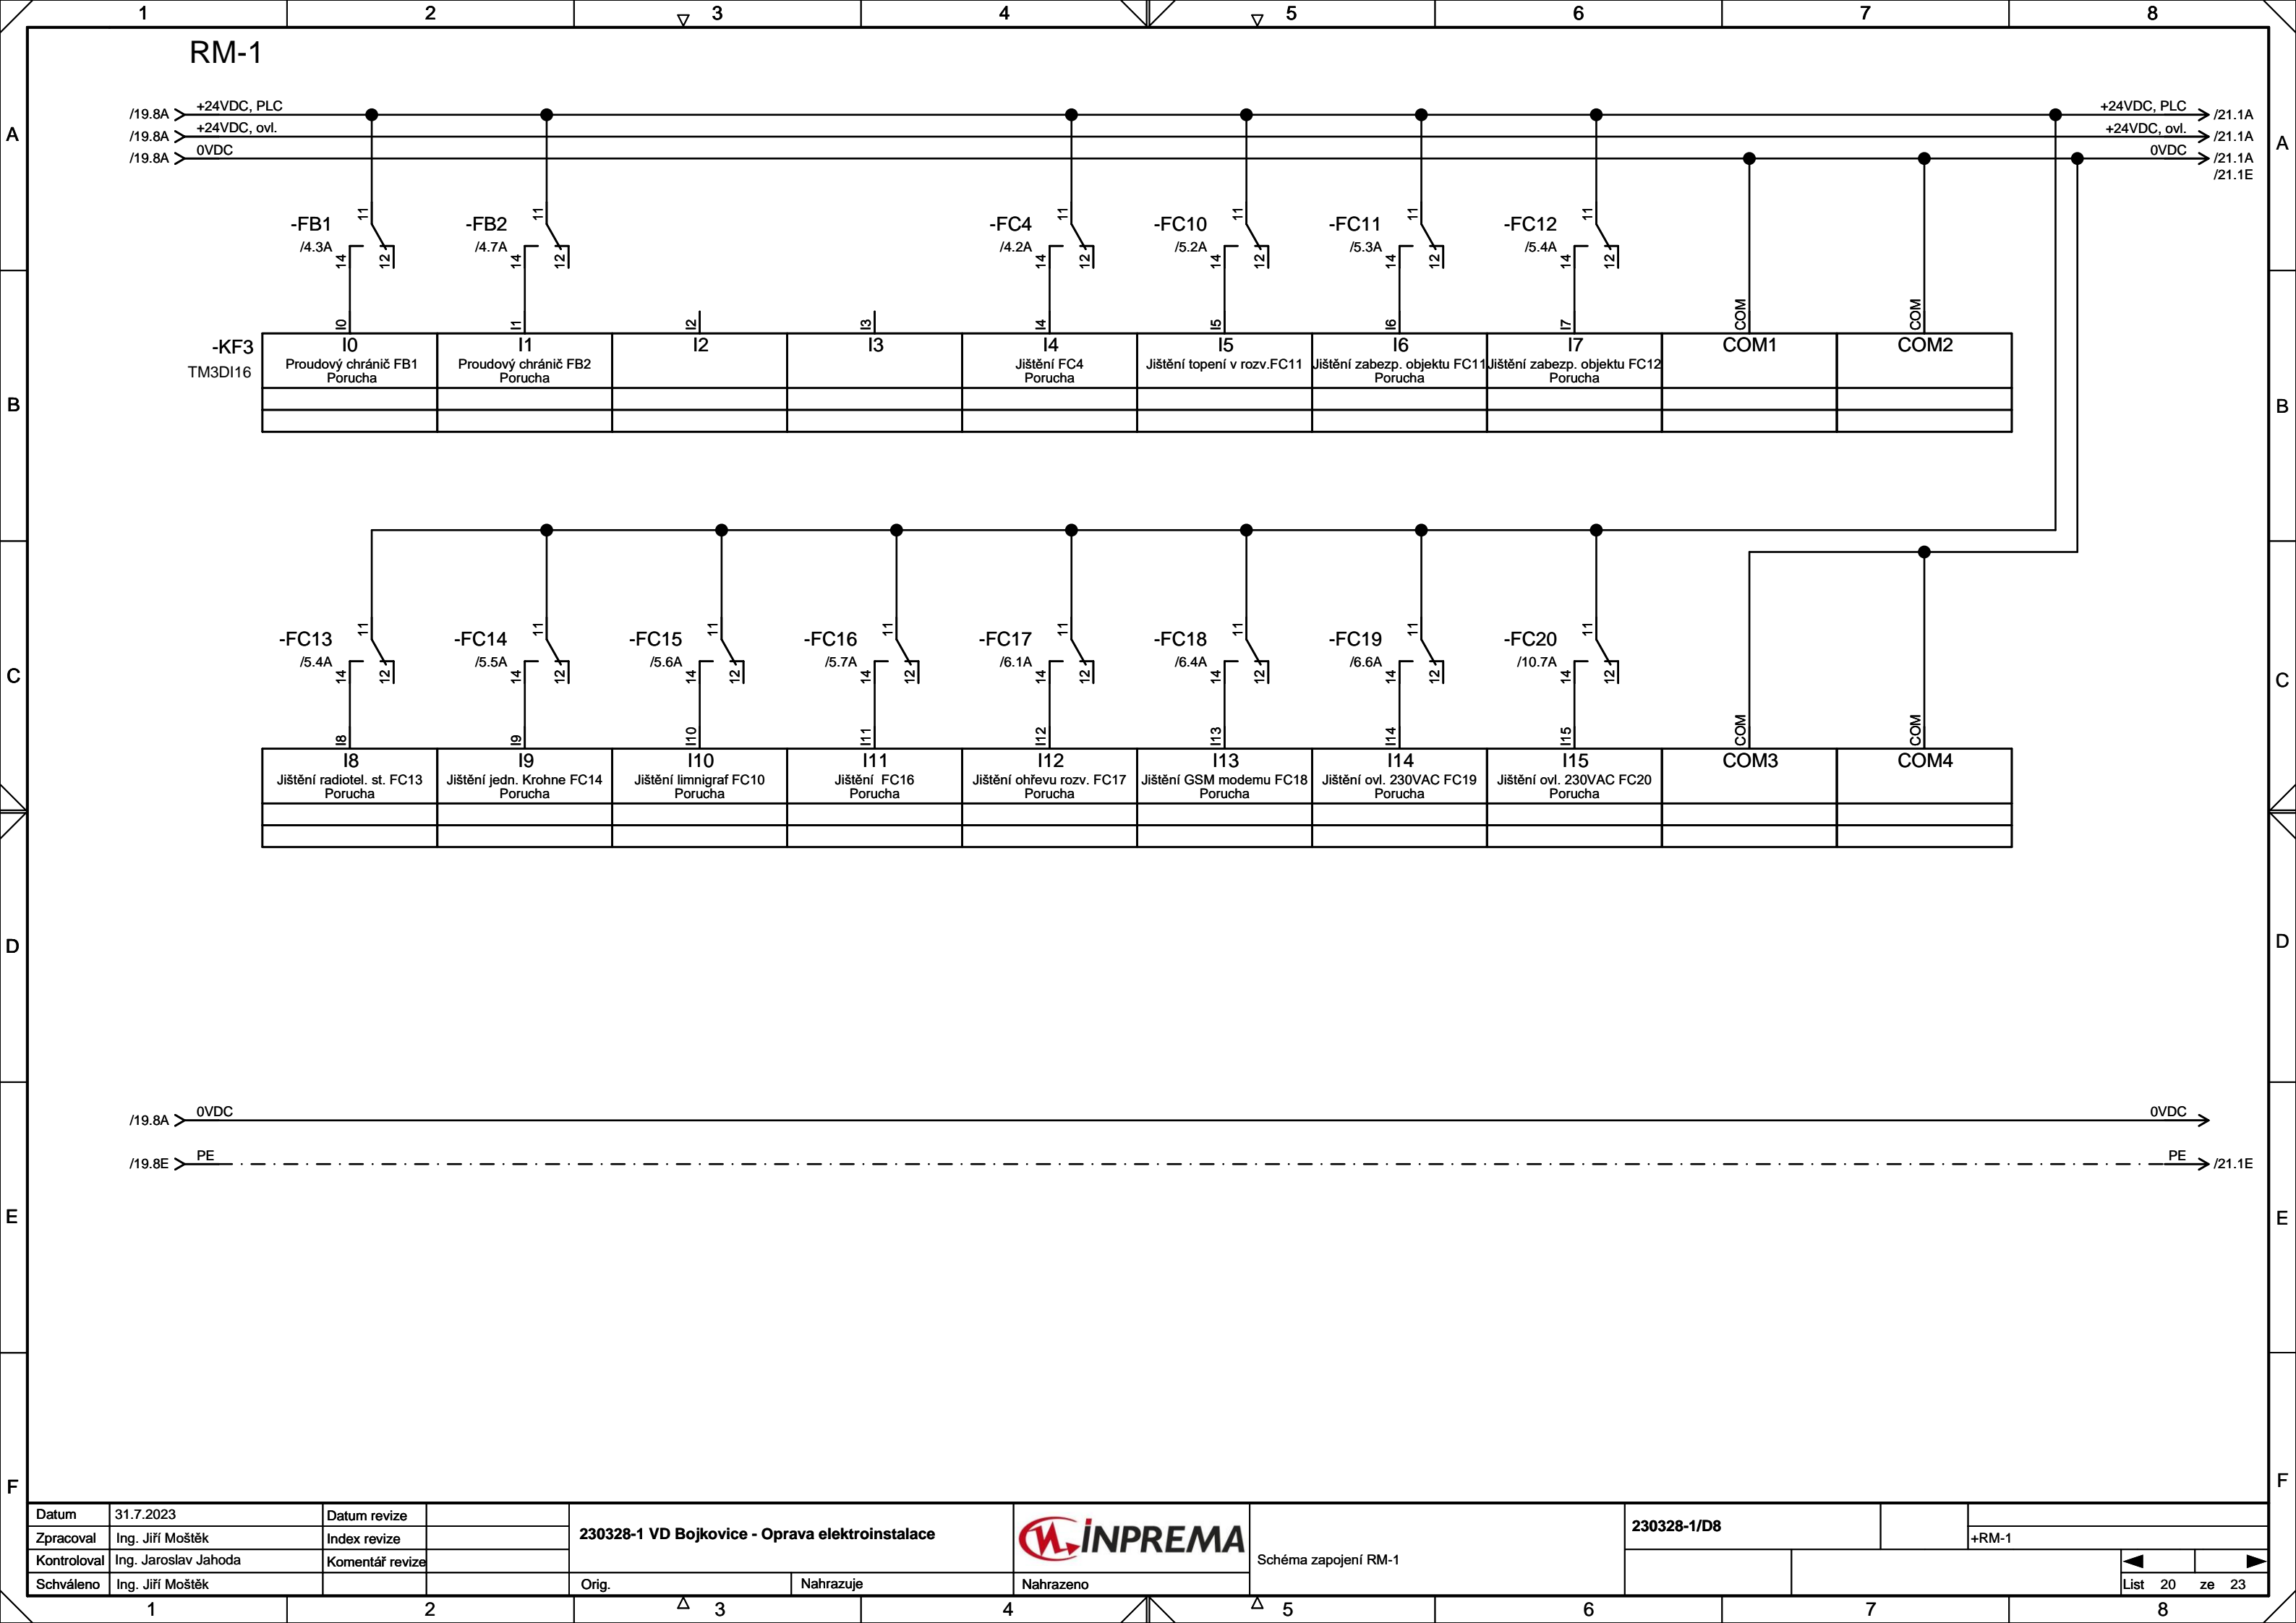

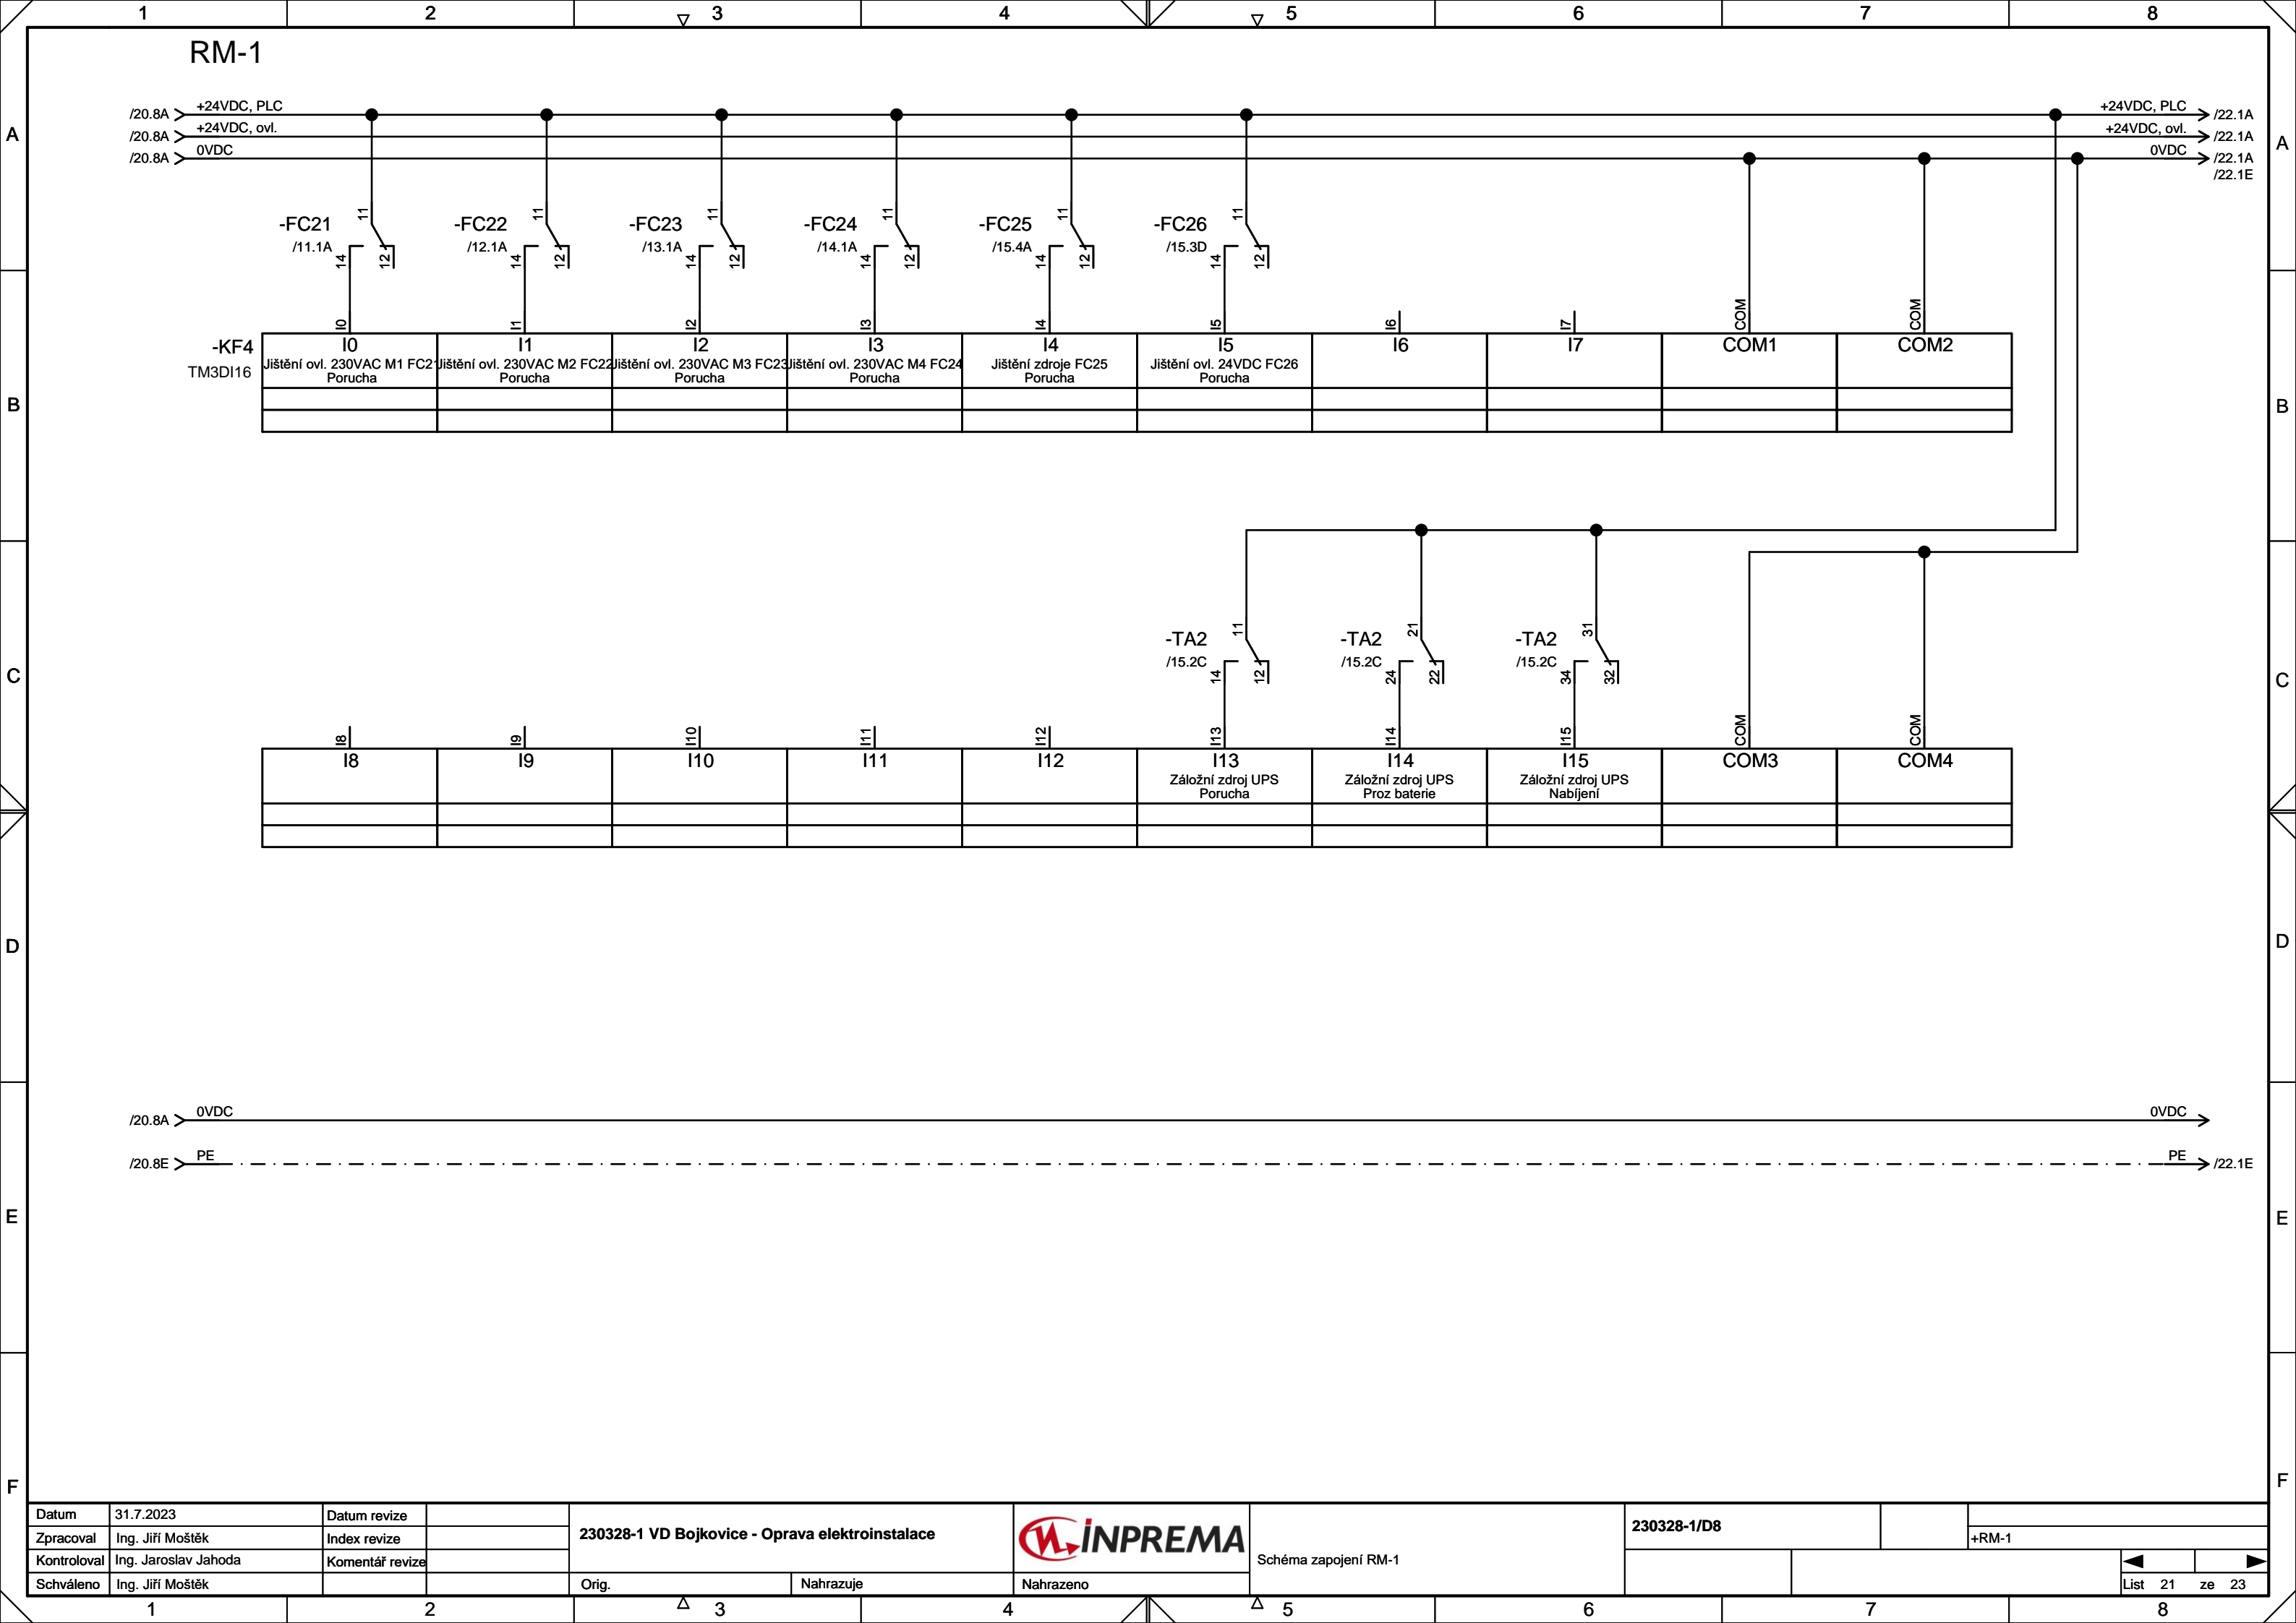

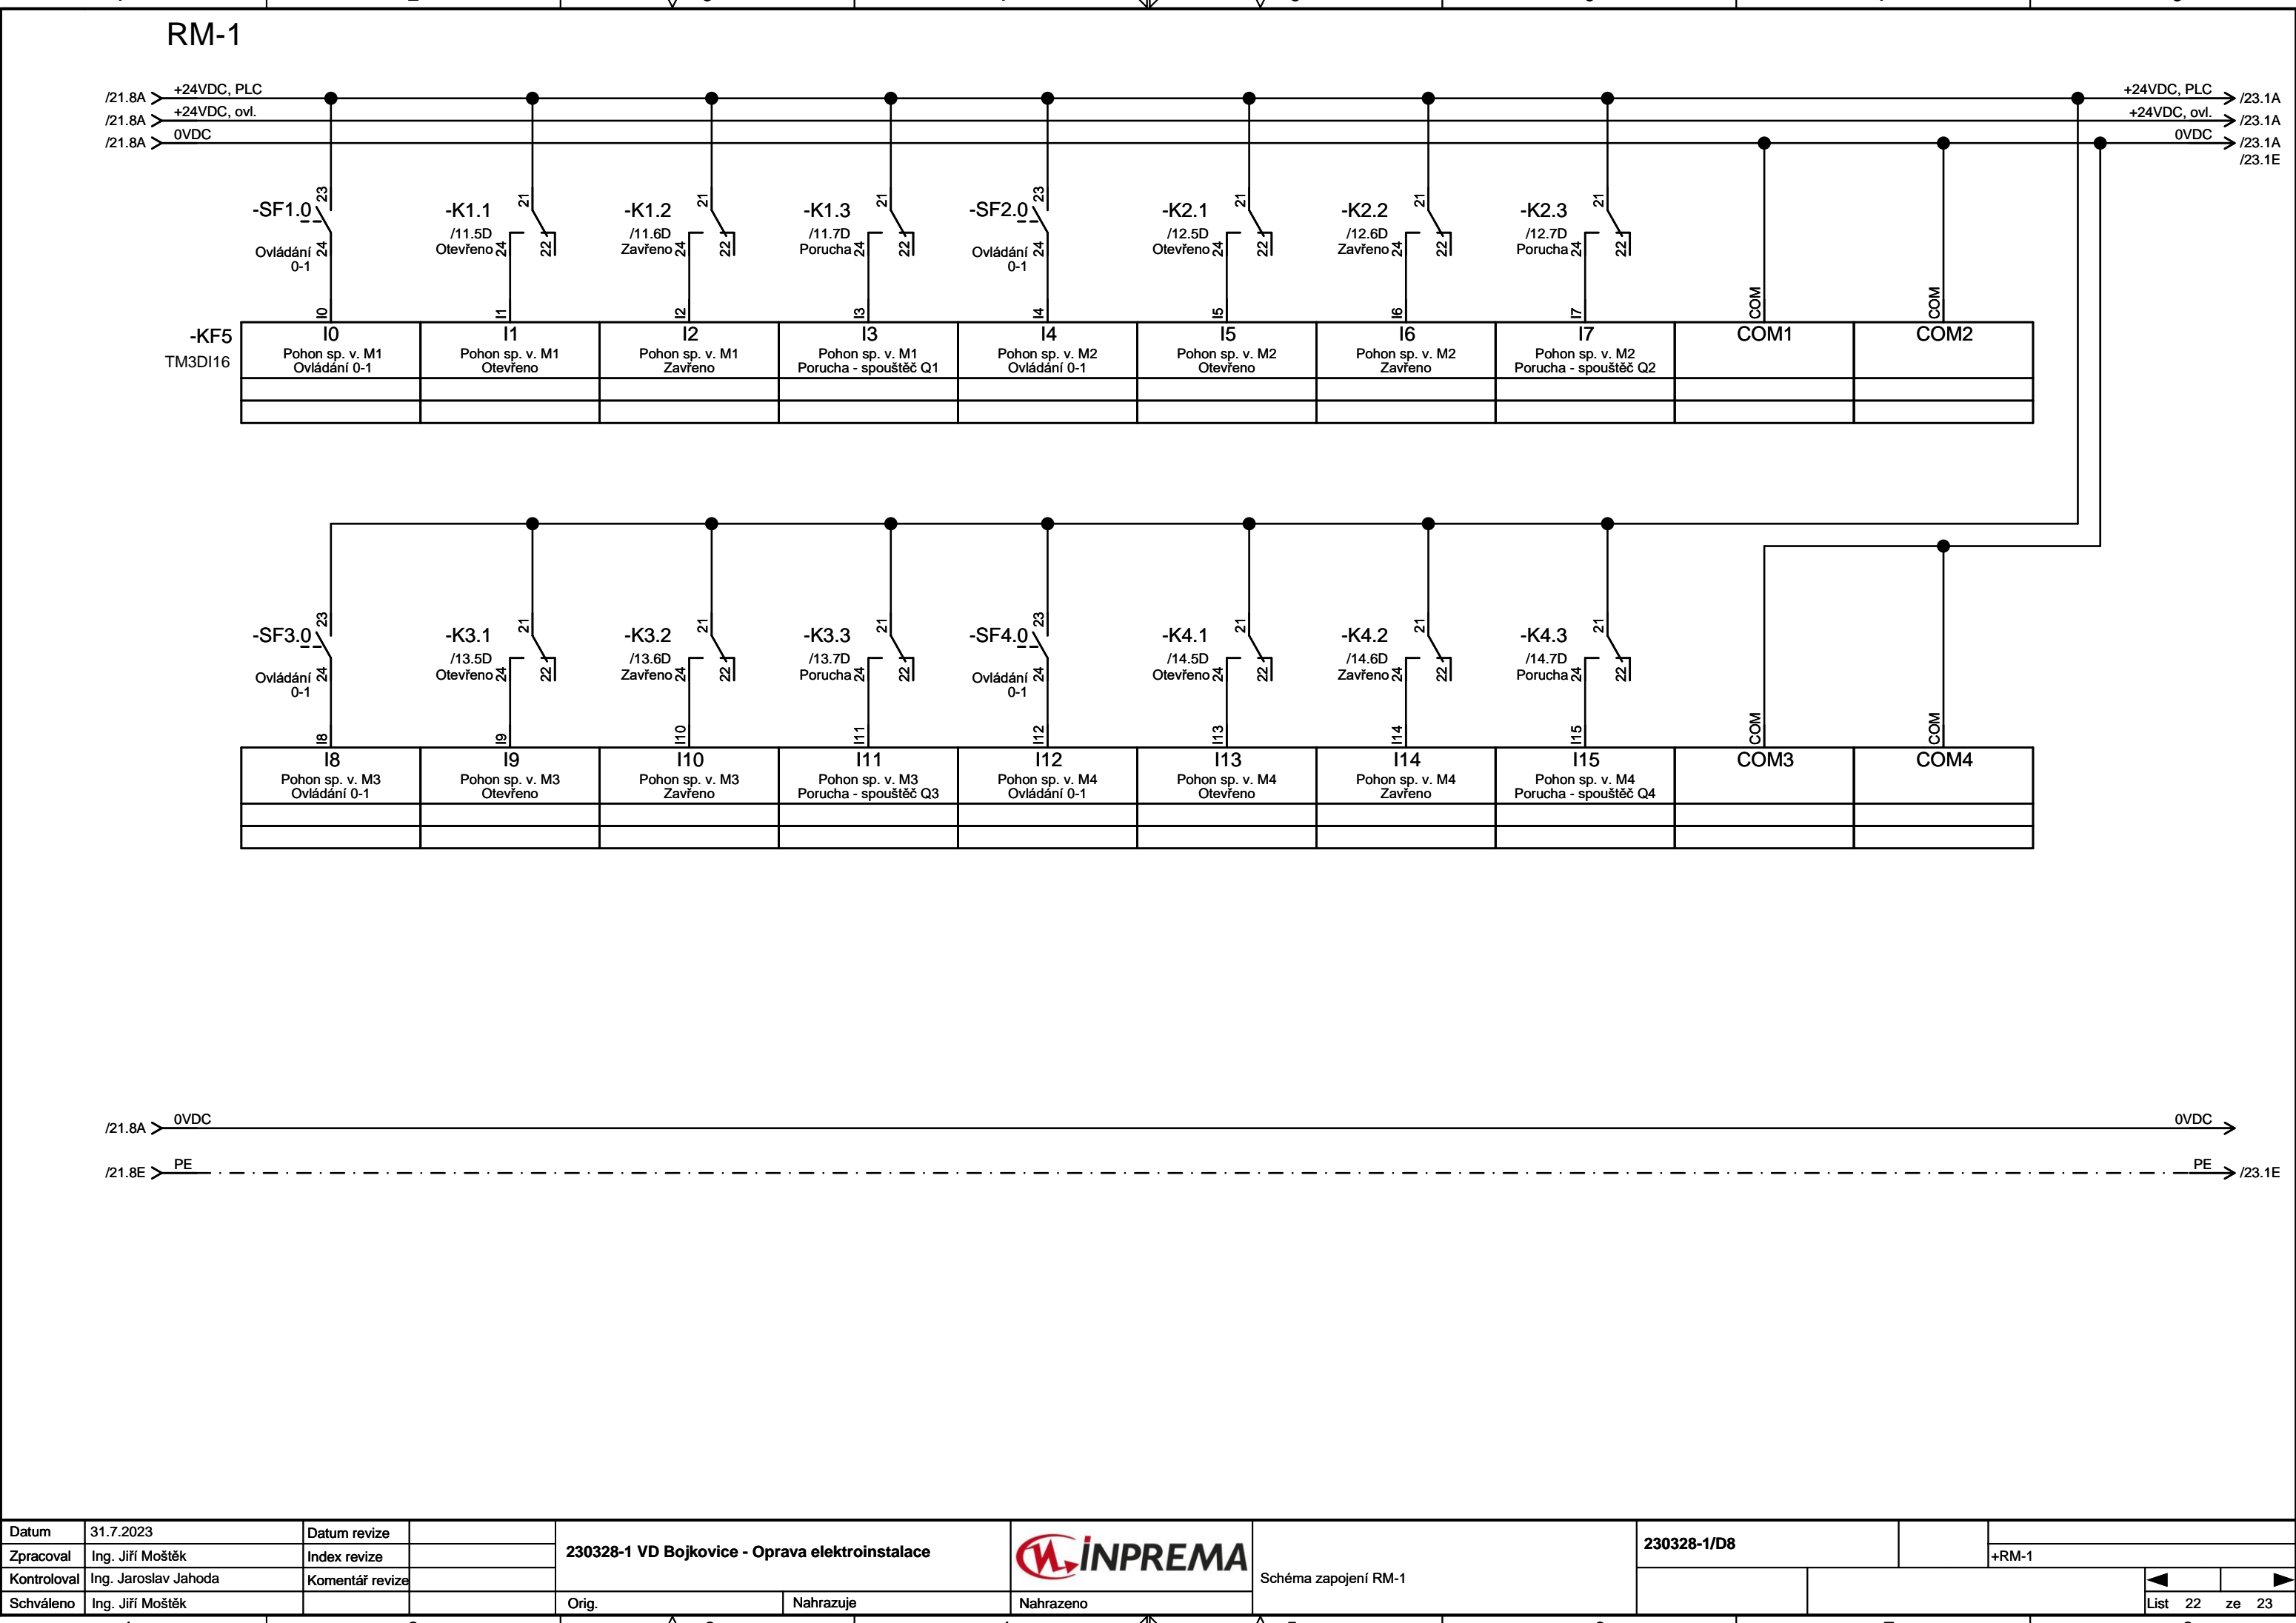

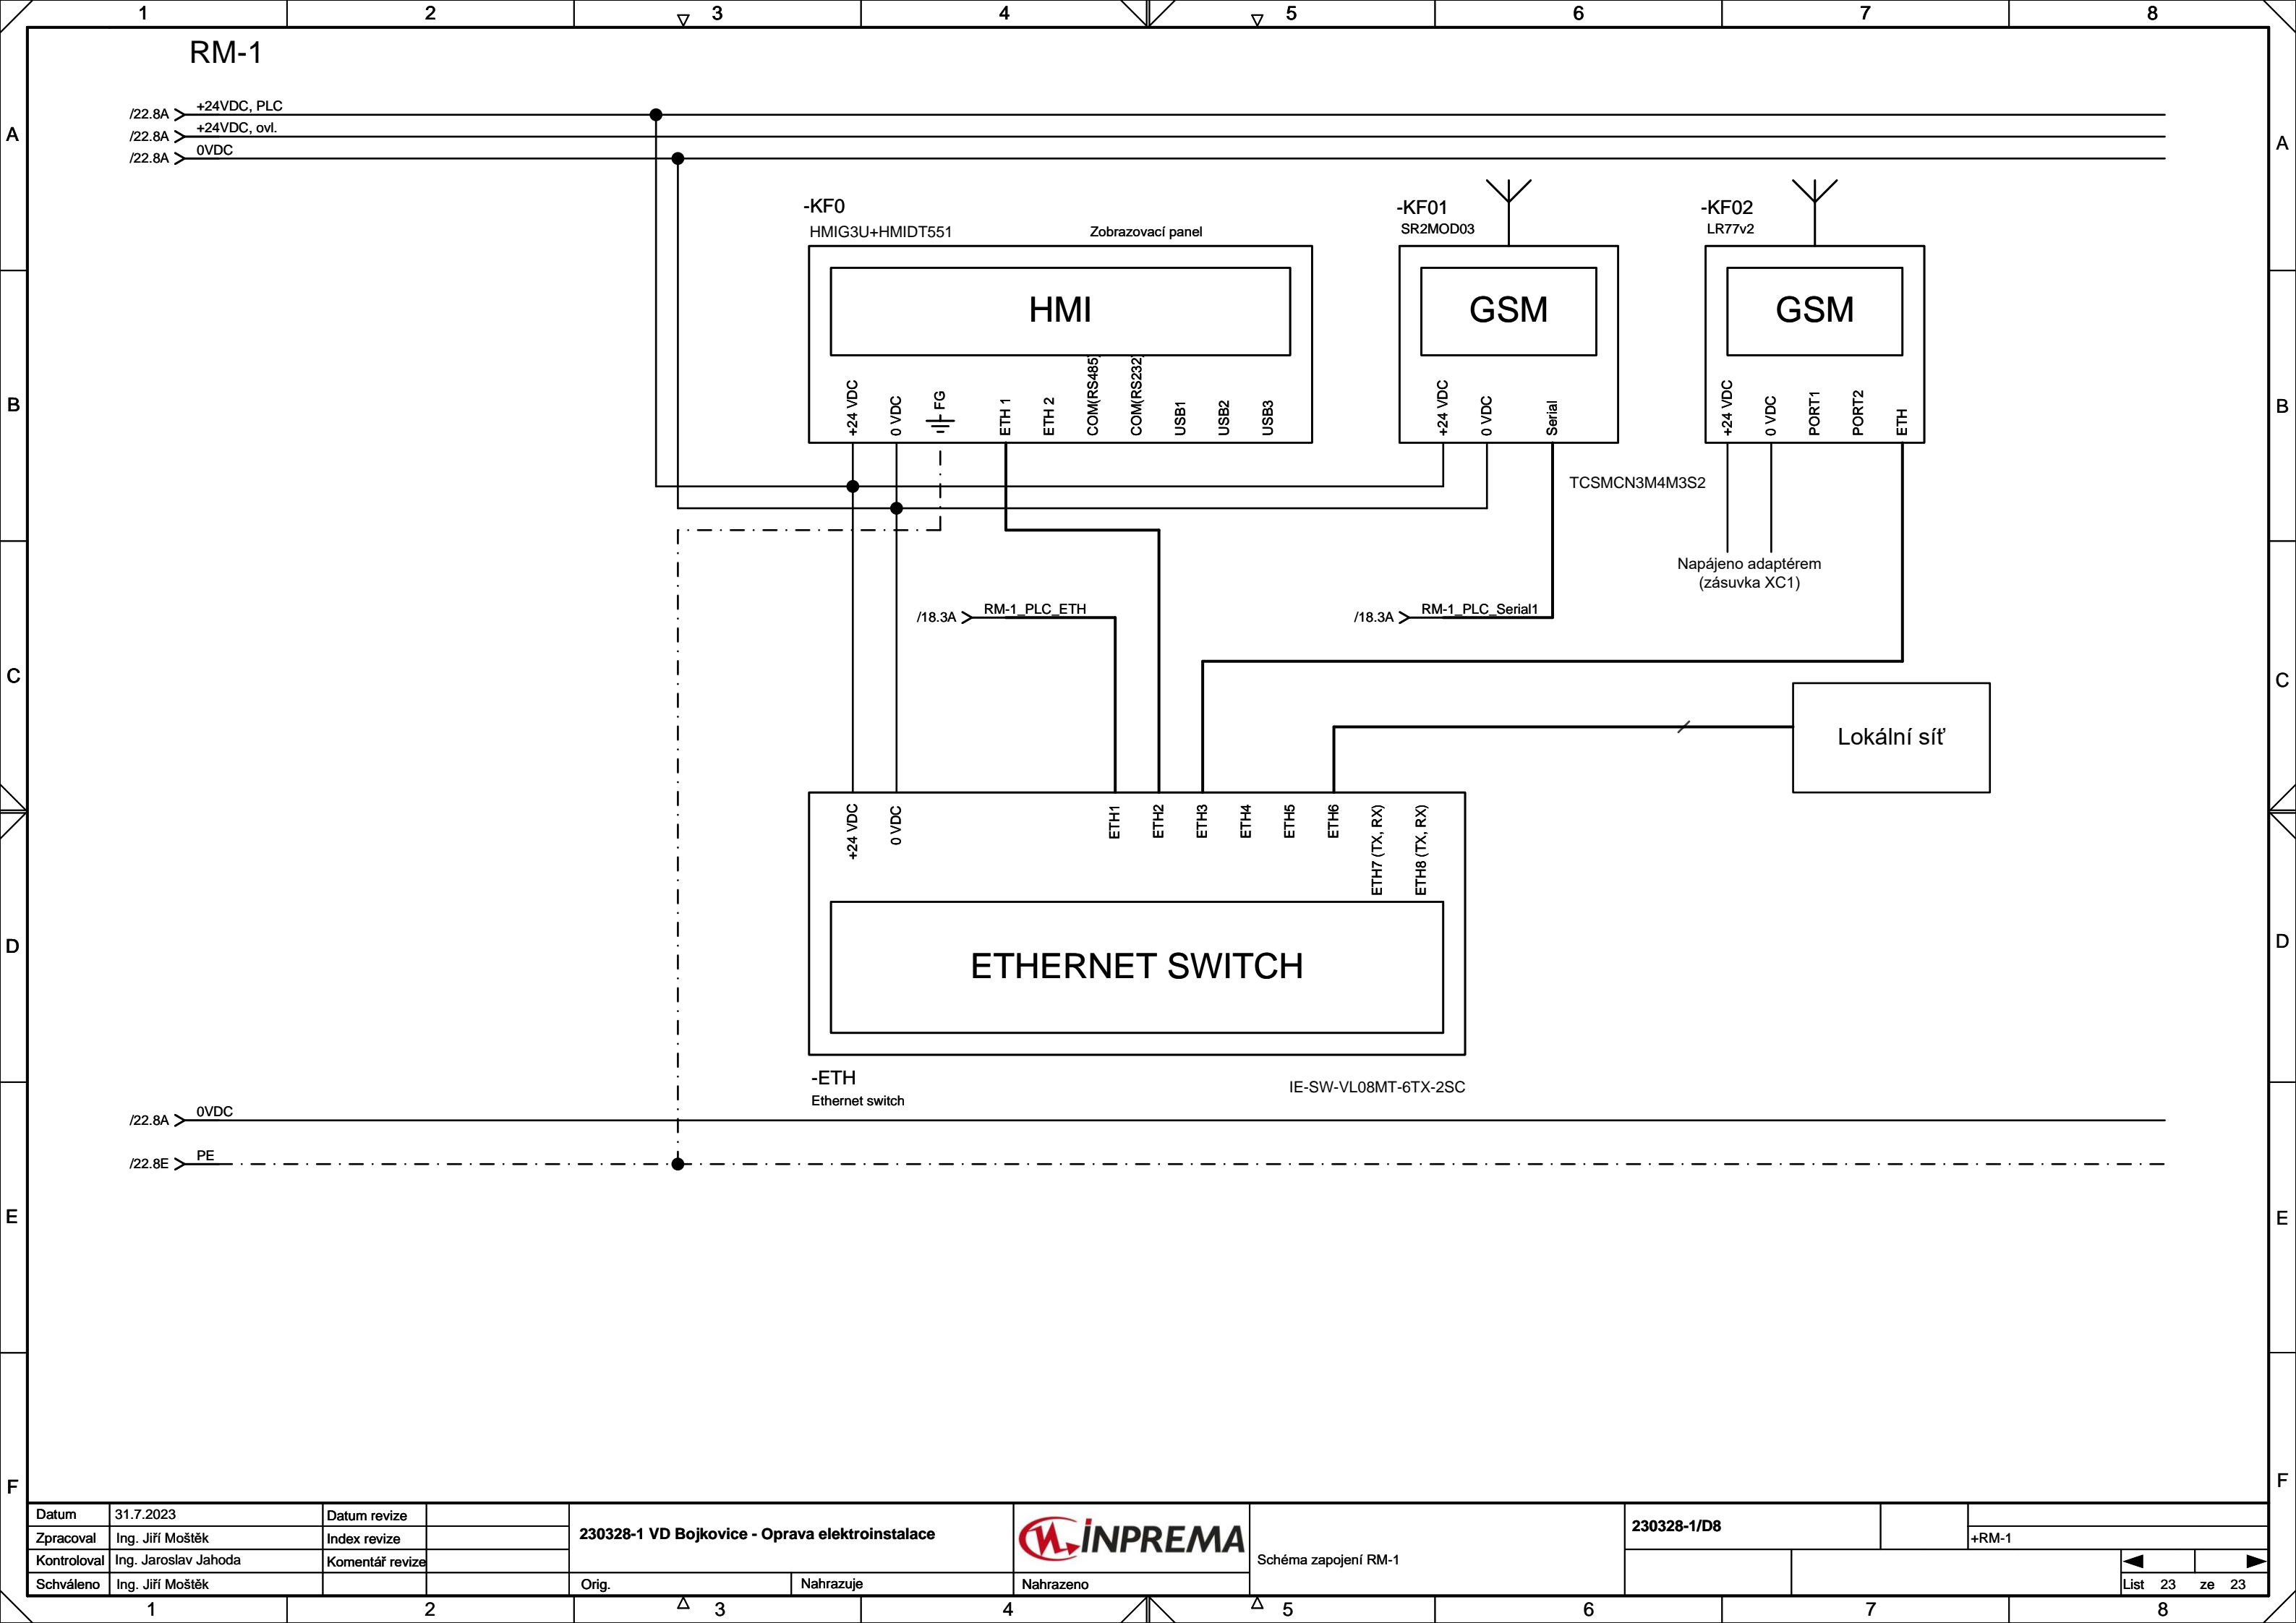

Datum	31.7.2023	Datum revize		230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace			Schéma zapojení RM-1	230328-1/D8						
Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk	Index revize								+RM-1				
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda	Komentář revize												
Schváleno	Ing. Jiří Moštěk			Orig.	Nahrazuje	Nahrazeno					◀	▶		
											List	23	ze	23

