

[illegible]

PRACOVNÍ SPÁRA

TĚSNICÍ PÁS

VÝZTUŽ PŘES SPÁRU

ÚPRAVA PRACOVNÍCH SPÁR  
A POVRCHŮ BETONU :

BEDNĚNÍ :

HLAZENÝ

STRŽENÝ

HRUBÝ

ZDRSNĚNÝ

POHLEDOVÝ

HLADKÝ

HRUBÝ

ZDRSNĚNÝ

	lk	ls
Ø10	360	550
Ø12	450	650
Ø14	500	760
Ø16	580	870
Ø18	650	980
Ø20	730	1100
Ø22	800	1200
Ø25	900	1360

- VÝKRESY VÝZTUŽE BUDOU SOUČÁSTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠTĚNÉ ZHOTOVITELEM STAVBY

PODKLADNÍ BETON C12/15-X0  
VÝPLŇOVÝ BETON C16/25

NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE  
BETON TŘ. C30/37-XC4-XF3-XA1


RA-2

SONDA IGP

01 / IV

ČÍSLO SO / ČÍSLO BLOKU

**Dokumentace pro provádění stavby**

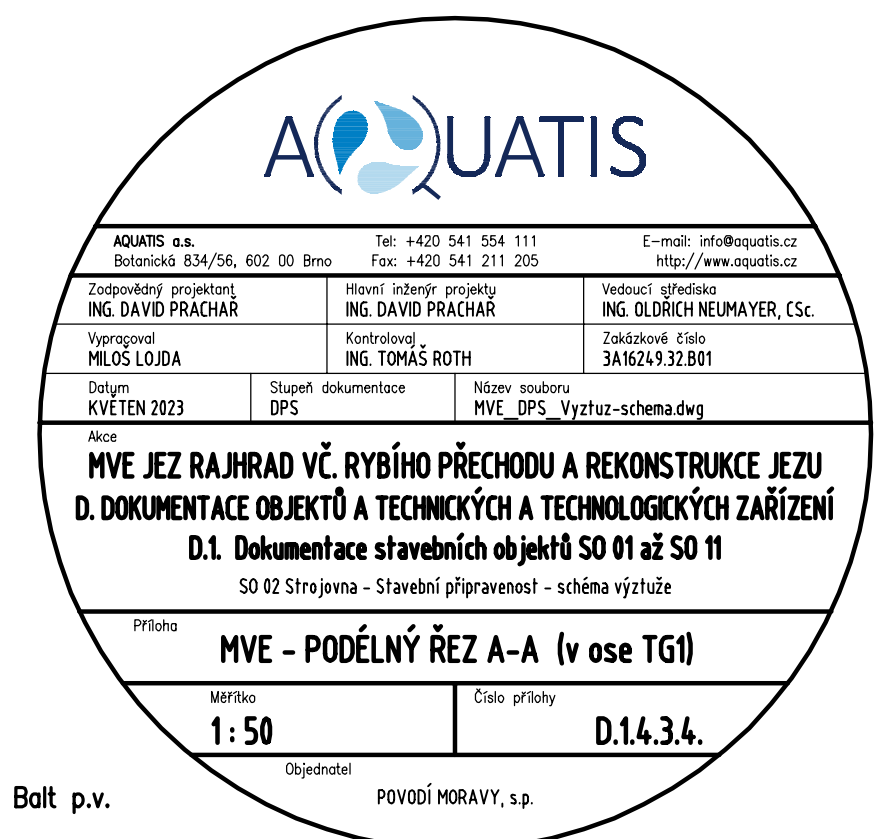

Kótování v [cm]  
Výškový systém: Balt p.v.