



STROJOVNA JEZU - PRAVÝ BŘEH

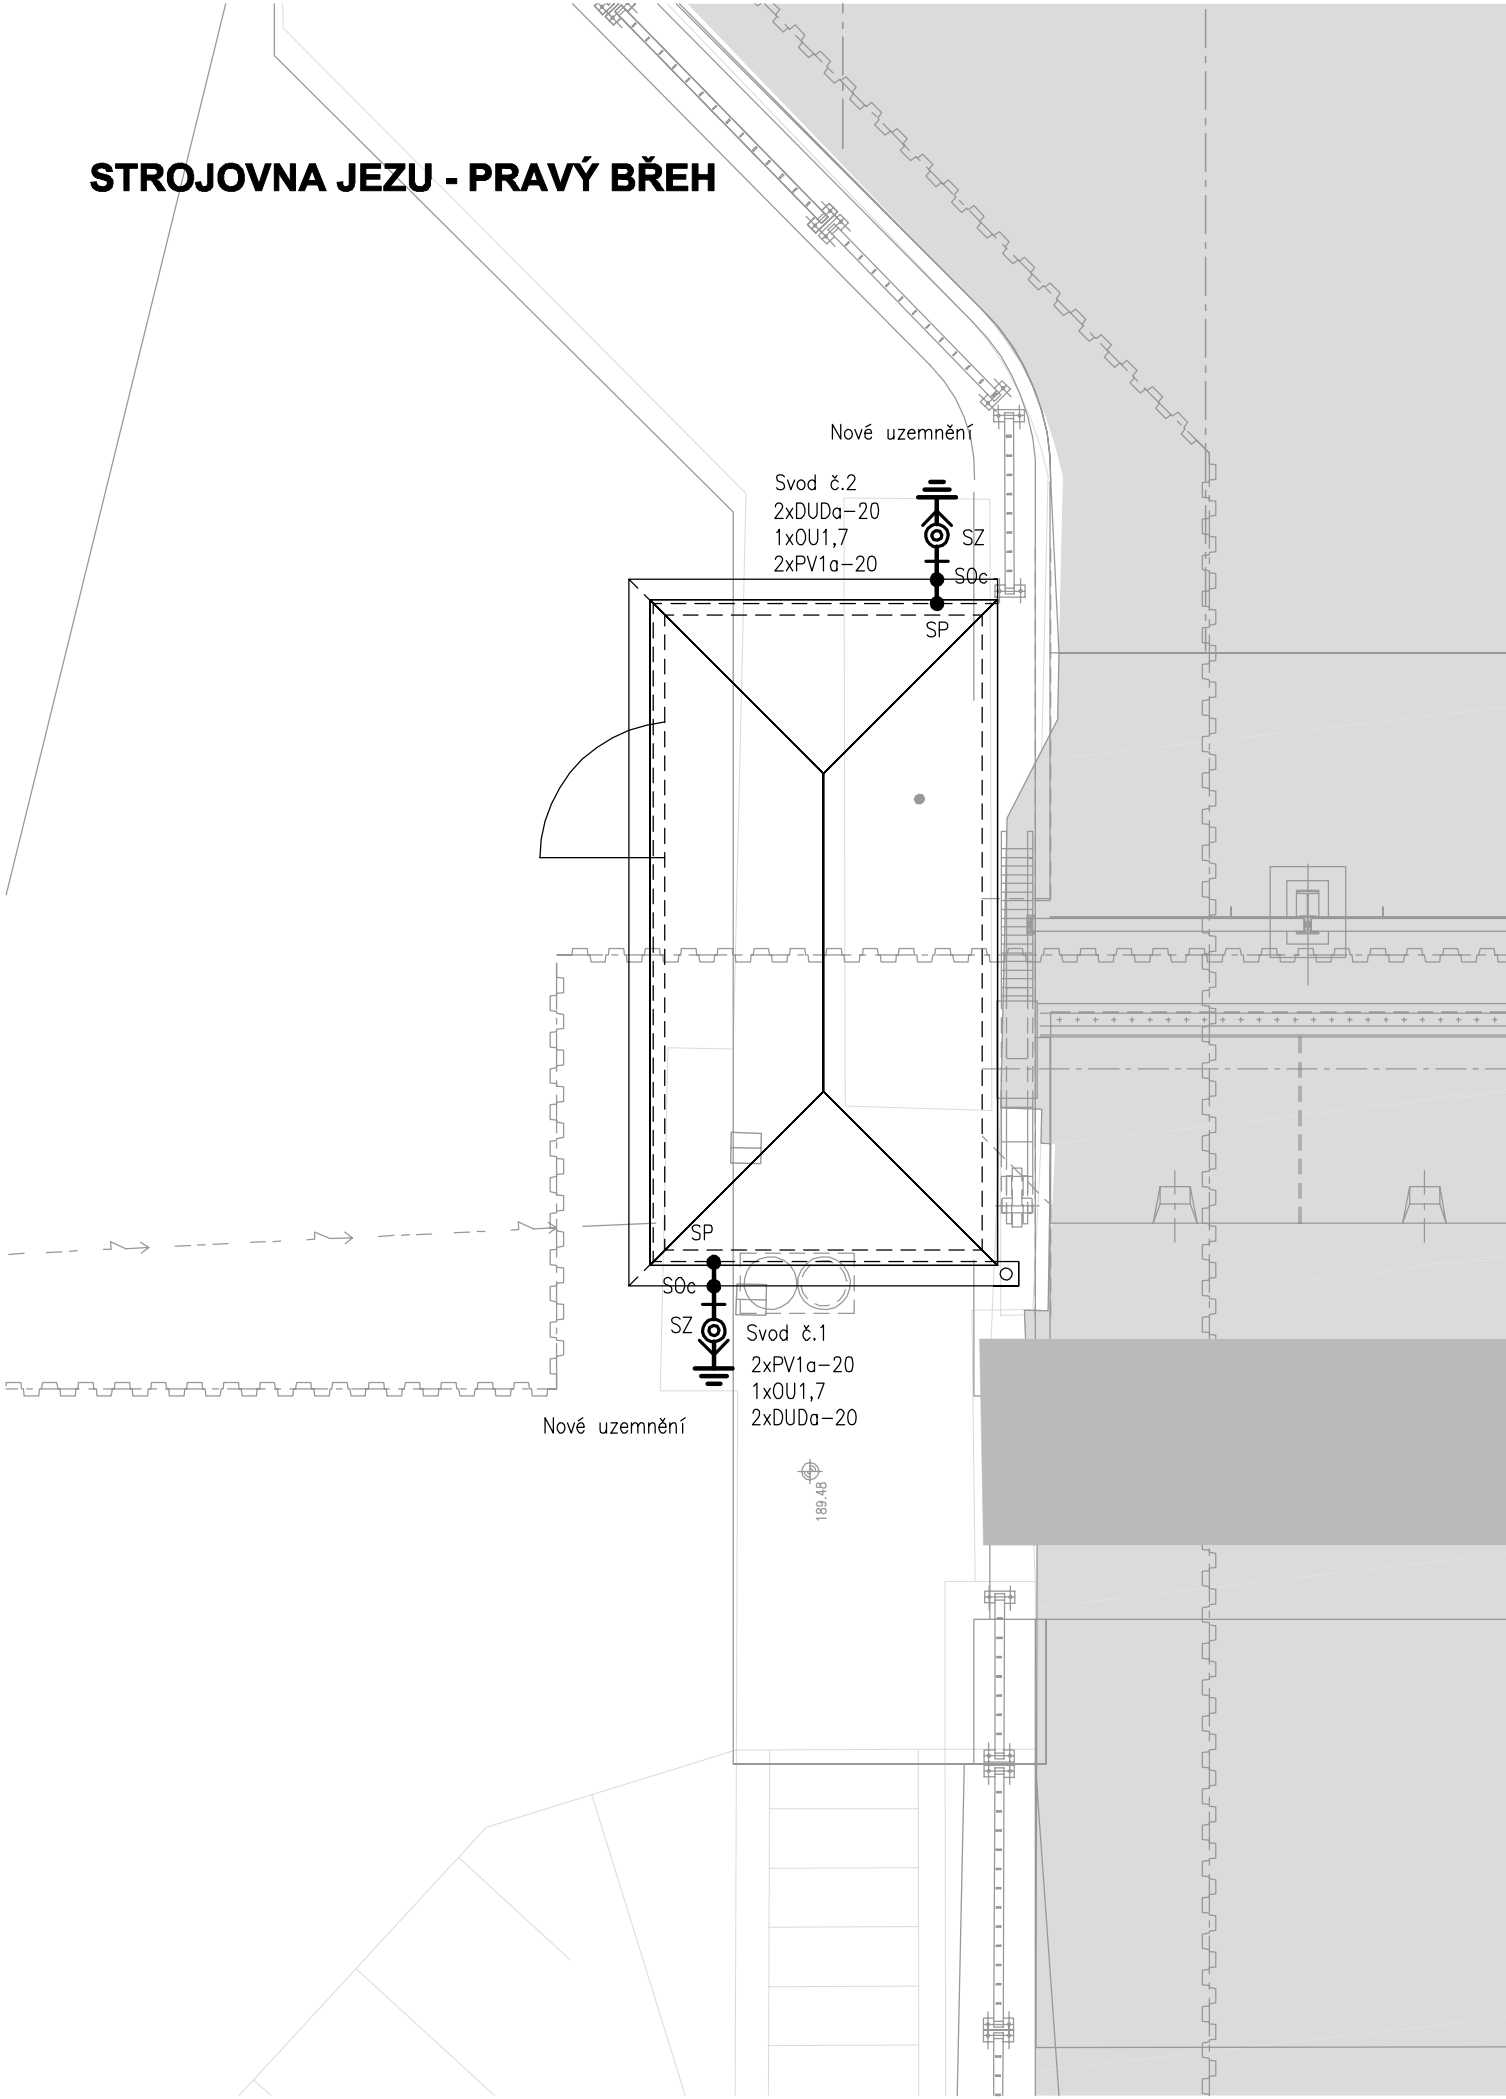

STROJOVNA JEZU - LEVÝ BŘEH

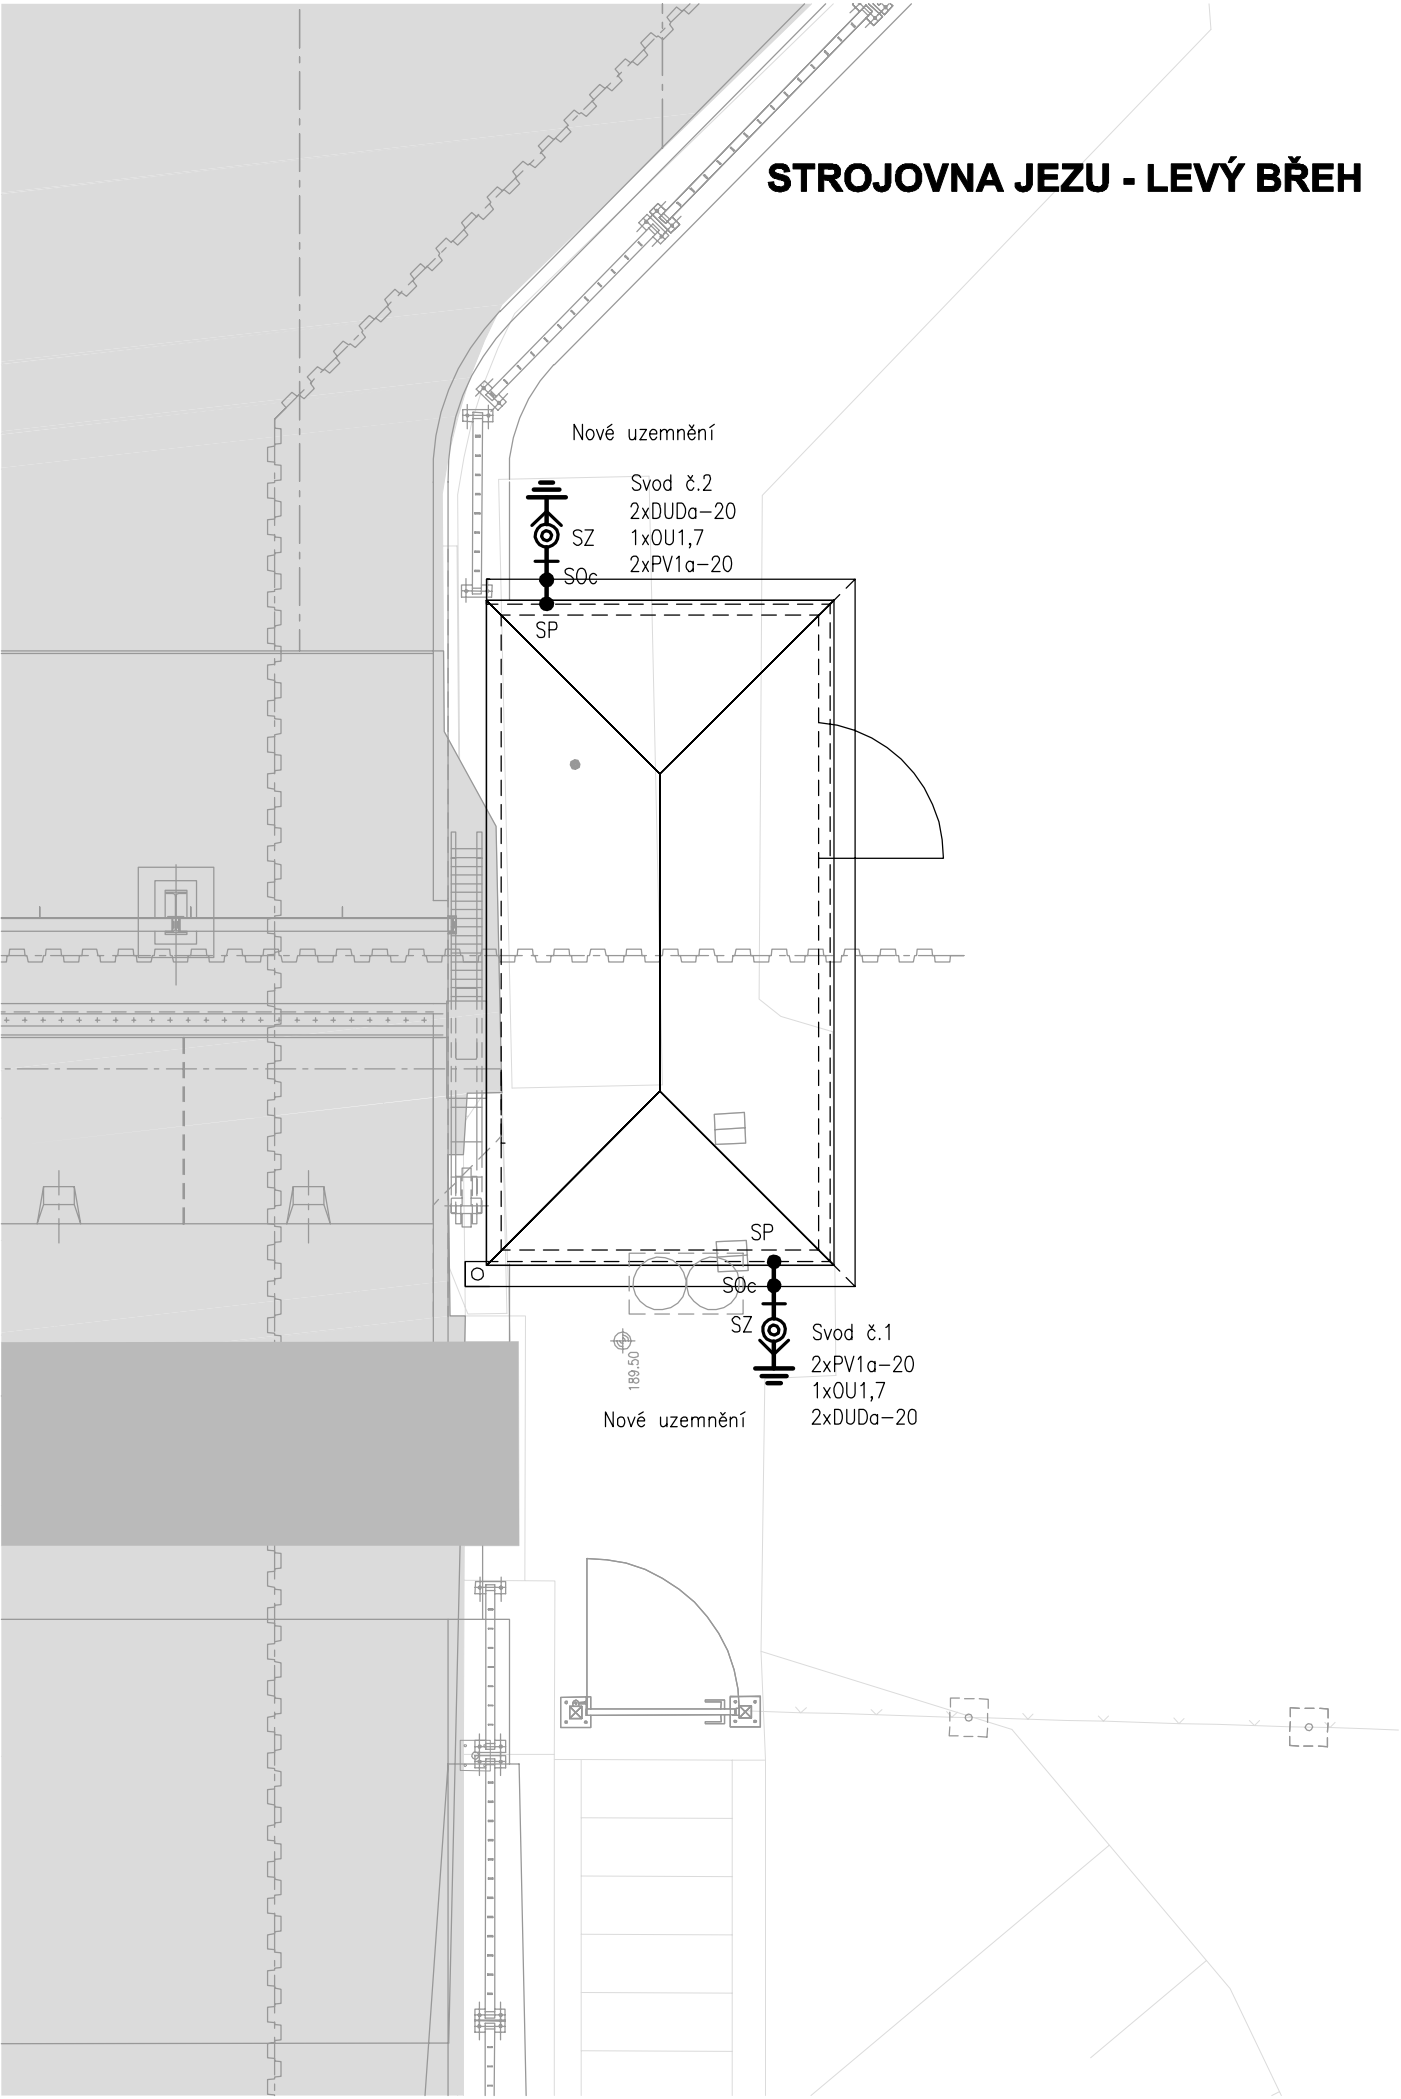

STŘECHA: ŠIKMÁ, 4.6° – KOVOVÝ DEMONTOVATELNÝ POKLOP
STŘEŠNÍ KRYTINA: PLECH TL. 6mm S ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
JÍMACÍ SOUSTAVA: KOVOVÝ POKLOP JAKO NÁHODNÝ JÍMAČ
TŘÍDA LPS: III

LEGENDA

- SVODOVÉ VEDENÍ FeZn Ø8mm
- ZKUŠEBNÍ SVORKA
- PODPĚRA VEDENÍ
- SPOJENÍ VODIČE TYPOVOU SVORKOU
- OCHRANNÝ ÚHELNIK SVODU, VČETNĚ DRŽÁKU

POZN.:
PRO PŘIPOJENÍ SVODŮ NA KOVOVÝ POKLOP STROJOVNY BUDOU NA POKLOPU PŘIPRAVENY
KOVOVÉ POZINKOVANÉ DESTIČKY BEZ NÁTĚRU S OTVOREM Ø12mm.
SVODY BUDOU PŘIPOJENY NA NOVÉ OVBODOVÉ UZEMNĚNÍ.

ČISTOPIS

Dokumentace pro provádění stavby

AQUATIS a.s. Tel: +420 541 554 111 E-mail: info@aquatis.cz Botanická 834/56, 602 00 Brno Fax: +420 541 211 205 http://www.aquatis.cz		
Zodpovědný projektant ING. JOSEF MALÝ	Hlavní inženýr projektu ING. DAVID PRACHAR	Vedoucí střediska ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.
Vypracoval ING. JOSEF MALÝ	Kontroloval ING. TOMÁŠ ROTH	Zakázkové číslo 3A16249.32.A01
Datum PROSINEC 2022	Stupeň dokumentace DPS	Název souboru D.16.4.5_SO_04_Hromosvod_DPS.dwg
Akce		
REKONSTRUKCE LEVOBŘEŽNÍ ČÁSTI JEZU RAJHRAD - ř.km 27,430 SO 04 STROJOVNA JEZU STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		
Příloha		
SO 04 STROJOVNÝ JEZU - HROMOSVOD		
Měřítko 1 : 50	Číslo přílohy D.16.4.5.	
Objednatel POVODÍ MORAVY, s.p., DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO		