


NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY: 3 N PE stř 50Hz 230/400V/TN-C-S  
2= 24V ss SELV (PELV)  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (DLE ČSN 33 2000-4-41):  
- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
- MALÝM NAPĚTÍM (SELV, PELV)  
- DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

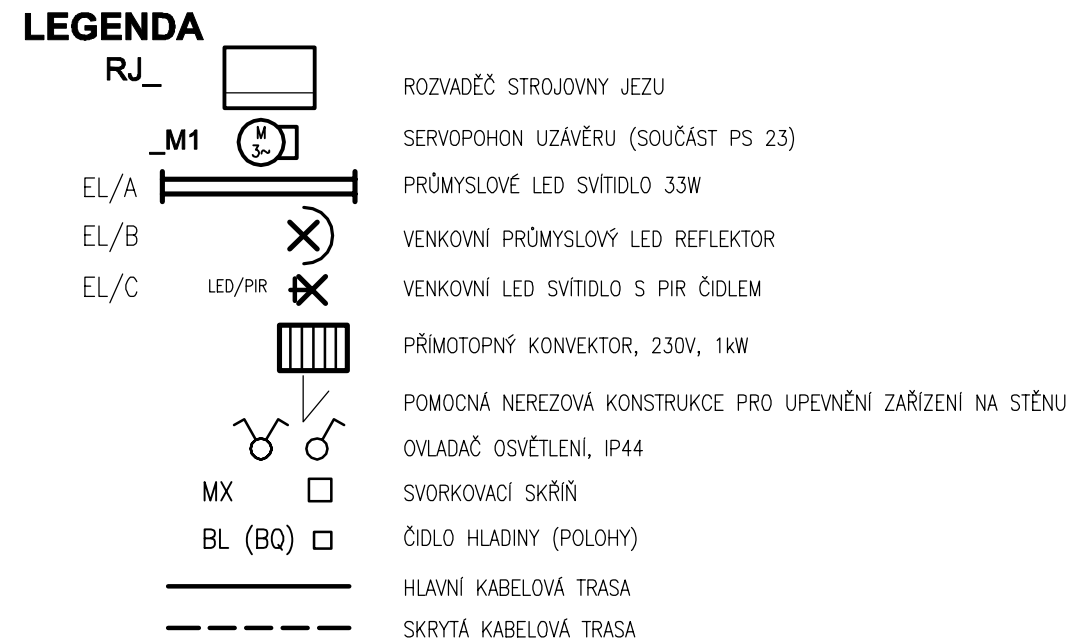

POZNÁMKA :  
KABELY BUDOU V PROSTORECH STROJOVNY V ULOŽENY NA POVRCHU V ELEKTROINSTALAČNÍCH ŽLABECH, V PLASTOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH A V KABELOVÝCH KANÁLECH.  
V OBJEKTU BUDE DOPLNĚNO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.  
DETAIL ŠACHTY HLADINOMĚRU – VIZ. VÝKRES TVARU LB ZDI.

**ČISTOPIS**

Dokumentace pro provádění stavby

