NAPÁJENÍ 400VAC		REZERVA		STROJOVÝ ROZVÁDĚČ		REZERVA		REZERVA	

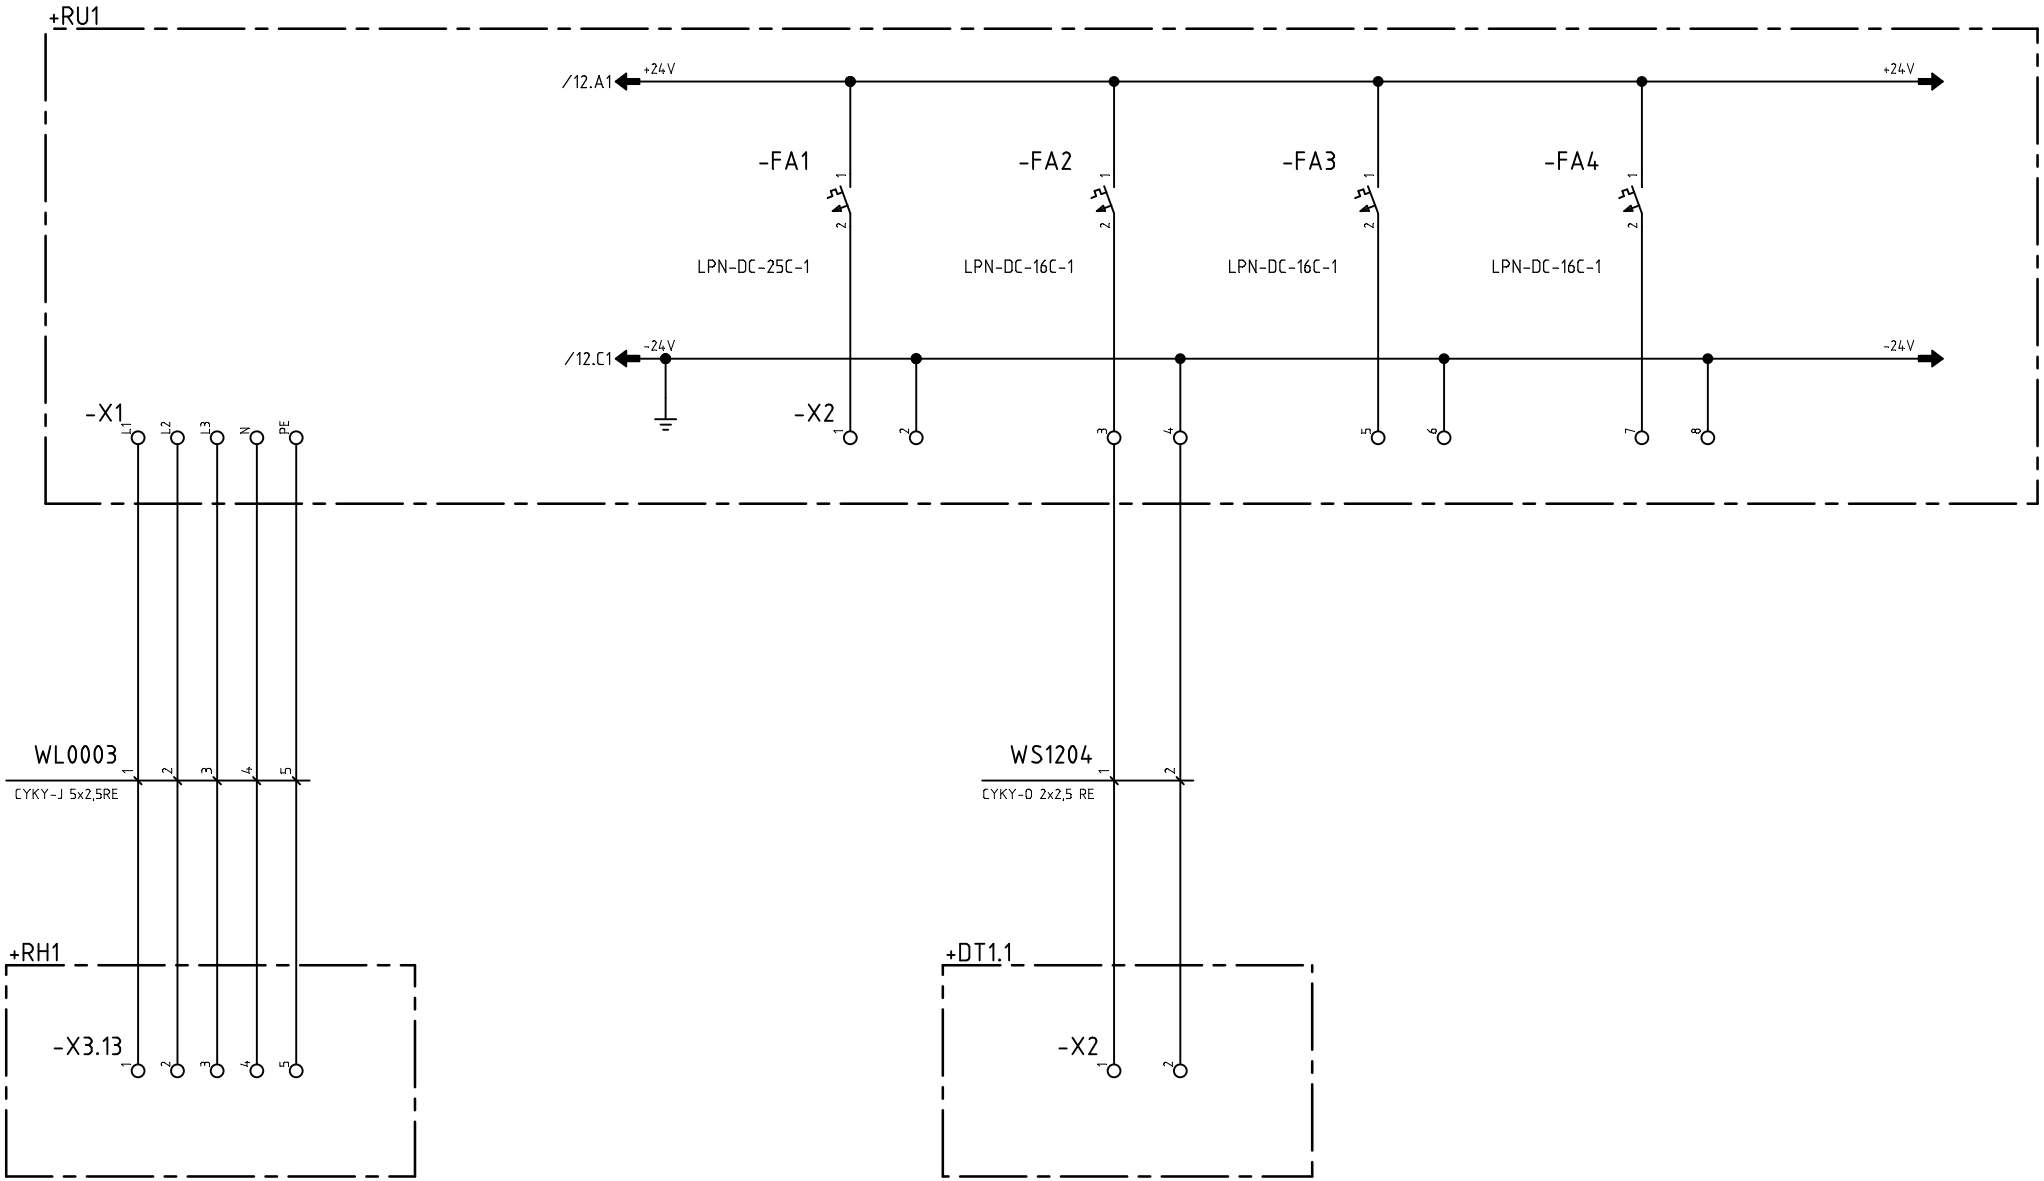

=TG1 +RU1

INGOS s.r.o.
K Nouzovu 2090
143 00 Praha 4

Revize					Zákazník: ČKD Small Hydro	Zpracoval: Mašek	Akce: MVE Litice, ČR	Další: 12
	1	Final	28.01.2015	Linhart		Datum: 11/2014		
	0	Koncept	28.01.2015	Linhart	Zakázkové číslo: 31.755.14	Kontroloval: Lazar	Název: Vnější zapojení RU1	DCC/Výkres: EFS122
	R	Komentář	Datum	Jméno		Datum: 11/2014		List: 11

Zpracováno v CAD/CAE systému ELCAD 7.9.0 A3

SKŘÍŇKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA

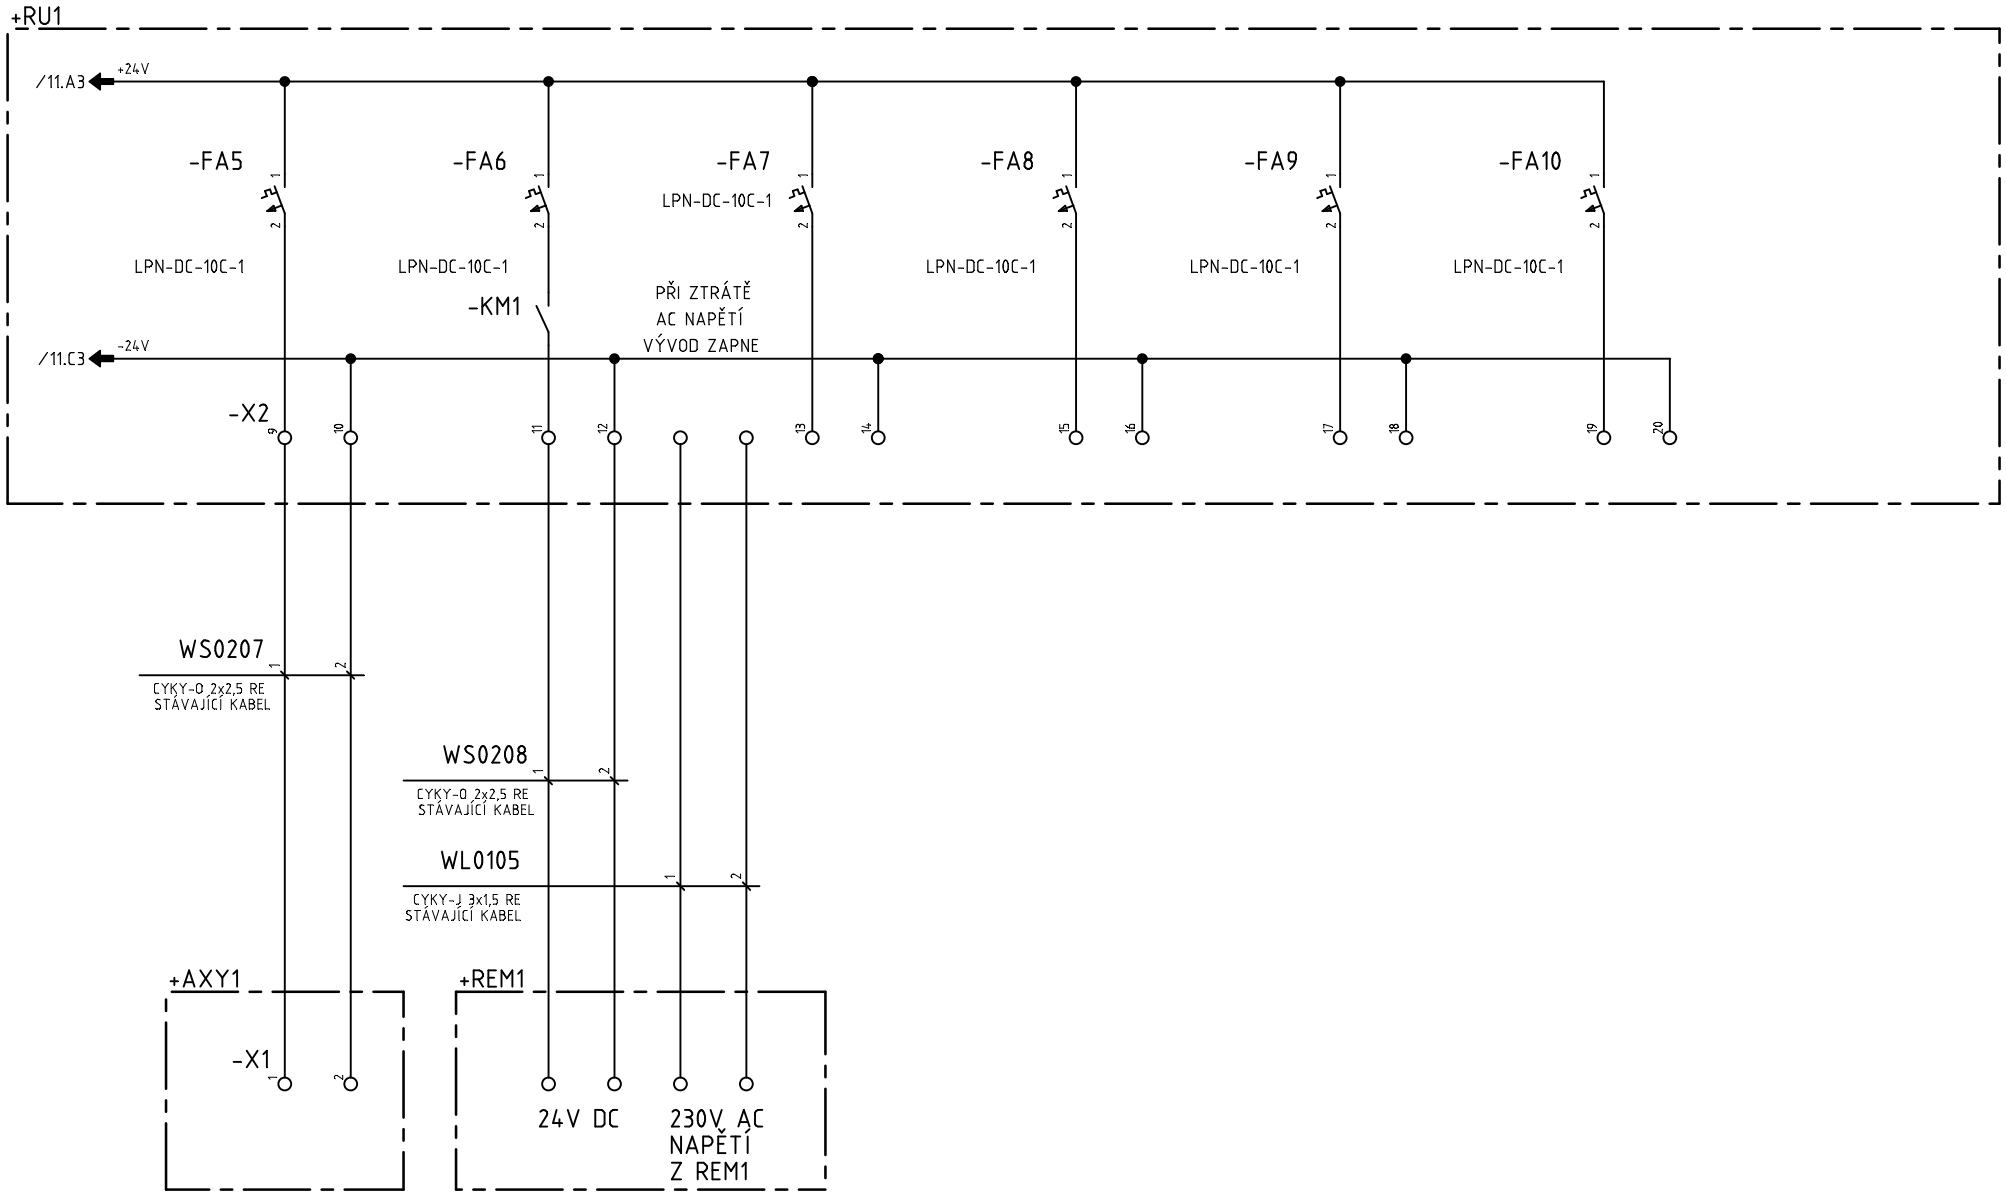

=TG1 +RU1

INGOS s.r.o.
K Nouzovu 2090
143 00 Praha 4

Revize				
1	Final	28.01.2015	Linhart	
0	Koncept	28.01.2015	Linhart	
R	Komentář	Datum	Jméno	

Zákazník: ČKD Small Hydro
Zakázkové číslo: 31.755.14
Zpracoval: Mašek, Datum: 11/2014
Kontroloval: Lazar, Datum: 11/2014

INGOS

Akce: MVE Litice, ČR
Název: Vnější zapojení RU1
DCC/Výkres: EFS122
Další: ---
List: 12

Zpracováno v CAD/CAE systému ELCAD 7.9.0
A3