

Číslo jednací: MUUO/715/2024
Spisová značka: MU-S/114/2024
Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zajícová
Telefon: 572 430 530
E-mail: zp@uhostroh.cz
Datum: 26.02.2024

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Uherský Ostroh, jakožto věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 a § 109 odst. 3 pís. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád) a jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 75 odst. 1 pís. b) a ust. § 76 odst. 1 pís. a) zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **rozhodl** o žádosti podané Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013, závod Střední Morava, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště **o povolení pokácení 26 ks dřevin takto:**

Povoluje, dle ust. § 8 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **žadateli Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013, závod Střední Morava, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště pokácení 26 ks na pozemcích parc. č. 220/4 v k. ú. Uherský Ostroh a st. pl. 604 v k. ú. Uherský Ostroh**, v umístění dle situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Stromy rostou na pozemku ve vlastnictví žadatele.

Současně stanovuje tyto podmínky kácení:

- 1) Dodržet podmínky závazného stanoviska ZK č. j. KUZL 4966/2024 ze dne 15.01.2024.
- 2) Dodržet podmínky závazného stanoviska MěÚ Uherské Hradiště č. j. MUUH-SŽP/9495/2024/HavH ze dne 26.01.2024.
- 3) Dodržet předpisy o bezpečnosti práce.
- 4) Při kácení nesmí být zasaženy pozemky jiných vlastníků.
- 5) Při kácení nesmí být ohroženi účastníci provozu na přilehlé veřejně přístupné účelové komunikaci.
- 6) Dřevní hmota nebude skladována na veřejném prostranství.
- 7) Stromy budou odstraněny i s kořeny.
- 8) Stromy budou pokáceny v období vegetačního klidu od 01.11.2024 do 31.03.2025.
- 9) Dřevní hmota torz bude ponechána na pozemku parc. č. 220/4 v k. ú. Uherský Ostroh k zetlení a k umožnění vývoje saproxylickým organismům.

Orgán ochrany přírody MěÚ Uherský Ostroh upouští od provedení náhradní výsadby, jelikož v místě kácení je výsadba dřevin zakázána dle ust. § 58 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb., a město Uherský Ostroh nedisponuje vhodným pozemkem k náhradní výsadbě.

ODŮVODNĚNÍ

Dne 01.02.2024 obdržel Městský úřad Uherský Ostroh, odbor investic a místního hospodářství žádost Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno, IČ 70890013, závod Střední Morava, Moravní nám. 766, Uherské Hradiště o povolení pokácení 26 ks dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví žadatele parc.č. 220/4 v k. ú. Uherský Ostroh a st. pl. 604 v k. ú. Uherský Ostroh. Žádost byla doložena Taxonomickým posouzením dřevin zpracovaným Ing. Alešem Fišrem, soudním znalcem v oboru Ochrana přírody, situací se zákresem umístění stromů, závazným stanoviskem odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje č. j. KUZL 4966/2024 ze dne

15.01.2024 a závazným stanoviskem odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště č.j. MUUH-SŽP/9495/2024/HavH ze dne 26.01.2024.

Na základě znalosti dané lokality a umístění rostoucích stromů, upustil správní orgán od místního šetření.

Všechny stromy, jejichž kácení je předmětem žádosti rostou na vzdušné straně tělesa hráze v ř. km. 7,440 a ž.ř. km 8,378. Jedná se o 26 dospělých jedinců s největší pravděpodobností vysazených v uplynulých 30 letech, převážně v patě protipovodňové hráze odvodňovacího kanálu vodního toku Nová Morava.

Důvodem podání žádosti je stavba – oprava hráze odlehčovacího ramene Moravy. Koruna a svahy hráze mají být upraveny v rámci stavebních prací dosypáním vrstvou hutněné zeminy do předepsané výšky. Plánované stavební práce nelze provést, neboť stávající stromy, o jejichž kácení je žádáno jsou v konfliktu s plánovanou rekonstrukcí hráze a představují bezpečnostní riziko pro její celistvost a funkci. Bez pokácení stromů nelze opravu hráze provést.

Celkem má být káceno 26 ks dřevin z toho 16 ks jasanu úzkolistého, 4 ks dubu letního, 1 ks jabloně, 1 ks ořešáku královského, 3 ks topolu bílého a 1 ks slivoně třešňové.

Dřeviny jsou číslovány proti toku řeky Nové Moravy.

č.	druh	obvod kmene (cm)
1	jasan úzkolistý	154
2	jasan úzkolistý	107
3	jasan úzkolistý	145
4	jasan úzkolistý	148
5	dub letní	135
6	jasan úzkolistý	151
7	jasan úzkolistý	129
8	jasan úzkolistý	97
9	jasan úzkolistý	94
10	jasan úzkolistý	113
11	jasan úzkolistý	126
12	jasan úzkolistý	138
13	jabloň	110
14	ořešák královský	107
15	topol bílý	176
16	topol bílý	176
17	topol bílý	185
18	jasan úzkolistý	179
19	jasan úzkolistý	145
20	jasan úzkolistý	154
21	jasan úzkolistý	163
22	dub letní	132
23	dub letní	154
24	dub letní	188
25	jasan úzkolistý	154
26	slivoň třešňová	101

Jedná se fyziologicky dospívající nebo dospělé jedince. U některých jasanů dochází k významnějšímu prosychání. Z důvodů etických a ekologických je kácení vymezeno v období vegetačního klidu.

Pokácením stromů dojde k zásahu do významného krajinného prvku – na vzdušném lici a v odvodňovacím kanále pravobřežní hráze odlehčovacího ramene řeky Moravy, kdy záměr je částečně situován do evropsky významné lokality CZ0724107 Nedakonický les. K tomuto zásahu vydal odbor životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje dne 15.01.2024 souhlasné závazné

stanovisko č. j. KUZL 4966/2024 ve kterém podmínil provedením kácení v období vegetačního klidu tj. od 01.11. do 31.03. následujícího roku. Obor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště vydal dne 26.01.2024 závazné stanovisko č. j. MUUH-SŽP/9495/2024/HavH, které podmínil taktéž kácením dřevin v období vegetačního klidu a dále k umístění části dřevní hmoty (části kmenů) mimo koryto toku.

Stromy budou odstraněny včetně kořenů. S žadatelem bylo dohodnuto, že dřevní hmota torz stromů bude ponechána v místě kácení k zetlení a k umožnění vývoje saproxylickým organismům a to tak, aby nedošlo k porušení ustanovení zák. č. 254/2001 Sb.. Dřevní hmota bude uložena na pozemku ve vlastnictví žadatele parc. č. 220/4 v k. ú. Uherský Ostroh.

Náhradní výsadba nebyla rozhodnutím uložena, protože žadatel nedisponuje pozemkem vhodným k výsadbě a v místě kácení nelze náhradní výsadbu uložit neboť ust. § 58 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách je zakázáno na ochranných hrázích vysazovat dřeviny. Město Uherský Ostroh taktéž v současné době nedisponuje vhodným pozemkem k uložení náhradní výsadby. Dřeviny budou pokáceny dle podmínek rozhodnutí. Vzhledem k výše uvedenému, rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí může podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Městského úřadu v Uherském Ostrohu. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Tomáš Letocha
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Příloha: mapa umístění stromů 1:2975

Rozdělovník pro účastníky řízení:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013, závod Střední Morava,
Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: MUUH-SŽP/9495/2024/HavH

Spisová zn.: Spis/ 17568/2023

Počet listů/příloh: 2/0

Vyřizuje: Mgr. Helena Havránková

Telefon: 572525842

E-mail: helena.havrankova@mesto-uh.cz

Datum: 26.01.2024



Povodí Moravy, s.p.

**Dřevařská č. p. 932/11
602 00 Brno**

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Uherské Hradiště, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. b) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon OPK“) a v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

vydává investorovi **Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 932/11, 602 00 Brno; IČ 70890013, závod Střední Morava, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště**

souhlasné závazné stanovisko

podle § 4 odst. 2 zákona OPK k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP), kterým jsou dle § 3 odst. 1 písm. b/ zákona OPK vodní toky a jejich údolní nivy k akci „**Kácení 11 ks dřevin na pozemcích p. č. 220/4 a 604 a v k. ú. Uherský Ostroh**“ Souhlas orgánu ochrany přírody se uděluje investorovi za následujících podmínek:

- Kácení dřevin bude přednostně provedeno v období vegetačního klidu, což je v rozmezí od 1. listopadu do 31. března kalendářního roku, případně v jiném termínu po dohodě s orgánem ochrany přírody po vyloučení hnízdění ptactva a s ohledem na klimatické podmínky.
- Vybraná část dřevní hmoty (části kmenů) bude umístěna na místo s obdobnými stanovištními podmínkami, mimo koryto toku k zetlení a k umožnění vývoje saproxylickým organismům. Konkrétní umístění dřevní hmoty bude dohodnuto s OOP.

Odůvodnění:

Orgán ochrany přírody MěÚ Uherské Hradiště obdržel žádost Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 932/11, 602 00 Brno; IČ 70890013, závod Střední Morava, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště; IČ 70890013, o vydání závazného stanoviska k akci „Kácení 11 ks dřevin na pozemcích p. č. 220/4 a 604 a v k. ú. Uherský Ostroh“.

Na základě výše uvedeného oznámil správní orgán všem známým účastníkům řízení, že dnem podání bylo v dané věci dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení ve věci vydání závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona OPK.

Jako součást žádosti bylo OOP předloženo stanovisko KÚ ZLK o vyloučení vlivu na předmět ochrany nebo celistvost EVL Nedakonický les. Dále taxonomické posouzení dřevin od Ing. Aleše Fišra, soudního znalce v oboru Ochrana přírody a Českého certifikovaného arboristy – konzultanta.

O zahájení řízení byl uvědomen spolek Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, Lidická 971/25, 602 00 Brno, který má platnou žádost o poskytování informací o veškerých zahajovaných správních řízeních týkajících se volně žijících druhů ptáků, kácení dřevin, významných krajinných prvků a vodních toků na celém území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a umožnění účasti v těchto řízeních (žádost byla podána v souladu s ustanovením § 70 zákona OPK). Předmětný spolek se však do řízení v stanovené lhůtě nepřihlásil.

Ve smyslu ustanovení odst. 3 § 71 zákona OPK jsou obce ve svém územním obvodu účastníkem všech řízení vedených podle zákona OPK, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. Na základě tohoto ustanovení má postavení účastníka řízení Město Uherský Ostroh, kterému bylo zahájení řízení rovněž oznámeno.

Podle § 4 odst. 2 zákona OPK jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Jedná se o 3 jasanů úzkolisté *Fraxinus angustifolia* na pozemku p. č. 220/4. Jeden dub letní a 7 jasanů úzkolistých na pozemku p. č. 604, obojí v k. ú. Uherský Ostroh. Jedná se o dřeviny pravděpodobně vysazené, a to na vzdušné straně (převážně v patě) protipovodňové hráze umělého vodního toku Nová Morava. Stromy jsou v konfliktu se rekonstrukcí vodního díla (ochranné hráze). Kdy koruna a svahy hráze budou dospány vrstvou hutné země do předepsané výšky. Předmětných 11 ks dřevin se nachází mimo EVL Nedakonický les. Stromy představují bezpečnostní riziko pro celistvost a funkci ochranné hráze a jsou v konfliktu s plánovanou rekonstrukcí.

Dřeviny jsou fyziologicky dospívajícími nebo dospělými jedinci. U některých jasanů je patrný zhoršený zdravotní stav a dochází k jejich významnějšímu prosychání. Nejedná se o dřeviny významné stářím nebo velikostí. V předmětném katastru tento vodní tok protéká mimo zastavěné území města, jedná se o tok s oboustrannými protipovodňovými hrázemi v podstatě bez dřevinných porostů, kromě dotčeného úseku. V sousedství se nachází listnaté lesní porosty, jenž jsou součástí EVL Nedakonický les a tedy odstranění 11 ks dřevin z hráze nebude významnou ekologickou újmou.

Dřevní hmotu torz požadujeme odvést na vhodné místo v okolí o obdobných stanovištních podmínkách, jenž bude dohodnuto s OOP a ponechat k zetlení. Mrtvé dřevo je totiž významným a cenným biotopem pro organismy vázané na mrtvé dřevo, kterých v krajině ubývá. Jedná se o formu kompenzačního opatření.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny je v zájmovém úseku předmětný vodní tok součástí územního systému ekologické stability (dále „ÚSES“) jako regionální biokoridor.

Vzhledem k funkci tohoto vodního díla jako protipovodňového opatření sloužící k odlehčení vod z řeky Moravy při vysokých stavech vody, včetně ochranných protipovodňových hrází, které je veřejným zájmem, převážily důvody pro kácení nad zájmem ochrany přírody na zachování dřevin podél toku.

Z důvodů etických a ekologických je pro kácení dřevin vymezeno období vegetačního klidu. Případný jiný termín kácení je možný až po dohodě s orgánem ochrany přírody a po vyloučení hnízdění ptactva a s ohledem na klimatické podmínky.

Po posouzení žádosti, znalosti situace na místě sám dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že by kácení dřevin za podmínek stanovených ve výroku rozhodnutí nemělo ohrozit nebo oslabit ekologicko-stabilizační funkci vodního toku a jeho údolní nivy, jež jsou významnými krajinnými prvky, a že je s návrhem za předpokladu splnění stanovených podmínek možno souhlasit.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 81 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady městský úřad. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí

Obdrží:

Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci:

- Povodí Moravy, s. p.; závod Střední Morava, Moravní nám. 766, 686 11 Uh. Hradiště; IČ 70890013 (DS)
- Město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh (DS)

Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení právní a ochrany přírody

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 BRNO

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
15. ledna 2024	Ing. Markéta Nováková	KUZL 4966/2024	KUSP 108266/2023

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. d) a § 77a písm. m) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vydává dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

souhlasné závazné stanovisko

podle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Nové Moravy.

Zásah do významného krajinného prvku spočívá v odstranění dřevin na vzdušném líci a v odvodňovacím kanále a opravě pravobřežní hráze odlehčovacího ramene Moravy v Uh. Ostrohu v ř.km 7,434 - 8,374 v k. ú. Uherský Ostroh. Záměr je situován do evropsky významné lokality CZ0724107 Nedakonický les.

Souhlasné závazné stanovisko k zásahu do výše uvedeného významného krajinného prvku se uděluje za předpokladu dodržení následující podmínky:

- odstranění dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku.

Odůvodnění:

Dne 19. prosince 2023 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel žádost od společnosti Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, o závazné stanovisko k záměru „Zásah do VKP z důvodu záměru kácení stromů rostoucích mimo les v k. ú. Uherský Ostroh.“

Předmětem záměru je odstranění dřevin na vzdušném líci a v odvodňovacím kanále a v opravě pravobřežní hráze odlehčovacího ramene Moravy v Uherském Ostrohu v ř.km 7,434 - 8,374 v k. ú. Uherský Ostroh. V rámci stavebních prací bude dosypána koruna hráze dle projektové dokumentace a nad tuto úroveň bude ještě navýšena z důvodu možné konsolidace o 100 mm nad požadovaný stav. Na zhuťnouou niveletu hráze bude sypána vrstva neuhutněné omice vhodné k osetí. Povrch bude zatravněn. Hráz bude mít návodní i vzdušní líc ve sklonu 1:2 a koruna hráze bude mít šířku 3 m. Z důvodu možného vzniku průsakových cest budou vytrhány kořeny a vzniklé jámy budou zasypány a zhuťnuty.

Záměr je umístěn do evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) CZ0724107 Nedakonický les. Předmětem ochrany EVL Nedakonický les jsou smíšené lužní lesy s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus*

laevis), j. habrolistým (*U. minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo j. úzkolistým (*F. angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmenion minoris*), hořavka duhová (*Rhodeus sericeus amarus*).

Dle taxonomického posouzení dřevin od Ing. Aleše Fišra je záměrem na území EVL dotčeno celkem 12 stromů, z nichž jasan úzkolistý (*Fraxinus angustifolia*) - 5 ks a dub letní (*Quercus robur*) - 3 ks, jsou předmětem ochrany EVL Nedakonický les. V těsné blízkosti se nachází rozsáhlý biotop L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek, které tvoří zpravidla třípatrové jilmové a topolové doubravy a jaseniny s dominancí dubu letního (*Quercus robur*), jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*) a jilmů (*Ulmus laevis* a *U. minor*). Výše uvedený závěr hodnocení orgán ochrany přírody zvážil a po prostudování dostupných podkladů se s tímto závěrem ztotožnil, vzhledem k rozsáhlému lesnímu porostu v blízkosti záměru. Proto lze konstatovat, že záměr není v takovém rozsahu, aby negativně ovlivnil příslušný významný krajinný prvek.

Souhlasné závazné stanovisko k zásahu do výše uvedeného VKP se uděluje za předpokladu dodržení podmínky uvedené ve výroku tohoto stanoviska.

Upozorňujeme, že toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin v evropsky významné lokalitě Nedakonický les. Kácení dřevin na území výše uvedené evropsky významné lokality dle § 8 odst. 1 zákona vydává věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody.

Poučení o odvolání:

Toto závazné stanovisko není samostatným správním rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze proti němu podat samostatné odvolání. Z hlediska zákonnosti může být přezkoumáno postupem dle ustanovení § 149 odst. 8 a odst. 9 správního řádu.

JUDr. Jolana Hulínová

Vedoucí oddělení právního a ochrany přírody

Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení právní a ochrany přírody

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 BRNO

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
26. září 2023	Ing. Kateřina Novotná	KUZL 83280/2023	KUSP 80152/2023

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru **O. R. Moravy, Uherský Ostroh, ř.km 7,434-8,374, oprava PB hráze** na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po posouzení záměru, vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona toto

stanovisko:

uvedený záměr **nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv** na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 14. září 2023 od žadatele Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, žádost o stanovisko k záměru *O.R. Moravy, Uherský Ostroh, ř.km 7,434-8,374, oprava PB hráze* dle § 45i zákona, zda uvedený záměr může mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Záměrem je oprava pravobřežní hráze odlehčovacího ramene Moravy v Uh. Ostrohu v ř.km 7,434 - 8,374 na pozemcích parc. č. st. 604 a 220/4 v k. ú. Uherský Ostroh. V rámci stavebních prací bude dosypána koruna hráze dle projektové dokumentace a nad tuto úroveň bude ještě navýšena z důvodu možné konsolidace o 100 mm nad požadovaný stav. Na zhutněnou niveletu hráze bude sypána vrstva nehtutněné ornice, která bude oseta travním semenem. Hráz bude mít návodní i vzdušný líc ve sklonu 1:2 a koruna hráze bude mít šířku 3 m. Pařezy z hráze budou vytrhány, vzniklá jáma bude zasypána a zhutněna dle podmínek uvedených v projektu.

Orgán ochrany přírody při vydávání stanoviska vycházel z předložených podkladů (žádosti o stanovisko k danému záměru dle § 45i odstavce 1 zákona, projektové dokumentace, mapových podkladů), přihlédl k povaze, celkovému rozsahu záměru a konstatuje, že řešený záměr je umístěn částečně do evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) CZ0724107 Nedakonický les. Předmětem ochrany EVL Nedakonický les jsou Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho - Batrachion, Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio - Centaureion nemoralis), Smíšené jasanovo - olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno - Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmion minoris) a evropsky významný druh ryby hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus).

Vzhledem však k charakteru, umístění záměru do okrajové části rozsáhlé EVL Nedakonický les a současně do žádného z výše uvedených biotopů, je možné konstatovat, že stavba se samotného uměle vytvořeného kanálu Moravy i jeho břehů v EVL dotkne pouze v omezeném rozsahu a na přechodnou dobu. Zároveň se nejedná o stavbu novou, ale o opravu stávající hráze odlehčovacího ramene řeky Moravy, jde tedy o práce, které mají charakter udržovacích prací.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv na potenciálně dotčenou EVL Nedakonický les i ostatní území soustavy Natura 2000.

JUDr. Jolana Hulínová

Vedoucí oddělení právního a ochrany přírody

Váš dopis zn.: PM-42678/2023/3219
Ze dne: 14.09.2023
Naše č. j.: MUUH-SŽP/89194/2023/MIV/KOS 0898
Spisová zn.: Spis/ 493/2023
Počet listů/příloh: 2/0
Vyřizuje: Věra Mikulková
Telefon: 572 525 249
E-mail: vera.mikulkova@mesto-uh.cz
Datum: 12.10.2023



Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská č. p. 932/11
602 00 Brno

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO 2023_0898

Číslo jednací: 89194
Rok: 2023
Název stavby: O.R.Moravy, Uh.Ostroh, Ř.km 7,434-8,374, oprava PB hráze
Žadatel: Povodí Moravy, s.p., Brno
Investor: Povodí Moravy, s.p., Brno
Druh řízení: jiný účel

Umístění stavby:

- pozemek: stavební č. 604 a p. č. 220/4 (vodní plocha)
- katastrální území: Uherský Ostroh

Označení projektové dokumentace a zpracovatele: Dokumentace pro ohlášení udržovacích prací

Stavba obsahuje

O.R.Moravy, Uh.Ostroh, Ř.km 7,434-8,374, oprava PB hráze - ohlášení udržovacích prací.
Jedná se o opravu stávající hráze odlehčovacího ramene Moravy - ochrana před povodněmi.
Stavba se nachází v záplavovém území, v ochranném pásmu vodního zdroje a v CHOPAV.

1. Vodoprávní úřad

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, **uděluje** formou závazného stanoviska podle § 17 odst. 1 písm. c) a e) téhož zákona **souhlas** k předmetné stavbě.

Odůvodnění

Stavba je umístěna v záplavovém území vodního toku Morava, v ochranném pásmu II. st. vnějším vodního zdroje Bzenec komplex a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvarter řeky Moravy. Dle § 17 odst. 1 písm. c) a e) vodního zákona je ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů třeba souhlas vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložený záměr dle vodního zákona a souvisejících právních předpisů a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení níže uvedené podmínky záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, a proto se záměrem souhlasí.

K udělení souhlasu se žadateli stanovuje tato podmínka

Při užívání stavby musí být dodržována taková opatření, aby bylo zabráněno úniku závadných látek do vod povrchových nebo podzemních. Používané stroje a dopravní prostředky musí být v dobrém technickém stavu, technický stav musí být průběžně kontrolován.

Upozornění

1. V případě povodňového nebezpečí je vlastník nebo stavebník stavby povinen činit nutná opatření na zmírnění případných povodňových škod. Vlastníci pozemků, staveb a movitého majetku v záplavových územích, jsou povinni zajišťovat, aby nebyly zhoršovány odtokové podmínky a průběh povodně (zabezpečením movitých věcí před odplavením, odsunem techniky a znehodnotitelných materiálů atd. v případě hrozící povodně.)

2. Záměr je údržbou stavby vodního díla, která dle § 15a odst. 3 vodního zákona vyžaduje ohlášení vodoprávnímu úřadu.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Jana Trtková, tel.: 572 525 857, e-mail: jana.trtkova@mesto-uh.cz.

2. Orgán ochrany přírody a krajiny

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí, vydává vyjádření na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

- K předmětnému záměru navýšení pravobřežní ochranné hráze vodního toku Nová Morava a ke kácení dřevin zde rostoucích je nezbytné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (VKP), kterým jsou vodní toky, údolní nivy, les apod. dle § 4 odst. 2 zákona OPK. O jeho vydání je nutno požádat orgán ochrany přírody MěU UH. Vodní tok je součástí ÚSES jako regionální biokoridor.

- Polovina předmětného záměru zasahuje na plochy, jenž je součástí soustavy NATURA 2000 a to evropsky významné lokality - EVL Nedakonický les. Záměr je tedy nutno v souvislosti s §45i zákona OPK projednat s věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody, kterým je Krajský úřad Zlínského kraje. Ten je také příslušný k vydání závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona OPK

Odůvodnění

- K zásahům do významných krajinných prvků (VKP), které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko stabilizační funkce je potřebné opatřit si závazné stanovisko k zásahu do VKP.

- K posuzování vlivu stavby na evropsky významnou lokalitu a VKP je dle § 77a odst. 4 písm. l), m) a n) je příslušný krajský úřad v tomto případě Krajský úřad Zlínského kraje.

- Jelikož dle vodoprávního úřadu bude k předmětné stavbě postačovat ohlášení vodoprávního úřadu bude zásah do VKP posuzován ve správním řízení a vydán formou rozhodnutí.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Helena Havránková, tel.: 572525842, e-mail: helena.havrankova@mesto-uh.cz

3. Ochrana zemědělského půdního fondu

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko:

Realizací záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Helena Droppová, tel.: 572 525 861, e-mail: helena.droppova@mesto-uh.cz

4. Odpadové hospodářství

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný dotčený orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vydává k výše uvedené projektové dokumentaci stavby na základě ustanovení § 146 odst. 3, písm. b), téhož zákona, **souhlasné vyjádření.**

Odůvodnění a posouzení žádosti

Z předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že při realizaci stavebních úprav se předpokládá vznik některých odpadů skupiny 17 (stavební a demoliční odpady).

Při provádění stavebních úprav bude dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Nevyužití odpady v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění, budou předány do zařízení, které je k nakládání s těmito odpady určeno ve smyslu ust. § 13 odst. 1, písm. b, výše uvedeného zákona o odpadech a má k nakládání s těmito odpady oprávnění.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Roman Šimeček, tel.: 572 525 845, e-mail: roman.simecek@mesto-uh.cz

5. Úřad územního plánování

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče - úřad územního plánování jako věcně a místně příslušný orgán územního plánování ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále jen („stavební zákon“), **přezkoumal** podle ustanovení § 96b odst. 3) stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s

územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování **výše uvedený záměr** a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) vydává závazné stanovisko, kterým určuje, že navrhovaný záměr : „**O.R. Moravy, Uh. Ostroh, Ř.km 7,434–8,374, oprava PB hráze**“ na pozemcích parc. č. st. 604 (zastavěná plocha a nádvoří) a 220/4 (vodní plocha), vše v katastrálním území Uherský Ostroh, **je přípustný.**

Toto závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání (ust. § 96b odst. 5 stavebního zákona).

Odůvodnění

Stavební úpravy stavby technické infrastruktury, při níž dochází k navýšení maximální výšky, představují změnu v území, a proto posoudil orgán územního plánování soulad navrhovaného záměru dle §96b stavebního zákona. Jedná se o stavební úpravy a navýšení ochranných hrází na pravém břehu odlehčovacího ramena Moravy Vnorovy-Uherský Ostroh („Nová Morava“), a to v úseku od mostu silnice do Moravského Písku po ústí Dlouhé řeky (Morávky), vše severozápadně od města. Všechny dotčené pozemky se nacházejí mimo zastavěné území a zastavitelné plochy.

Dle technické zprávy: „Jedná se o opravu pravobřežní hráze odlehčovacího ramene Moravy v Uh. Ostrohu, ř.km 7,434 - 8,374 na parcelách č. St. 604 a 220/4 v k.ú. Uherský Ostroh. V rámci stavebních prací bude dosypána koruna hráze na úroveň danou projektem „Odlehčovací rameno Moravy Uherský Ostroh, oprava LB hráze km 0,469 – 1,977“ z roku 1998, který řeší opravu protilehlé levobřežní hráze. Niveleta hráze bude dle požadavku provozu Veselí nad Moravou navržena na tuto úroveň a bude ještě navýšena z důvodu možné konsolidace o 100 mm nad požadovaný stav. Na zhutněnou niveletu hráze bude sypána vrstva neuhutněné ornice vhodná k osetí.

Hráz bude mít návodní i vzdušní líc ve sklonu 1:2 a koruna hráze bude mít šířku 3 m. Povrch bude ohumusován a zatrávněn.“

Záměr nevyžaduje napojení na dopravní ani technickou infrastrukturu.

Orgán územního plánování posoudil soulad navrhovaného záměru

- 1) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 01.09.2023 - **není v rozporu** (v předmětném území není navržen záměr, ze kterého by vyplývalo omezení v území a je v souladu se stanovenými prioritami).
- 2) se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 4 - **není v rozporu** (v předmětném území není navržen záměr, ze kterého by vyplývalo omezení v území a je v souladu se stanovenými prioritami; záměr veřejně prospěšného opatření ÚSES - regionální biokoridor RK 143 není s předloženým záměrem v rozporu).
- 3) s Územním plánem Uherský Ostroh – **je v souladu.**

Zde úřad územního plánování dospěl k závěru, že pozemky, na nichž je záměr navržen, jsou v územním plánu zařazeny do stávajících ploch **WT - vodní plochy a toky** (všechny dotčené pozemky), mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, a do ploch územních rezerv **DV - plochy vodní dopravy** 118 (všechny dotčené pozemky), pro něž platí následující podmínky využití území:

Vodní plochy a toky (WT)

Hlavní využití

- vodní toky, protipovodňová opatření a vodní zařízení, včetně doprovodné břehové zeleně

Přípustné využití

- objekty a zařízení podmiňující nebo doplňující hlavní využití,
- objekty a zařízení pro ochranu a využívání vodních zdrojů,
- protierozní opatření,
- pěších a cyklistické stezky,
- související dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu vymezené plochy

Nepřípustné využití

- objekty a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

Stanovení podmínek prostorového uspořádání ploch

- Prostorové uspořádání nové zástavby v rámci městské památkové zóny Uherského Ostrohu, jejího ochranného pásma a samostatně vymezených center Ostrožského Předměstí a Kvačic bude vycházet z charakteru a výšky stávající zástavby a musí respektovat stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
- Výška objektů pro individuální rekreaci je přípustná maximálně jednopodlažní.
- Výška objektů pro bydlení a hromadnou rekreaci je přípustná maximálně dvoupodlažní.
- Administrativní budovy, budovy pro obchod a ubytování mohou být maximálně třípodlažní.
- Výška objektů u výrobních a skladových hal nesmí přesáhnout 12 m.
- V rámci řešeného území nesmí být vytvářeny stavební dominanty, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz.

- Vyšší zástavba než výše uvedená je přípustná pouze při prokázání nenarušení krajinného rázu v rámci samostatné územní studie.

Základní podmínky ochrany krajinného rázu

Navrženým rozvojem území nesmí dojít k narušení nebo zhoršení stávajícího krajinného rázu. Podmínky ochrany krajinného rázu jsou územním plánem definovány, jednoznačně určeny a obsaženy:

- v urbanistické koncepci
- v návrhu zastavitelných ploch a ploch přestavby
- v definici způsobu využití ploch s rozdílným způsobem využití
- v zadání územních studií předepsaných územním plánem (viz kapitola J.).

Plochy územního systému ekologické stability

Regionální biokoridor (RBK) RK 143/3, RK 143/4, stabilizovaný - překryvná funkce v rozsahu ploch WT

Z výše uvedeného plyne, že předmětný záměr je navržen a umístěn v souladu s podmínkami využití ploch platné územně plánovací dokumentace, protože není výslovně vyloučen. Záměr představuje hlavní využití ploch WT. Zásah do plochy regionálního biokoridoru je podstatný, nicméně nepovede ke změně tvaru koridoru, jeho zúžení nebo znemožnění funkce; posouzení biologické stability není předmětem posouzení orgánu územního plánování. Vzhledem k nejasným podmínkám záměru chráněného v rámci DV 118 (vodní cesta Dunaj-Odra-Labe) lze konstatovat, že záměr není s tímto záměrem nadmístního významu v rozporu. Záměr není v rozporu se stanovenými podmínkami prostorového uspořádání ani se základními podmínkami ochrany krajinného rázu.

- 4) Je v souladu** s cíli a úkoly územního plánování, charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, jelikož je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Z rozsudku nejvyššího správního soudu (2 AS 21/2016-83) vyplývá, že jestliže byl záměr shledán přípustným z hlediska posouzení k územnímu plánu, je přípustný i z hlediska cílů a úkolů územního plánování.

Na základě posouzení předložené dokumentace dospěl orgán územního plánování k závěru, že úpravy a navýšení ohrázení odlehčovacího ramene Vnorovy-Uherský Ostroh jsou v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 stavebního zákona.

Oprávněná úřední osoba: RNDr. Jiří Dujka, tel. 572 525 245, e-mail: jiri.dujka@mesto-uh.cz

Závěr

Zájmy sledované dotčeným orgánem na úseku ochrany ovzduší, ochrany pozemků s funkcí lesa, silničního správního úřadu a památkové péče nejsou záměrem dotčeny, a proto nevydávají ve věci závazné stanovisko nebo vyjádření.

MěÚ Uherské Hradiště jako příslušný dotčený orgán podle zvláštních správních předpisů vydává k předložené projektové dokumentaci stavby "O.R.Moravy, Uh.Ostroh, Ř.km 7,434-8,374, oprava PB hráze" na pozemku pozemková parcela stavební č. 604 a p. č. 220/4 (vodní plocha), vše v katastrálním území Uherský Ostroh u Uherského Hradiště, na základě ustanovení § 4 odst. 7 zákona 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon), **souhlasné závazné koordinované stanovisko.**

Poučení

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout až odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu. Pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu je závazné stanovisko závazným podkladem.

Vyjádření není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Pro jeho případné změny nebo zrušení platí ustanovení § 154 – 158 správního řádu.

Otisk úředního razítka

Ing. Rostislav Novosad

vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí

Doručeno

Povodí Moravy, s.p., Brno, DZ

Povodí Moravy, s.p.
Ing. Ondřej Polách
Dřevařská 932/11
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/JU/2023/20233715

Jaroslav Jurka, ☎ 518 305 929
jurka@vak-hod.cz

02.11.2023

Uherský Ostroh-OR Moravy řKm 7,434 až 8,374 oprava PB hráze-p.č.604, 220/4

Investor: Povodí Moravy, s.p., Brno

Projektant: Ing. Polách Ondřej, Brno

Popis stavby: Jedná se o opravu pravobřežní hráze odlehčovacího ramene Moravy v Uh. Ostrohu, ř.km 7,434 - 8,374 na parcelách č. St. 604 a 220/4 v k.ú. Uherský Ostroh. V rámci stavebních prací bude dosypána koruna hráze na úroveň danou projektem „Odlehčovací rameno Moravy Uherský Ostroh, oprava LB hráze km 0,469 - 1,977“ z roku 1998, který řeší opravu protilehlé levobřežní hráze. Niveleta hráze bude dle požadavku provozu Veselí nad Moravou navržena na tuto úroveň a bude ještě navýšena z důvodu možné konsolidace o 100 mm nad požadovaný stav. Na zhutněnou niveletu hráze bude sypána vrstva neuhutněné ornice vhodné k osetí. Povrch bude zatravněn. Hráz bude mít návodní i vzdušní líc ve sklonu 1:2 a koruna hráze bude mít šířku 3 m.

Stanovisko pro ohlášení stavby:

Proti výše uvedené akci nemáme námitek. V zájmovém území se nenachází žádná zařízení v majetku a provozování společnosti Vodovody a Kanalizace Hodonín, a.s.

Upozorňujeme však, že se stavba nachází v ochranném pásmu vodního zdroje, a to v PHO 2°-vnějšího vodního zdroje Bzenec-Komplex, které bylo vyhlášeno VH orgánem pod č.j. Vod-1299-1985/1989/Ku-235 ze dne 1.3.1989. Při výkopových a stavebních pracích požadujeme respektovat podmínky uvedené v tomto rozhodnutí. Zejména nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám v souladu se zákonem 254/2001 (především ropnými látkami). Používané mechanismy a stroje při výstavbě musí být v řádném technickém stavu a musí být zamezeno jakýmkoliv možnostem úniku ropných látek do půdy a vody.

Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.

Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

Vodovody a kanalizace

Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín

Jaroslav Jurka
referent VHR

Váš dopis zn.: MUUO 3283/2023
Ze dne: 26.9.2023
Naše č.j.: MUUO 3296/2023
Spisová značka: 1/0
Počet listů/příloh: 0
Vyřizuje: Michal Knotek
Telefon: +420 572 432 354
E-mail: osumm@uhostroh.cz
Datum: 26.7.2023

OPRAVA PB HRÁZE“ Uherský Ostroh, ř.km 7,434-8,374 – vyjádření k PD

Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013
Stavba: Uherský Ostroh, O.R. Moravy,
Místo: Uherský Ostroh, ř.km 7,434-8,374, oprava PB hráze
Projektant: Ing. Ondřej Polách

Předkládaná projektová dokumentace řeší opravu pravobřežní hráze odlehčovacího ramene Moravy v Uh. Ostrohu, ř.km 7,434 - 8,374 na parcelách č. St. 604 a 220/4 v k.ú. Uherský Ostroh. V rámci stavebních prací bude dosypána koruna hráze na úroveň danou projektem

Město s předloženou PD a realizací stavby opravy PB hráze souhlasí

- Zahájení prací bude v předstihu ohlášeno na odbor OSUMM

S pozdravem

Michal Knotek
vedoucí OSUMM

Michal Knotek
Digitálně
podepsal Michal
Knotek
Datum:
2023.09.27
14:46:08 +02'00'

Investor:

je totožný
s žadatelem

Vaše značka:

Číslo jednací: **SVK/MM/2023/1664**

Vyřizuje: **Michaela Malinková**

Telefon: **+420 572 530 232**

E-mail: **michaela.malinkova@svkuh.cz**

Žadatel:

Povodí Moravy, s.p.

Ondřej Polách

Dřevařská 932/11

60200 Brno

Název akce: **O.R. MORAVY, UH. OSTROH, Ř.KM 7,434 -
8,374, OPRAVA PB HRÁZE**

Důvod akce / žádosti: **ohlášení stavby**

Zájmové území

Obec: **Uherský Ostroh**

Katastr: **Uherský Ostroh**

Datum vydání vyjádření: **11.10.2023**

Platnost tohoto vyjádření: **11.10.2024 (12 měsíců)**

Při stavbě nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter. Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

SVK, a. s. Uh. Hradiště nemá ke stavbě námitek.

V blízkosti výstavby se nenachází stávající vodovodní a kanalizační zařízení v majetku nebo provozování naší a.s..

Upozorňujeme, že plánovaná stavba se nachází v pásmu hygienické ochrany II. stupně jímacího území Bzenec - komplex. K tomuto území se nevyjadřujeme a je nutné se s žádostí o vyjádření obrátit na příslušného vlastníka a provozovatele, kterým je společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření. Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 3

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)

(SHA1: a5fdea58e93a6bb86229c324379c478331955b4a)

- SITUACE KOORDINAČNÍ.pdf (příloha žádosti)

(SHA1: 5b6b676ad36eee62ac1015c212da222165901b5e)

- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)

(SHA1: bbed9174e1bdd65c6996f2f50dfcb17f28e55e36)

Povodí Moravy, s. p.
Ing. Ondřej Polách
Moravní náměstí 766

686 01 Uherské Hradiště

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-44873/2023/5203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková

+420 541 637 311

miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

4. 10. 2023

O.R. Moravy, Uherský Ostroh, ř.km 7,434-8,374, oprava PB hráze

(k. ú. Uherský Ostroh; ORP Uherské Hradiště; kraj Zlínský; HP 4-13-02-0250-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 27. 9. 2023 nám byla předložena žádost o stanovisko k DPS stavby „O.R. Moravy, Uherský Ostroh, ř.km 7,434-8,374, oprava PB hráze“, zpracované 07/2023. Zpracovatelem dokumentace a investorem stavby je Povodí Moravy, s. p.

Předmětem dokumentace je oprava (dosypání) stávající ochranné pravobřežní hráze odlehčovacího ramene Moravy (HM 230717).

Parametry stavby:

sklon návodního líce 1:2

sklon vzdušního líce 1:2

šířka koruny hráze 3 m

Správcem VVT Odlehčovací rameno Ostroh-Vnorovy DVT IDVT 10101064 je Povodí Moravy, s. p., závod Střední Morava, provoz Veselí nad Moravou (Benátky 1147, 698 20 Veselí nad Moravou, vedoucí provozu Ing. Lukáš Navrátil, tel: 518 322 371, e-mail: navratil@pmo.cz).

Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území VVT Moravy, v aktivní zóně. Povodňové riziko je v lokalitě stanoveno na vysoké a střední ohrožení (dle schváleného plánu pro zvládání povodňových rizik).

Stavba se nachází v CHOPAV Kvartér řeky Moravy.

Útvar povrchových vod: Morava od toku Olšava po tok Radějovka (ID VÚ: MOV_1390)

Útvar podzemních vod: Dolnomoravský úval - střední část (ID ÚPZV: 22502)

Stanovisko správce povodí a správce VVT Odlehčovací rameno Ostroh-Vnorovy IDVT 10101064

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toku následující

s t a n o v i s k o :

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického

stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí



naše značka
5002823365
vyřizuje
Jaroslav Kápička
datum
15.05.2023

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
60200 Brno

Věc:

O.R. Moravy, Uh. ostroh, ř.km 7,343-8,374, oprava hráze

K.ú. - p.č.: Uherský Ostroh

Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno

Účel stanoviska: Informace o poloze a průběhu plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002823365 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Kápička', is placed over a faint, light blue rectangular grid background.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002823365 ze dne 15.05.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11 , 60200 Brno. K.ú.: Uherský Ostroh.

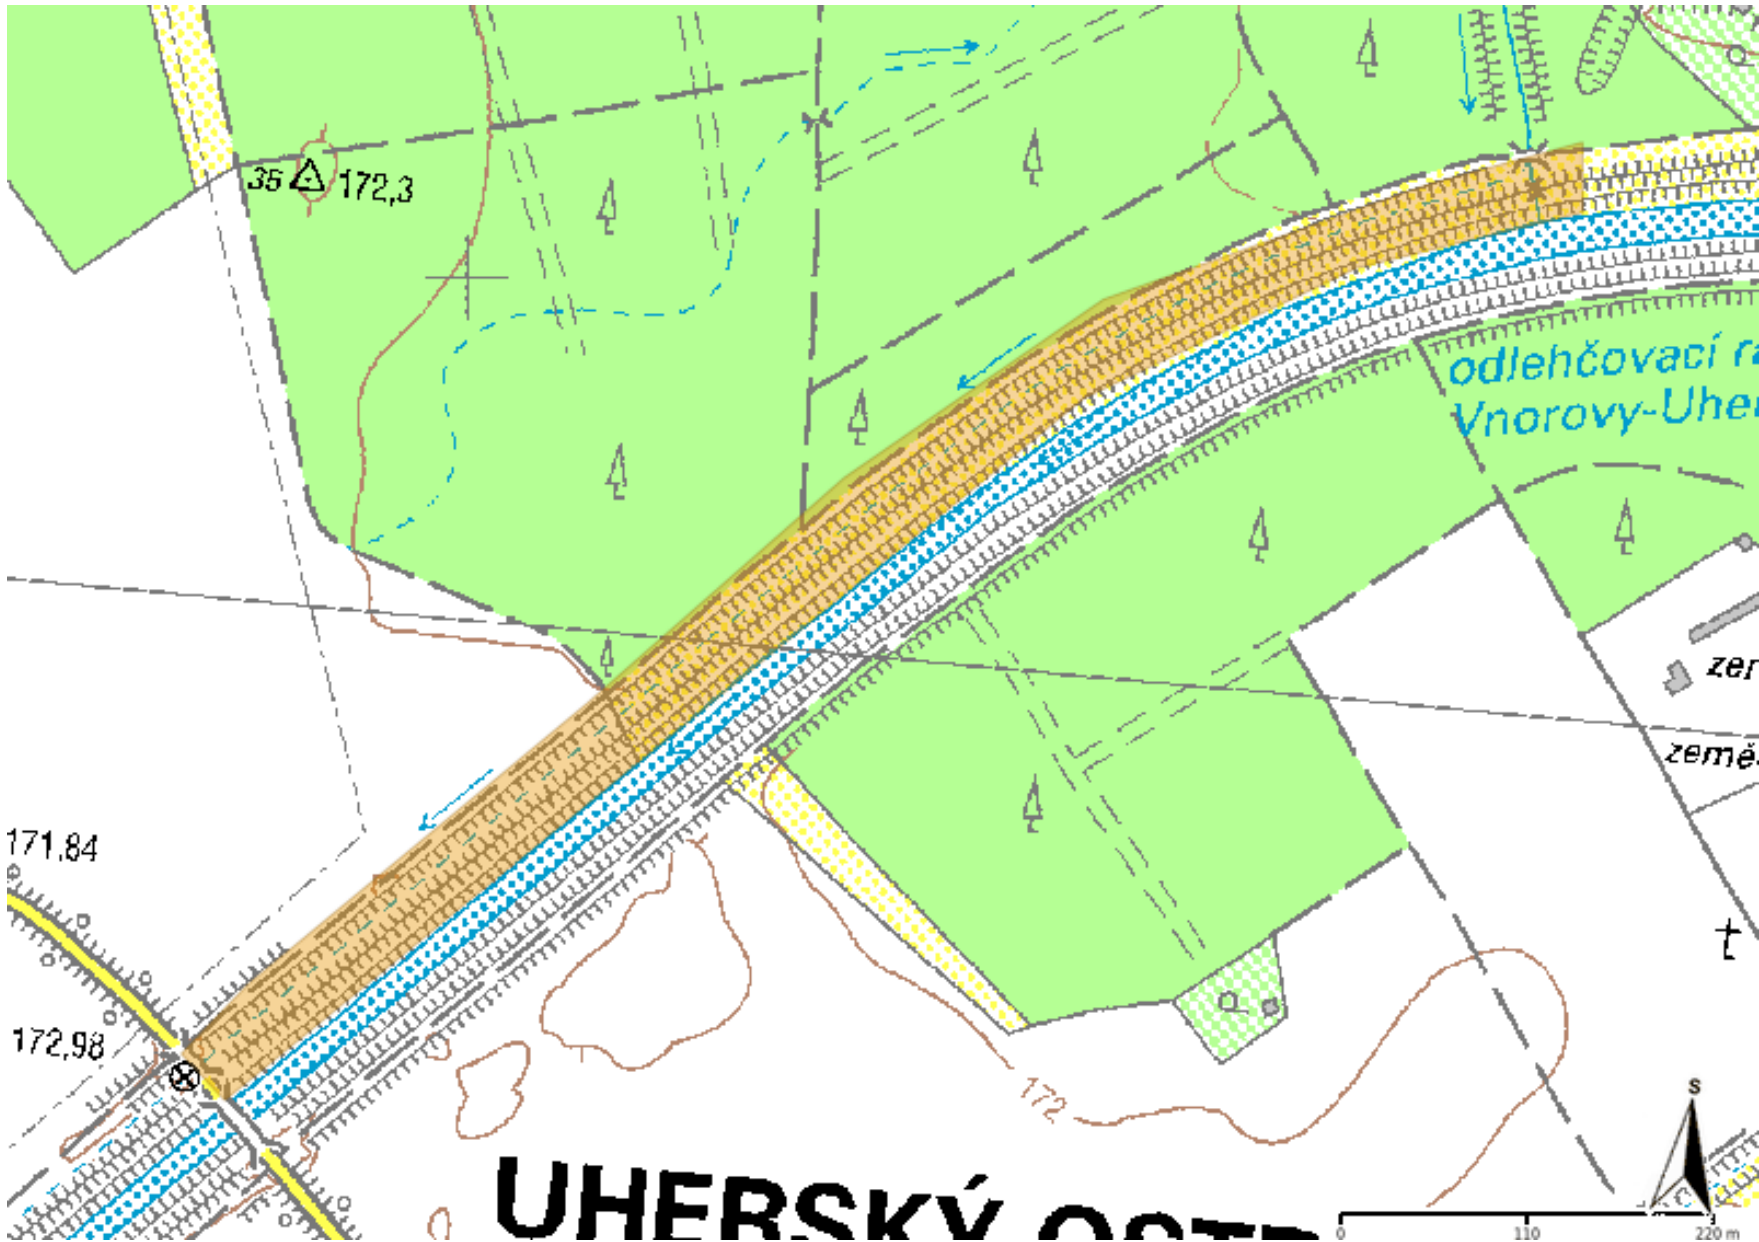

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Povodí Moravy, s.p.
Ondřej Polách
Dřevařská 932//11
60200 Brno

Brno 15.05.2023

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví EG.D, a.s.**

Investor stavby: Povodí Moravy, s.p.
Název stavby: O.R. Moravy, Uh. ostroh, ř.km 7,343-8,374, oprava
hráze
Místo stavby: KÚ Uherský Ostroh (773131), žadatelem
vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a je vyjádřením pro územní a stavební řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví EG.D, a.s.

Vyjádření má platnost do 15.05.2025.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

eg.d

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

EG.D, a.s.

Poskytování informací k sítím
Plynářská 5
602 00 Brno
www.egd.cz

Monika Marcellová
T +420-773650835
monika.marcellova@egd.cz

Naše značka
M40715-26246564

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 140574/23

Číslo žádosti: 0123 286 559 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	O.R. Moravy, Uh. Ostroh, ř.km 7,343-8,374, oprava hráze	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Povodí Moravy, s.p.	
Stavebník	Povodí Moravy, s.p.	
Zájmové území	Okres	Uherské Hradiště
	Obec	Uherský Ostroh
	Kat. území / č. parcely	Uherský Ostroh
Platnost Vyjádření		15. 5. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) **Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.**

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Číslo jednací: 140574/23

Číslo žádosti: 0123 286 559

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 15. 5. 2023.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Vlk, tel.: 602 439 711, e-mail: pavel.vlk@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 15. 5. 2023 pod č.j. 140574/23;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případně dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Polách Ondřej

Od: eliskakoluchova@ostrozskoas.cz
Odesláno: středa 28. února 2024 11:13
Komu: Polách Ondřej
Předmět: Re: Mezideponie zeminy Uherský Ostroh

Dobrý den,

po dohodě s Městem Uherský Ostroh, souhlasíme s uložením zeminy na parcele pč: 950/20. V případě parcel pana Ing. Zeleného a paní Zelené, je potřeba kontaktovat vlastníky a získat od nich povolení. Pokud budete mít jejich souhlas nemá Ostrožsko, a.s. s uložením zeminy problém.

Kontakt: Ing. Zelený Vladimír 602 530 361

Zelená Vladimíra dcera 776 224 966

S pozdravem

Ing. Eliška Kolůchová

Ostrožsko, a.s.

evidence půdy

----- Původní e-mail -----

Od: Polách Ondřej <polach@pmo.cz>

Komu: eliskakoluchova@ostrozskoas.cz <eliskakoluchova@ostrozskoas.cz>

Datum: 28. 2. 2024 9:01:18

Předmět: Mezideponie zeminy Uherský Ostroh

Dobrý den,

Žádáme Vás o Vaše stanovisko a případné podmínky k možnosti využití pozemků parc.č. 912/2, 950/19 a 950/20 v k.ú. Uherský Ostroh jako mezideponii pro zeminu a zařízení staveniště pro potřebu stavby s názvem „O.R. Moravy, Uherský Ostroh, ř.km 7,434-8,374, oprava PB hráze“. Mezideponie je vyznačena fialově v přiložené situaci. Přepokládaný termín provádění stavby je II.Q. 2025 – IV.Q. 2025. V případě dotazů se na mě prosím obraťte.

Děkuji Vám za odpověď

S pozdravem

Ing. Ondřej Polách

Provozní technik

T +420 601 569 202

