



1:25 000

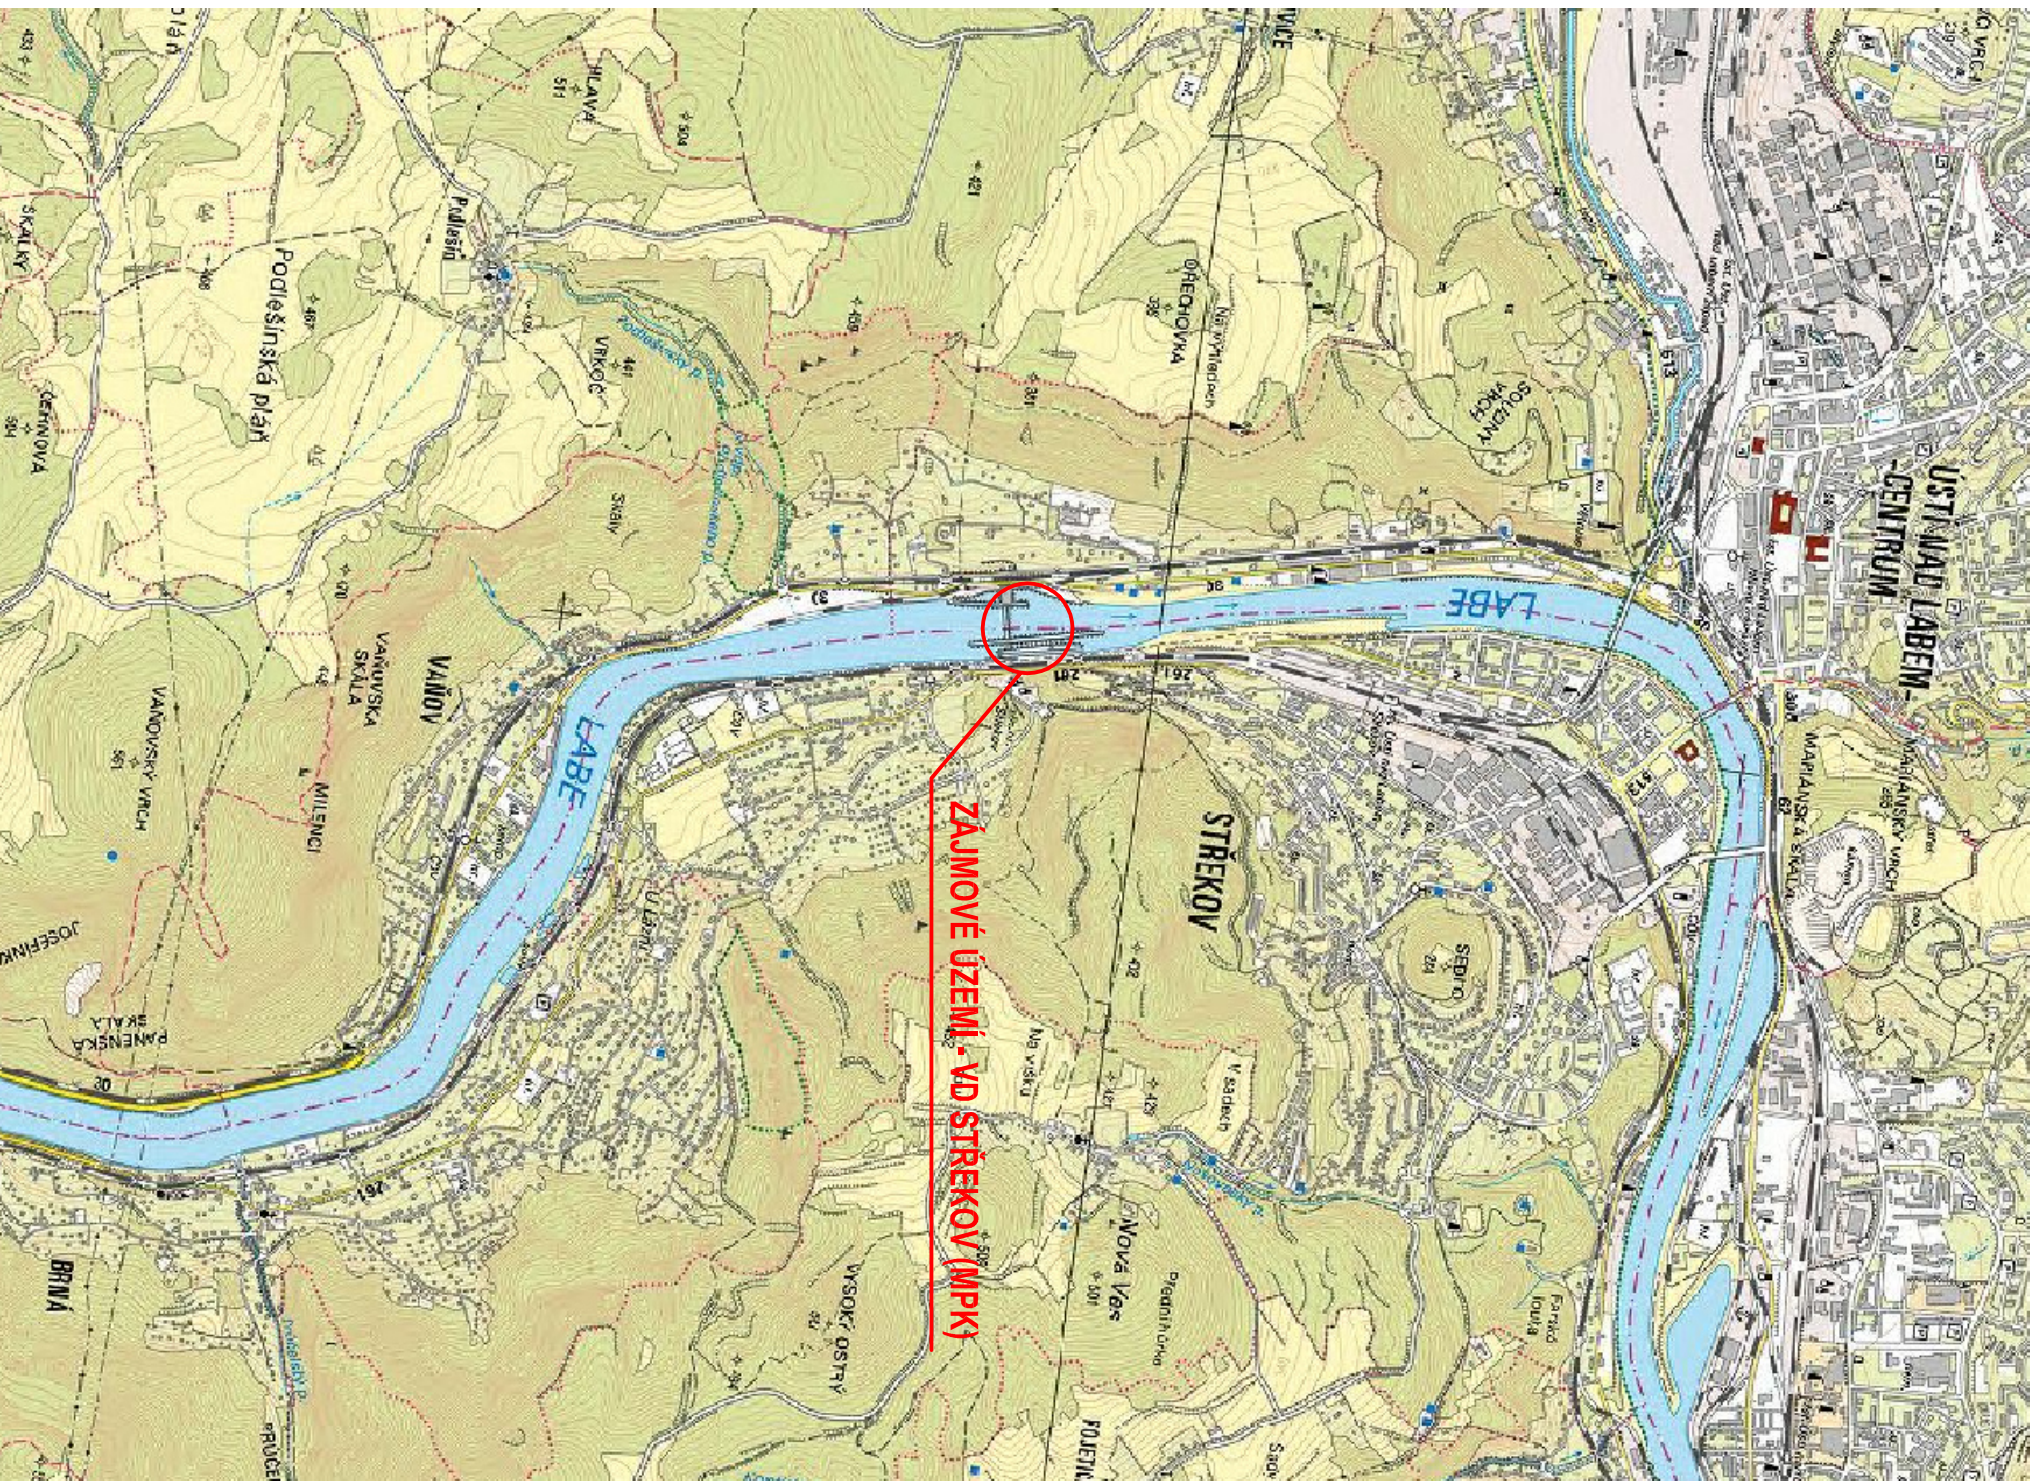

**1:10 000**

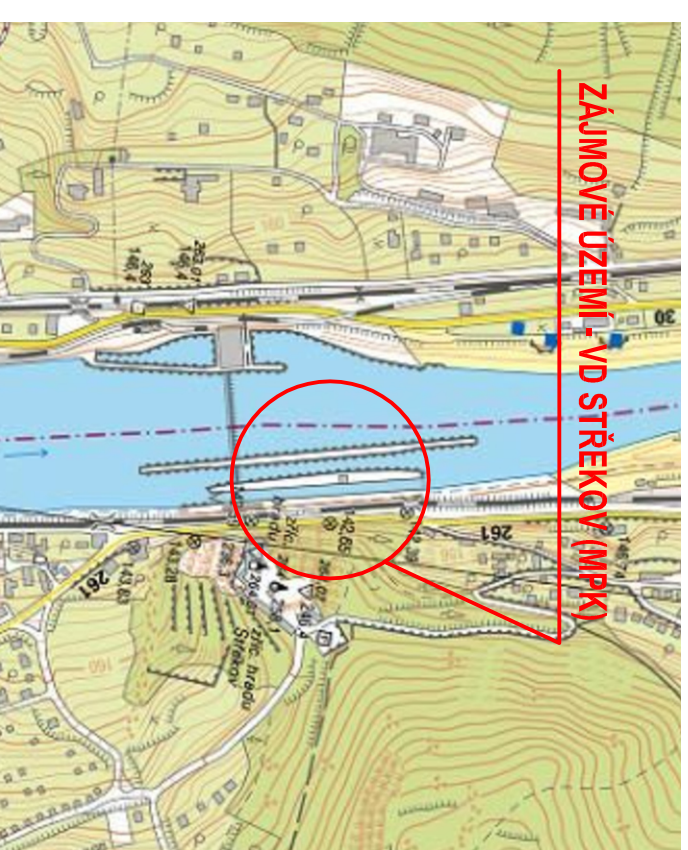

Měřitko 1 : X	Kreslí	Kontroloval	Schválí	VD Střekov, Akce instalace odpružení horních a středních vrat MPR
	BARCUCH	FLALA		
	Datum	Kusovník	Stupeň	
	1.3.2016		TP	
<b>PS PROFI</b> <b>S.r.o.</b>		Název <b>SITUAČNÍ VÝKRES</b> <b>ŠIRŠÍCH VZTAHŮ</b>		Číslo výkresu <b>A3 - 1807 - C.1</b>