

Číslo vyjádření: 023070213898

Vyřizuje: Ing. Pavol Lomnický

Tel.:

Mobil: 603 899 860

E-mail: pavol.lomnický@vschrudim.cz

Datum: 14.09.2023

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.


Ing. Tomáš MLÁDEK

Píšťovy č.p. 820

537 01 Chrudim III

Chrudim parc. č. 107/1, 107/5, 112/1, 112/2, 114/1, 126/2, 126/3, 127, 129, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/7, 13 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Chrudimka, Chrudim, odstranění nánosů v intravilánu, ř. km 19,528 - 22,070 (zhotovení PD) - část 1 (zákres sítí - nezadáno nebo bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
 - a) Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
 - i. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
 - ii. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
 - iii. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
 - iv. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **1,5 m pro DN ≤ 500 mm a 2,5 m pro DN > 500 mm.**
 - v. Při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního nebo kanalizačního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního nebo kanalizačního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebíratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního nebo kanalizačního řadu.
 - b) V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě nebo zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření. Kritická místa souběhů doporučujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim před zahájením projektových prací.
 - c) Vytýčení sítí provozovaných VS Chrudim v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte - Libor, Fořt, tel.: 603 899 819, libor.fort@vschrudim.cz .
2. Toto vyjádření bylo vytvořeno automatickým systémem společnosti VS Chrudim, má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k územnímu ani stavebnímu řízení.**

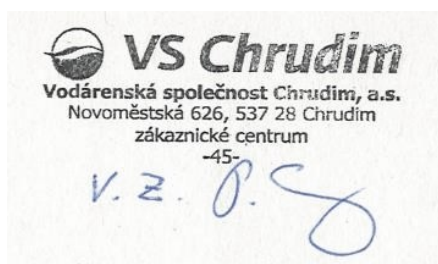

Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Chrudim parc. č. 107/1, 107/5, 112/1, 112/2, 114/1, 126/2, 126/3, 127, 129, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/7, 134/2, 134/3, 137/1, 150, 1523, 176/1, 176/3, 176/7, 176/8, 2102, 247/5, 251/2, 254, 255, 256, 258/1, 2667/1, 2667/2, 2667/3, 2667/4, 2667/5, 2669/3, 2670/1, 2670/3, 2670/8, 2670/9, 2700/1, 2700/3, 2701/3, 271, 272, 274/1, 275, 276/3, 277/1, 277/4, 280/1, 280/3, 2876/1, 2876/2, 2877/27, 2877/4, 288/1, 288/2, 3789, 3853, 3960, 3990, 3991, 5180, 5603/1, 5603/2, 6283, 6825, 6840, 6871, 7131, 7452, 93/1, 973/5

Přílohy: Mapa_O23070213898.pdf
Provoz: Chrudim