

Číslo vyjádření: 023070213897

Vyřizuje: Ing. Pavol Lomnický (A)

Tel.:

Mobil: 603 899 860

E-mail: pavol.lomnický@vschrudim.cz

Datum: 14.09.2023

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.


Ing. Tomáš MLÁDEK

Píšťovy č.p. 820

537 01 Chrudim III

Chrudim parc. č. 1936, 2076, 2078, 208/4, 2085, 264/5, 2673/1, 2676/3, 2677/1, 2677/3, 2678, 2682/1, 2682/2, 2689/1, 269 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Chrudimka, Chrudim, odstranění nánosů v intravilánu, ř. km 19,528 - 22,070 (zhotovení PD) - ČÁST 2 (zákres sítí - nezadáno nebo bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
 - a) Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
 - i. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
 - ii. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
 - iii. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
 - iv. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **1,5 m pro DN ≤ 500 mm a 2,5 m pro DN > 500 mm.**
 - v. Při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního nebo kanalizačního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního nebo kanalizačního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebíratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního nebo kanalizačního řadu.
 - b) V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě nebo zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření. Kritická místa souběhů doporučujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim před zahájením projektových prací.
 - c) Vytýčení sítí provozovaných VS Chrudim v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte - Libor, Fořt, tel.: 603 899 819, libor.fort@vschrudim.cz .
2. Toto vyjádření bylo vytvořeno automatickým systémem společnosti VS Chrudim, má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k územnímu ani stavebnímu řízení.**

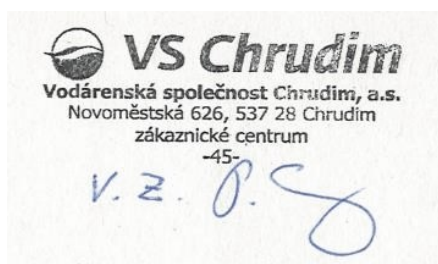

Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Chrudim parc. č. 1936, 2076, 2078, 208/4, 2085, 264/5, 2673/1, 2676/3, 2677/1, 2677/3, 2678, 2682/1, 2682/2, 2689/1, 2692/2, 2692/20, 2692/3, 2877/16, 2877/22, 2877/33, 2877/34, 2877/4, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 290/4, 290/5, 295/10, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 322/1, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3418, 3687, 3755, 381/6, 3988, 428/1, 428/3, 432/1, 4696, 476/2, 480/1, 480/3, 481/1, 482, 483, 5186, 5187, 5188, 5189, 5256, 56/1, 56/2

Přílohy: Mapa_O23070213897.pdf
Provoz: Chrudim