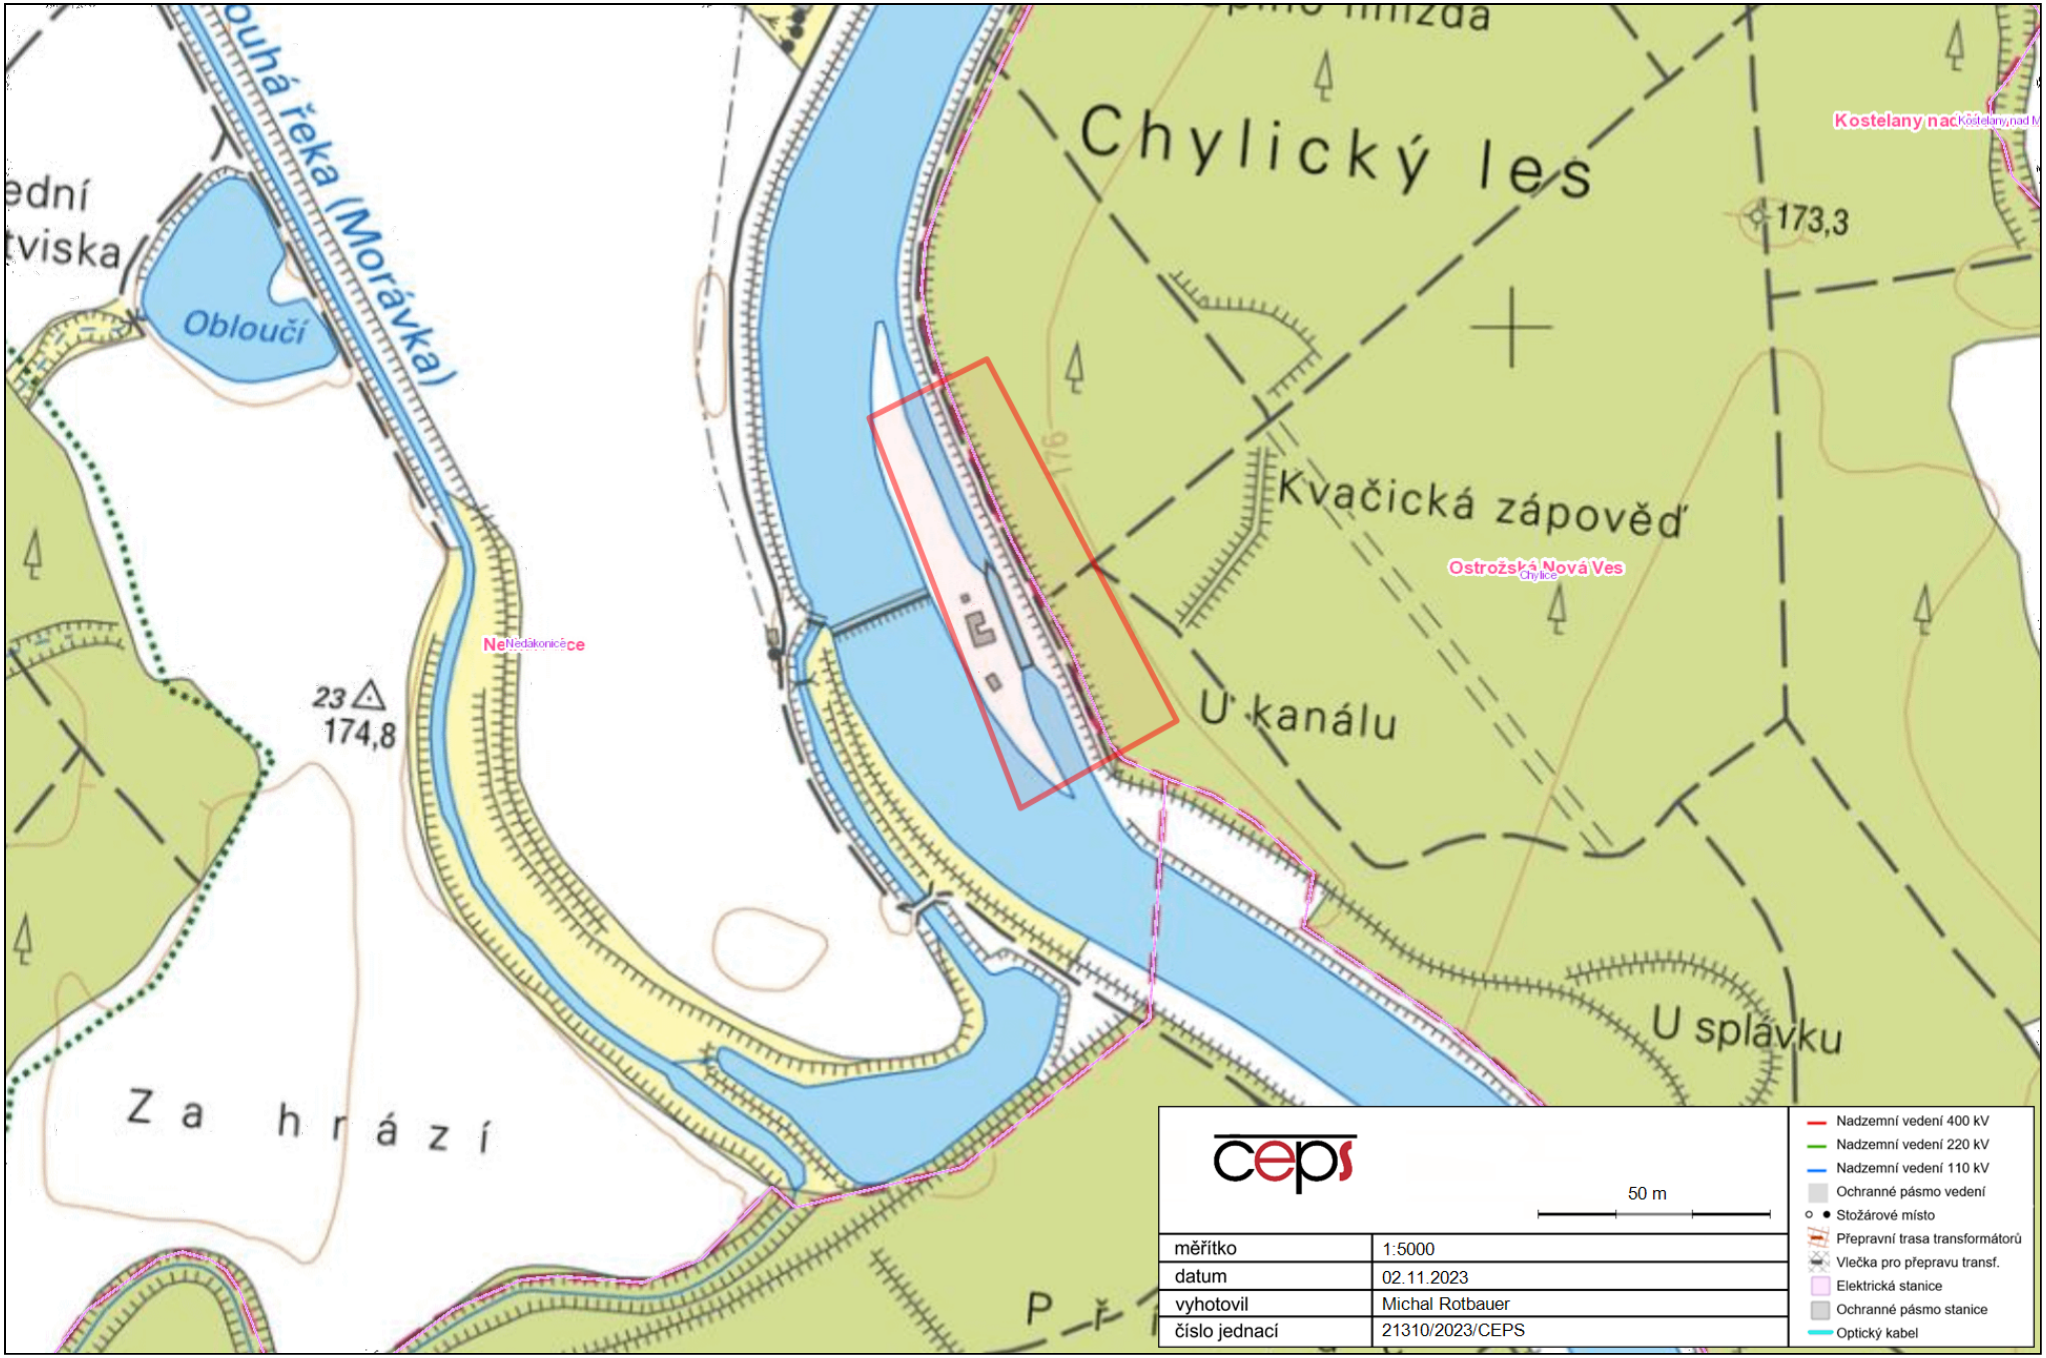
Chylický les
Kvačická zápověď
U kanálu
U splávku
Za hrází
Obloučí
Ostrožská Nová Ves
Kostelany nad
173,3
174,8
23
50 m
měřítko 1:5000
datum 02.11.2023
vyhotovil Michal Rotbauer
číslo jednací 21310/2023/CEPS
Nadzemní vedení 400 kV
Nadzemní vedení 220 kV
Nadzemní vedení 110 kV
Ochranné pásmo vedení
Stožárové místo
Přepravní trasa transformátorů
Vlečka pro přepravu transf.
Elektrická stanice
Ochranné pásmo stanice
Optický kabel