


PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

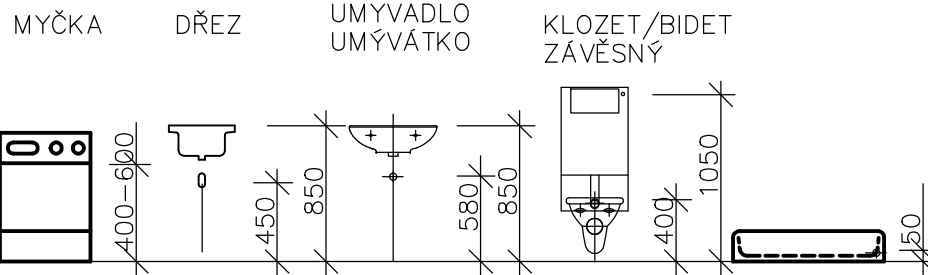

LEGENDA zařizovacích předmětů:

Zařiz. předmět	Výška kanalizačního připojení	Dimenze a způsob připojení (koncový bod dodávky ZTI)
WC	Výška připojení osa 225mm nčp	HT110 – HL200
UMYVADLO	Výška připojení osa 530mm nčp	HT40 – HL132
DŘEZ	Výška připojení osa 530mm nčp	HT40 – HL100
SPRCHA	Výška připojení cca –50 mm nčp	HT40–50 dle typu sprchy
PRAČKA	Výška připojení 450 mm nčp	HT40 – HL405
MYČKA	Výška připojení 450 mm nčp	HT40 – HL405
VÝLEVKA	Výška připojení osa 225mm nčp	HT110 – HL200

POZNÁMKY:

- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE VYVEDENO MIN. 0,5M NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
- MATERIÁL POTRUBÍ: PP – HT
- MINIMÁLNÍ SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SKLON SVODNÉHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE 2%, DEŠŤOVÉ 1%
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBAVENY ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRY

Legenda:

- kanalizace připojovací
- odpadní potrubí kanalizace

Návrh stavby:	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant
Ing.Ján Dindoš	Ing.Ján Dindoš	Ing.Ján Dindoš	Ing.Ján Dindoš
Místo stavby:	Hrobice	Kraj:	Zlínský
Katastrální území:	Hrobice na Moravě	p.č.:	831/1
Stavebník:	Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno		
Akce:	VD SLUŠOVICE, REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY		
Obsah:	D.1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
	SO1 REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY		
	D.1.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
	D.1.2.2 TPS - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		
	(ZTI)		
	D.1.2.2.2 PŮDORYS 1NP KANALIZACE		