

3



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

STANOVISKO č. 217/2022

pro stavební řízení, pro stavební povolení

Žadatel:

AQUA Centrum Břeclav s.r.o.

Hana Bartolšicová

Kapusty 27 69006 Břeclav

Investor:

je totožný

Název stavby - akce:

VVT Bystřička, Chvalčov těžba sedimentů, oprava toku

Místo stavby: Chvalčov

Katastr: Chvalčova Lhota

Předložená projektová dokumentace řeší běžnou údržbu VVT Bystřička v k.ú. Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Chvalčova Lhota, k.ú. Chvalčov. Jedná se o odstranění nánosů ze dna, opravu profilu toku, opravu břehového opevnění a opravu stabilizačních stupňů v ř.km 9,100-12,150. Celková délka opravovaného úseku je 3,050 km.

V místech udržovacích pracích vodního toku Bystřička se nachází vodovodní řady a kanalizační stoky s výústními objekty. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytýčení těchto zařízení, která jsou ve správě společnosti VaK Kroměříž, a.s. Průběh našich sítí je možné si stáhnout z webového portálu JDTM Zlínského kraje (www.jdtm-zk.cz).

Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. K zahájení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech plánované stavby a bude projednán a odsouhlasen postup stavebních prací v blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí.

Upozorňujeme, že v zájmovém území se nachází dešťová kanalizace s výústními objekty a část vodovodní sítě, která je ve vlastnictví obce Chvalčov. Tato zařízení nespadají pod správu společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu, u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m a u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba (ochranná zeď, zemní hráz, apod.) ani trvalý dřevnatý porost.

V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

Při terénních úpravách požadujeme, aby vnější povrchové znaky na vodohospodářských zařízeních byly zachovány a byly osazeny do výšky nově upraveného terénu. Výústní objekty musí být při stavebních pracích zachovány. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s.



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Vodovodní potrubí v místech křížení s vodním tokem musí být uloženo v chrániče. V případě, že vodovodní potrubí nebude umístěno ve stávající chrániče, požadujeme její nové osazení včetně prodloužení chráničky cca 1m na každou stranu za nově navržené opevnění břehu. Uložení vodovodního potrubí do chráničky zajistí stavebník na vlastní náklady.

Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Nad vodovodem a kanalizací nesmí být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily sítě a vnější znaky sítí v naší správě. Případné pojezdové plochy je nutné zabezpečit tak, aby byla zajištěna stabilita stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí a byla vyloučena možnost jeho poškození.

Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářských zařízeních.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Kontakty

mistr kanalizací - Nevařil, tel. 573 517 177, 607 629 375

mistr vodovodů - Šidla, tel. 573 502 843, 725 720 094

vytyčení sítí – Hýžová, tel. 573 517 121, 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

Vyřizuje: Zdeňka Bucňáková

Telefon: +420 573 517 228

Datum: 24. 2. 2022

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.


Kojetínská 3666/64 -37-


767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra


Výrobně technický náměstek

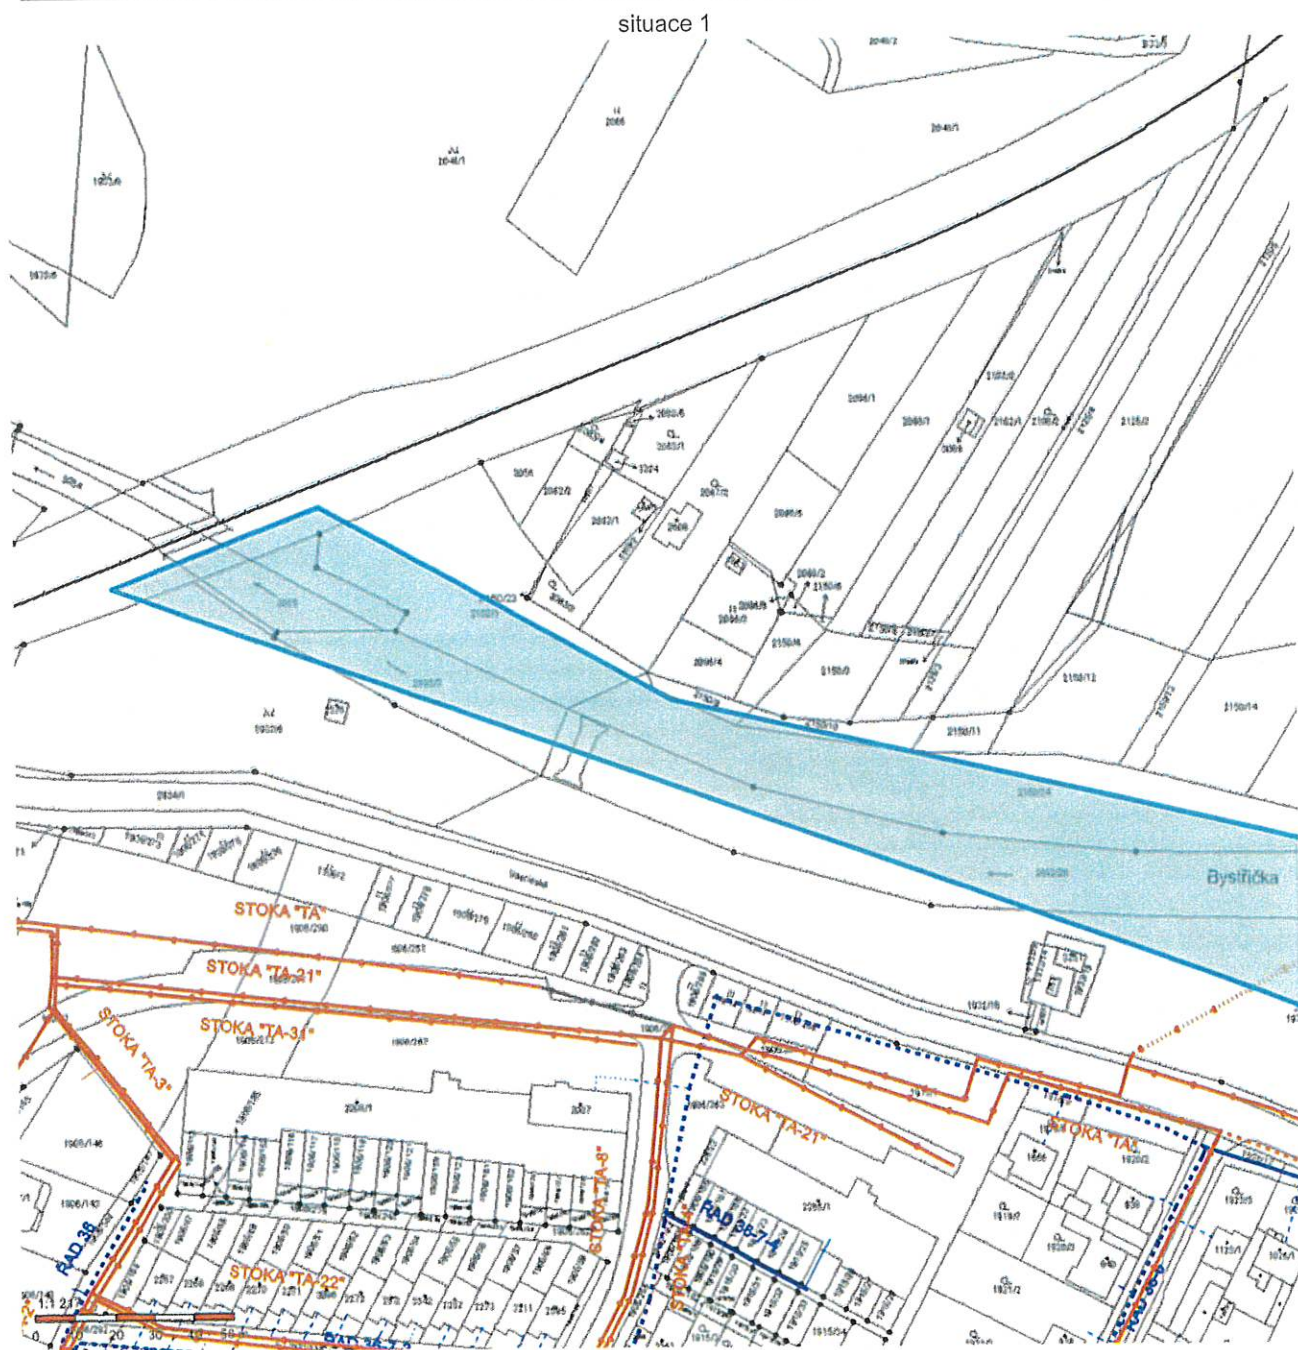


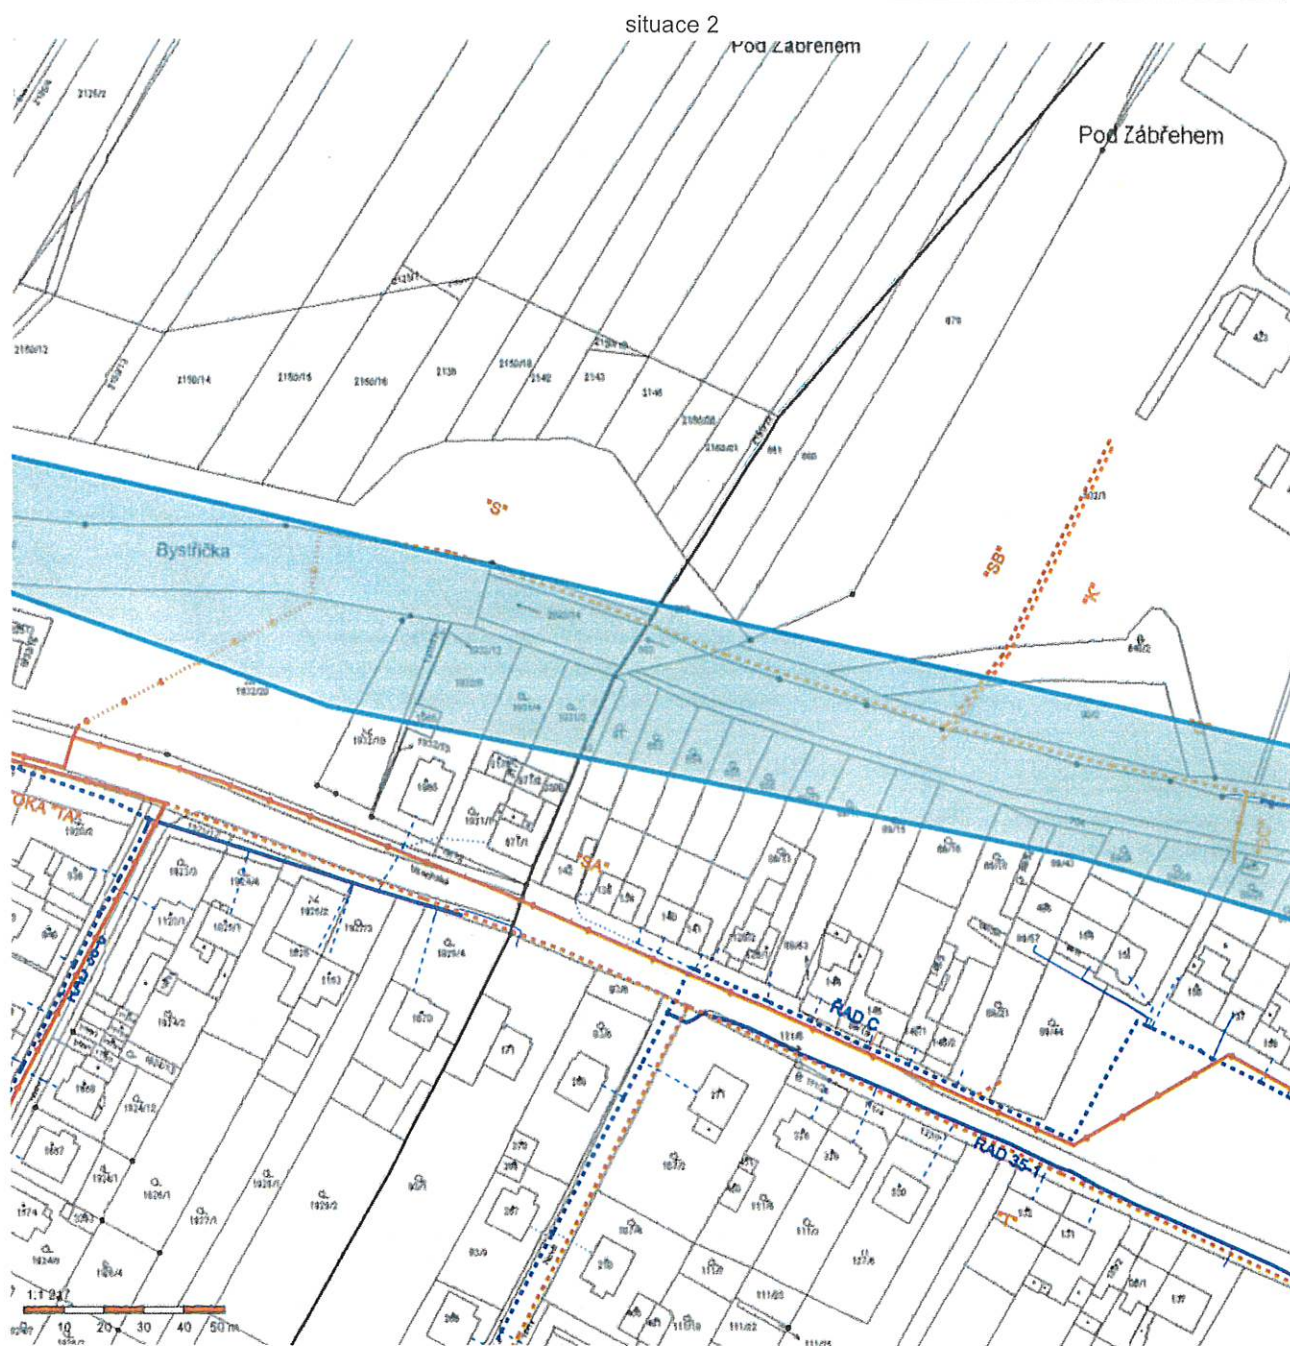



situace 4

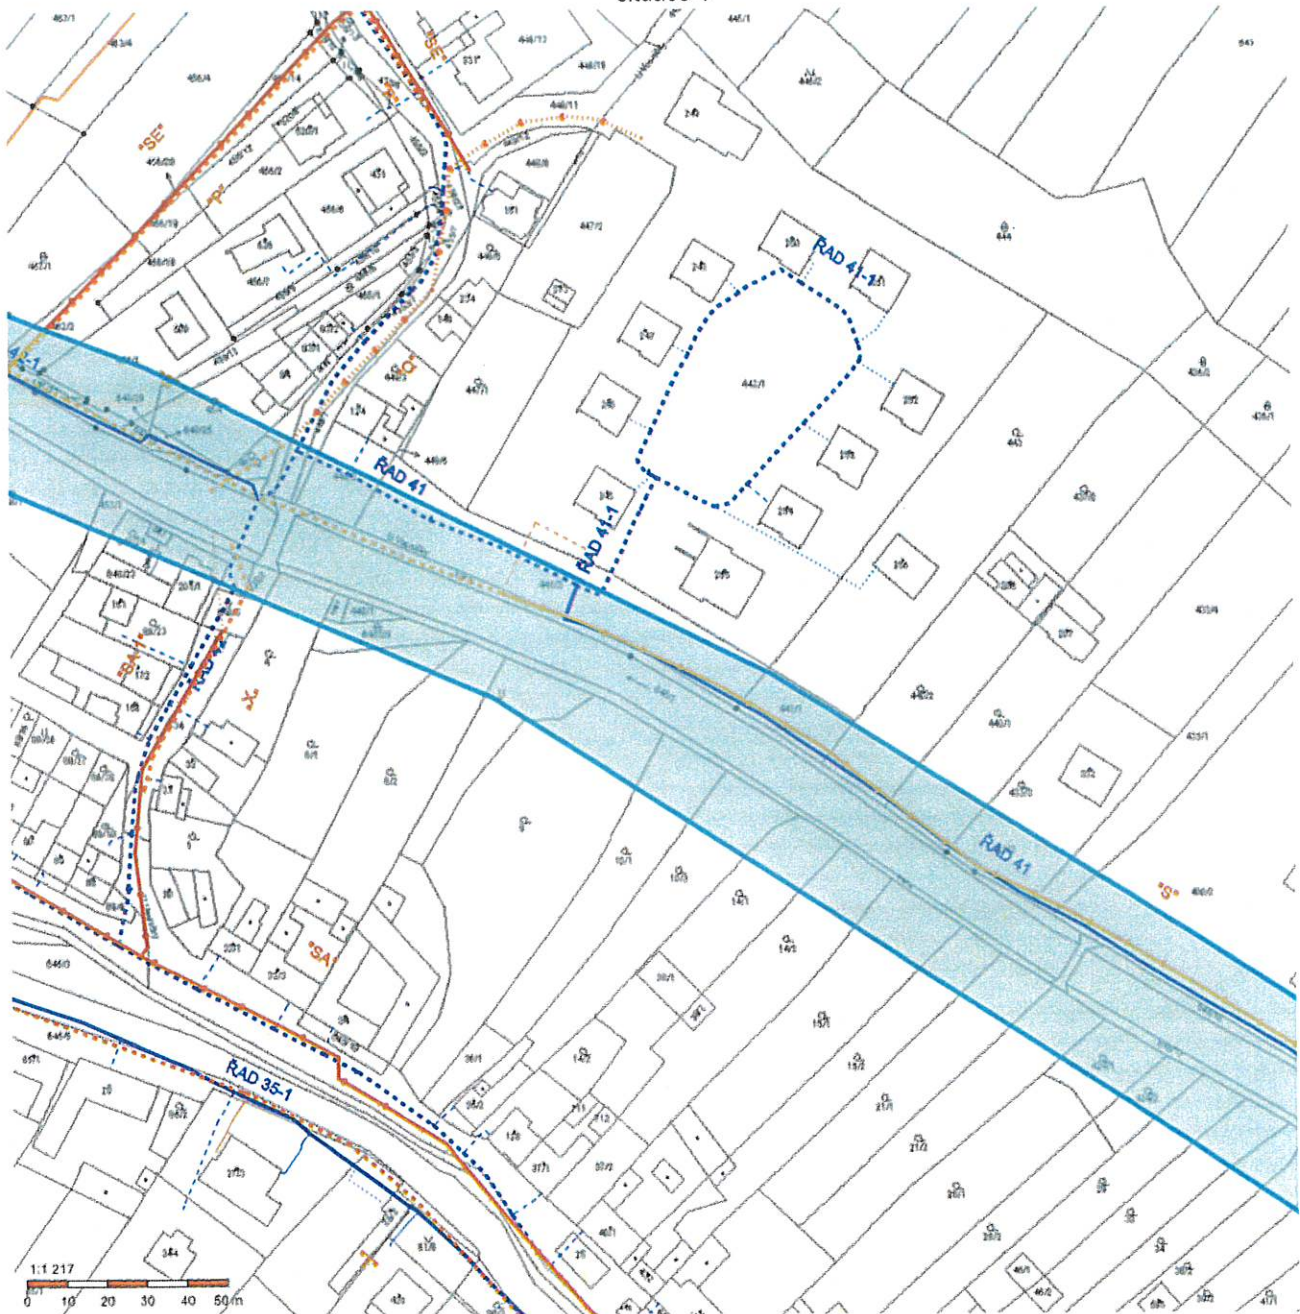


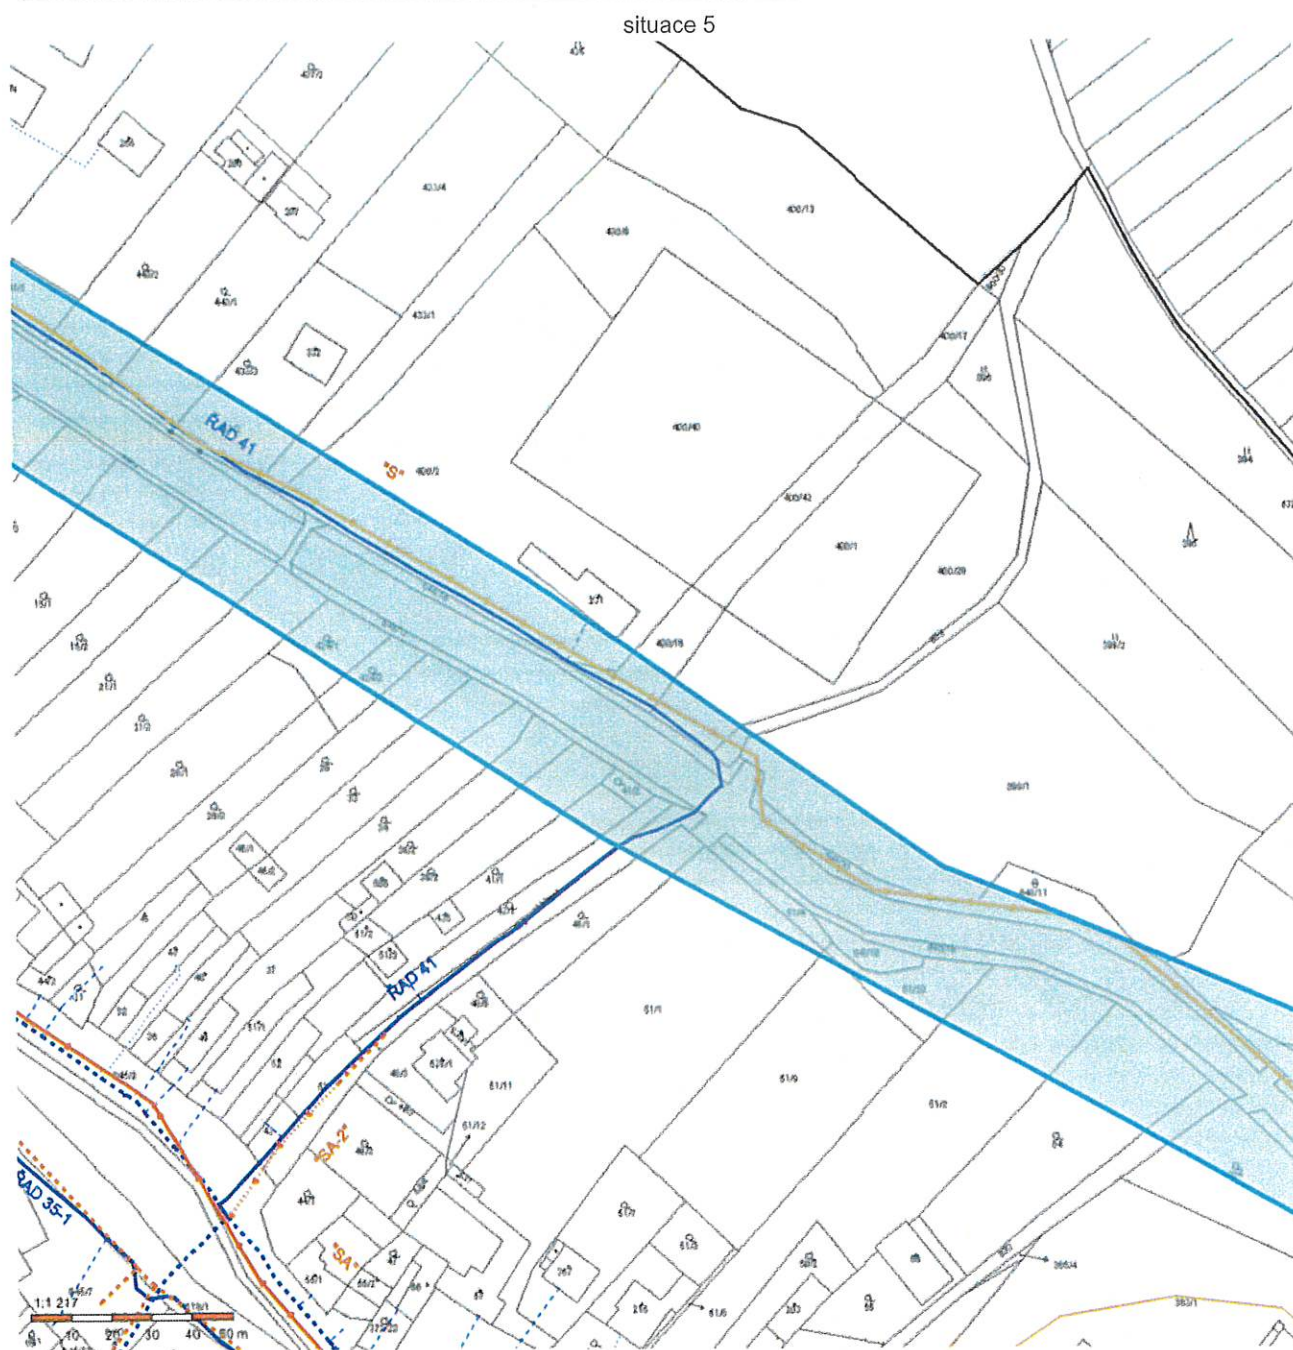


situace 6



situace 7

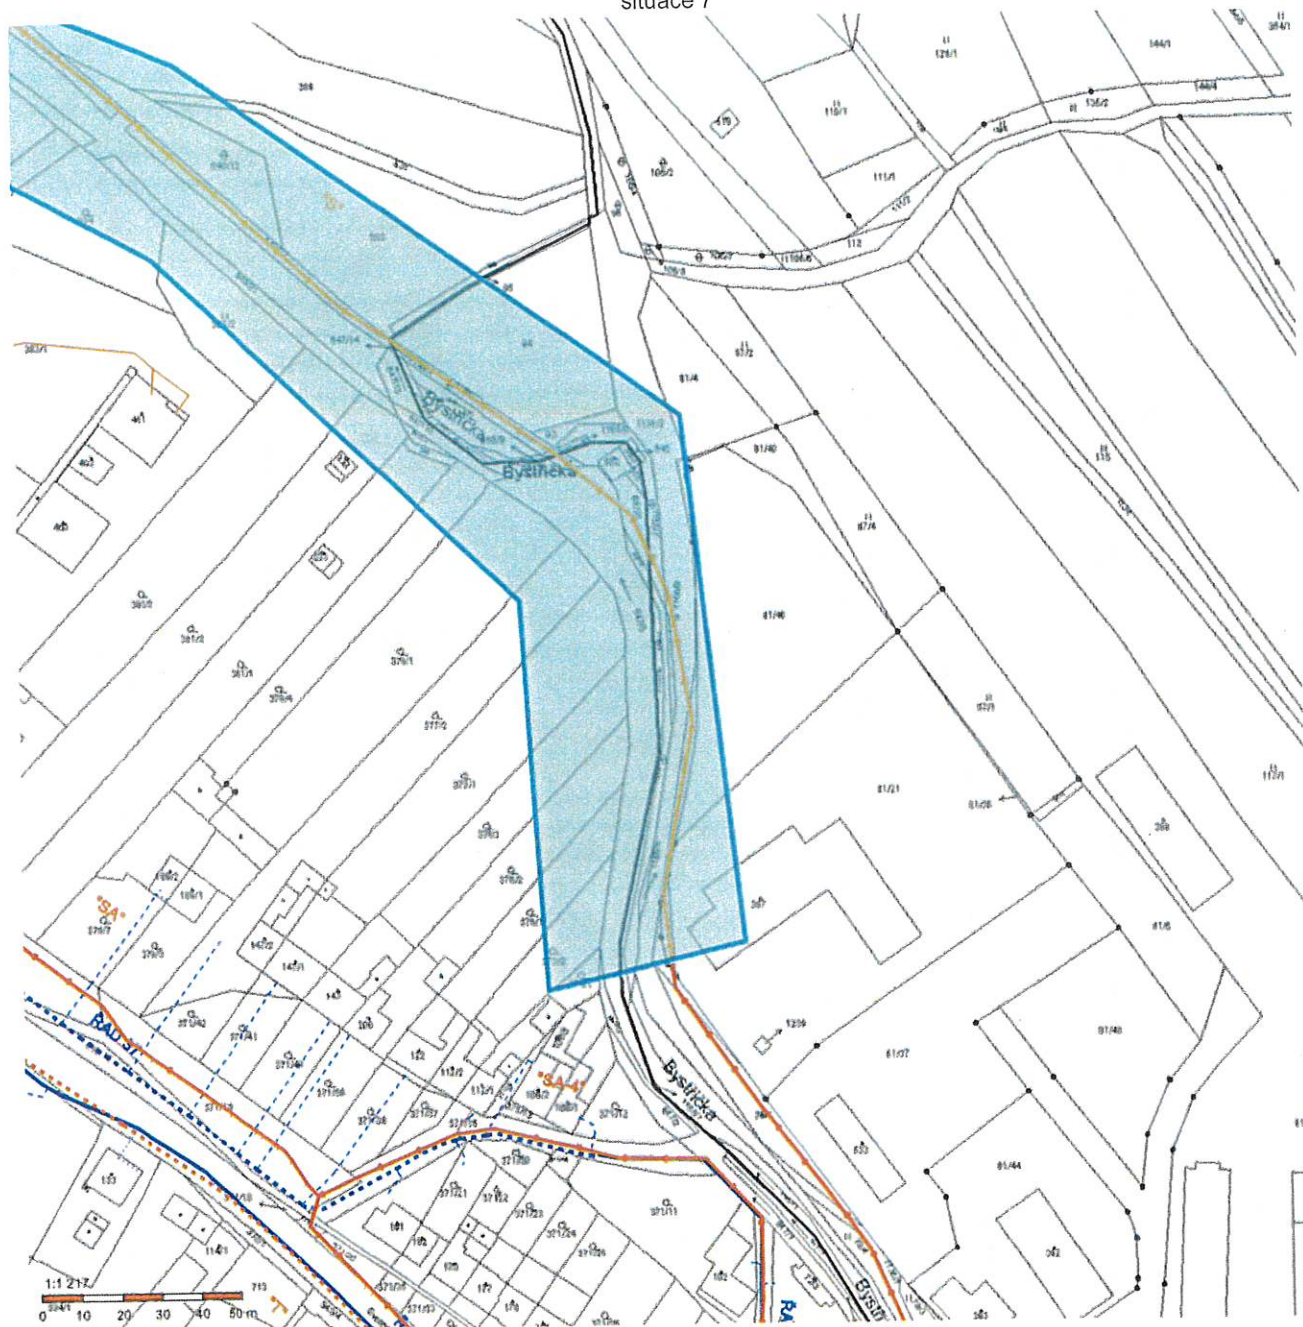


situace 8

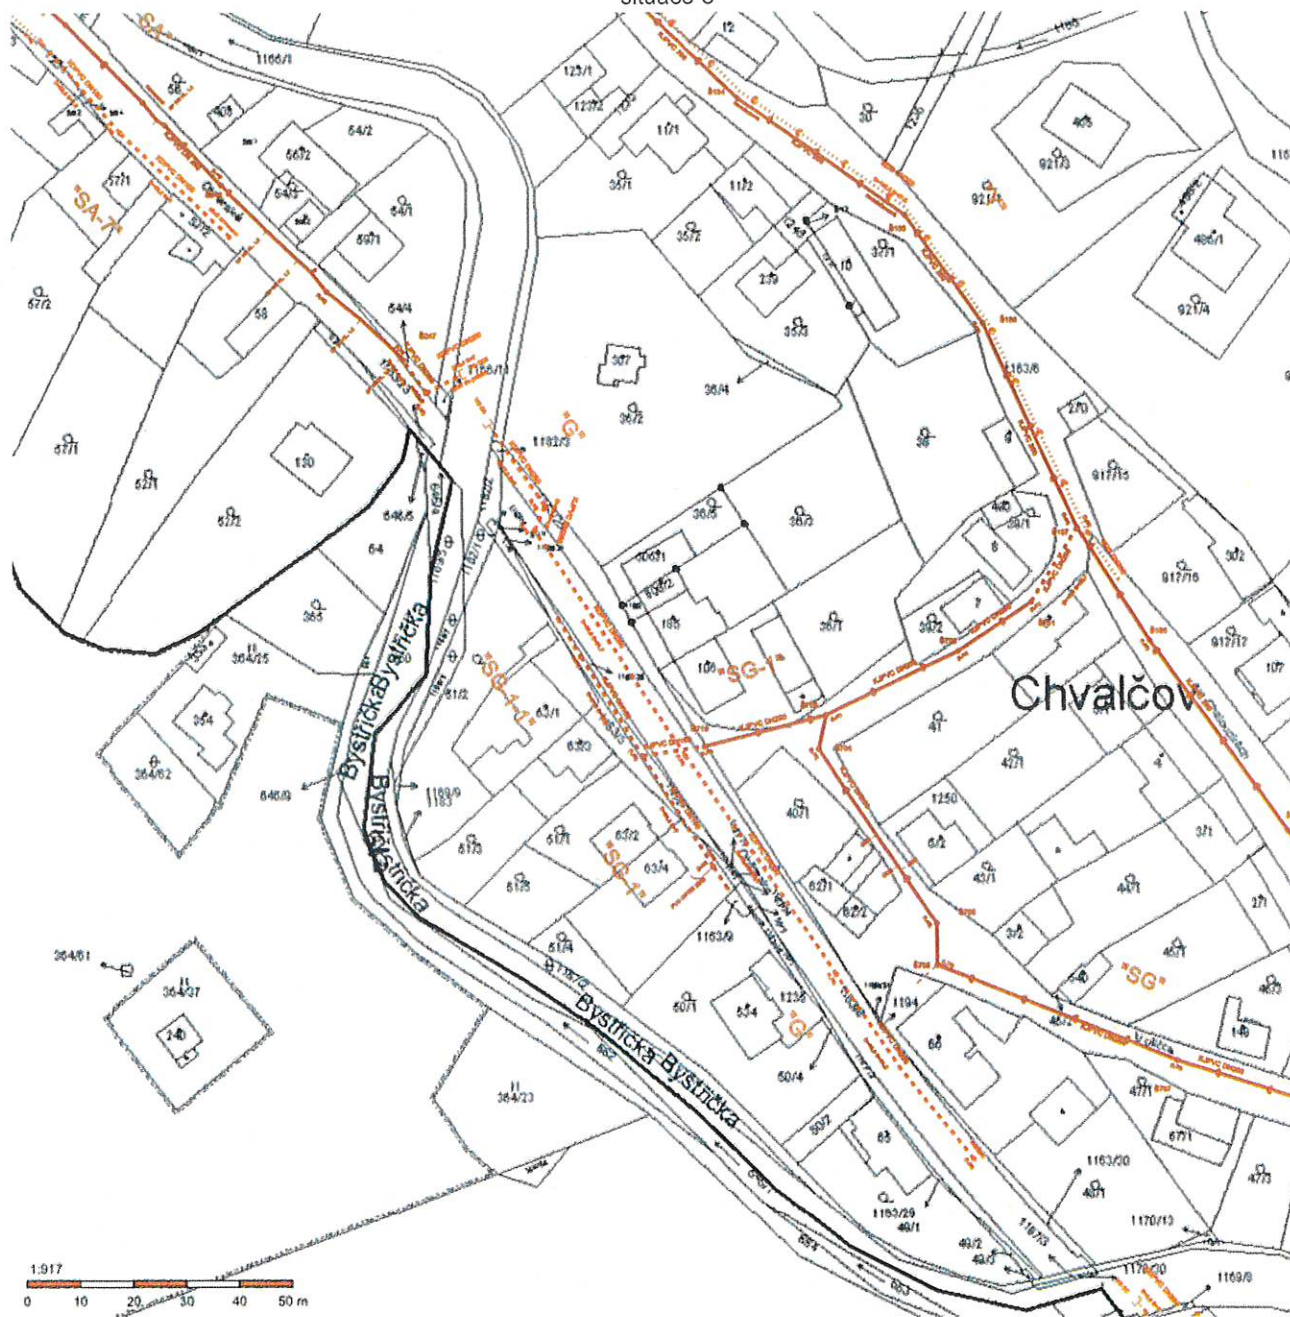

situace 9







situace 12

