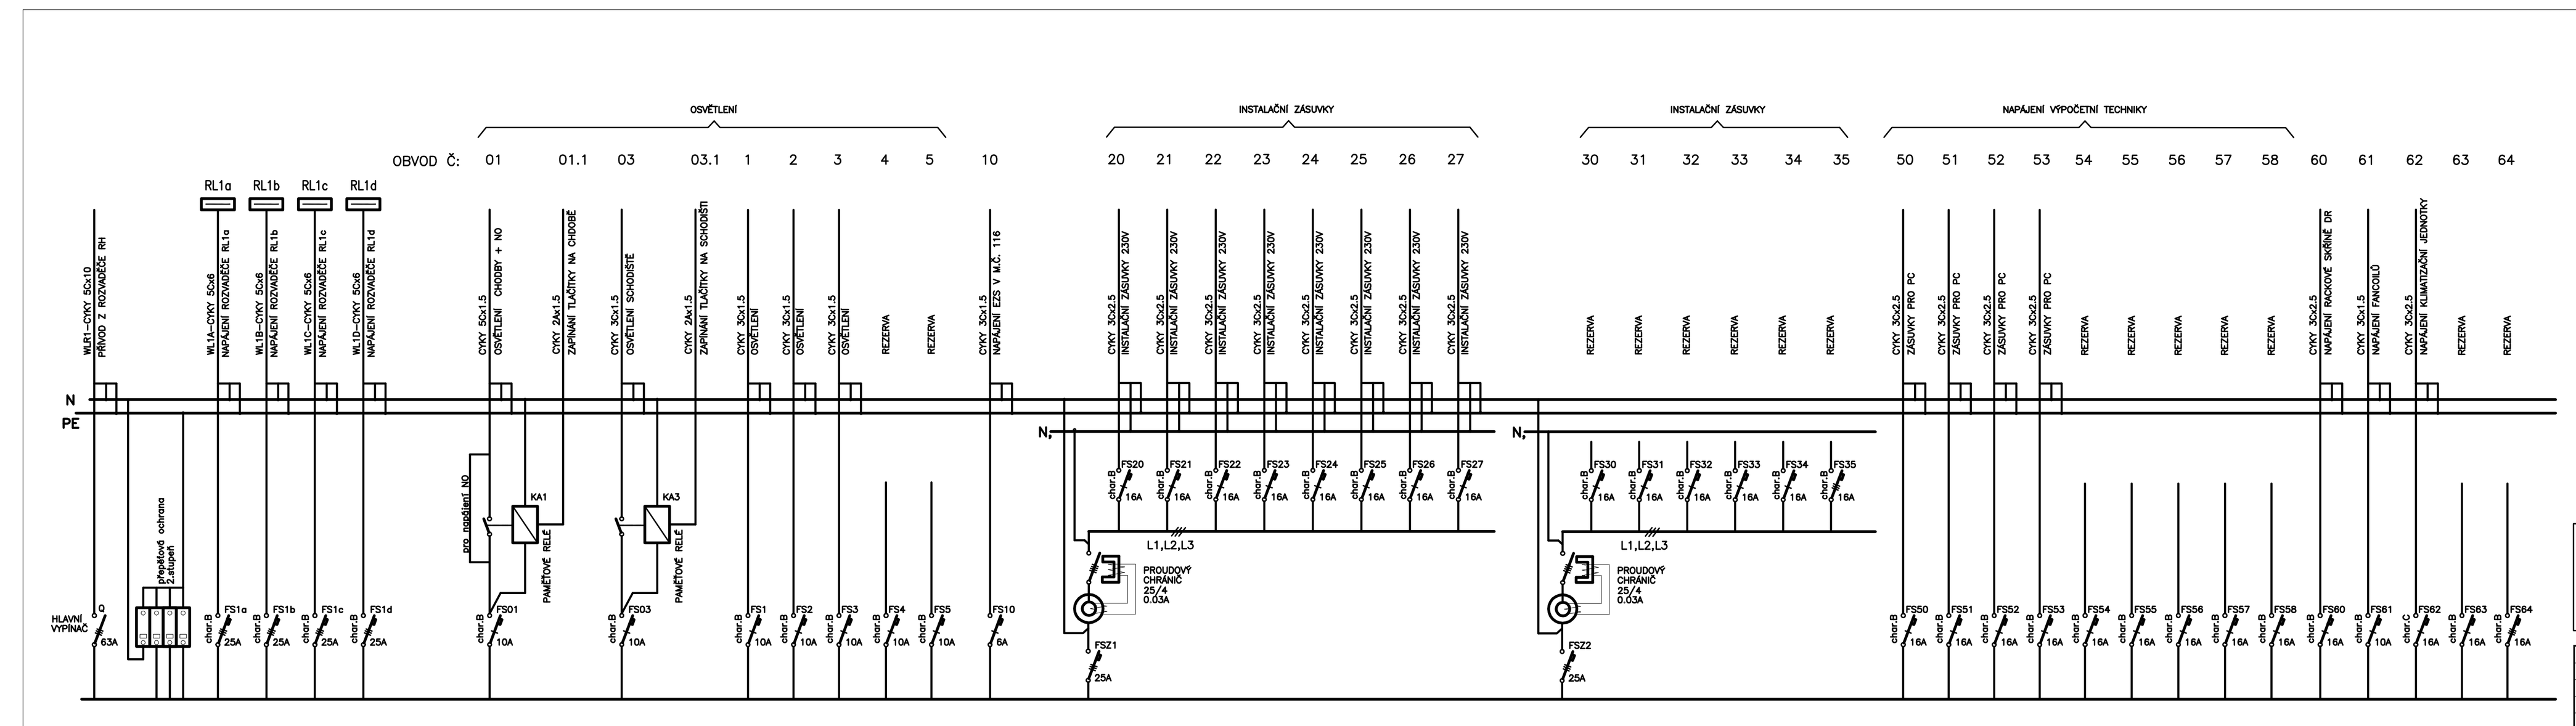

VŠECHNY VÝVODY Z JISTÍCÍCH PRVKŮ ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ HAGER UNIVERS FW
TYP FWB42 PRO 96xTE
ROZMĚR 650x550x161
KRYTÍ IP 44

ROZVODNICE RS1

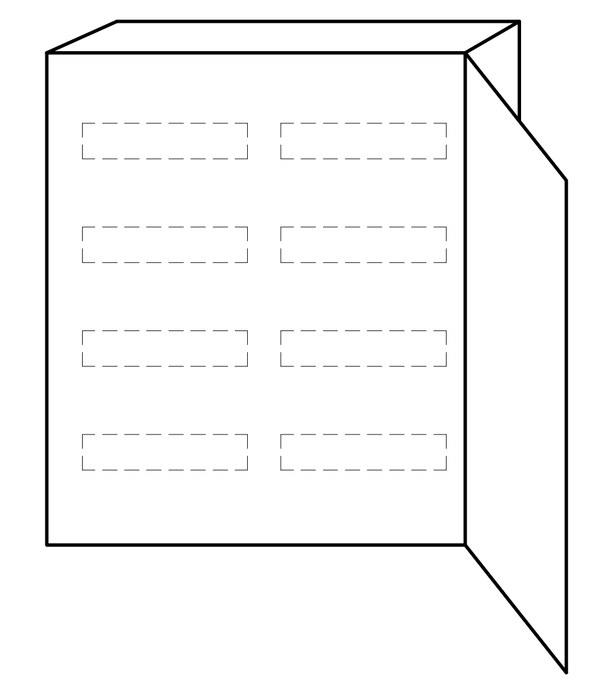

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. TOMÁŠ LABÍK	INTAR
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. KAREL BOUDNÝ	Bezručova 17a, 656 73 Brno
VYPRACOVAL	Ing. KAREL BOUDNÝ	www.intar.cz info@intar.cz
KONTROLA	Ing. PETR SVOBODA	tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173
INVESTOR	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno - Medlánky, 621 00	
MÍSTO STAVBY	Hudcova 70, Brno; areál VÚVel	
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE PAVILONU Č. 3	ZAK.Č.AKCE:	2 0006 031 - 4
	STUPEŇ PD:	DPS
	DATUM:	05/2010
	FORMÁT:	5xA4
ČÁST: F.1.4.g ELEKTROINSTALACE	SOUBOR:	.
NÁZEV VÝKRESU: PATROVÝ ROZVADĚČ RS1	MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO PŘÍLOHY: E-10

RS1

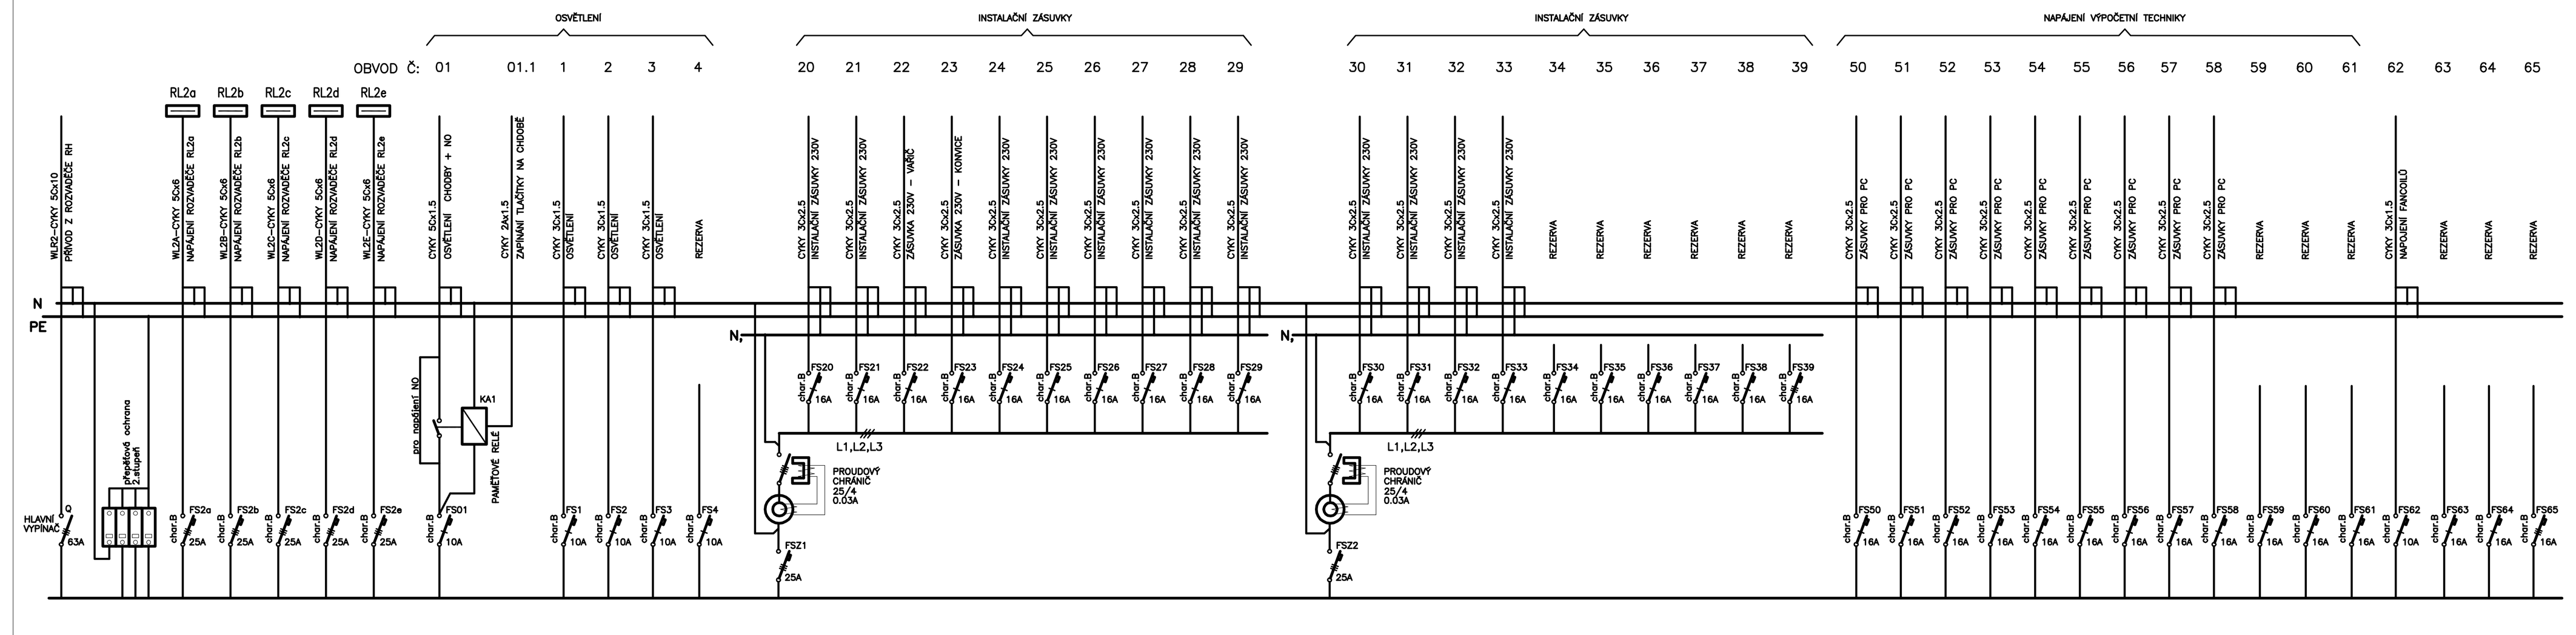

VŠECHNY VÝVODY Z JISTÍCÍCH PRVKŮ ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ HAGER UNIVERS FW
TYP FWB42 PRO 96xTE
ROZMĚR 650x550x161
KRYTÍ IP 44

ROZVODNICE RS2

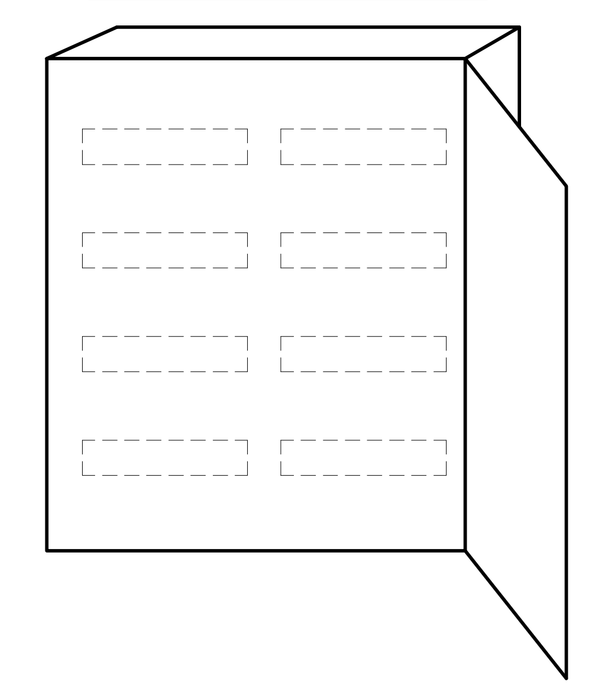

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. TOMÁŠ LABÍK	INTAR
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. KAREL BOUDNÝ	Bezručova 17a, 656 73 Brno
VYPRACOVAL	Ing. KAREL BOUDNÝ	www.intar.cz info@intar.cz
KONTROLA	Ing. PETR SVOBODA	tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173
INVESTOR	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno - Medlánky, 621 00	
MÍSTO STAVBY	Hudcova 70, Brno; areál VÚVel	
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE PAVILONU Č. 3	ZAK.Č.AKCE:	2 0006 031 - 4
	STUPEŇ PD:	DPS
	DATUM:	05/2010
	FORMÁT:	5xA4
ČÁST: F.1.4.g ELEKTROINSTALACE	SOUBOR:	.
NÁZEV VÝKRESU: PATROVÝ ROZVADĚČ RS2	MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO PŘÍLOHY: E-11

RS2

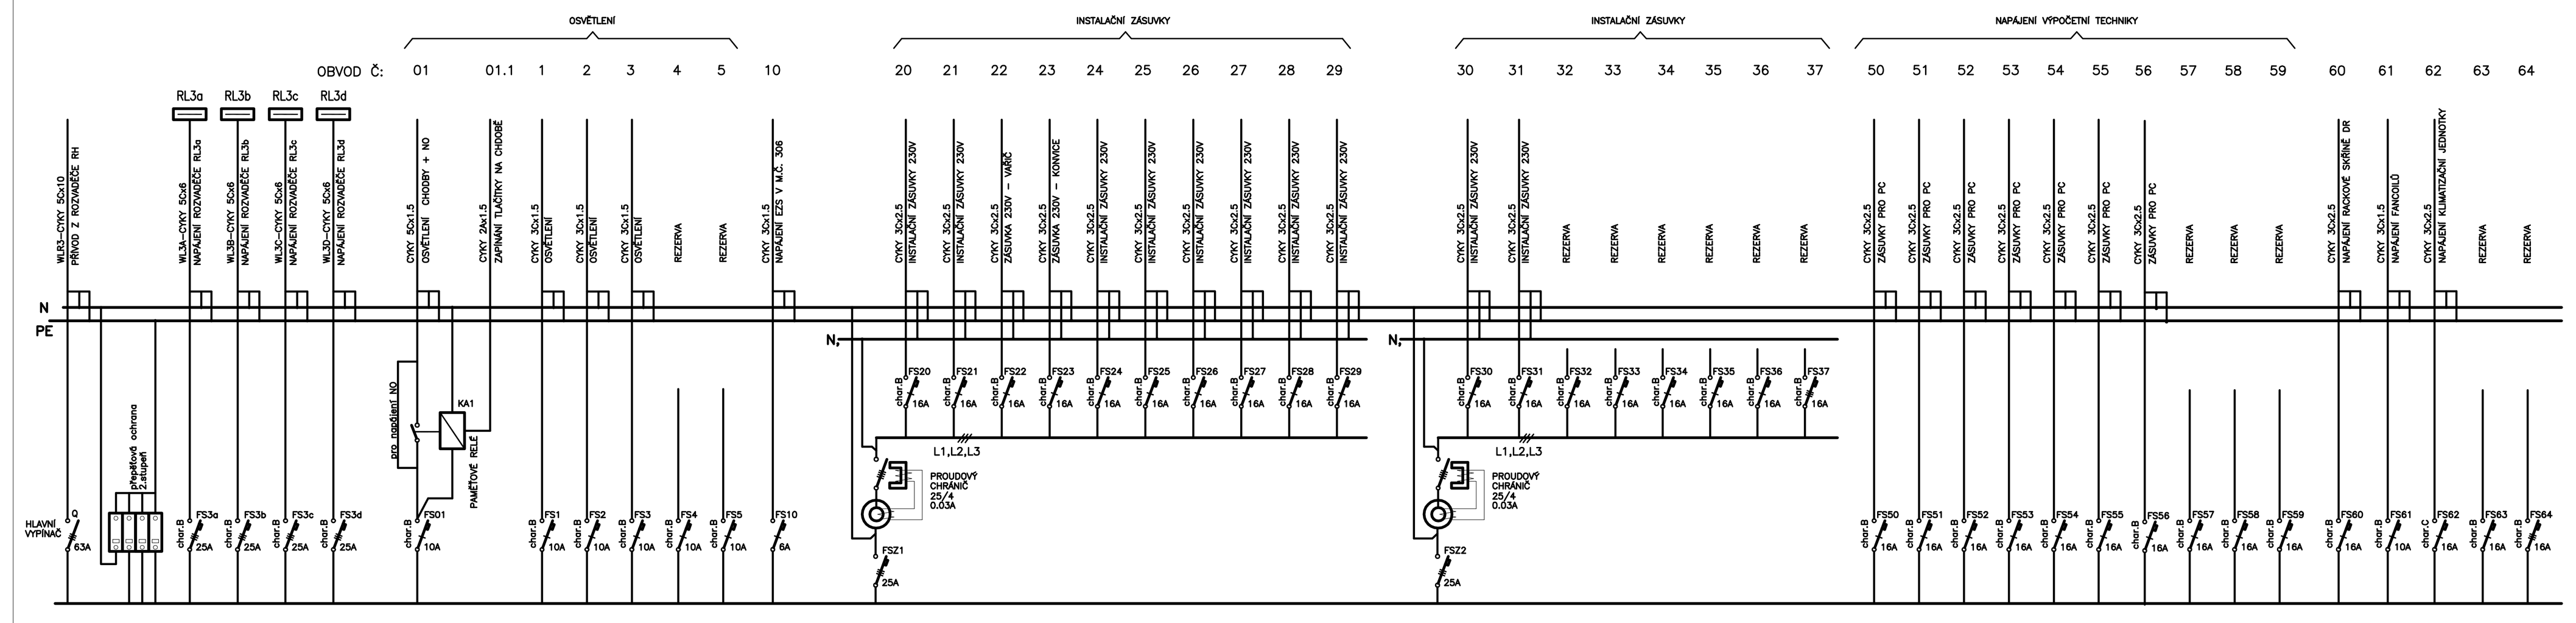

VŠECHNY VÝVODY Z JISTÍCÍCH PRVKŮ ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ HAGER UNIVERS FW
TYP FWB42 PRO 96xTE
ROZMĚR 650x550x161
KRYTÍ IP 44

ROZVODNICE RS3

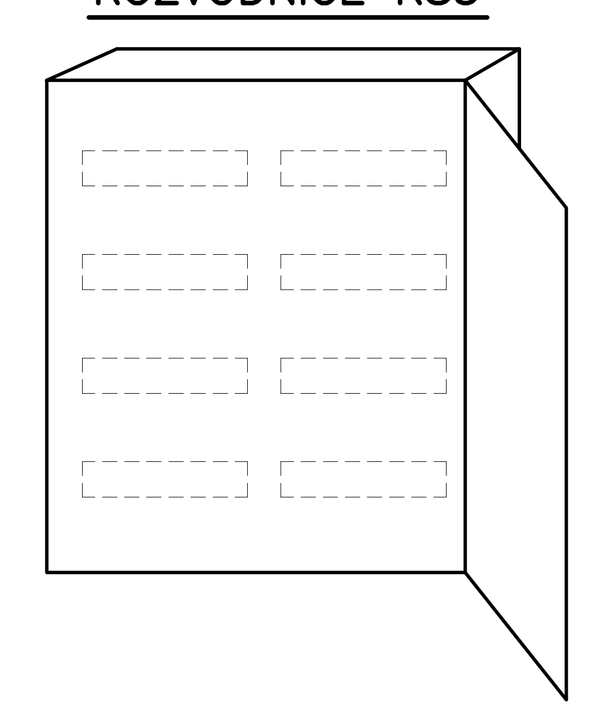

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. TOMÁŠ LABÍK	INTAR
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. KAREL BOUDNÝ	Bezručova 17a, 656 73 Brno
VYPRACOVAL	Ing. KAREL BOUDNÝ	www.intar.cz info@intar.cz
KONTROLA	Ing. PETR SVOBODA	tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173
INVESTOR	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno - Medlánky, 621 00	
MÍSTO STAVBY	Hudcova 70, Brno; areál VÚVel	
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE PAVILONU Č. 3	ZAK.Č.AKCE:	2 0006 031 - 4
	STUPEŇ PD:	DPS
	DATUM:	05/2010
	FORMÁT:	5xA4
ČÁST: F.1.4.g ELEKTROINSTALACE	SOUBOR:	.
NÁZEV VÝKRESU: PATROVÝ ROZVADĚČ RS3	MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO PŘÍLOHY: E-12

RS3

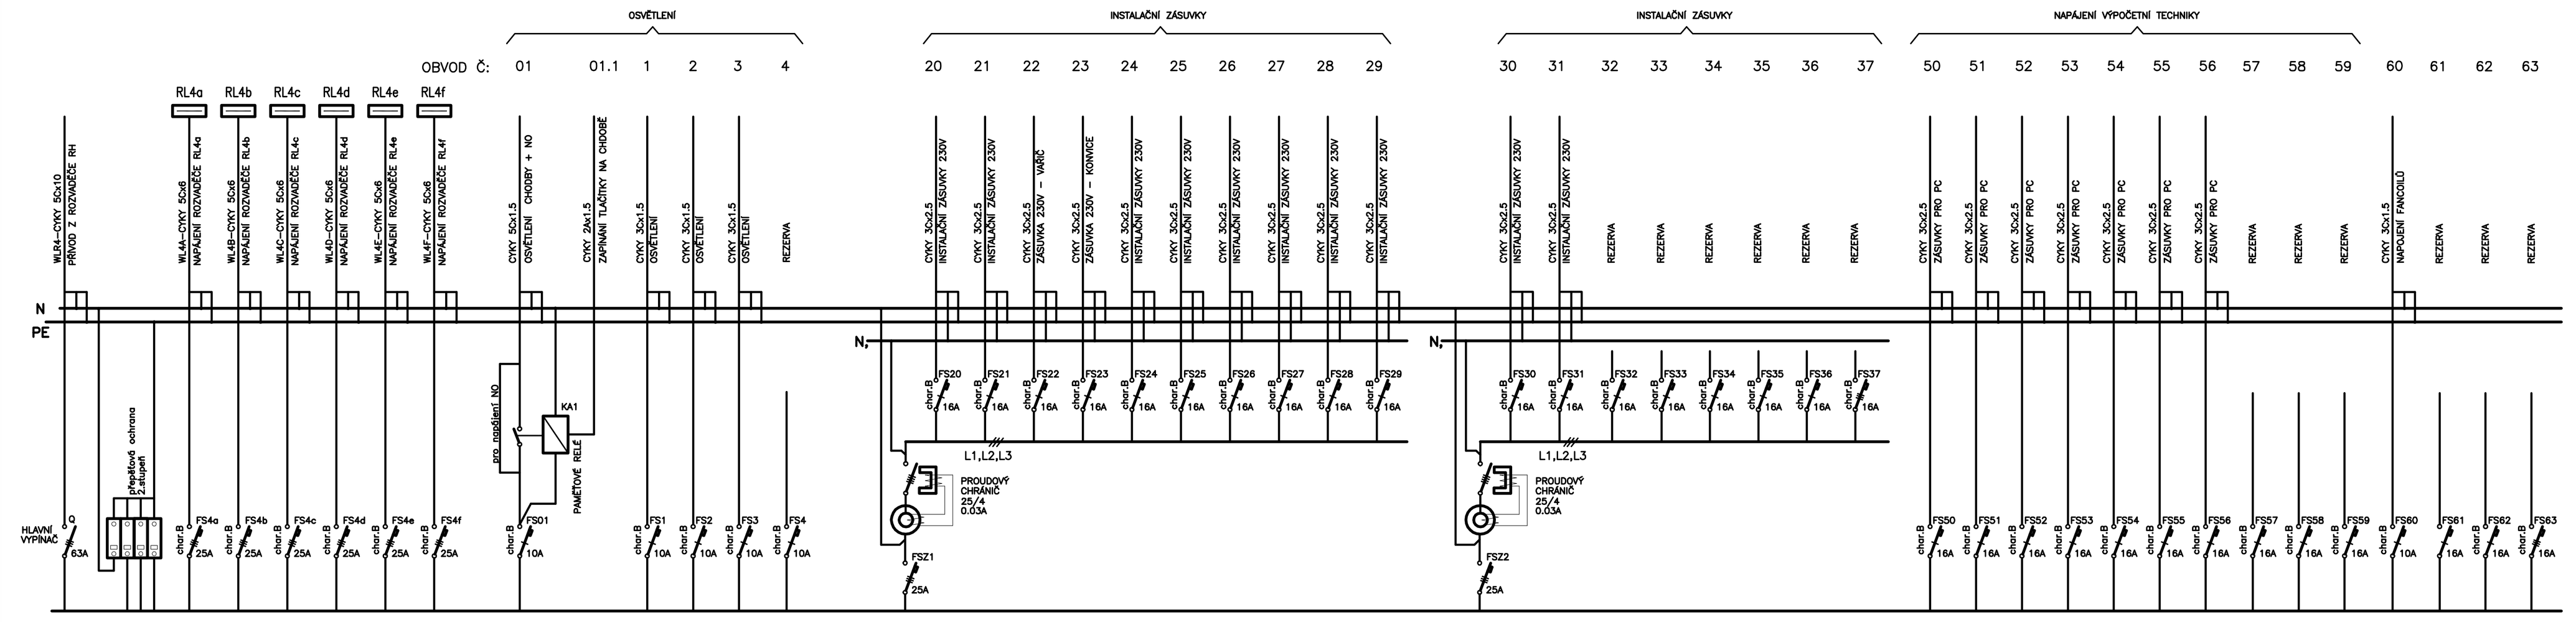

VŠECHNY VÝVODY Z JISTÍCÍCH PRVKŮ ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ HAGER UNIVERS FW
TYP FWB42 PRO 96xTE
ROZMĚR 650x550x161
KRYTÍ IP 44

ROZVODNICE RS4

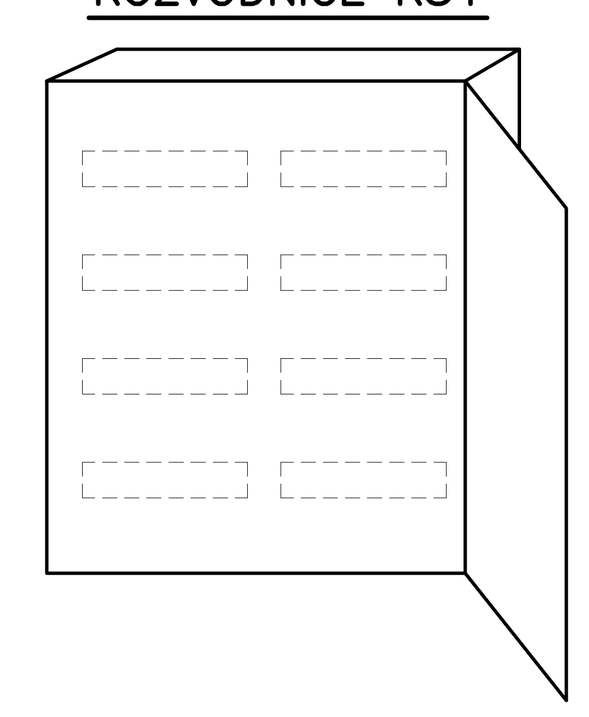

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. TOMÁŠ LABÍK	INTAR
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. KAREL BOUDNÝ	Bezručova 17a, 656 73 Brno
VYPRACOVAL	Ing. KAREL BOUDNÝ	www.intar.cz info@intar.cz
KONTROLA	Ing. PETR SVOBODA	tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173
INVESTOR	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno - Medlánky, 621 00	
MÍSTO STAVBY	Hudcova 70, Brno; areál VÚVel	
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE PAVILONU Č. 3	ZAK.Č.AKCE:	2 0006 031 - 4
	STUPEŇ PD:	DPS
	DATUM:	05/2010
	FORMÁT:	5xA4
ČÁST: F.1.4.g ELEKTROINSTALACE	SOUBOR:	.
NÁZEV VÝKRESU: PATROVÝ ROZVADĚČ RS4	MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO PŘÍLOHY: E-13

RS4

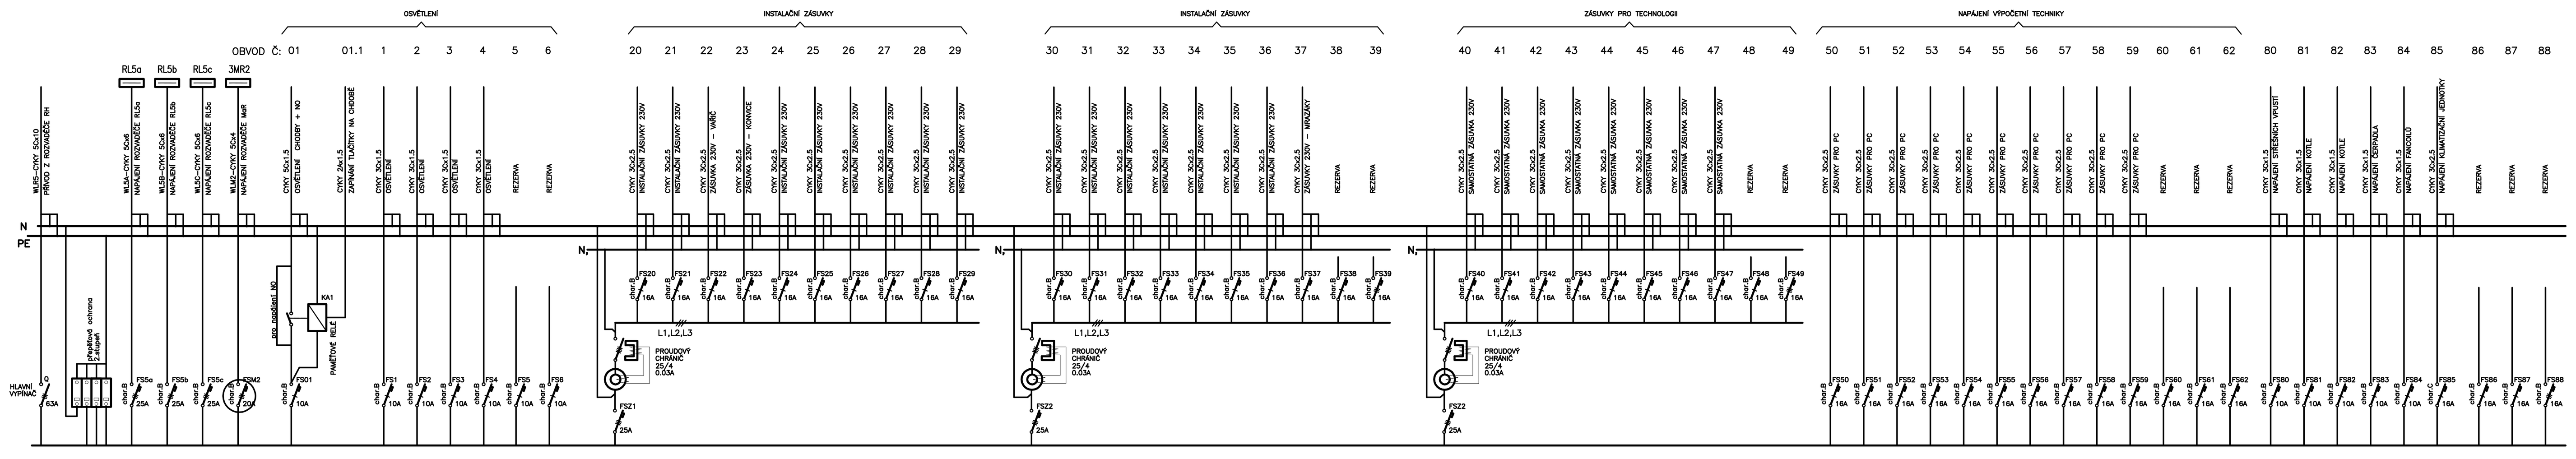

VŠECHNY VÝVODY Z JISTÍCÍCH PRVKŮ ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ HAGER UNIVERS FW
TYP FWB42 PRO 96xTE
ROZMĚR 650x550x161
KRYTÍ IP 44

ROZVODNICE RS5

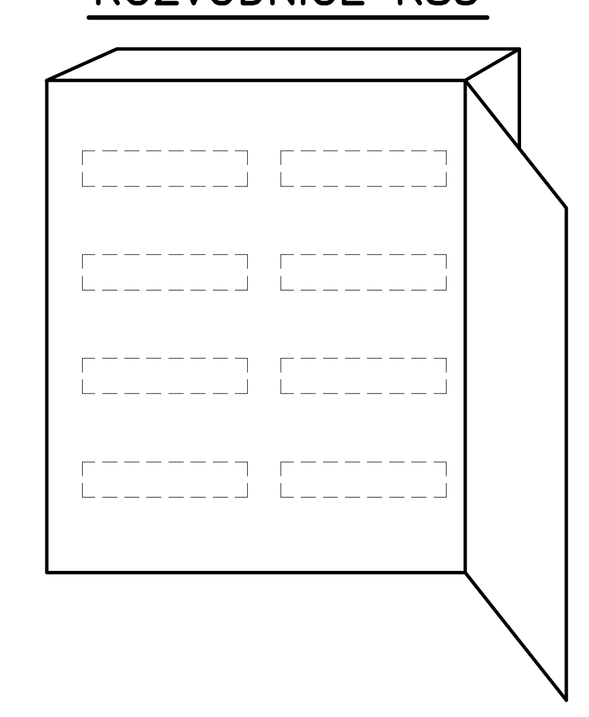

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. TOMÁŠ LABÍK	INTAR
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. KAREL BOUDNÝ	Bezručova 17a, 656 73 Brno
VYPRACOVAL	Ing. KAREL BOUDNÝ	www.intar.cz info@intar.cz
KONTROLA	Ing. PETR SVOBODA	tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173
INVESTOR	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno - Medlánky, 621 00	
MÍSTO STAVBY	Hudcova 70, Brno; areál VÚVel	
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE PAVILONU Č. 3	ZAK.Č.AKCE:	2 0006 031 - 4
	STUPEŇ PD:	DPS
	DATUM:	05/2010
	FORMÁT:	7xA4
ČÁST: F.1.4.g ELEKTROINSTALACE	SOUBOR:	.
NÁZEV VÝKRESU: PATROVÝ ROZVADĚČ RS5	MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO PŘÍLOHY: E-14

RS5