



naše značka  
5003260417  
vyřizuje  
Eva Strnadová  
e-mail  
technici@gasnet.cz  
datum  
27.02.2025

Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951/8  
50003 Hradec Králové

Věc:

**VRÁCENÍ ŽÁDOSTI - Krounka, Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů v ř. km 15,200 -16,600 2/3**

K.ú. - p.č.: Otradov

Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové

Účel stanoviska: Povolení stavby - nevyžadující ÚR/SP

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

VÁMI PŘEDLOŽENOU ŽÁDOST NELZE PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO/STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ/REALIZACE PROZATÍM ODSOUHLASIT S NÁSLEDUJÍCÍM ODŮVODNĚNÍM:

\* V této žádosti nesouhlasí předložená výkresová dokumentace se zájmovým územím Vámi označeným při zadávání elektronické žádosti na portálu "Distribuce plynu online".

Pro zpracování zadejte novou žádost přes naše webové stránky: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko> a do příloh vložte situaci shodnou s polygonem.

Novou (doplněnou) žádost opětovně zaevidujte přes naše webové stránky <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

**GasNet Služby, s.r.o.**

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

**Zápis do obchodního rejstříku:** Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

**Certificate of incorporation:** Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003260417 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hudc'.

GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Eva Strnadová  
Technik externích požadavků-Čechy  
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

**Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003260417 ze dne 27.02.2025.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové. K.ú.: Otradov.

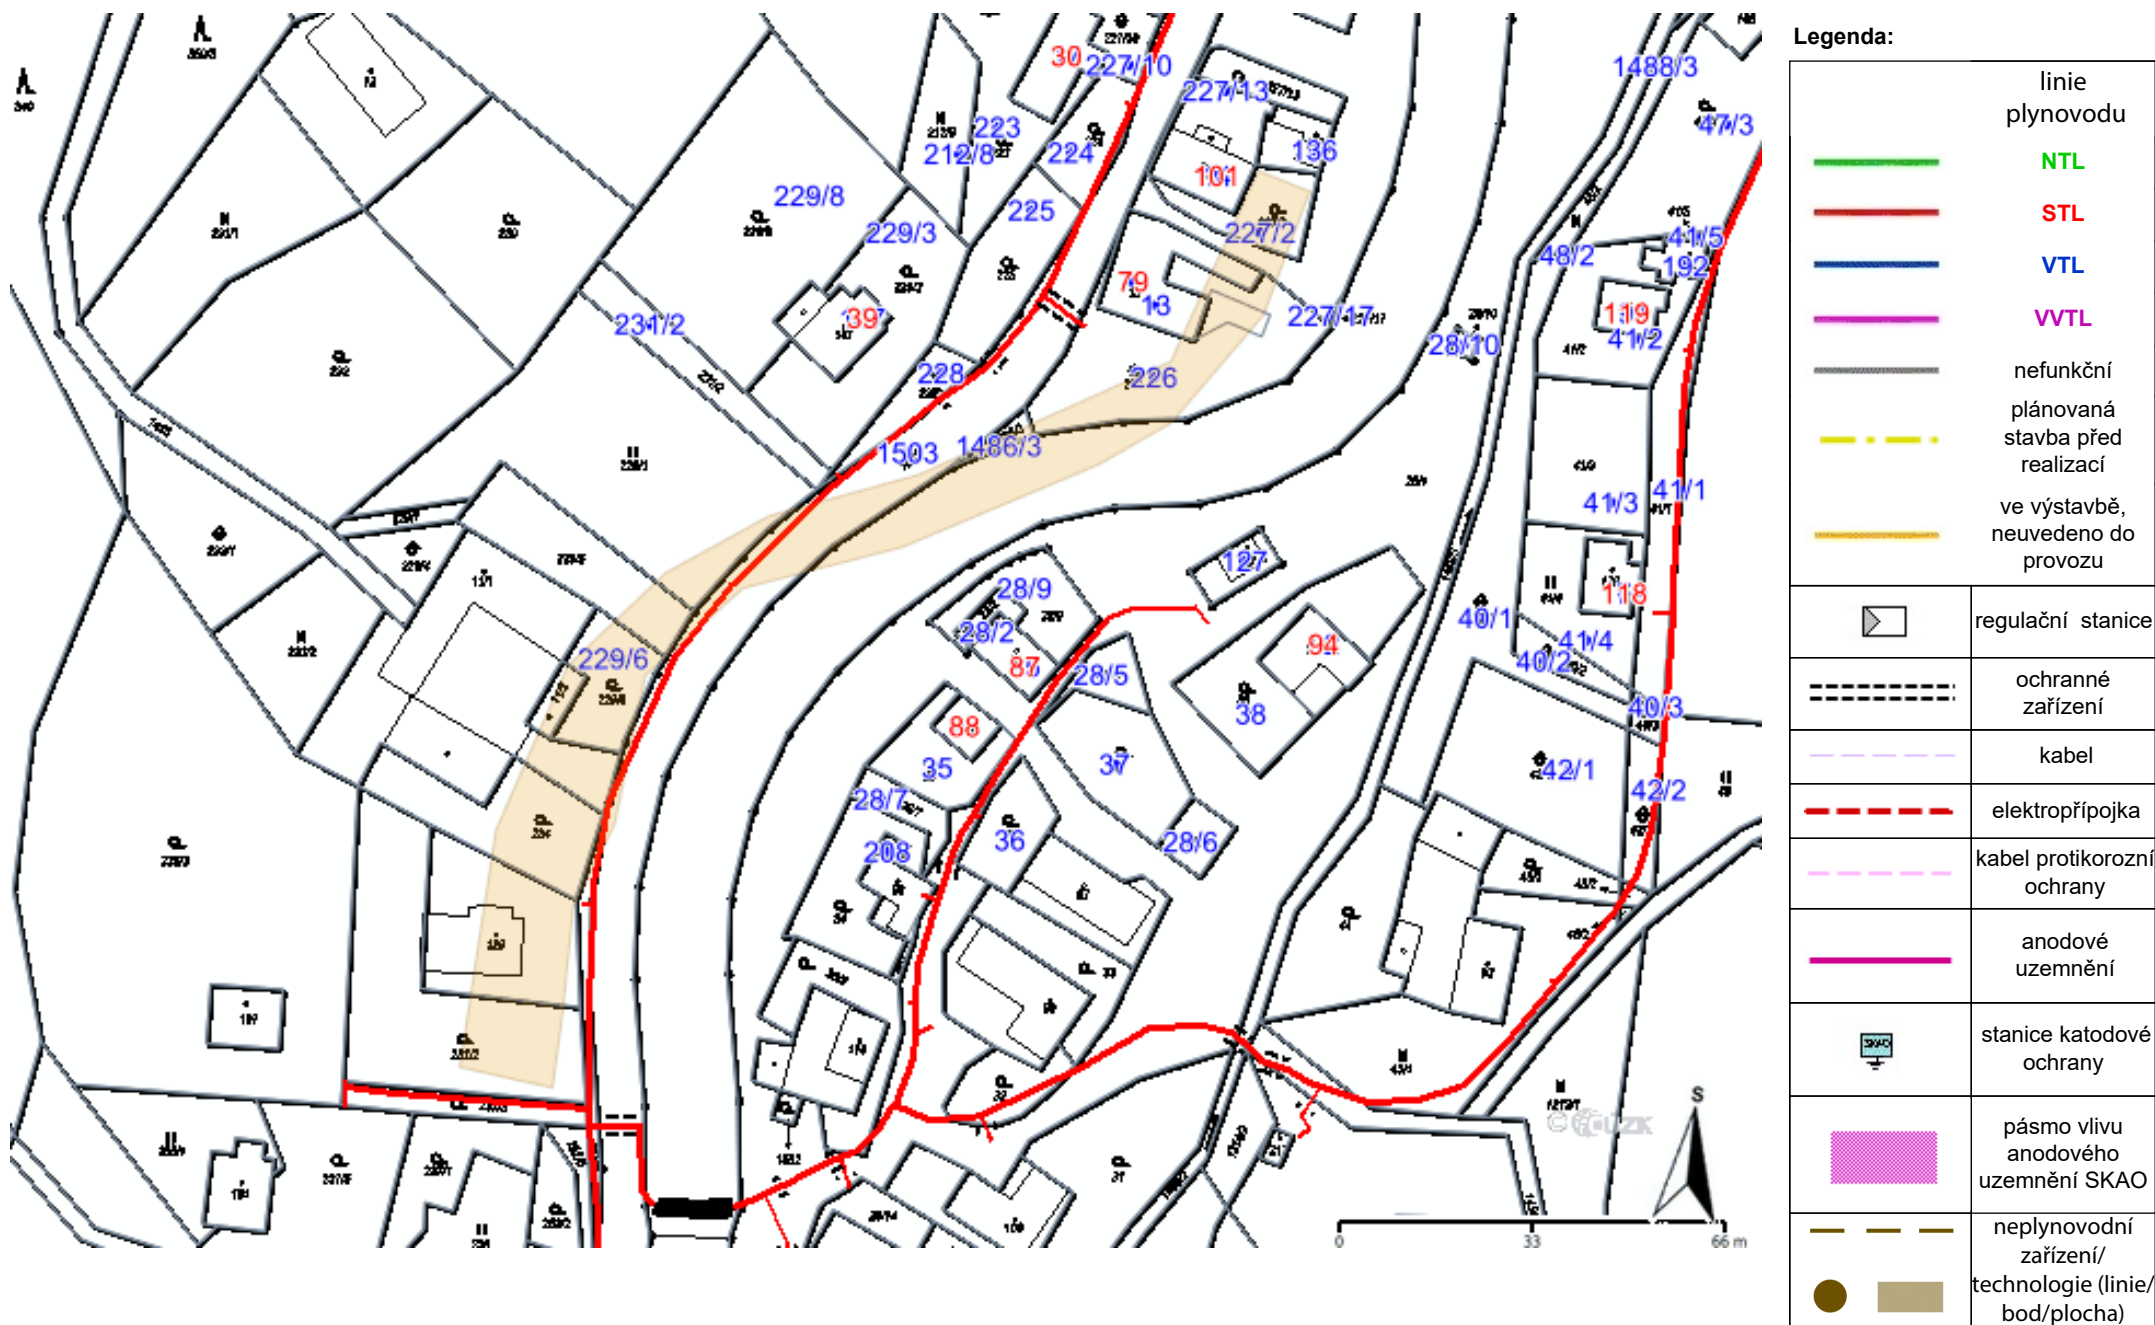



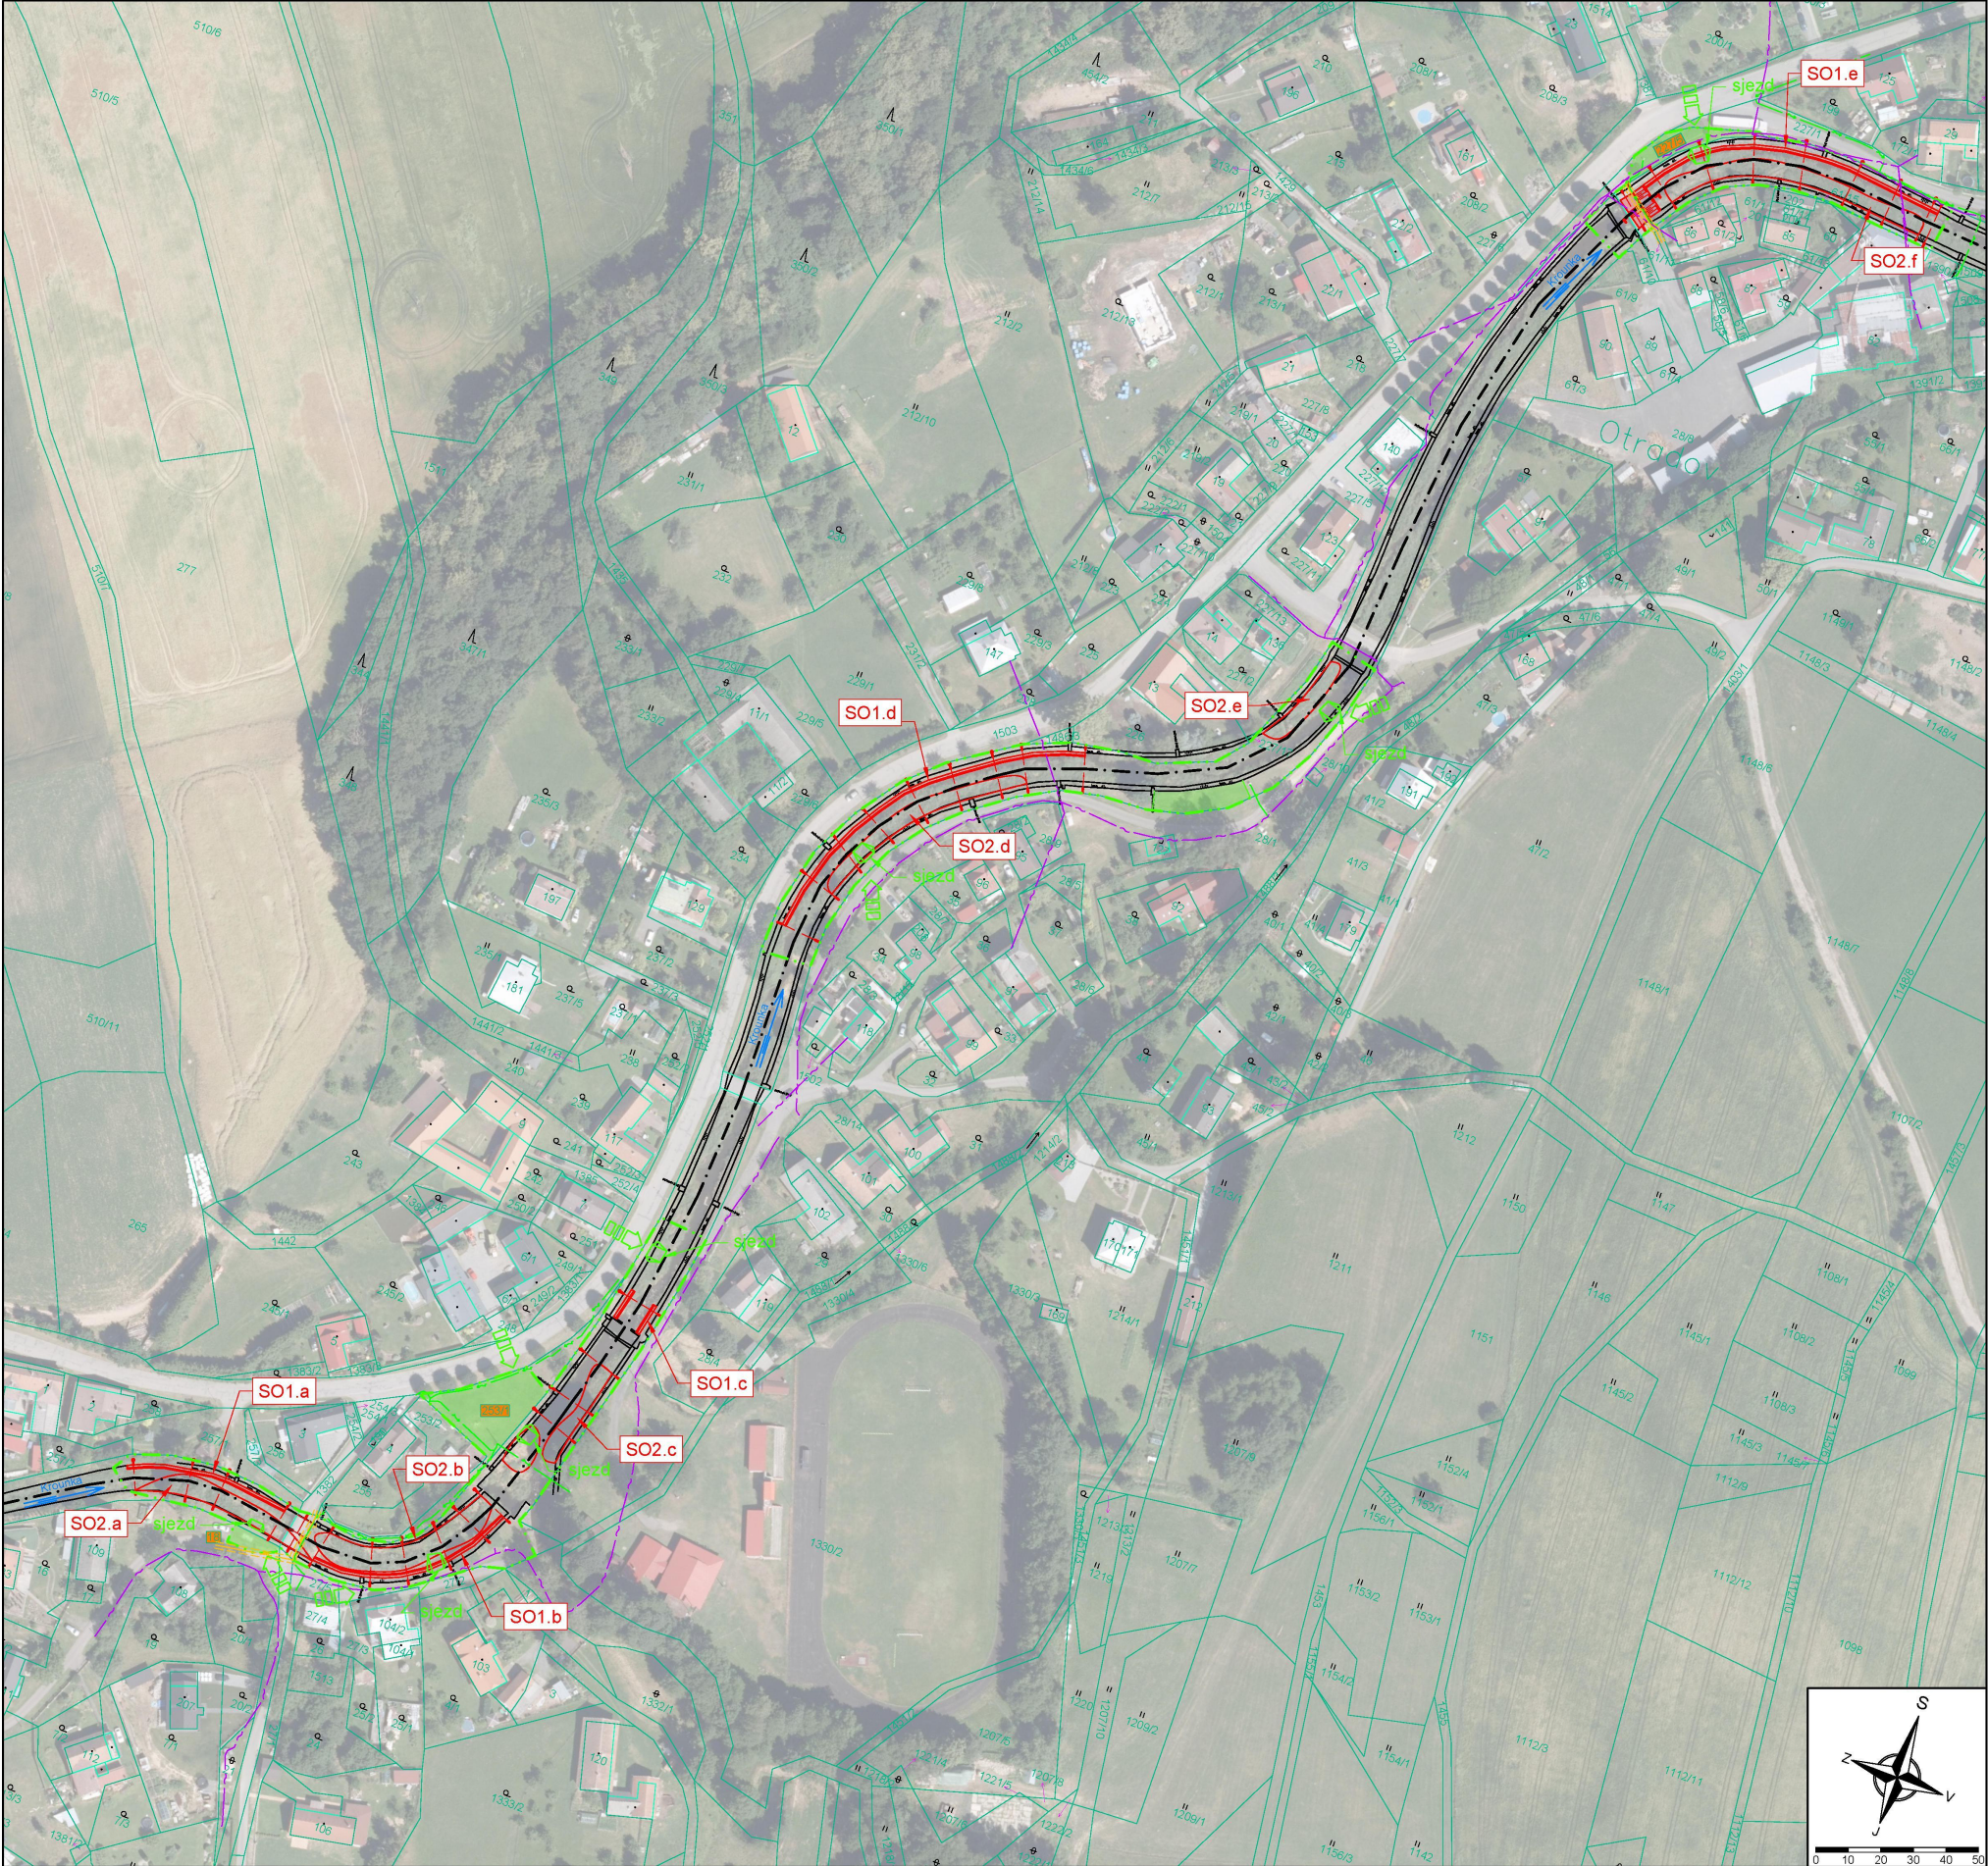

- Legenda:**
- ndvrtový stav
  - stávající stav
  - katastr nemovitostí
  - katastr nemovitostí vnitřní kresba
  - hranice staveniště
  - zařízení staveniště
  - podzemní vedení NN, do 1 kW
  - sdílovací kabel, nadzemní
  - plynovod STL
  - plynovod STL - ochranné pásmo
  - zařízení staveniště
  - vjezd na staveniště

**Poznámky:**  
Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační. Zhotovitel provede vytyčení a navrtne příslušná opatření proti poškození v souladu s podmínkami správců sítí viz příloha E dokladová část.  
SO1 - obnova opevnění koryta  
SO2 - odstranění nánosů

Kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech.  
Souřadný systém S-JTSK, výškový systém B.p.v.

Ved. odd. proj.	Ing. P. Vávra	Autor, inženýr	Ing. S. Winkler
Vypracoval	Ing. S. Winkler	Zodp. proj.	Ing. S. Winkler
Kraj: Pardubický	Obec: Otradov	K.Ú.: Otradov (716626)	
Investor: Povodí Labe, státní podnik			
Název akce:			
Krounka, Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů v ř.km 15,200 - 16,600			
Obsah:			
Koordinační situace			
Datum: leden 2025			
Formát: A1			
Stupeň dok.: DPS			
Pořadové číslo: 3738			
Č. přílohy: C.2			
Měřítko: 1:1000			