naše značka
5002896477

vyřizuje
Eva Strnadová

datum
05.10.2023

Povodí Moravy, s.p.
U dětského domova 263/4
77900 Olomouc

Věc:
Ostrovský potok, Ostrov – těžba nánosů a úprava toku

K.ú. - p.č.: Ostrov u Lanškrouna

Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc

Účel stanoviska: Povolení stavby - nevyžadující ÚR/SP

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ):

- STL plynovody OCEL DN 40, DN 50, PE d 50, d 63, d 90 + STL přípojky

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.
Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

- V ochranném pásmu plynárenského zařízení a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány stavební objekty dle ČSN EN 12007, TPG 70204, odst. 14.5., 14.6., tzn. např. budovy, přístřešky, oplocení (sloupky, podezdívky), opěrné zdi, a dále palisády, propustky, vpusti, svislé dopravní značení, apod; PZ musí být volně přístupné.

Pro čištění vodotečí požadujeme dodržet tyto podmínky:

- Před zahájením stavby je nutné provést vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ).
- Vyčištěním koryta vodního toku nesmí dojít ke snížení krytí PZ.
- Je vyloučeno použití těžké mechanizace.
- Při čištění nesmí dojít k přemístění nebo poškození nadzemních částí plynovodů (orientační sloupky, trasové uzávěry).
- V případě odkrytí plynovodu kontaktujte pracovníka, který prováděl vytyčení PZ.
- Pálení hořlavého odpadu (trávy, náletových dřevin atd.) požadujeme provádět alespoň 10 m od PZ.

Výsadba stromů:

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 1 m na obě strany, měřeno od obrysu kořenového balu k obrysu PZ.
Zatravnění, okrasné trávy a trvalky bez omezení.

Kácení stromů:

- Při odstranění stromů nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Při případném dolování pařezu lze v ochranném pásmu plynovodu - 1m od okraje plynovodu vykonávat zemní práce pouze ručně. Zasahují-li kořeny pod plynovod, je třeba je obnažit a přerušit, aby nedošlo k posunu plynovodního vedení.

Výsadba stromů:

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 1 m na obě strany, měřeno od obrysu kořenového balu k obrysu PZ.
Zatravnění, okrasné trávy a trvalky bez omezení.

Kácení stromů:

- Při odstranění stromů nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Při případném dolování pařezu lze v ochranném pásmu plynovodu - 1m od okraje plynovodu vykonávat zemní práce pouze ručně. Zasahují-li kořeny pod plynovod, je třeba je obnažit a přerušit, aby nedošlo k posunu plynovodního vedení.

Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek.

Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.

Info a následné stanovisko k přeložce: https://dpo.gasnet.cz/zadost

Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, se stavbou "Ostrovský potok, Ostrov – těžba nánosů a úprava toku" souhlasíme.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2)Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002896477 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Eva Strnadová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
EVA.STRNADOVA@GASNET.CZ

Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002896477 ze dne 05.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna.

Legenda:

(zelená/červená/modrá/fialová linie)	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu	(černá čárkovaná linie)	ochranné zařízení	(hnědá čárkovaná linie, bod, plocha)	neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)
		(růžová čárkovaná linie)	kabel protikorozní ochrany		
		(světle fialová čárkovaná linie)	kabel		
(šedá linie)	nefunkční	(červená čárkovaná linie)	elektropřípojka	(purpurová linie)	anodové uzemnění
(žlutá čerchovaná linie)	plánovaná stavba před realizací			SKAO	stanice katodové ochrany
(žlutá linie)	výstavba	(symbol)	regulační stanice	(růžová šrafovaná plocha)	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002896477 ze dne 05.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna.

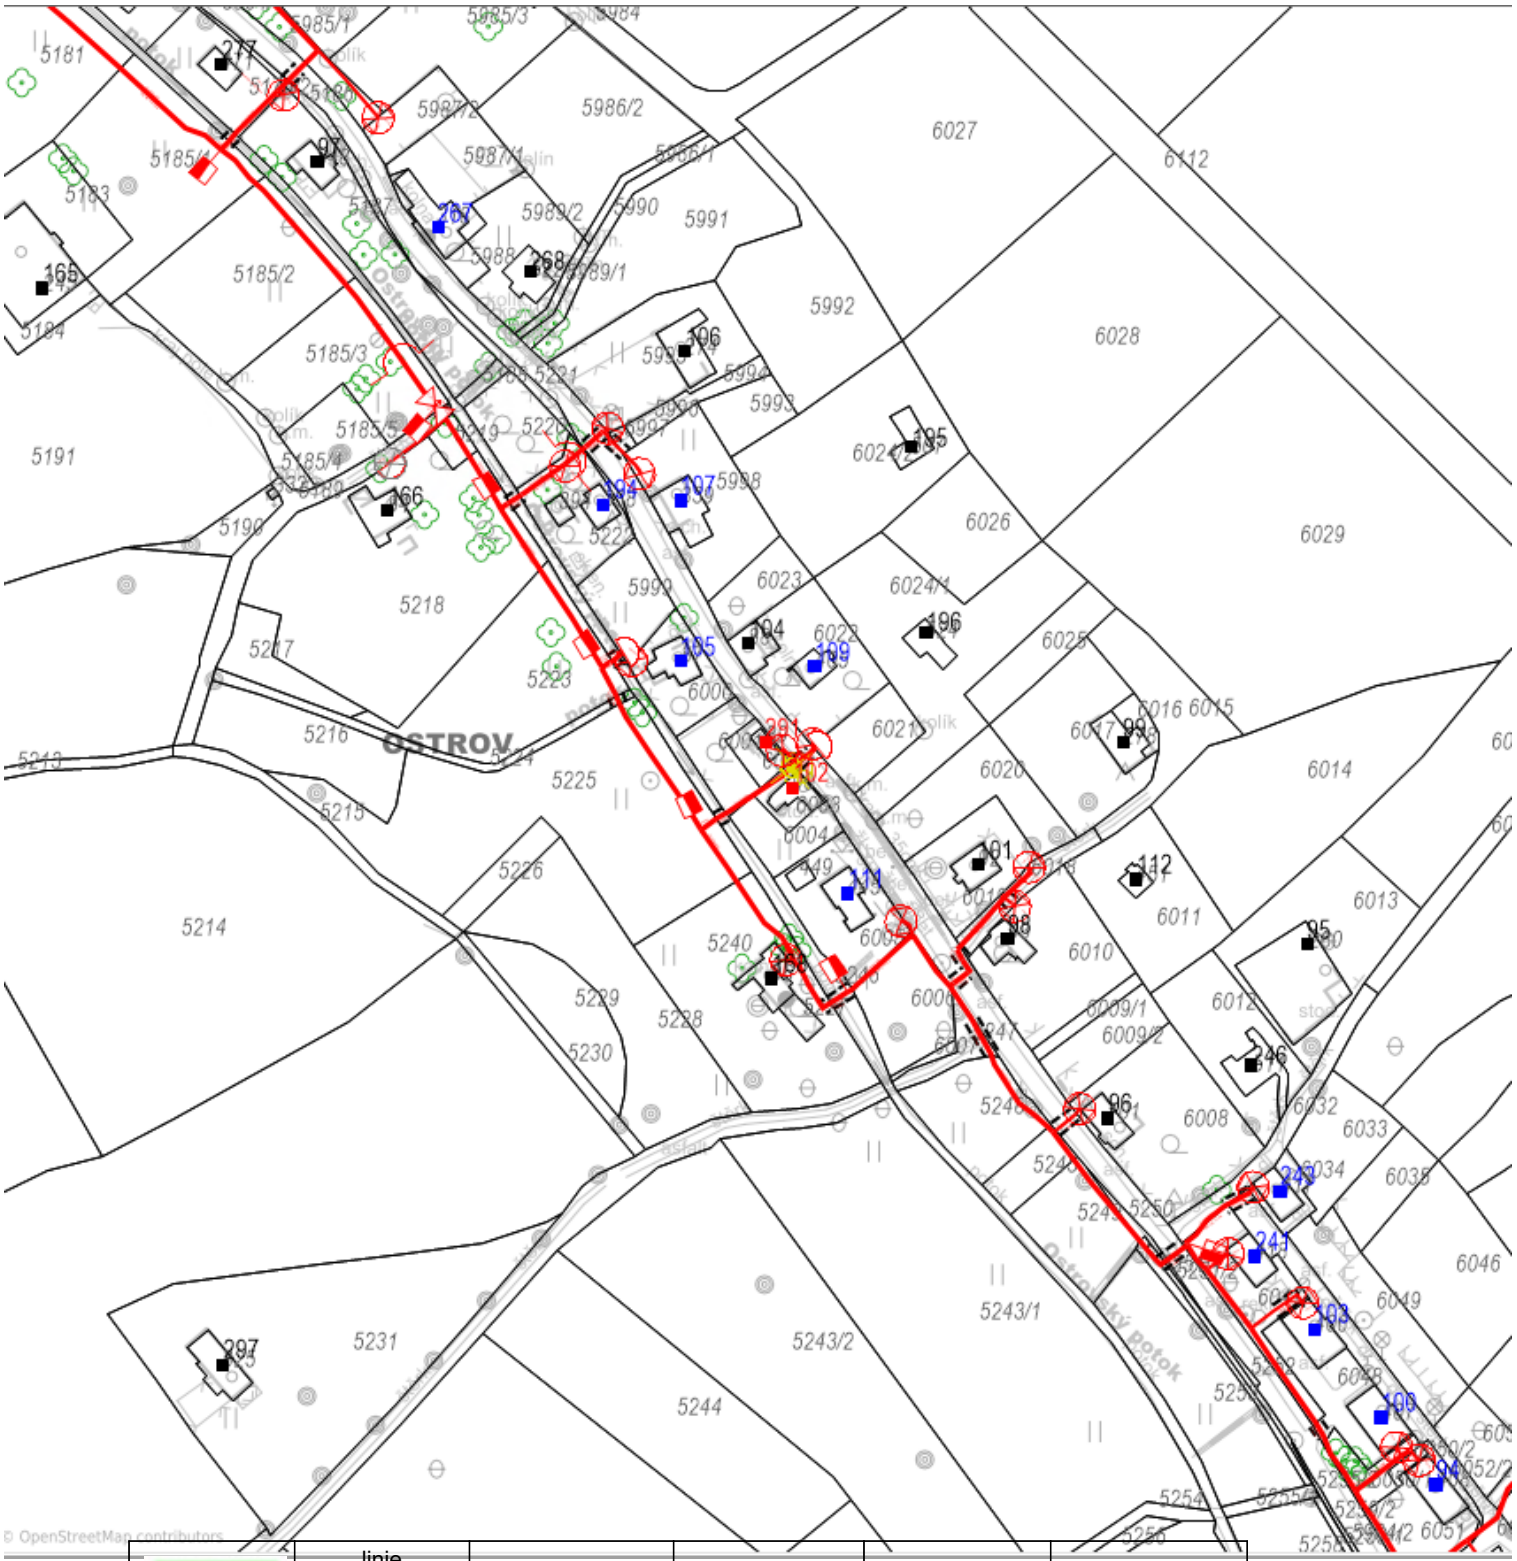

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení kabel protikorozní ochrany		neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)
			kabel		
	nefunkční		elektropřípojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací				stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002896477 ze dne 05.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna.

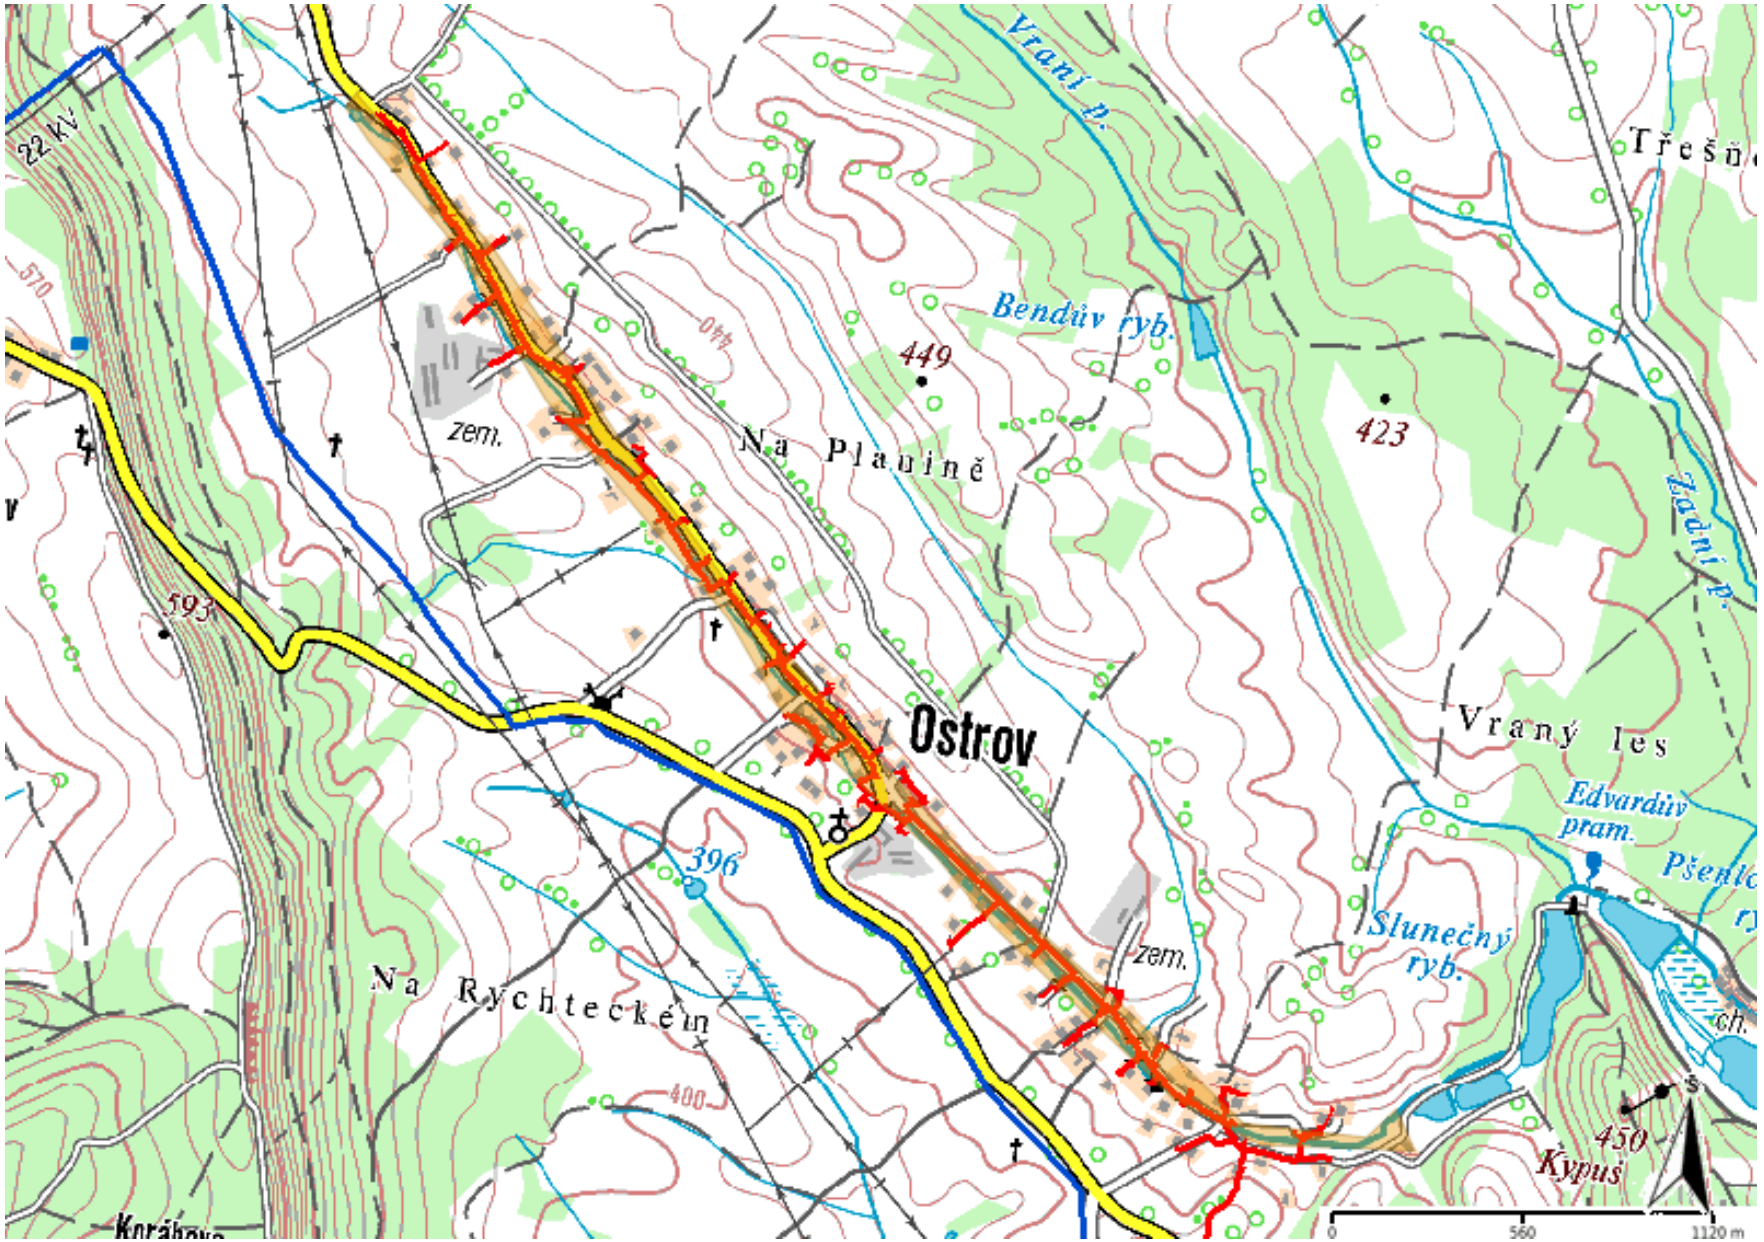

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002896477 ze dne 05.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna.

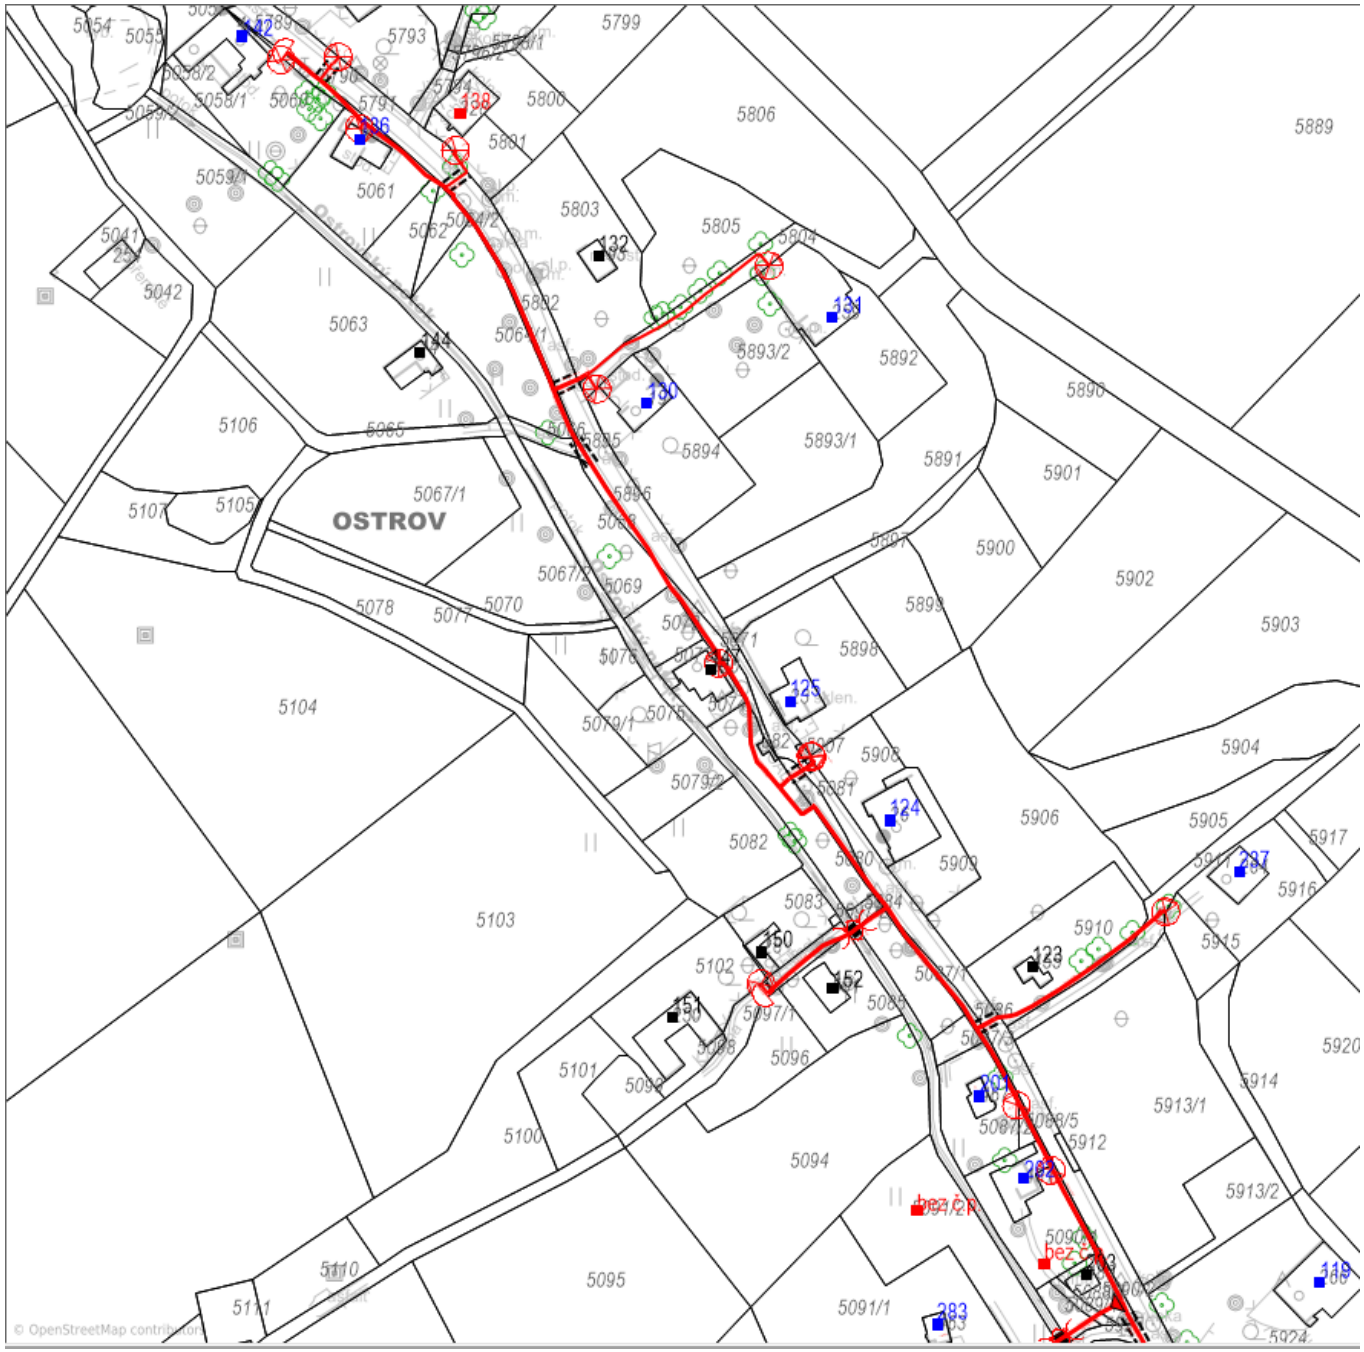

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002896477 ze dne 05.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna.

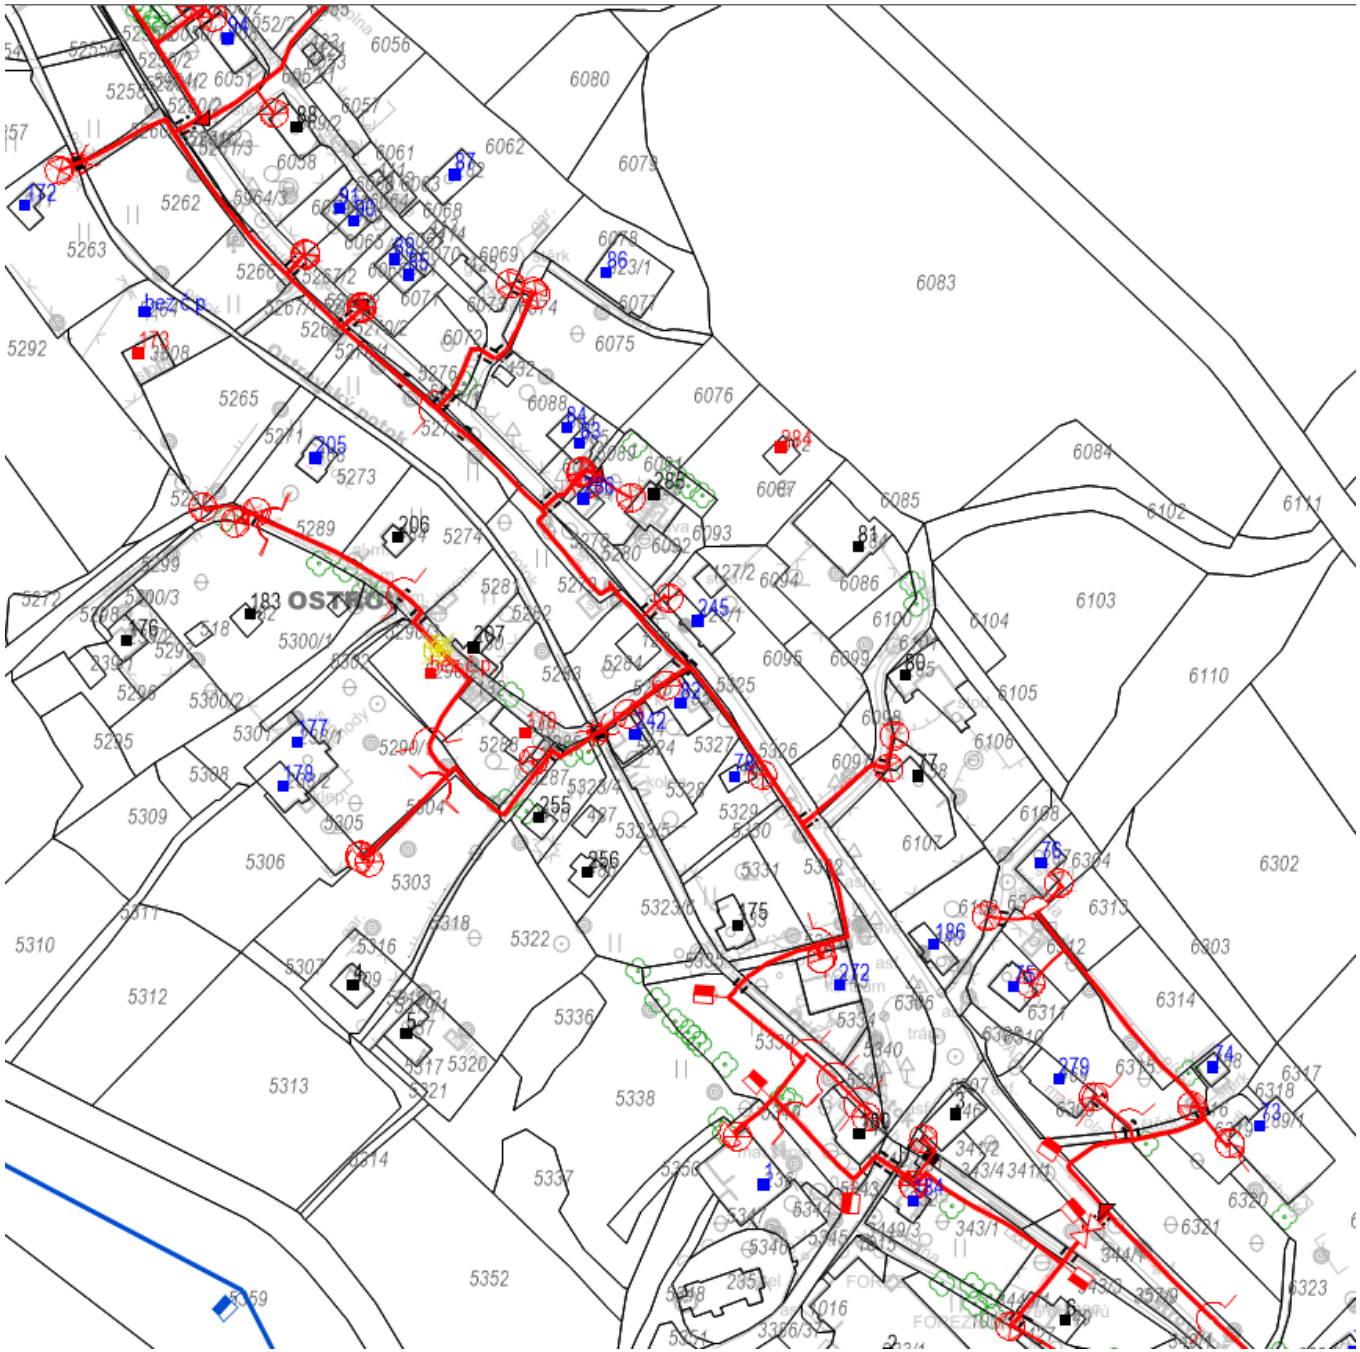

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002896477 ze dne 05.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna.

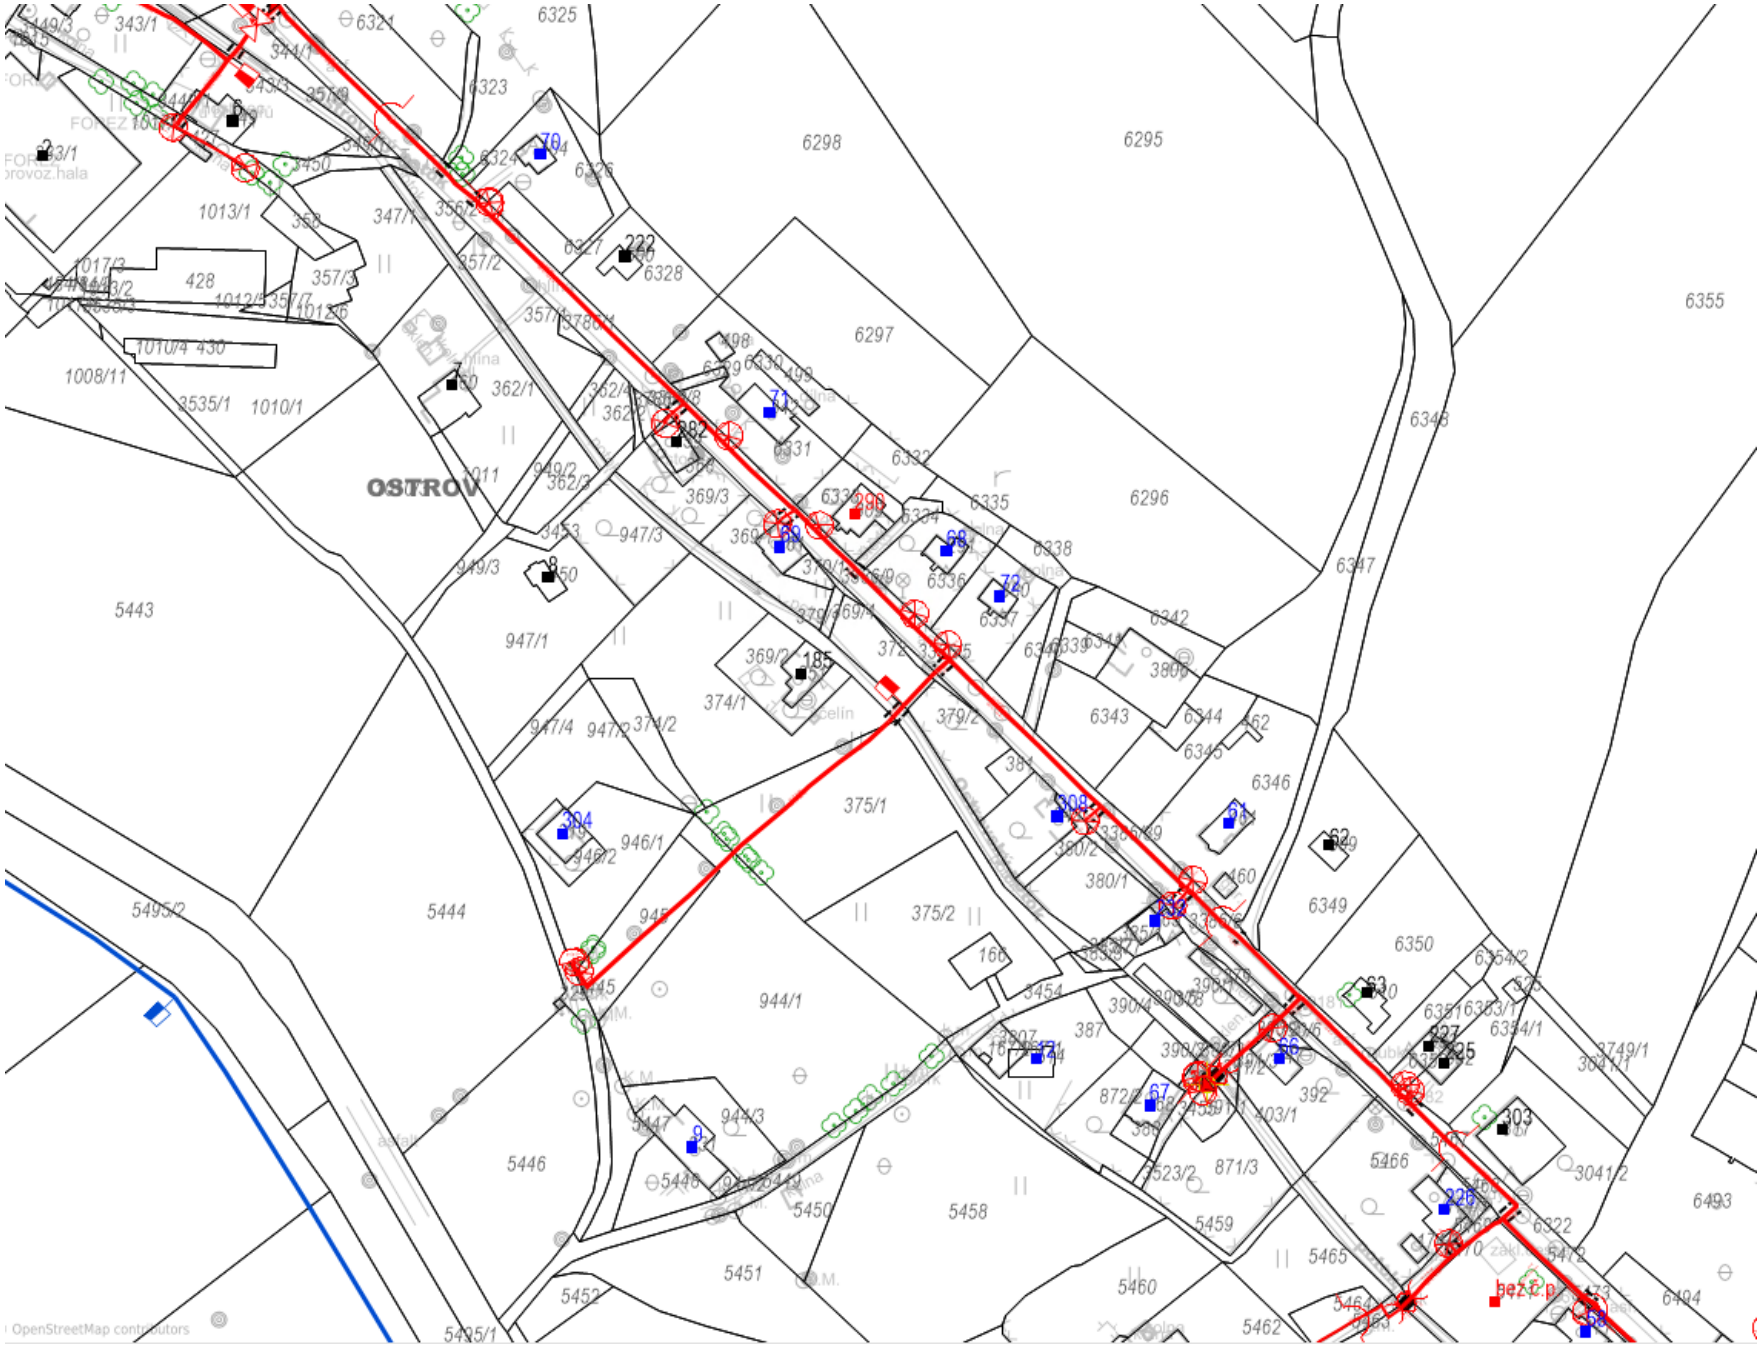

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002896477 ze dne 05.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna.

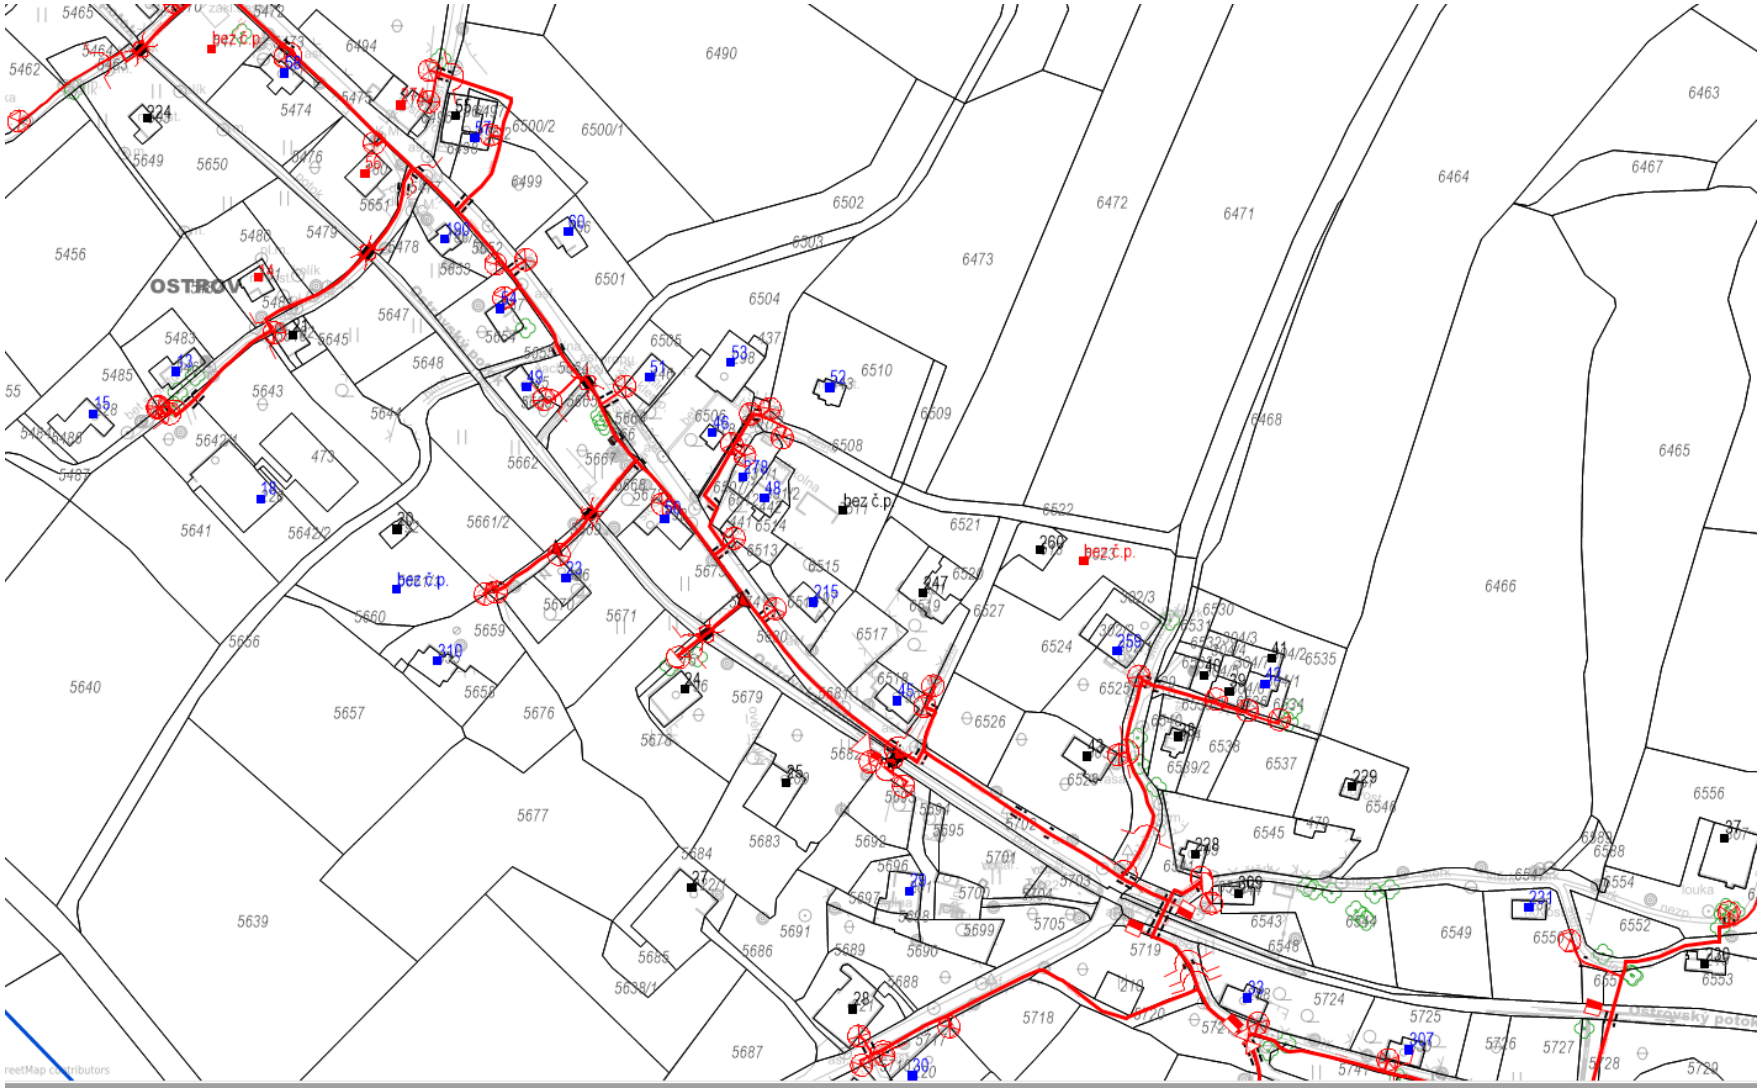

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002896477 ze dne 05.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna.

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002896477 ze dne 05.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna.

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002896477 ze dne 05.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna.

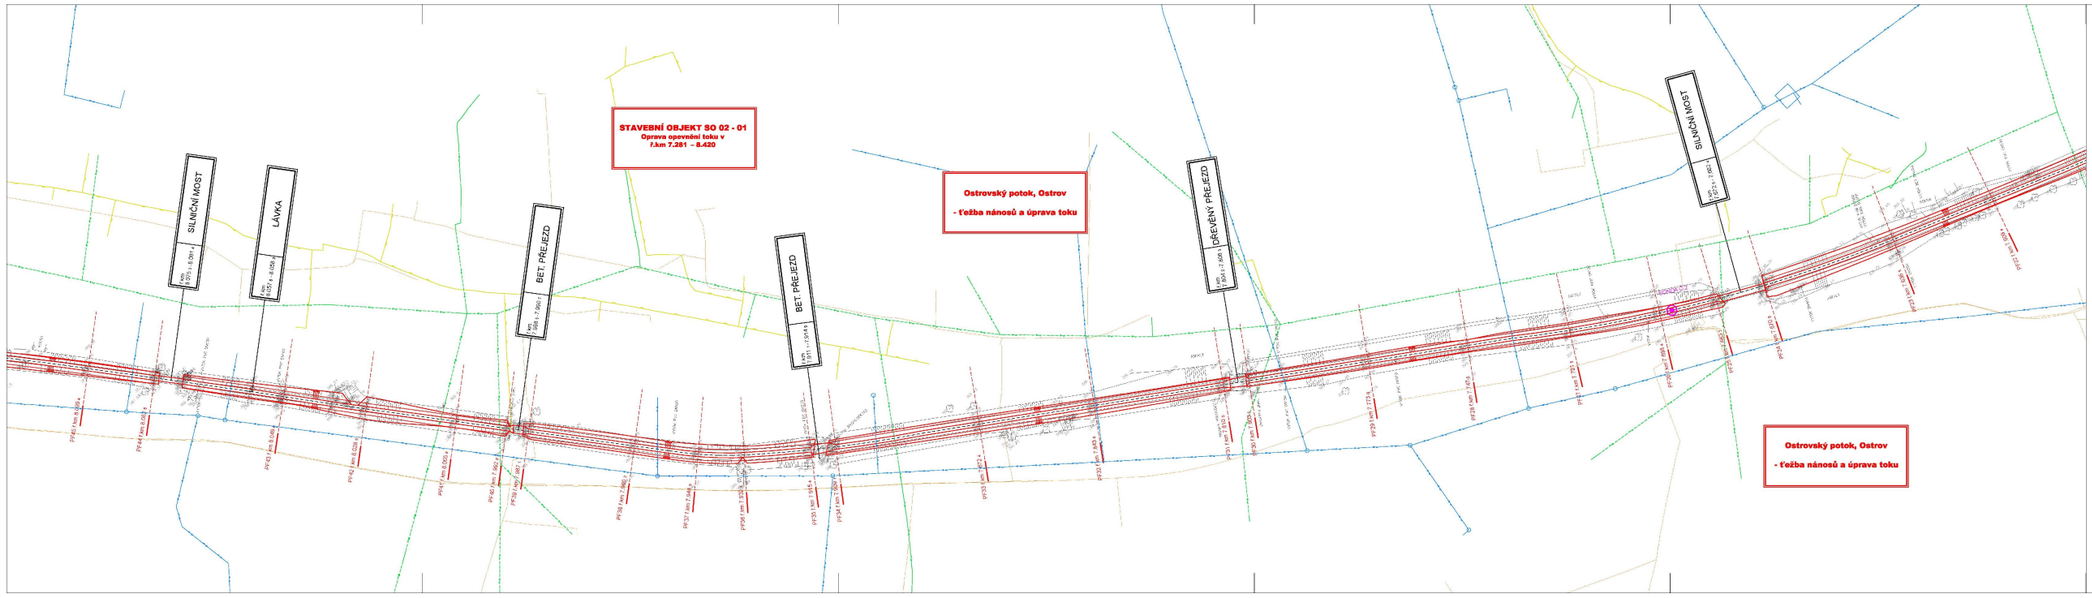

KOORDINAČNÍ SITUACE
M 1:500

LEGENDA ČAR:

- NÁVRH OPRAVY KORYTA
- KONSTRUKCE OPRAVY
- POLOHOPIS
- DISTRIBUČNÍ SÍŤ STL PLYNOVODU (GasNet s.r.o.)
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VVN (ČEPS, a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- VODOVOD (Obec Ostrov)



VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. MOŠKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LAZÁREK, DiS.	VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. LAZÁREK, DiS.	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LAZÁREK, DiS.
ING. PAVELEJCHÝ		KRAJ/OBEC: OSTROV u LANŠKROUNA	

LB PROJEKT
Majerníkové nám. 3105/6a, 612 00 Brno
IČ: 29282747, TEL.: 605 114 896

OBJEDNATEL: POVODÍ MORAVY, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	DATUM: 04/2021
AKCE: Ostrovský potok, Ostrov - těžba nánosů a úprava toku	STUPEŇ: DSP
	FORMÁT: A4x4
KOORDINAČNÍ SITUACE	MĚŘÍTKO: 1:500 / ČÍSLO PŘÍLOHY: C.4.2

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002896477 ze dne 05.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna.

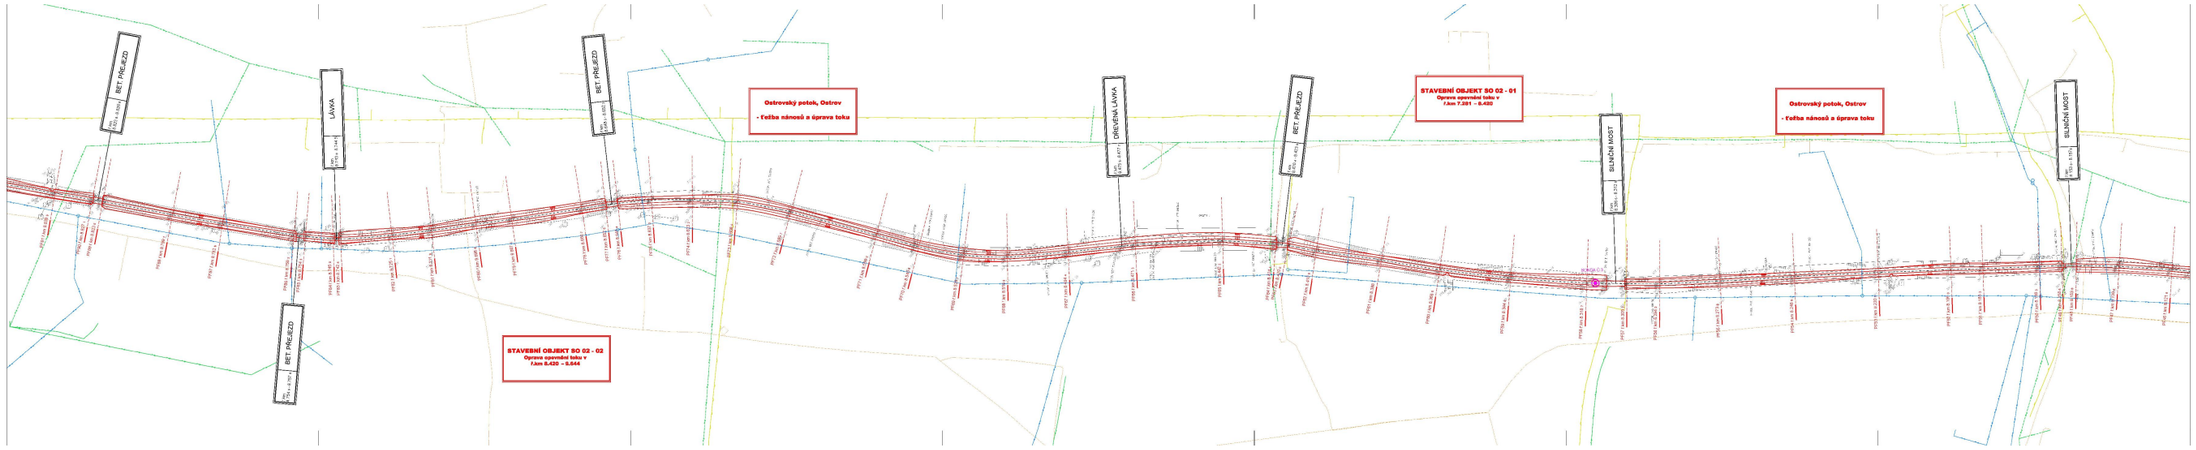

KOORDINAČNÍ SITUACE
M 1:500

LEGENDA ČAR:

- NÁVRH OPRAVY KORYTA
- KONSTRUKCE OPRAVY
- POLOHOPYS
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (ČETIN a.s.)
- PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SETIN a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEPS, a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- VODOVOD (Obec Ostrov)

vedoucí projektant: Ing. VOJKA	zpracoval: Ing. LAZNEK, DiS.	kontroloval: Ing. LAZNEK, DiS.	hlavní inženýr: Ing. LAZNEK, DiS.	LB PROJEKT
				Wolkerova 1691/8a, 772 00 Šmo IČ: 26557411, TEL.: 585 14 666
stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		stavba: obec OSTROV U LANŠKROUNA		
měřítko: 1:500 / 1:1000 / 1:2000 formát: 594 x 841, 841 x 1189 mm				DATUM: 04/2021
akce: **Ostrovský potok, Ostrov - ťažba nánosů a úprava toku**				STUPEŇ: DSP
				FORMÁT: 594 x 841 mm
KOORDINAČNÍ SITUACE				VÝKRES: 1:500 / C.4.3

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002896477 ze dne 05.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna.

KOORDINAČNÍ SITUACE
M 1:500

LEGENDA ČÁR:

- NÁVRH I OPRAVY KORYTA
- KONSTRUKCE OPRAVY
- POLOHOPYS
- PODZEMNÍ SÍTĚ STL PLYNOVODU (GasNet, s.r.o.)
- PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (SETNet, a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEPS, a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- VODOVOD (Obec Dolní)

vedoucí projektant: Ing. Jiří Kliák	zpracoval: Ing. Jiří Lázníček, DiS.	kontroloval: Ing. Jiří Lázníček, DiS.	hlavní inženýr: Ing. Jiří Lázníček, DiS.
stupeň: PROJEKT DOKUMENTACE		stavba: obec OSTROV U LANŠKROUNA	
kraj: PARDUBICKÝ			
kraj: PARDUBICKÝ investor: POVODÍ MORAVY, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno			
akce: **Ostrovský potok, Ostrov - těžba nánosů a úprava toku**			
KOORDINAČNÍ SITUACE			

LB PROJEKT
Wolkerova 1020/64a, 412 01 Brno
IČ: 29250741, TEL.: 605 114 998

DATUM:	04/2021
STUPEŇ:	DSP
FORMÁT:	A3/A4
MĚŘÍTKO:	1:500
Č.LIST:	C.4.4

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002896477 ze dne 05.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna.

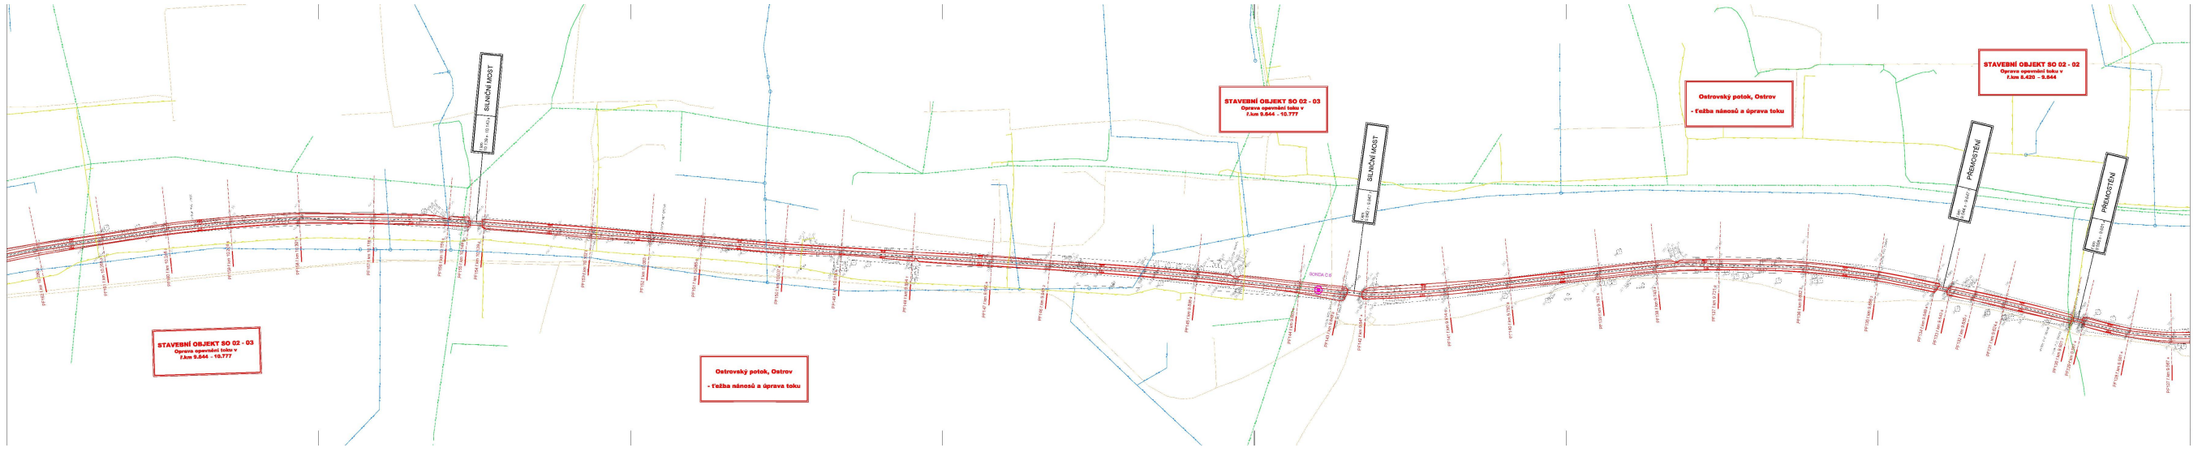

KOORDINAČNÍ SITUACE
M 1:500

LEGENDA ČÁR:

- NÁVRH I OPRAVY KORYTA
- KONSTRUKCE OPRAVY
- POLOHOPIS
- PODZEMNÍ KOMUNIKACE (ČT STL PLYNOVODU (GasNet s.r.o.)
- PODZEMNÍ KOMUNIKACE (VEDENÍ OSTNÍ a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEPS, a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- VODOVOD (Obec Dětřín)

vedoucí projektant: ING. VOJKA	zpracoval: ING. LAZAREK, DIS.	kontroloval: ING. LAZAREK, DIS.	hlavní inženýr: ING. LAZAREK, DIS.	LB PROJEKT
				Wolkerova 1691/8a, 772 00 Šmo č. 26557741, tel.: 585 14 666
akce: PM0028/OS	místo stavby: OSTROV U LANŠKROUNA			
investor: POVODÍ MORAVY, s.p. Dvořákal 5/2, 772 00 Šmo				DATUM: 04/2021
stupeň: **Ostrovský potok, Ostrov - těžba nánosů a úprava toku**				STUPEŇ: DSP
				FORMÁT: A3/A4
KOORDINAČNÍ SITUACE				měřítko: 1:500 / Str./Počet: C.4.5

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002896477 ze dne 05.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna.

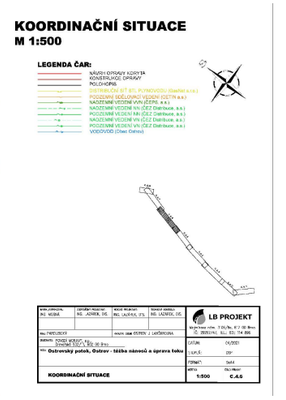

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002896477 ze dne 05.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna.

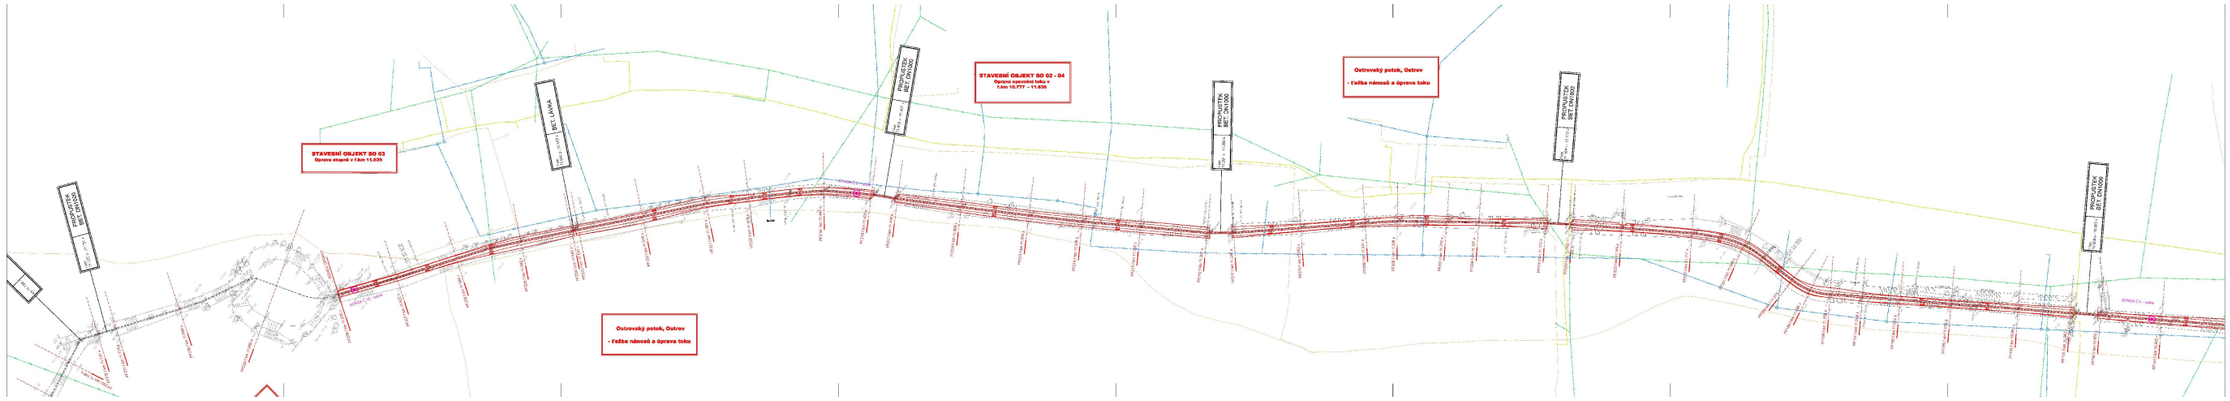

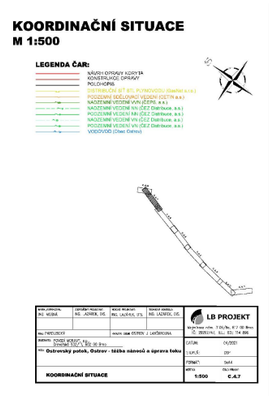

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002896477 ze dne 05.10.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , U dětského domova 263/4 , 77900 Olomouc. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna.

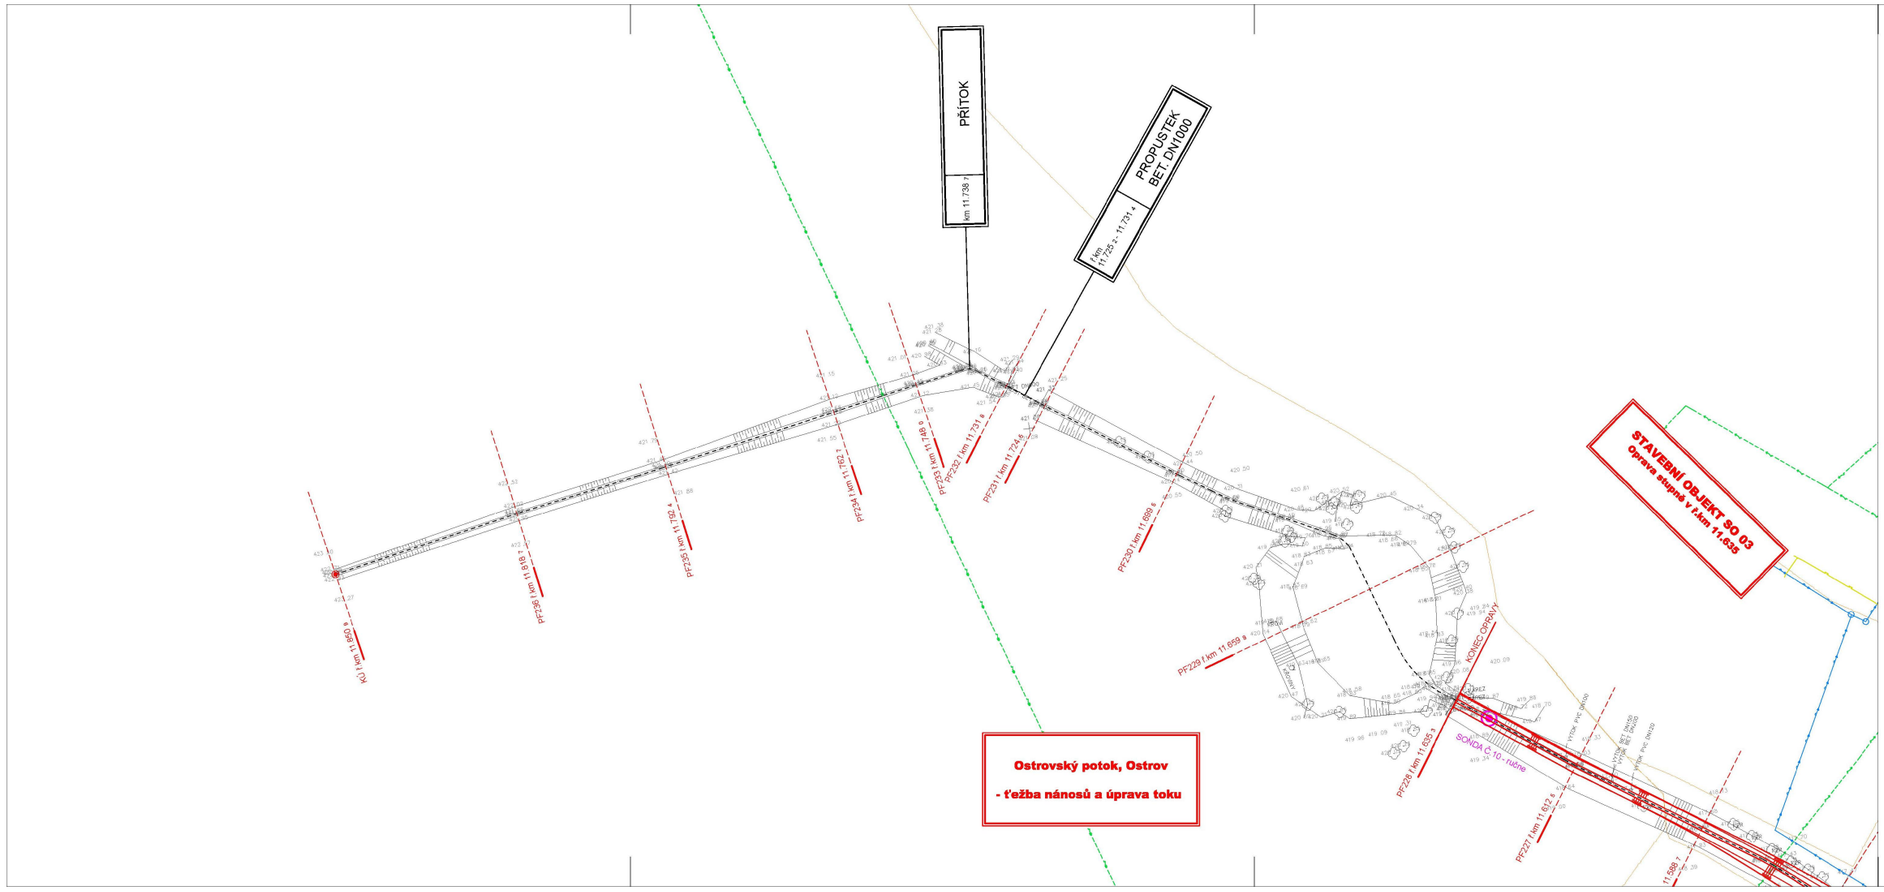

KOORDINAČNÍ SITUACE
M 1:500

LEGENDA ČAR:

- NÁVRH OPRAVY KORYTA
- KONSTRUKCE OPRAVY
- POLOHOPIS
- DISTRIBUČNÍ SÍŤ STL PLYNOVODU (GasNet s.r.o.)
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VVN (ČEPS, a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- VODOVOD (Obec Ostrov)



NAVRH./VYPRACOVAL: ING. MOSNÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LAZÁREK, DIS.	VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. LAZÁREK, DIS.	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LAZÁREK, DIS.	LB PROJEKT Mojmírovo nám. 3105/8a, 612 00 Brno IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896
KRAJ: PARDUBICKÝ		KATASTR. ÚZEMÍ: OSTKOV U LANŠKROUNA		
OBJEDNATEL: POVODÍ MORAVY, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno				DATUM: 04/2021
AKCE: **Ostrovský potok, Ostrov - těžba nánosů a úprava toku**				STUPEŇ: DSP
				FORMÁT: 4xA4
KOORDINAČNÍ SITUACE				MĚŘÍTKO: **1:500** ČÍSLO PŘÍLOHY: **C.4.8**