




D				
C				
B				
A				
0	01/2024	Ing. Täuber	Ing. Chroust	První vydání
Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Popis revize

Schválil: Ing. Kalandra		Hlavní ing. projektu: Ing. Täuber		ELPAK Praha, spol. s r.o. Psohlavců 62, 147 00 Praha 4 Tel./fax + 420 244 468 024/019 E-mail: elpak@elpak.cz	
Vypracoval: Ing. Täuber		Kontroloval: Ing. Chroust			
Investor:		Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov		Počet A4:	7
Akce: VD České Vrbné Modernizace kamerového systému CCTV				Měřítko:	
				Projekt. stupeň:	DPS
				Datum:	01/2024
				Zakázkové č.:	R-034-23
Příloha: Dispozice elektrických zařízení a kabelových tras				Archivní číslo: D-034-23-02-080	
				Číslo přílohy: D.080	

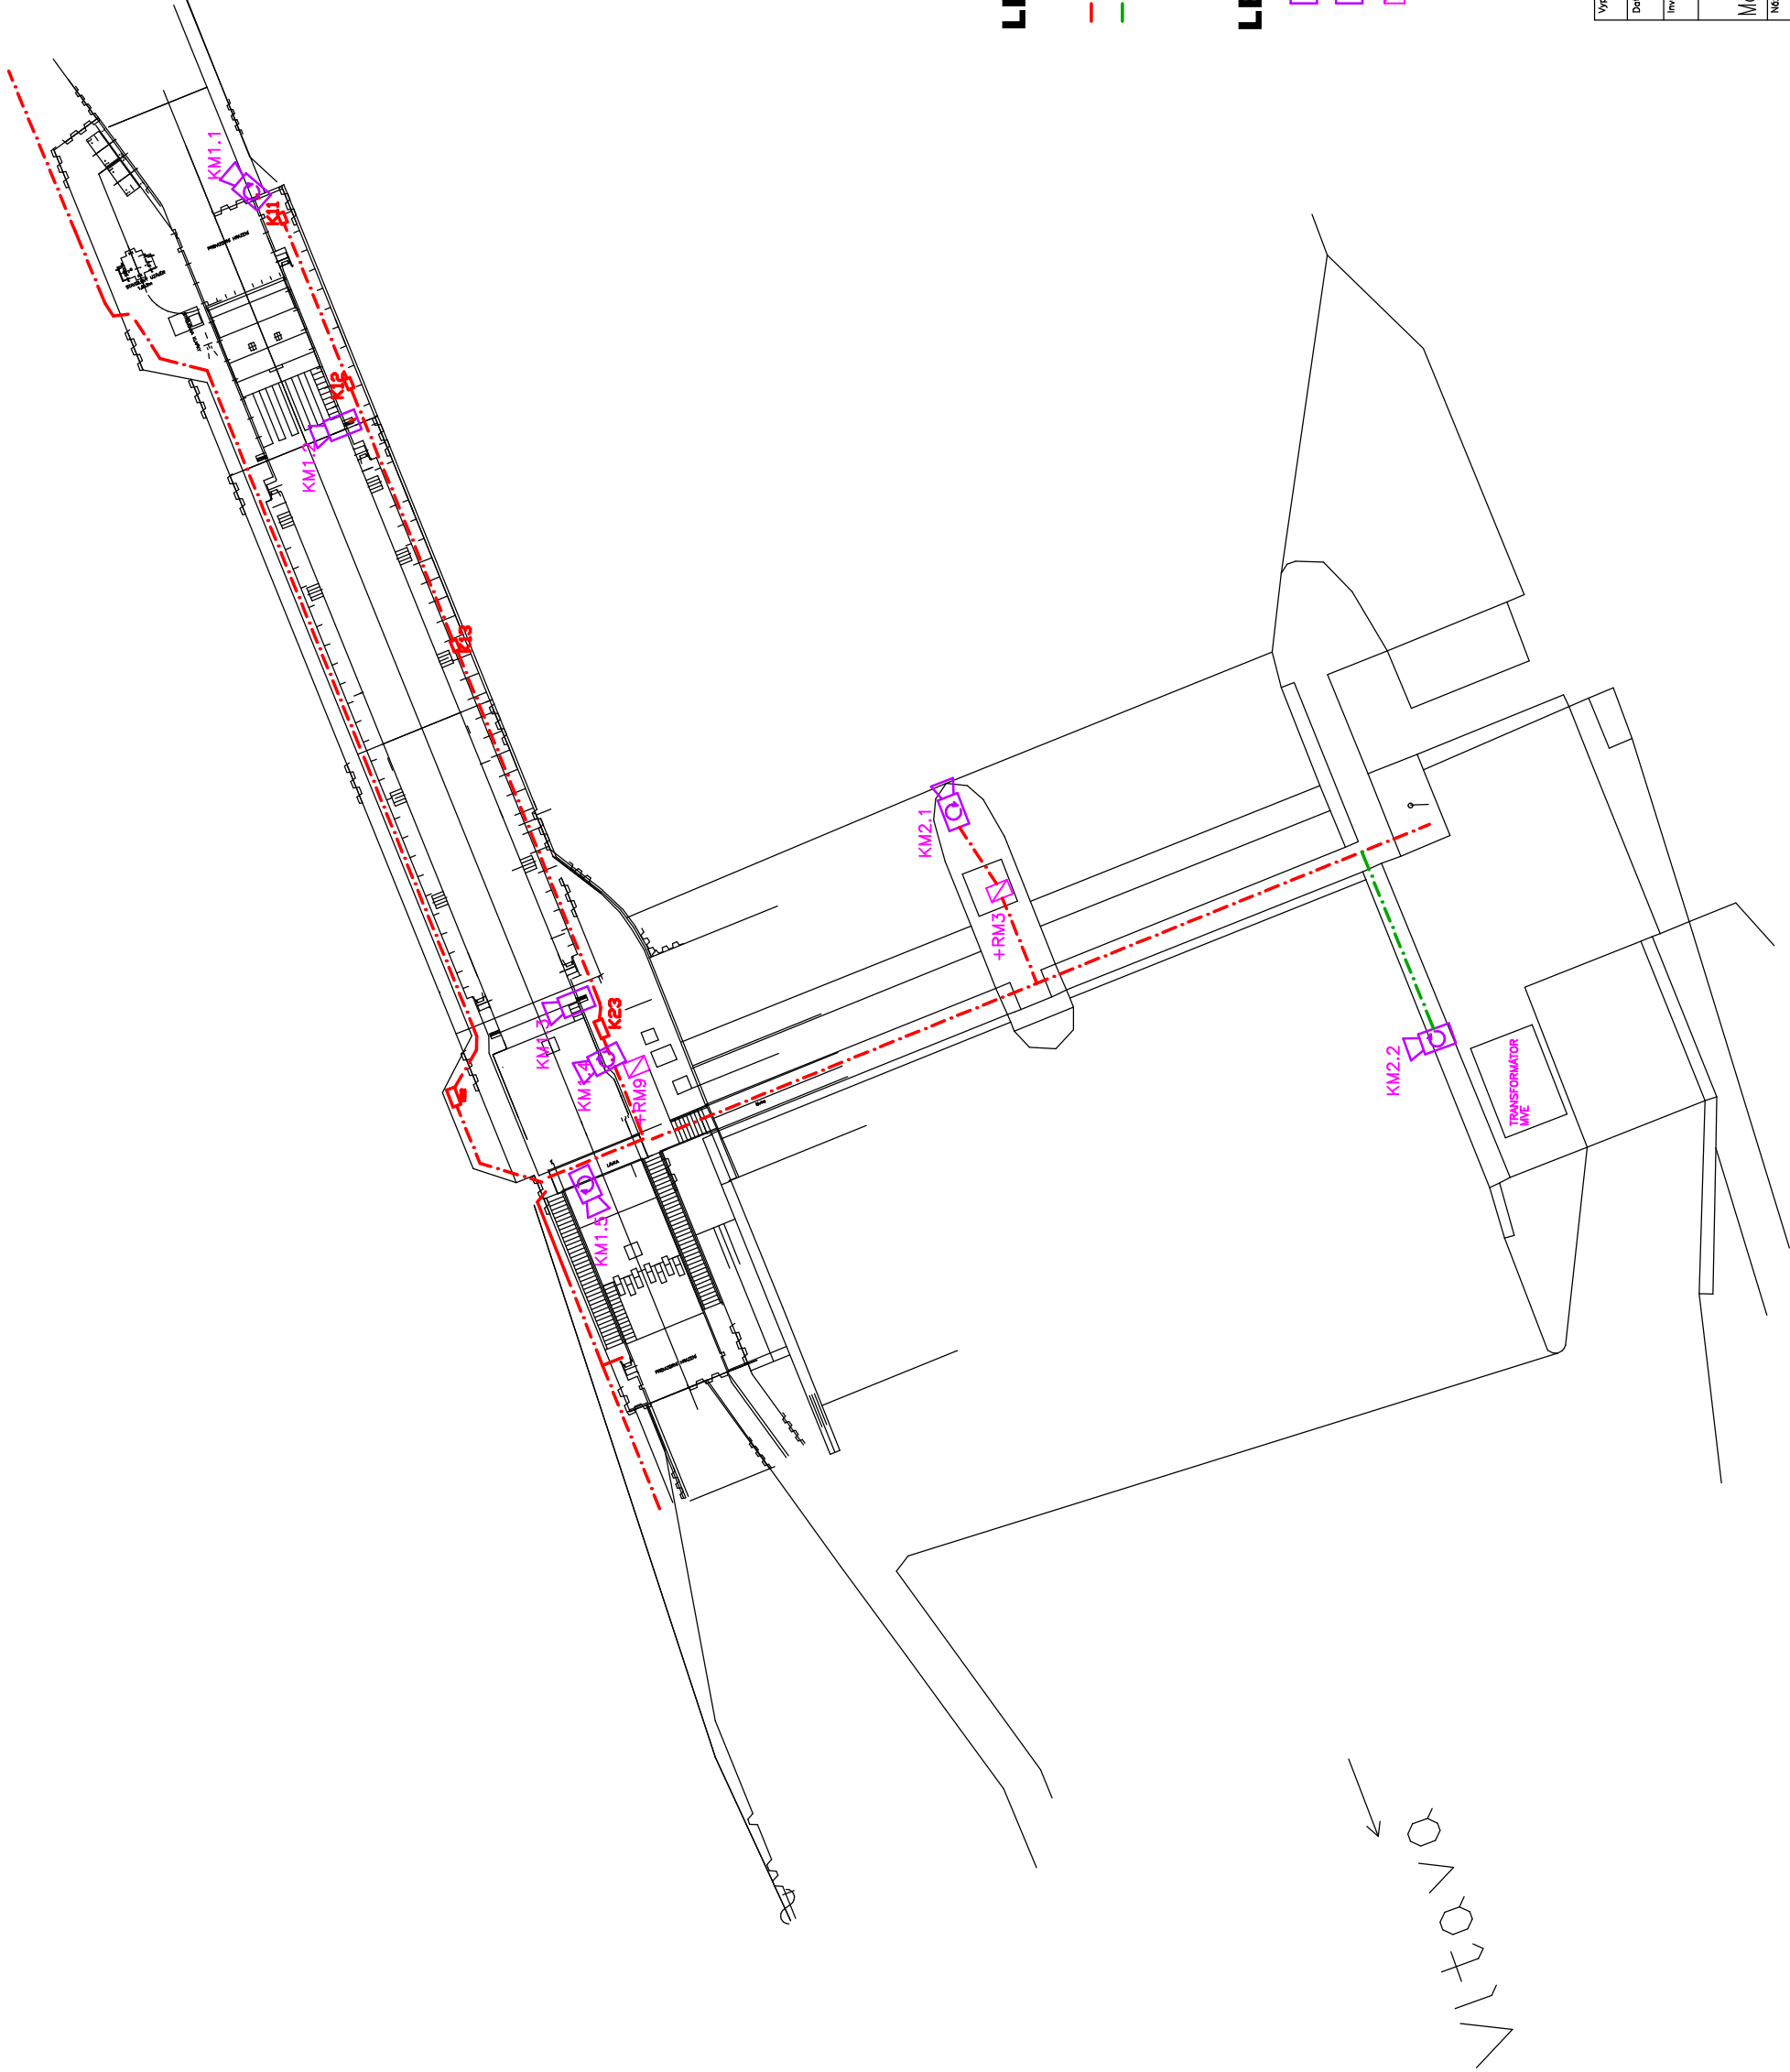


LEGENDA SÍTÍ

- KABELOVÁ TRASA - STÁVAJÍCÍ
- KABELOVÁ TRASA - NOVÁ





LEGENDA ZNAČENÍ

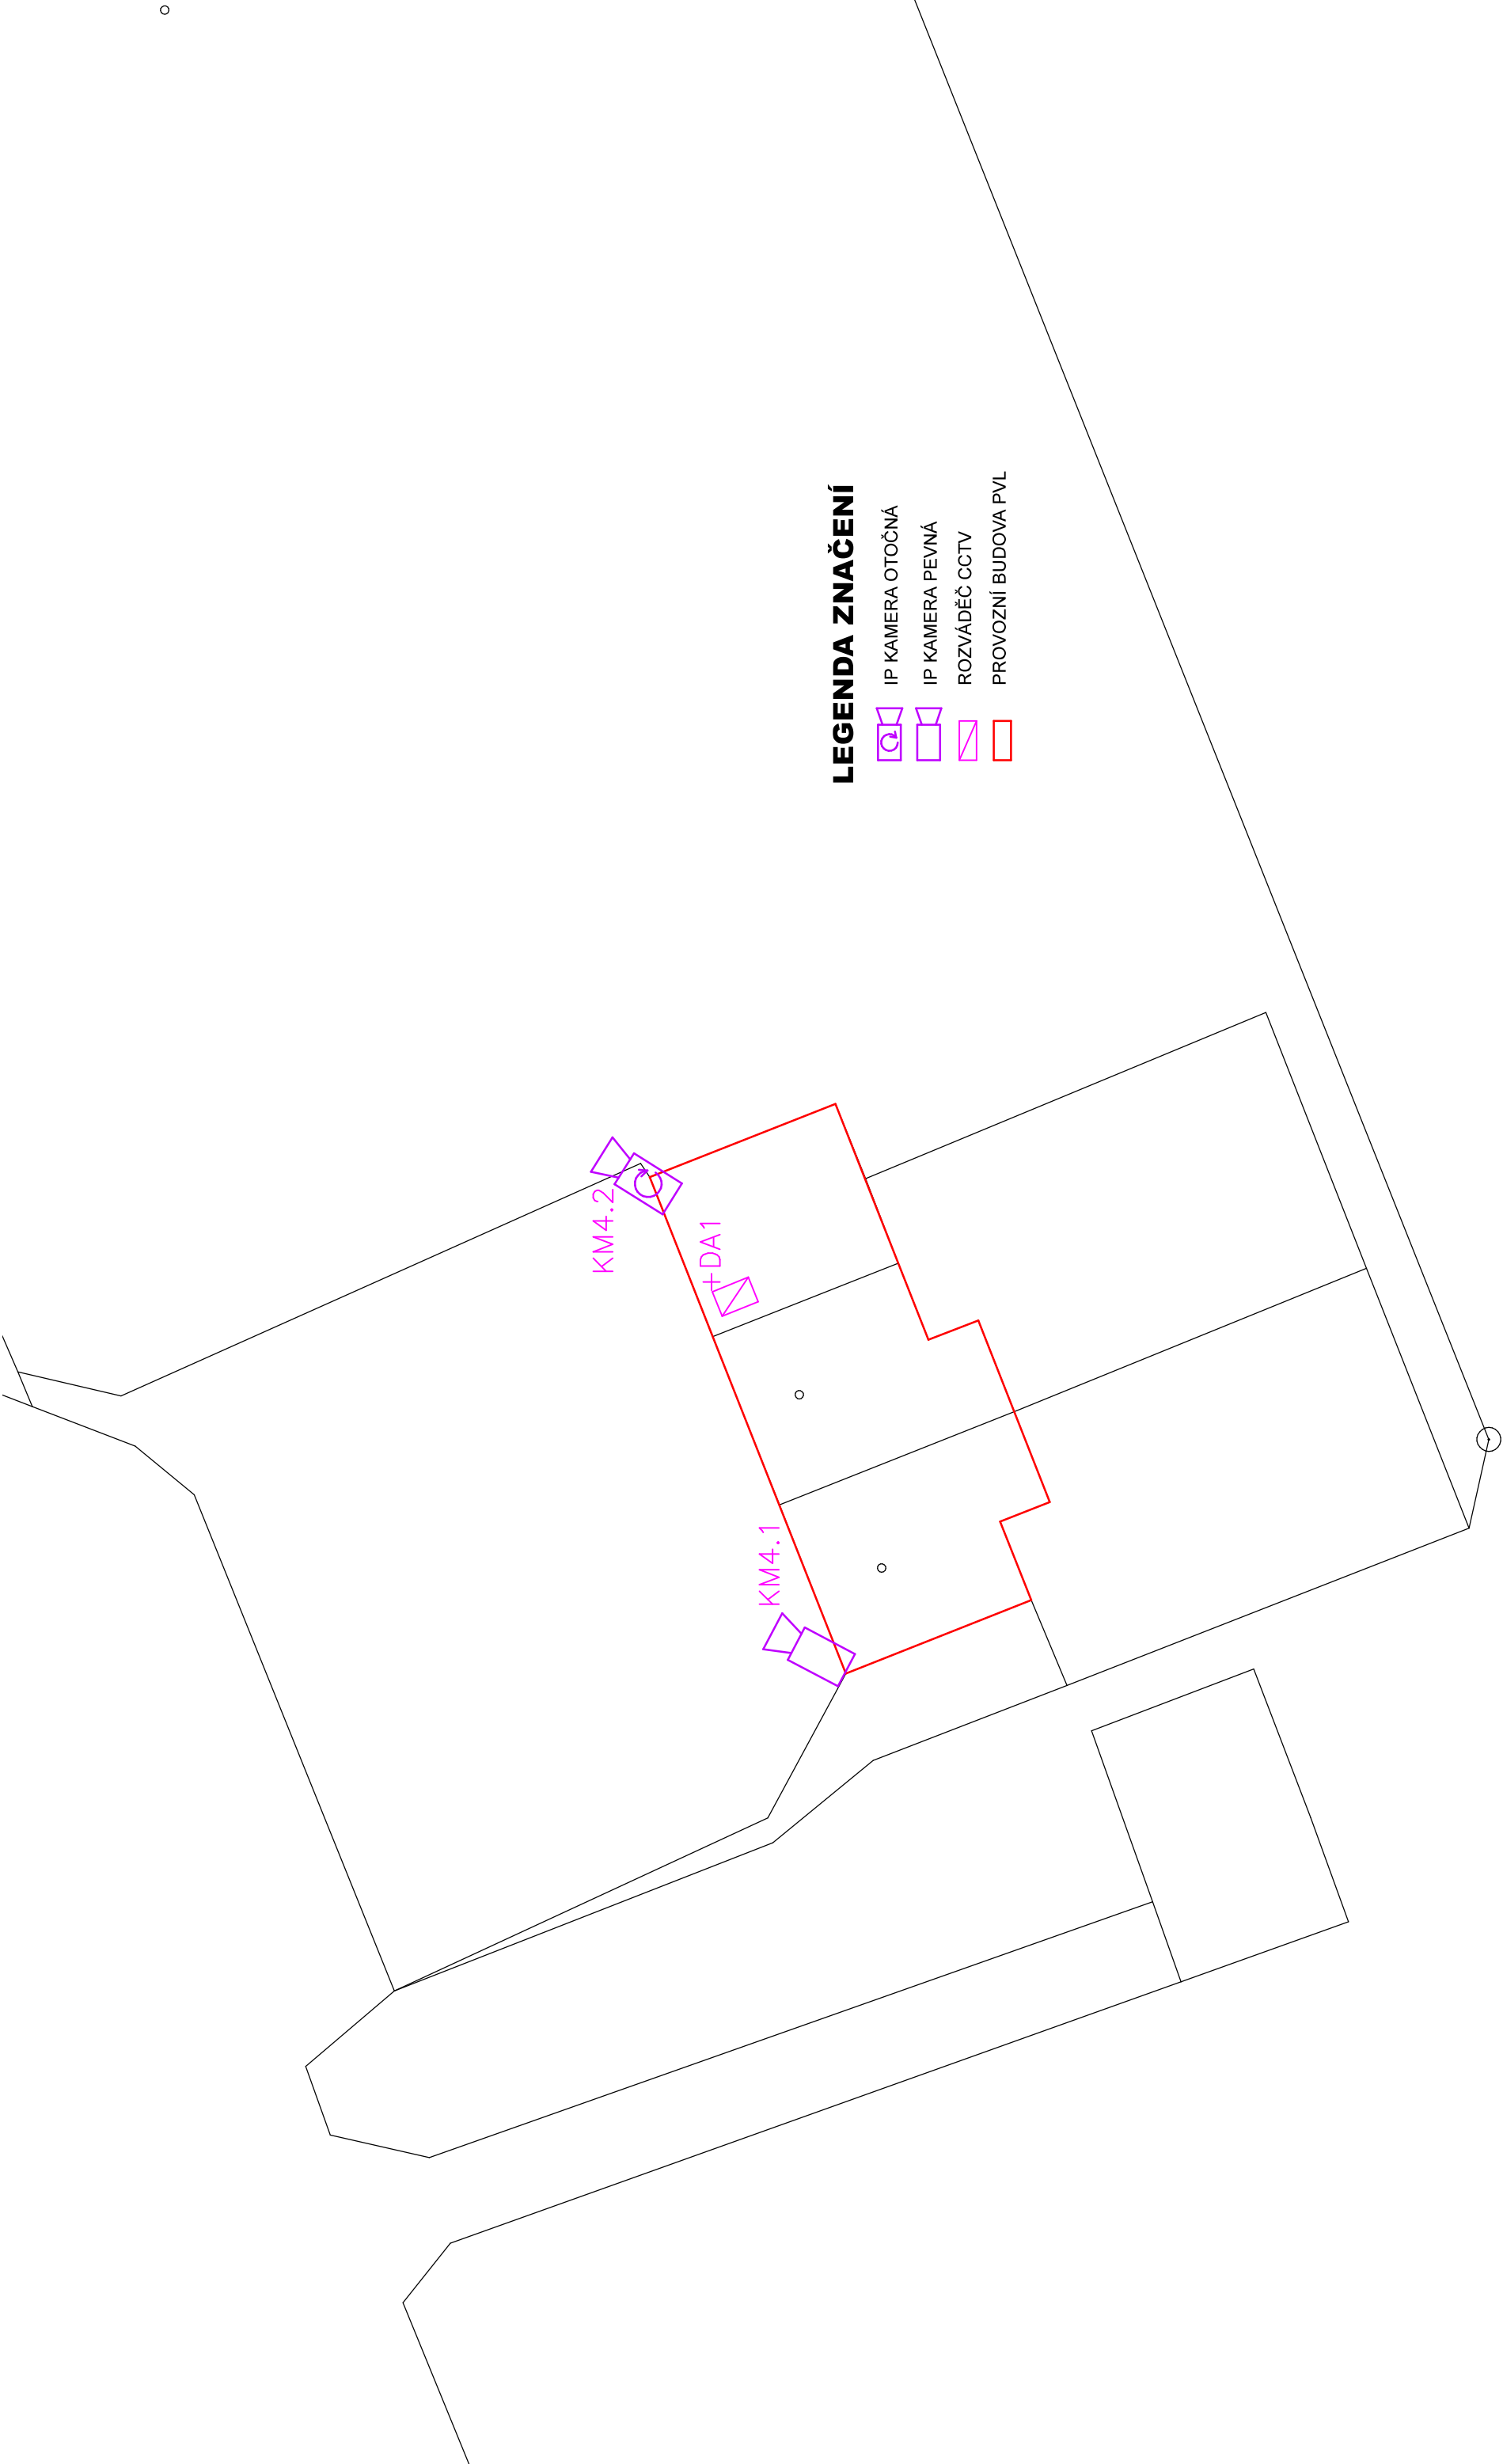- IP KAMERA OTOČNÁ
- IP KAMERA PEVNÁ
- ROZVÁDĚČ CCTV

Vypracoval:		Ing. Tüber		Schválil:		Ing. Chroust		ELPAK Praha, spol. s r.o. Pavlovská 62, 147 00 Praha 4 tel.: +420 267 11 114 elpa@elpa.cz			
Datum:		01/2024		Datum:		01/2024					
Investor:		Povodí Vltavy, s.p. Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5		Měřítko:		1:500		Stupeň proj.:		DPS	
				Revize:		0		Lib:		1	
				Zodpovědné číslo:		RO-034-23					
Název:		Modernizace kamerového systému CCTV VD České Vrbné				Archivní číslo:		Číslo přílohy:		080	
		DISPOZICE				D034-23-02-080					



LEGENDA ZNAČENÍ

-  IP KAMERA OTOČNÁ
-  IP KAMERA PEVNÁ
-  ROZVÁDĚČ CCTV
-  PROVOZNÍ BUDOVA PVL

Vypracoval:	Ing. Tüber	Schválil:	Ing. Chroust	ELPAK Praha, spol. s r.o. Pavlůvka 62, 147 00 Praha 4 tel.: +420/26711114 elpa@elpak.cz	
Datum:	01/2024	Datum:	01/2024		
Investor:	Povodí Vltavy, s.p. Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5	Měřítko:	1:250	Stupeň proj.:	DPS
Stavba:	VD České Vrbné Modernizace kamerového systému CCTV	Revize:	0	Úst:	2
Název:	DISPOZICE	Zodpovědné místo:	RO-034-23	Archivní číslo:	Číslo přílohy: 080

