

Investor:

Žadatel:
Povodí Labe, státní podnik
Petr Kunc
Víta Nejedlého 951/8
50003 Hradec Králové

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/JV/22/3803**

Vyřizuje: **Věra Jindrová**

Telefon: **+420 491 512 753**

E-mail: **vera.jindrova@vakhk.cz**

Název akce: **Černilovský potok, Černilov, rekonstrukce
opevnění koryta, ř.km 6,0500-8,9312**

Typ žádosti: **Vyjádření ke stavbám (kromě výše uvedených)**

Typ řízení: **dokumentace pro stavební řízení**

Zájmové území:

Datum vydání vyjádření: **10.10.2022**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího upraveného vodního toku Černilovského potoka v ř. km 6,0500 – 8,9312.

Stavba bude členěna na následující objekty:

- SO 01 ř. km 6,0500 – 6,5492 rekonstrukce koryta kam. dl. do patky z kulatiny, vč. příč. prahů a sedimentační zdrže
- SO 02 ř. km 6,5492 – 6,7483 rekonstrukce koryta kam. dl. do patky z kulatiny
- SO 03 ř. km 6,7483 – 7,0504 rekonstrukce koryta kam. dl. do patky z kulatiny, vč. příč. prahu a sedimentační zdrže
- SO 04 ř. km 7,0504 – 7,7222 rekonstrukce koryta kam. dl. do patky z kulatiny, vč. příč. prahů, rekonstrukce náběž. zdí
- SO 05 ř. km 7,7222 – 8,0303 čištění zatrubněného úseku
- SO 06 ř. km 8,0303 – 8,0520 rekonstrukce koryta kam. dl. do patky z kulatiny
- SO 07 ř. km 8,6225 – 8,7216 čištění zatrubněného úseku
- SO 08 ř. km 8,7537 – 8,8222 rekonstrukce koryta - kam. rovinanina, čištění zatrubněného úseku
- SO 09 ř. km 8,8222 – 8,9312 rekonstrukce koryta - kam. rovinanina

V zájmovém území stavby a jeho blízkosti se nacházejí veřejné vodovodní řady a kanalizační stoky, které provozuje Královéhradecká provozní, a.s. (viz příložená situace). Je nutné jejich stávající polohu respektovat. Modře vyznačené dešťové kanalizační stoky nejsou v provozování Královéhradecké provozní, a.s.

Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok je zajišťována dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
 - b) vysazovat trvalé porosty,
 - c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
 - d) provádět terénní úpravy,
- jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území stavby a jeho blízkosti nacházejí také vodovodní a kanalizační přípojky. Ty jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí a jejich zakres je orientační. Náš archiv nemusí obsahovat trasy všech přípojek. Je nutné jejich polohu respektovat.

Při rekonstrukci vodního toku je nutno dodržet tyto naše podmínky:

- uvedená akce bude provedena v plné součinnosti s Královéhradeckou provozní, a.s.
- je třeba dodržet ČSN 73 60 05.
- požadujeme zachovat stávající vyústění z odlehčovacích komor a zachovat krytí vodovodního a kanalizačního potrubí na podchodech potoka.
- před zahájením prací je nutné vytyčení trasy stávajících vodovodních řadů v provozování Královéhradecké provozní, a.s. Je nutno zaslat objednávku na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz včetně situace a tohoto vyjádření. Dále si domluvit termín schůzky s panem Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, číslo telefonu: 606 680 804.
- před zahájením prací je nutné vytyčení trasy stávajících kanalizačních stok v provozování Královéhradecké provozní, a.s. Je nutno zaslat objednávku na info@khp.cz a v kopii na vaclav.loskot@khp.cz včetně situace a tohoto vyjádření. Dále si domluvit termín schůzky s panem Loskotem, číslo telefonu: 724 993 294.
- při vytyčení vodovodu a kanalizace případně budou upřesněny další požadavky z hlediska umístění vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a.s. a prováděných prací.
- při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům z důvodu provádění obsluhy a údržby vodovodu a kanalizace.
- veškeré práce v blízkosti vodovodu a kanalizace požadujeme provádět ručně.
- při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v provozování Královéhradecké provozní, a.s., nesmí být na něm ukládán stavební ani výkopový materiál.
- v případě, že při stavbě dojde k poškození vodovodu nebo kanalizace, bude toto neprodleně nahlášeno Královéhradecké provozní, a.s. a následné opravy zařízení vodovodu nebo kanalizace budou provedeny výhradně Královéhradeckou provozní, a.s. náklady investora stavby.

- bude zachována stávající niveleta terénu nad vodovodními řady a kanalizačními stokami a jejich dostatečné krytí zeminou.
- zhotovitel této stavby je povinen vyzvat pracovníky Královéhradecké provozní, a.s. před dokončením prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich podmínek a k převzetí zařízení v provozování Královéhradecké provozní a.s., které bylo stavbou dotčeno.

Při splnění výše uvedených podmínek a požadavků s prováděním stavby souhlasíme.

Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace, společnosti Královéhradecká provozní, a.s.


Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.



VODOVODY A KANALIZACE
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové
- 4 -

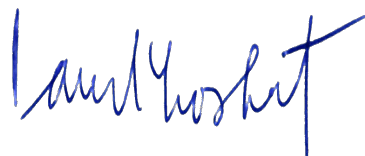

Ing. Pavel Loskot
technicko - provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.


Přílohy:

počet: 7

- Koordinační situace, část 2
- Situace sítí v provozování KHP, a.s.
- Koordinační situace, část 1
- Koordinační situace, část 2
- Situační výkres, část 1
- Situační výkres, část 2
- Situační výkres, část 3

Situace sítí v provozování KHP, a.s.

Číslo vyjádření: VAKHK/VHR/JV/22/3803

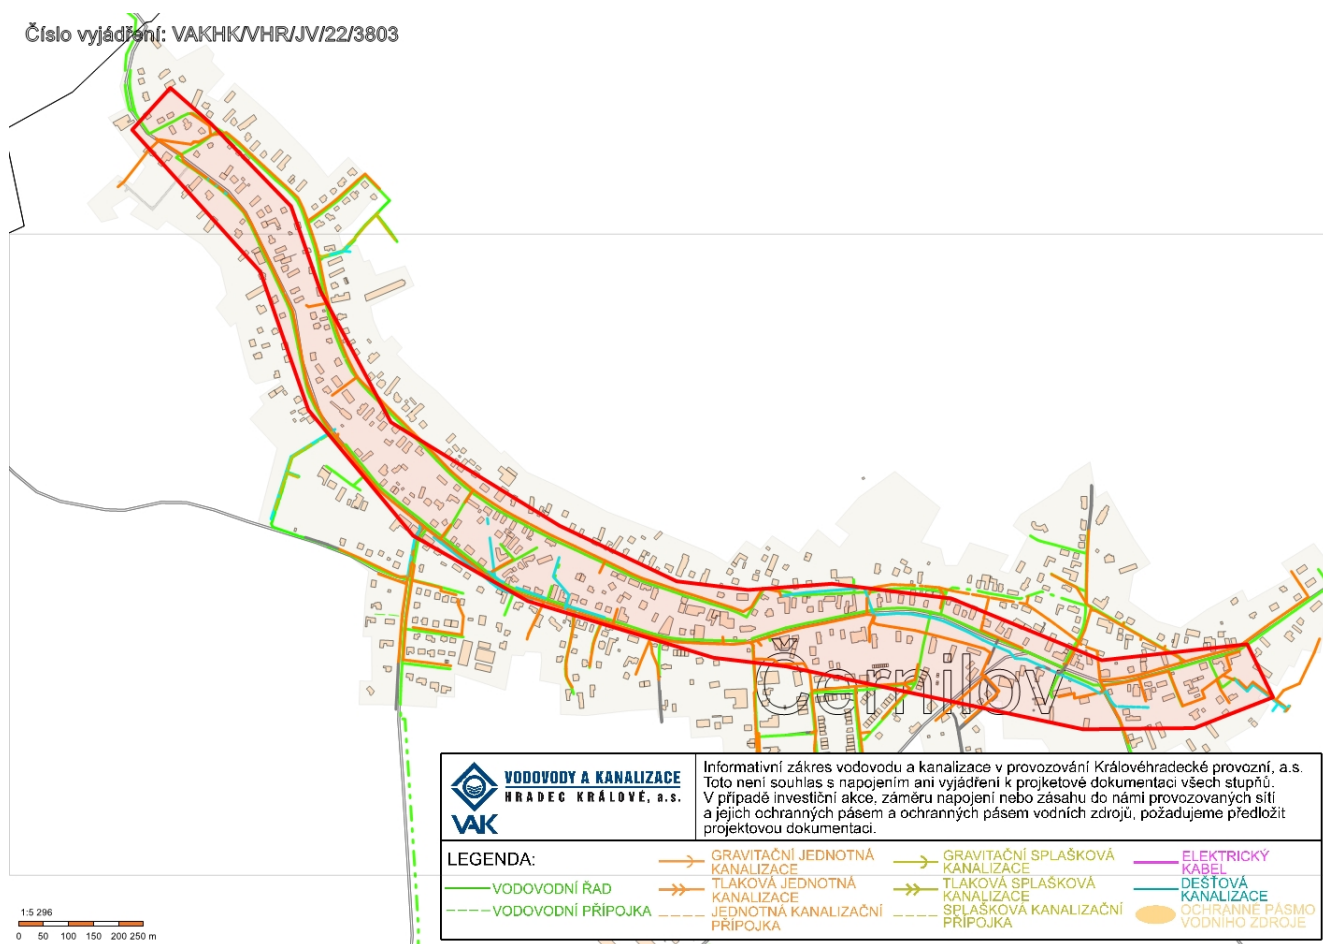

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové


Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

Koordinální situace, část 1

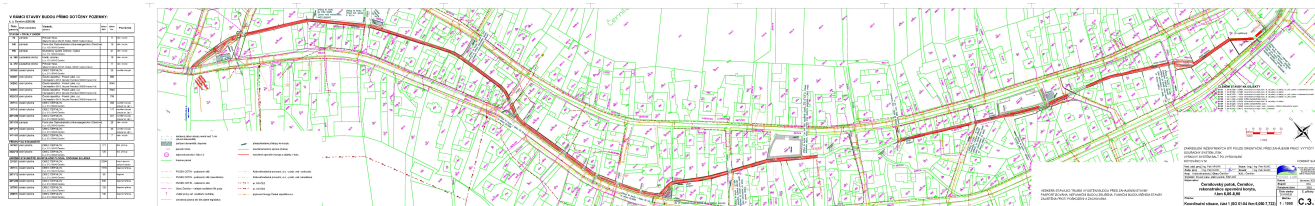

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové


Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

Situační výkres, část 2

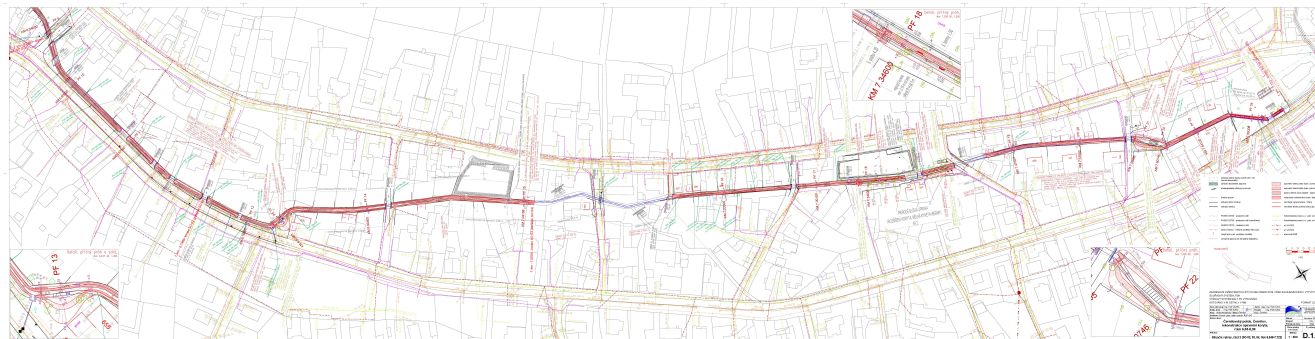

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové


Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

Situační výkres, část 3

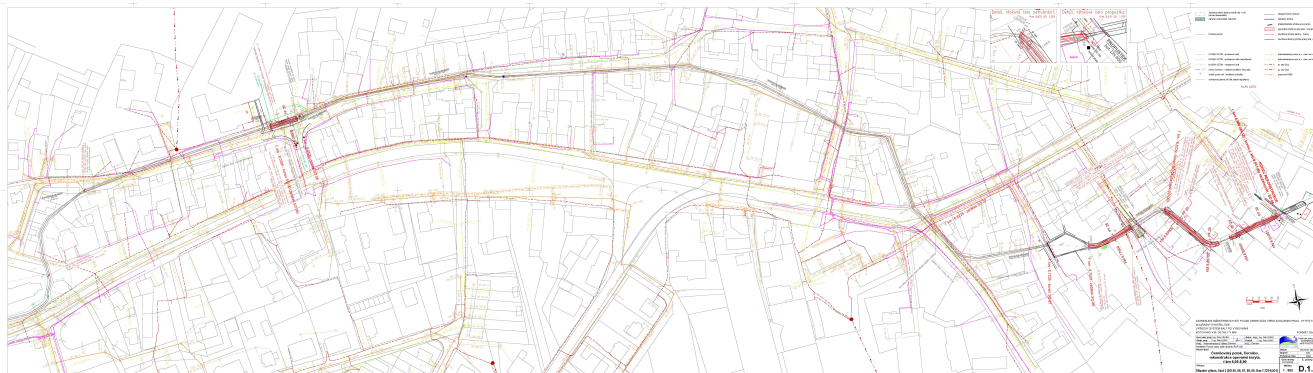

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.