PŮDORYS
M. 1:25

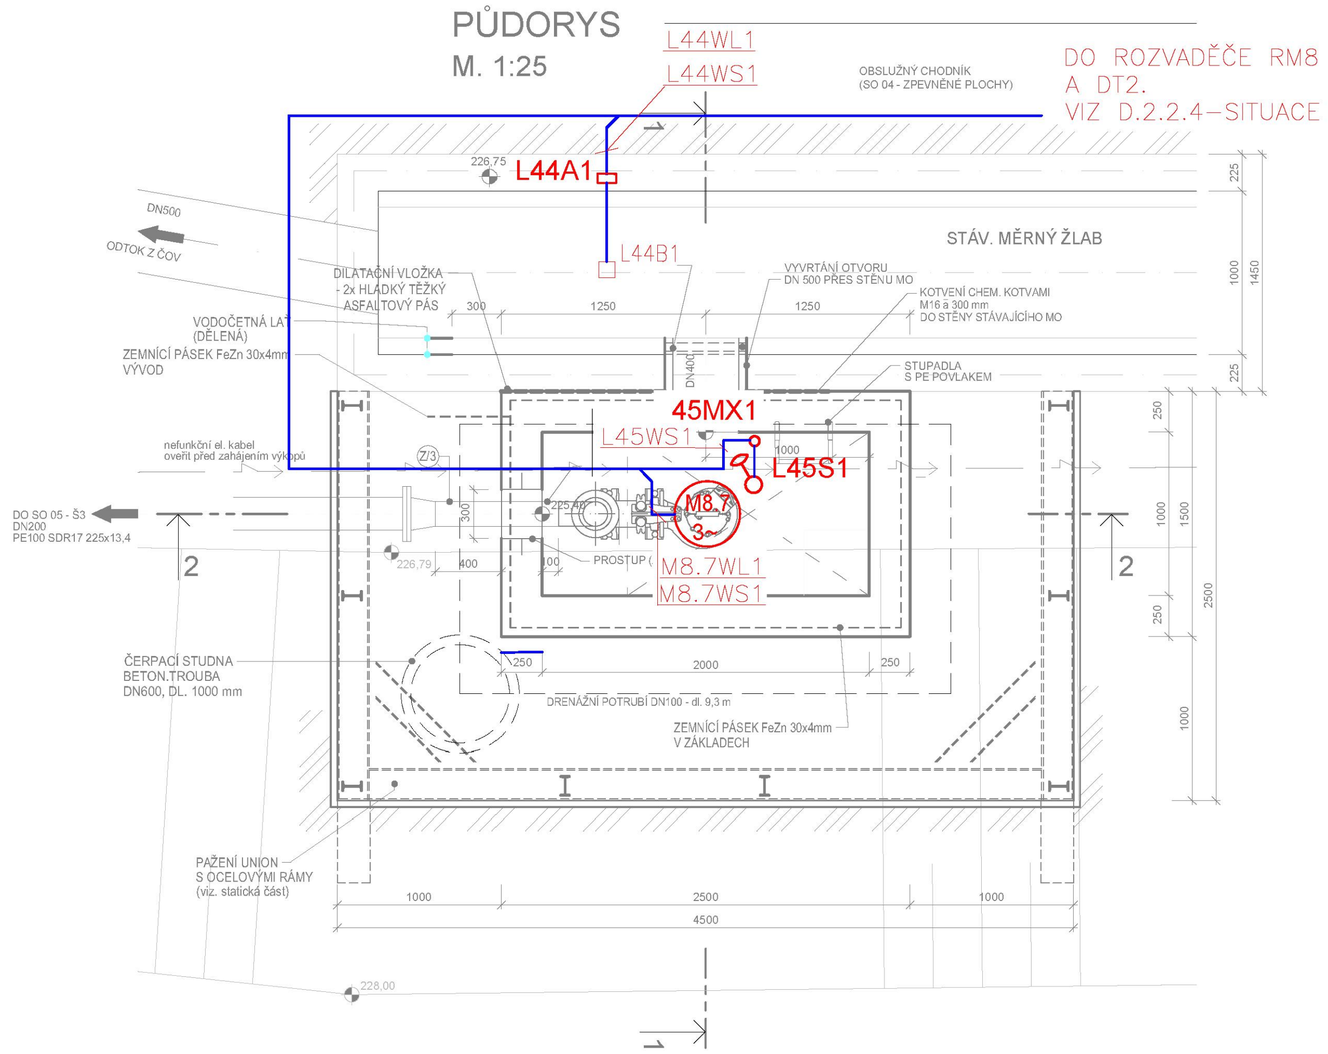

LEGENDA ELEKTRO

L45S1 — PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ VÝŠKY HLADINY

KABELY ELEKTRO A MaR

M8.7 3~ — MOTOROVÝ POHON – ČERPADLO

OSAZENÍ UZEMŇOVACÍHO PÁSKU
M 1:50

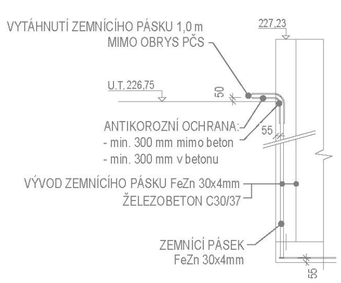

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

3NPE AC, 50Hz, 400/230V TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

ZÁKLADNÍ OCHRANA – OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM

411.2 ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
V PROSTORÁCH PŘÍSTUPNÝCH POUZE OSOBÁM ZNALÝM ČI POUČENÝM
A OSOBÁM POD JEJICH DOZOREM NAVÍC ZÁBRANOU, POLOHOU

OCHRANA PŘI PORUŠE–OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 DOPLŇKOVÁ OCHRANA (PROUDOVÝM CHRÁNIČEM)

OCHRANA ZVÝŠENÁ

412 DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
413 EKTRICKÉ ODDĚLENÍ
414 OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SV A PV

Akce:
Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města

Stavebník:
Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, Brno
IČ 70890013, DIČ CZ70890013

Místo stavby:
Vodní tok - Bečva, obec Lipník nad Bečvou
Olomoucký kraj, okres Přerov, ORP Lipník nad Bečvou

Stupeň dokumentace:
Projektová dokumentace pro provádění stavby

Datum:	Číslo projektu:	Paré:
07.2024		

Odpovědný projektant:	Spolupracoval:
Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.	Ing. František Betlach
Unhošťská 1629, 253 01	Čenkovice 38, 56164

Obsah:
PS 02 Elektroinstalace a MaR
DISPOZICE ČS U MĚRNÉHO OBJETKU

Měřítko:	Čísl.pří.:	Formát: 630×445
1:25	D.3.2.7	8×A4