


Investor : POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK			Stupeň : POPISNÍ PŘÍLOHA
Název stavby : PROVOZNÍ ŘÁD VD TROJA-PODBABA Vyvedení výkonu MVE			Datum : 5/2011
			Měřítko :
			Číslo soupravy :
Místo stavby : Praha 7 - Holešovice	Zpracovatel : Ing. Sivák	Kontroloval :	Číslo výkresu : R.1.

Účtov

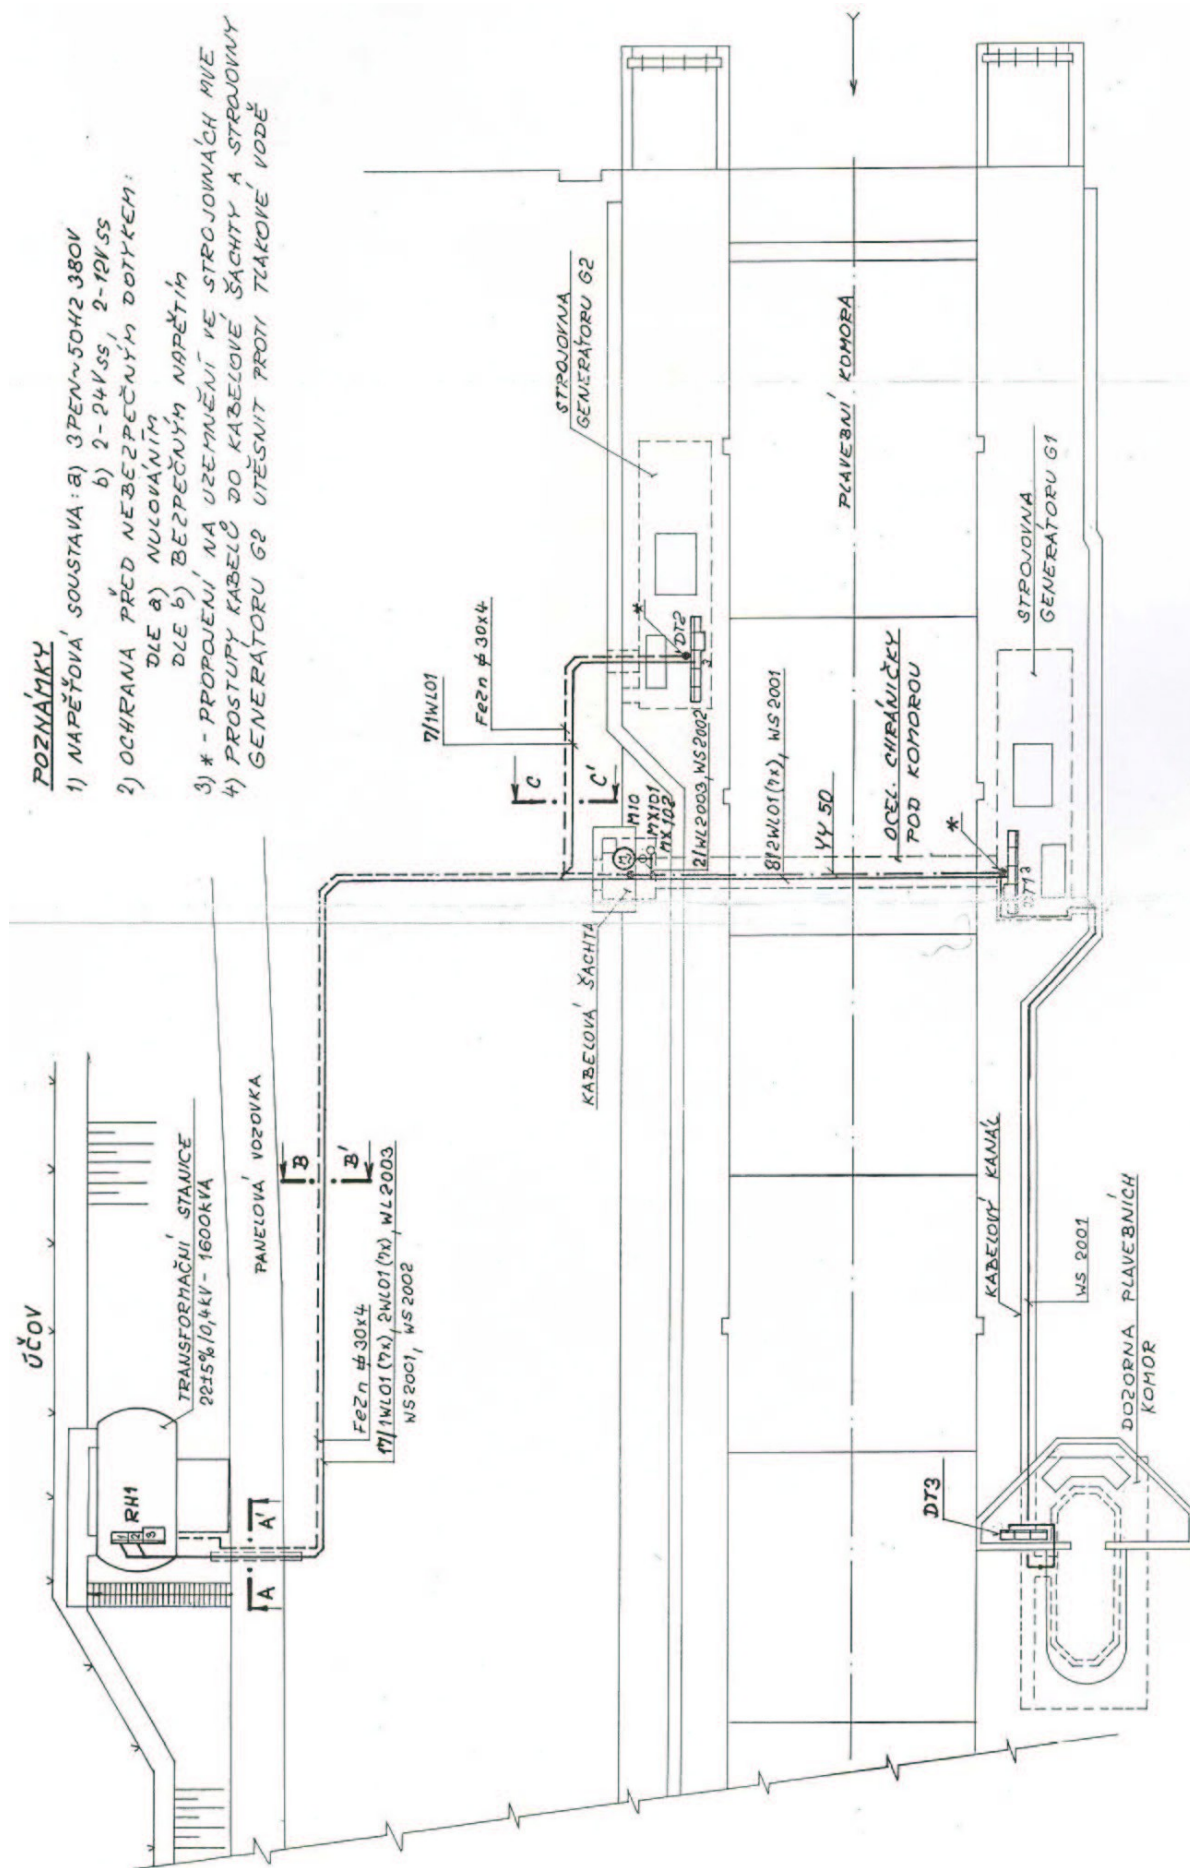

POZNÁMKY

- 1) NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: a) 3PEN~50HZ 380V
b) 2-24KVSS, 2-10KVSS
- 2) OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
DLE a) NEULOVAÁNÍM
DLE b) BEZPEČNÝM NAPĚTÍM
- 3) * - PROPOJENÍ NA UZEMNĚNÍ VE STROJOVNÁCH MVE
- 4) PROSTUPY KABELŮ DO KABELOVÉ SÍŤE A STROJOVNÝ
GENERÁTORU G2 UTĚSNIT PROTI TLAKOVÉ VODĚ

POZVODNA 224V

