


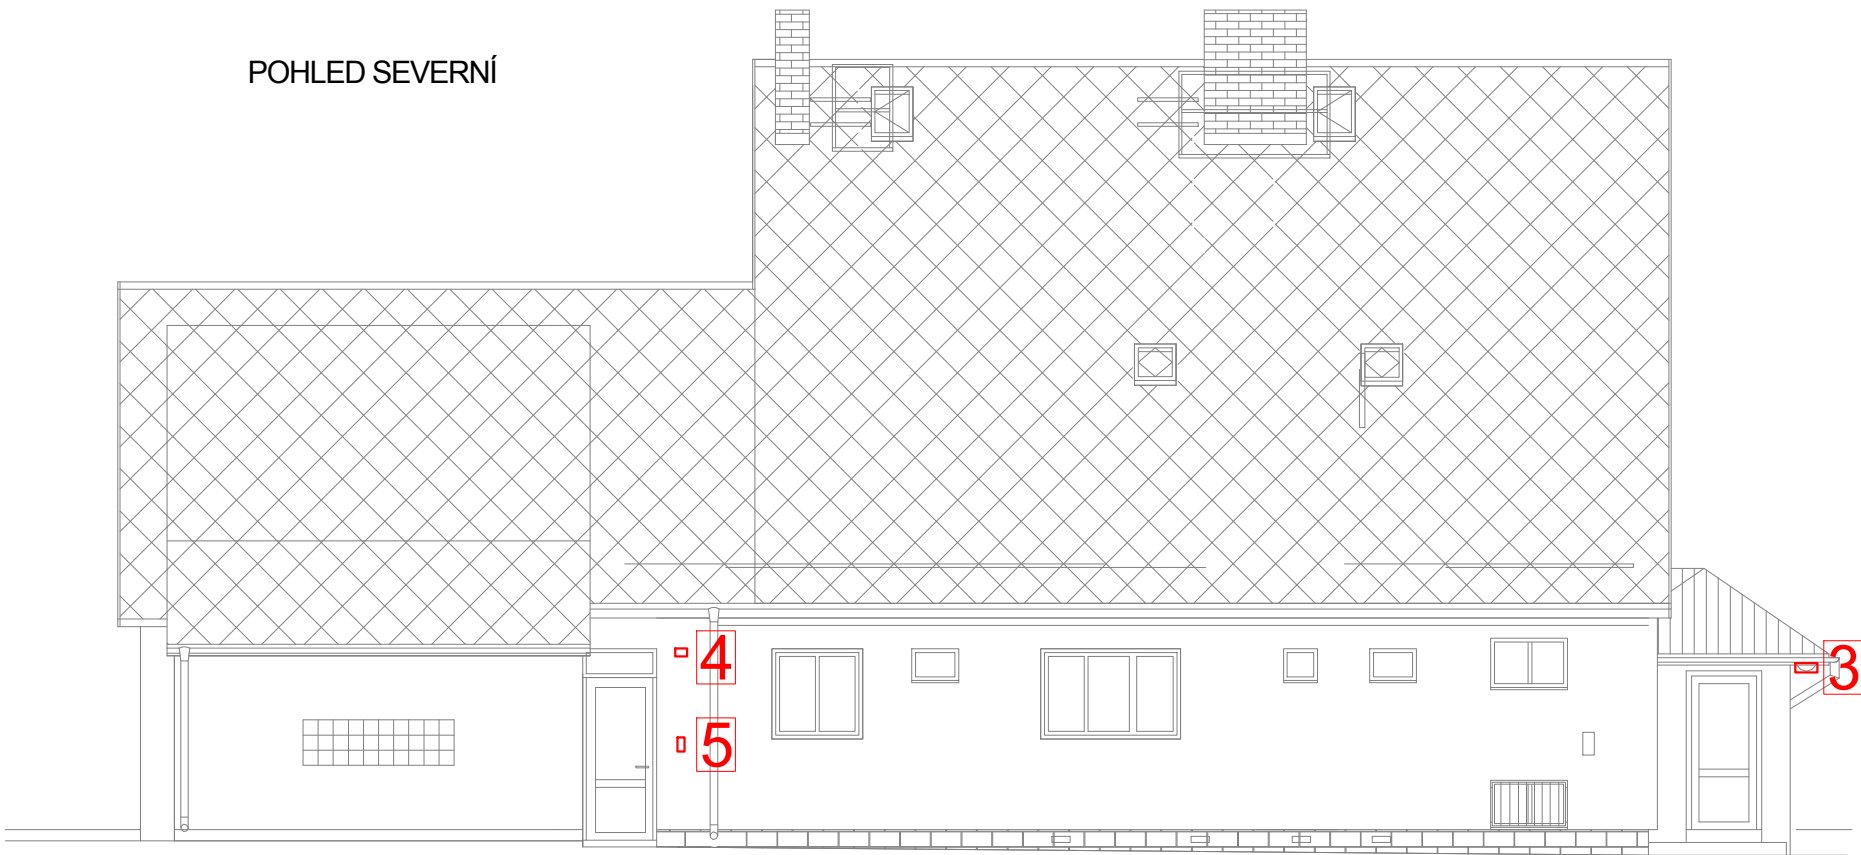
POHLED JIŽNÍ

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Radek Vondra	<div> pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax: 495539037, IČO: 132 07 245 e-mail: pridoss@email.cz</div>
VYPRACOVAL	Ing. Radek Vondra, Jaroslav Rejnyš	
INVESTOR	Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové	
MÍSTO	Nahořany, k.ú. Lhota u Nahořan, p.č. 381	
ODDÍL	D.1.4.g)- Silnoproudá elektrotechnika včetně hromosvodu	
AKCE: VD Rozkoš - dům hrázného zateplení budovy, rekonstrukce střechy a oplocení		DATUM 07/2015
VÝKRES: DISPOZICE ÚPRAV		STUPEŇ DSP
		MĚŘÍTKO 1 : 100
		06

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (Z1) AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz 400/230V / TN-C

- 1 Nástěnné svítidlo- Osadit svítidlo na zateplenou fasádu pomocí montážních desek do zateplení (Kopos MDZ), kabel se případně prodlouží v přístrojové krabici do zateplení (Kopos KEZ (KEZ3)).
- 2 Nástěnné svítidlo- Osadit svítidlo na zateplenou fasádu pomocí montážních desek do zateplení (Kopos MDZ), kabel se případně prodlouží v přístrojové krabici do zateplení (Kopos KEZ (KEZ3)).
- 3 Nástěnné svítidlo- Osadit svítidlo na dřevěné podbití stropu (svítidlo musí být vhodné pro montáž na dřevo).

- 4 Nástěnné svítidlo- Osadit svítidlo na zateplenou fasádu pomocí montážních desek do zateplení (Kopos MDZ), kabel se případně prodlouží v přístrojové krabici do zateplení (Kopos KEZ (KEZ3)).
- 5 Nástěnná zásuvka 400 V, 16 A- zásuvku osadit na zateplenou fasádu pomocí montážní desky do zateplení (Kopos MDZ), prodloužení kabelu bude získáno upevněním zásuvky nad původním uložením.



POHLED SEVERNÍ