


III. JEZOVÉ POLE

IV. JEZOVÉ POLE

PLAVEBNÍ KOMORA

- Technologická část strojní :
- PS 01 - Oprava jezového uzávěru
 - PS 02 - Oprava zvedacích mechanismů

PS 01 OPRAVA JEZOVÉHO
UZÁVĚRU

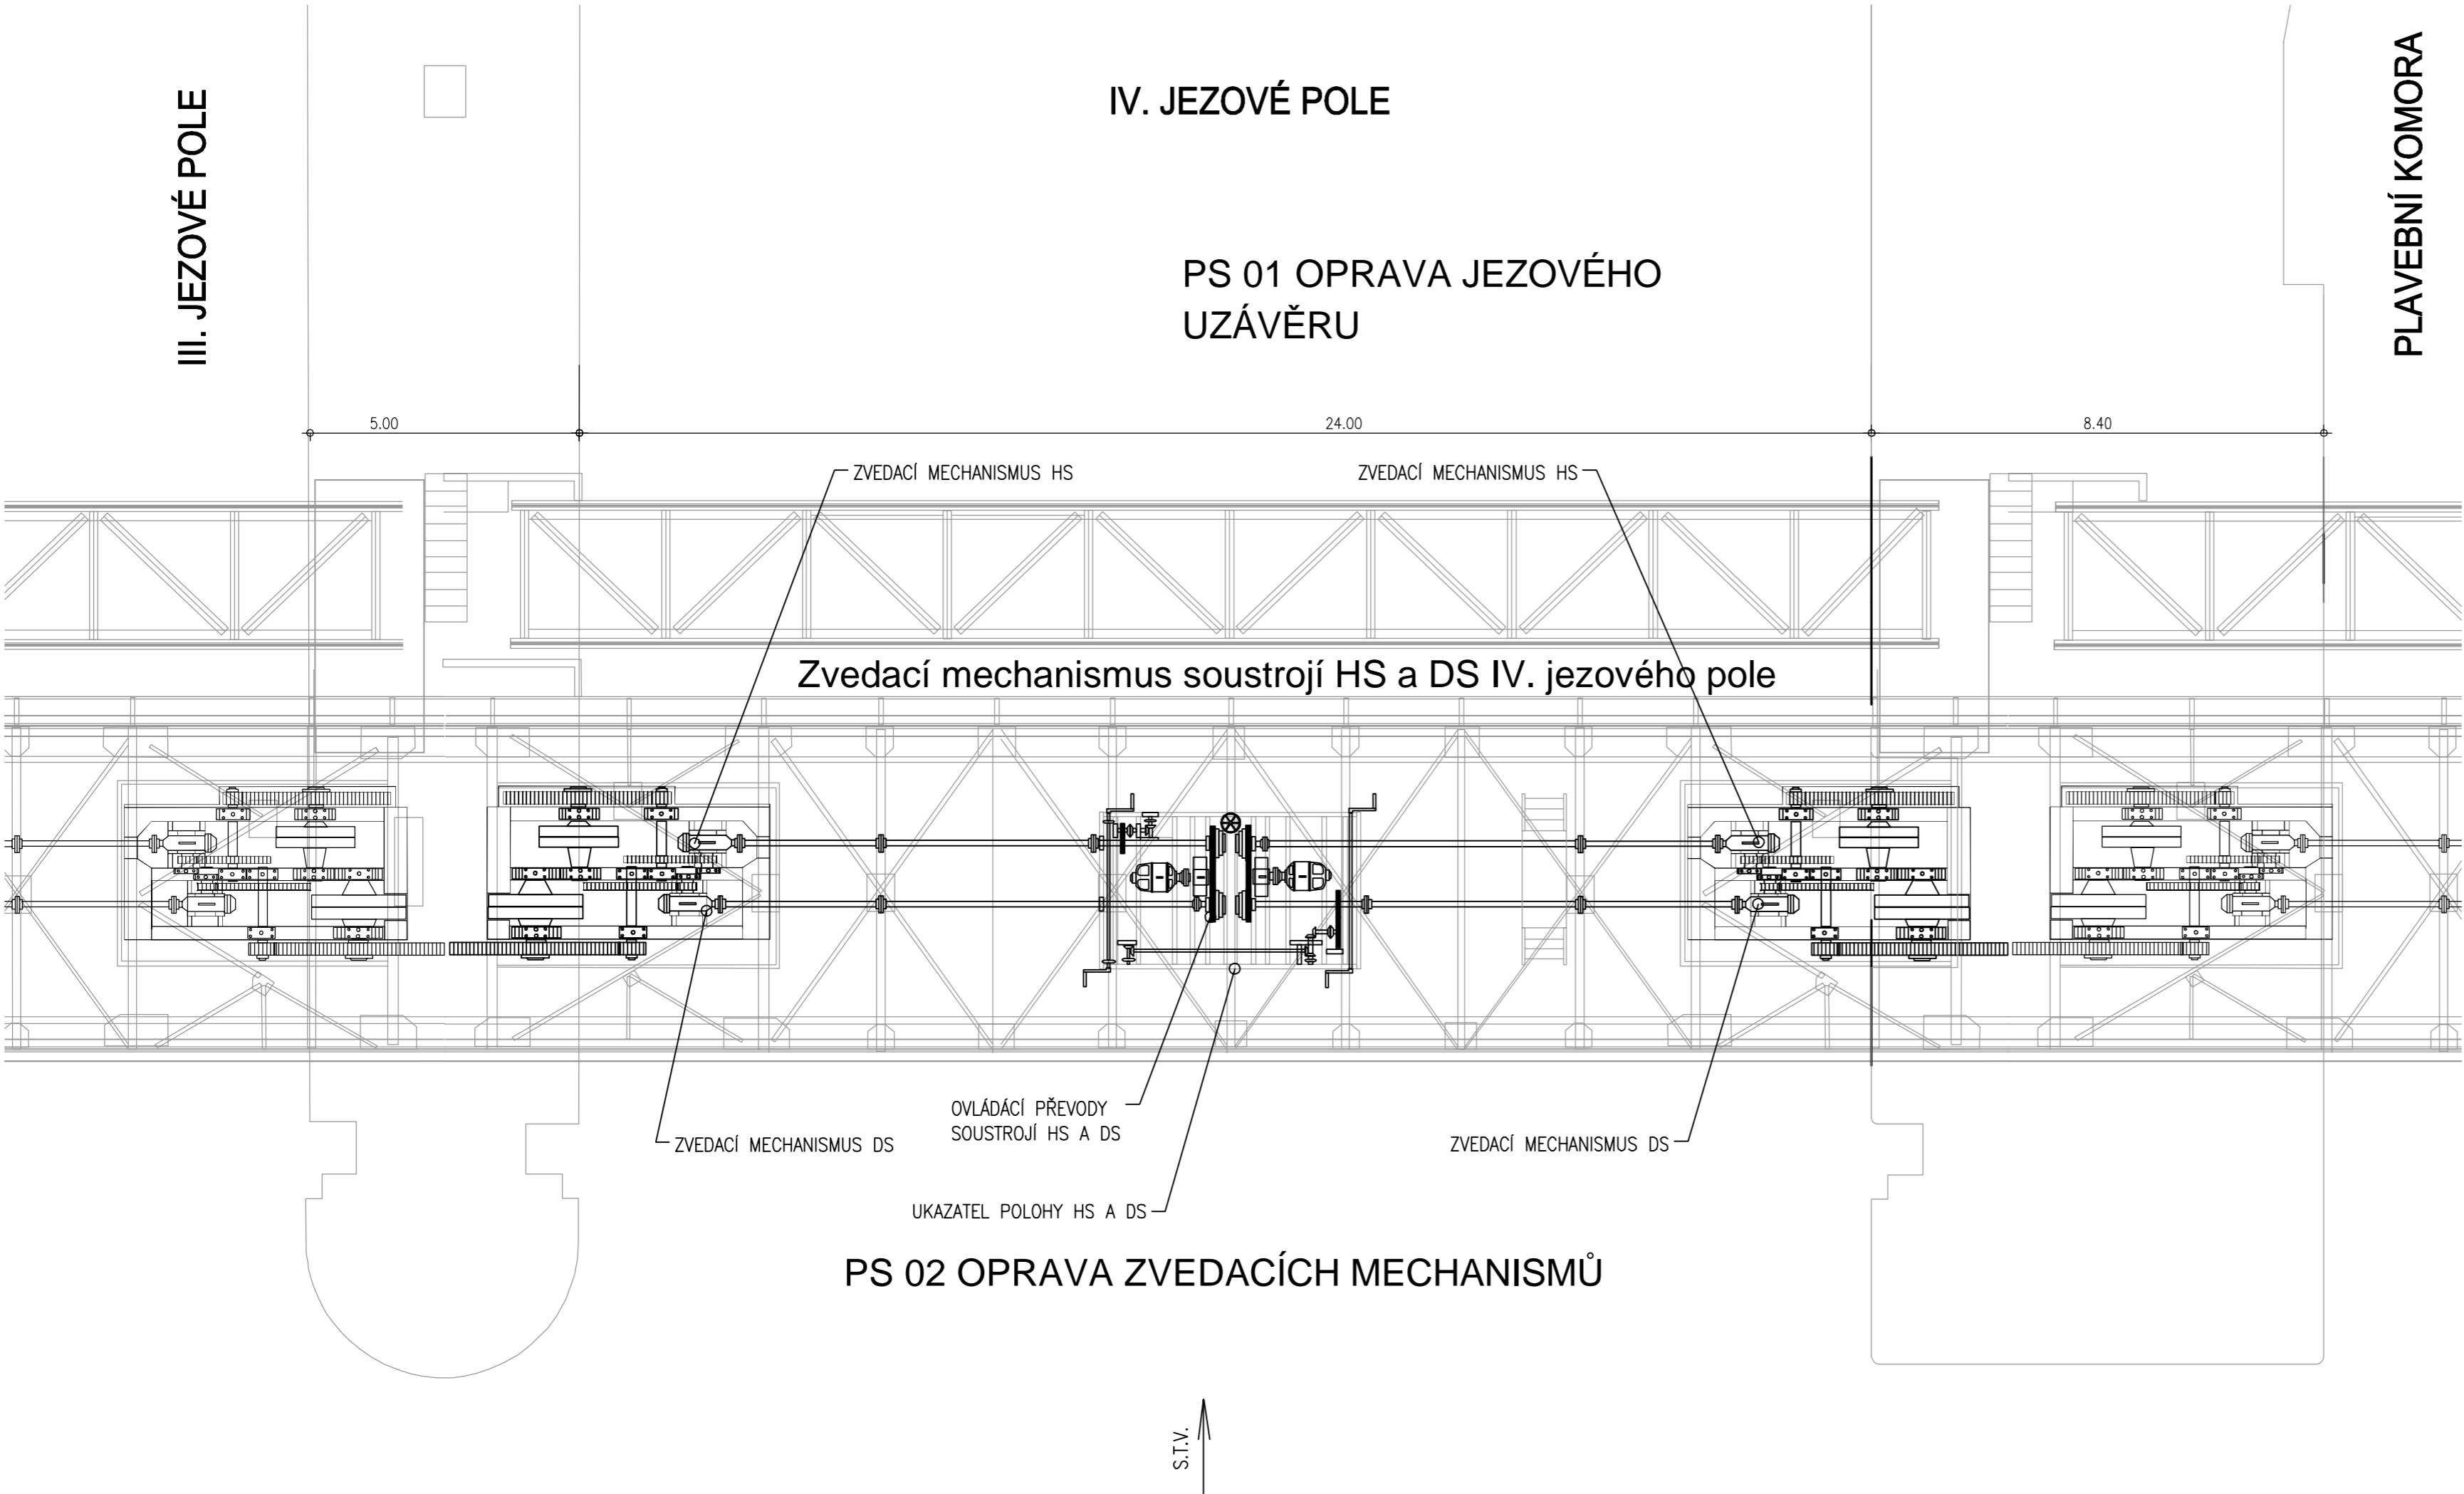

PS 02 OPRAVA ZVEDACÍCH MECHANISMŮ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
KÓTOVÁNO v [m]

AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno		Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205		E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz	
Zodpovědný projektant ING. MILOŠ CHARVÁT		Hlavní inženýr projektu ING. OLDŘICH NEUMAYER,CSc.		Vedoucí střediska ING. OLDŘICH NEUMAYER,CSc.	
Vypracoval ING. MILOŠ CHARVÁT		Kontroloval ING. MILOSLAV KUPSKÝ		Zakázkové číslo 3A15333.32 B01	
Datum ÚNOR 2016	Stupeň dokumentace DPS	Název souboru D_223_Zvedací_mechanismus.dwg			
Akce					
VD STŘEKOV, OPRAVA IV. JEZOVÉHO POLE D.2. TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ D.2.2. VÝKRESOVÁ ČÁST					
Příloha					
DISPOZICE ZVEDACÍHO MECHANISMU					
Měřítko 1 : 100		Číslo přílohy D.2.2.3			
Objednatel POVODÍ LABE, státní podnik					